

Бакиев Машариф
Рахматов Норқобул

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ИШОНЧЛИ ВА ХАВФСИЗ ФОЙДАЛАНИШ



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**Бакиев Машариф Рузметович
Рахматов Норқобул**

**ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН
ИШОНЧЛИ ВА ХАВФСИЗ
ФОЙДАЛАНИШ**

УЎК 626/627(075.8)

КБК 38.77уа73

Б 25

Бакиев, М.Р.

Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш: дарслик / М.Р.Бакиев, Н.Рахматов. – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. - 248 б.

Ушбу модулда турли хилдаги гидротехника иншоотлари ҳакида маълумотлар, улардан фойдаланиш хизматининг ташкилий тузилиши, гидротехника иншоотларининг иш режимлари, улардан фойдаланиш жараёнида олиб бориладиган назоратлар, кўлланиладиган назорат ўлчов асбоблари (НЎА), сув (селсув) омборлари, каналлардаги иншоотлардан фойдаланиш, уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлигини таъминлаш баён қилинган.

Тақризчилар: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти «Сув энергияси ва насос станциялардан фойдаланиш» кафедраси мудири, профессор,
т.ф.д. Базаров Д.Р.

«Давсувхўжаликназорат» инспекцияси бош мутахассиси Ирисбаев З.

КИРИШ

Ушбу ўкув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июнданги «Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиқкан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий тайёргарлиги даражасини ривожлантириш, уларнинг илғор педагогик тажрибаларни ўрганишлари ҳамда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича малака ва кўнимкамларини такомиллаштиришни мақсадида тайёрланган.

Ўкув қўлланмада келтирилган мавзуулар олий таълимнинг долзарб масалаларини ўргатиш, глобал Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда ўкув жараёнига замонавий педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш, педагогнинг шахсий ва касбий ахборот майдонини лойиҳалаш, педагогик маҳоратни ошириш, Ўзбекистоннинг тарихини билиш, фан, таълим, ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш, тегишли мутахассисликлар бўйича илм-фанни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини аниқлаш, илмий-тадқиқотлар ўтказишининг самарали методларидан фойдаланишга ўргатишдан иборат.

Ушбу ўкув қўлланмада турли хил гидротехника иншоотлардан фойдаланиш хизматининг ташкилий тузилиши, гидротехника иншоотнинг иш режимлари, улардан фойдаланиш жараёнида олиб бориладиган назоратлар, қўлланиладиган назорат ўлчов асблоблари (НЎА), сел-сув омборлари, сув омборлари, каналлардаги иншоотлардан фойдаланиш, уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлигини таъминлаш баён қилинган.

Ўкув қўлланма педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ марказиларида 5450400 - «Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш» ва 5450200 - «Сув хўжалиги ва мелиорация» йўналишлари бўйича педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш учун мўлжалланган бўлиб «Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш» модулининг амалдаги намунавий дастурлари асосида ёзилган.

I. «Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш» модулининг дастури

1. Модулнинг мақсади ва вазифалари

«Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш» модулининг мақсади ва вазифалари:

- тингловчиларда гидротехника иншоотларидан самарали фойдаланиш, уларни хавфсизлигини таъминлаш ва замонавийлаштириш бўйича малакавий кўникмаларни шакллантириш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

«Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш» модулининг ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- гидротехника иншоотларни лойихалаш, куриш ва уларни эксплуатация килишда чет эл тажрибаларидан фойдаланиш ўрганади;
- гидротехника иншоотларининг ҳолатини назорат килиш ва кузатиш учун қўлланилаётган замонавий назорат ўлчов асбоблари (НЎА) билан танишади;
- «Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонун ва гидротехника иншоотларининг иншончлилигини ошириш йўллари билан танишади;
- каналлар ва сув омборларининг иш режимлари ва ишлаш хусусиятлари, улардаги иншоотлардан фойдаланиш хакидаги билимларга эга бўлади;

Тингловчи:

- гидротехника иншоотларининг бузилиши, авария ҳолатларини таҳдил қилиш;
- каналларда юз берадиган фильтрация ва лойқа чўкиш жараёнларига карши курашиш;
- турли гидротехника иншоотларининг эксплуатация хизматида фаолият олиб бориш бўйича кўникма ва малакаларини эгаллаши лозим;

Тингловчи:

- гидротехника иншоотларининг механик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш;
- гидротехника иншоотларининг авария ҳолатларида таъмирлаш ва қайта тиклаш ишларини ташкил қилиш;
- гидротехника иншоотлардан фойдаланиш давридаги ишончлилик ва хавфсизликни таъминлаш компетенцияларни эгаллаши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

«Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш» модули маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилади.

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;

- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, блитс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, кичик гурухлар билан ишлаш ва бошқа замонавий таълим методларидан фойдаланиш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

«Гидротехника иншоотларидан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш» модули мазмуни ўқув режадаги «Насос станциялари» ва «Ноанъанавий энергия манбалари» ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда касбий педагогик тайёргарлик даражасини оширишга қаратилган.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар ўз мутахассислик фанлари юзасидан замонавий чет эл тажрибаларини ўрганиш, амалда кўллай олишга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Хаммаси	Тингловчилар ўкув юкламаси, соат					Мустакил Тайёргарлик	
			Аудитория ўкув юкламаси						
			Жами	Жумладан	Назарий	Амалий	Машгулот		
1.	Республикамиз сув хўжалиги соҳасини ривожланишида гидротехника иншоотларининг аҳамияти. Гидротехника иншоотларида чет эл тажрибалари.		2						
2	Гидротехника иншоотларининг эксплуатацияси. Эксплуатация хизматининг таркиби ва вазифалари		2						
3	Сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналардан фойдаланиш.		2				2		
4	Грунт тўғонларда кузатиш ишлари. Назорат -ўлчов асбобларини автоматлаштириш принциплари		2					2	
5	Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш. Каналларда юз берадиган фильтрация ва лойка чўкиш жараёнлари		2						
6	Узбекистон Республикасида гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисидаги норматив - хукукий ҳужжатлар.		2						
7	Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги тўғрисидаги умумий маълумотлар.		2						
8	Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш, эксплуатация ва назорат килишда		2						

	давлат ташкилотларининг ўрни. Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси ва кадастри					
9	Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими.		2			2
10	Сув омборини тўлдириш ва бўшатиш графикларини тузиш			2	2	
11	Сув омборидаги сув чикаргичнинг затворлар очилиш баландлиги ва сув ўтказиш қобилияти хисоби			2		
12	Гидроузеллардан сел оқимларини ўтказиб юбориш тартибларини белгилаш			2		
13	Гидротехника иншоотлари ишончлилиги ва хавфсизлигини эксплуатация даврида таъминлаш			2		
14	Мавжуд сув омбори мисолида ундаги белгиланган хавфсизлик мезоналарини таҳлил қилиш			2		2
15	Сув омборидаги грунт тўғон танасидаги лойиҳавий фильтрация оқими депрессия эгри чизиги юзасини пъезометрлар кўрсаткичлари билан солиштириш хисоби			2		
16	Гидротехника иншоотлари кадастрини тузиш.			2	2	
17	Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими таҳлили.			2		
Жами:			18	16	6	6

1. Назарий машғулотлар мазмуни.

№ 1 - мавзу: Республикамиз сув хўжалиги соҳасини ривожланишида гидротехника иншоотларини аҳамияти. Гидротехника иншоотларини реконструкция қилишда чет эл ва юртимиздаги тажрибалари

Гидротехника иншоотлари хақидаги умумий маълумотлар. Замонавий гидротехника иншоотлари. Республикамизда сув хўжалигини ривожлантиришда гидротехника иншоотларининг ўрни. Гидротехника иншоотлари қуриш ва реконструкция қилиш. Гидротехника иншоотларини қуриш ва реконструкция қилишда чет эл тажрибаларидан фойдаланиш.

№ 2 - мавзу: Гидротехника иншоотларининг эксплуатацияси.
Эксплуатация хизматининг таркиби ва вазифалари

Гидротехника иншоотларини эксплуатацияси. Гидротехника иншоотларини эксплуатация қилишдаги умумий қоидалар. Эксплуатация қилишнинг турлари. Гидротехника иншоотлари эксплуатация хизматининг асосий вазифалари. Эксплуатация хизмати тузилмаси ва уни ташкил қилиш.

№ 3 - мавзу: Сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналардан фойдаланиш

Сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналардан фойдаланиш. Сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналарда олиб бориладиган кузатишлар таркиби ва кетма-кетлиги. Сув омборларида лойка ўтиришига қарши самарали тадбирларни кўллашнинг аҳамияти. Лойка чўкиш холатларида сув омборларини тозалаш усуллари

№ 4 - мавзу: Грунт тўғонларда кузатиш ишлари. Назорат - ўлчов асбобларини автоматлаштириш принциплари

Грунт тўғонларида кузатиш ишларини олиб бориш. Кўз ва асбоб ускуналар ёрдамида кузатувлар. Тўғонларнинг эксплуатация даврида ишлатиладиган назорат-ўлчовасблори: автоматлаштирилган датчиклар, силжиш ва деформацияларни аниклайдиган электрон датчиклар. Асблори

автоматлаштиришнинг камчилик ва афзаликлари. Назорат-ўлчов асбобларини автоматлаштириш принциплари.

№ 5 - мавзу: Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш. Гидротехника иншоотларининг механик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш

Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш. Каналларнинг эксплуатацияни иш режимлари. Каналларда юз берадиган фильтрация ва лойқа чўкиш жараёнлари. Уларга қарши самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиши. Гидротехника иншоотларининг механик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш муоммолари ва ечимлари.

№ 6 - мавзу: Ўзбекистон Республикасида гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисидаги норматив - ҳукукий ҳужжатлар

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг «Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни. Қонуннинг моҳияти ва мазмuni. Ўзбекистон Республикасида гидротехника иншоотлари хавфсиз-лигини таъминлаш тизими. Ўзбекистон Республикасида гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисидаги норматив-ҳукукий ҳужжатлар ҳакида маълумотлар. «Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонун. «Давсувхўжаликназорат» инспекциясининг ташкил қилиниши.

№ 7 - мавзу: Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги тўғрисидаги умумий маълумотлар

Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги тўғрисидаги умумий маълумотлар. Иншоот ҳавфсизлиги тушунчаси. Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш учун қўйиладиган асосий талаблар. Ўзбекистон катта тўғонлар миллий қўмитаси. Гидротехника иншоотлари ишончлилиги ва хавфсизлигини эксплуатация даврида таъминлаш.

№ 8 - мавзу: Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш, эксплуатация ва назорат қилишда давлат ташкилотларининг ўрни. Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси ва кадастри

Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлашда эксплуатация ва назорат қилишда давлат ташкилотларининг ўрни. Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси ва кадастри «Давсувхўжаликназорат» инспекциясининг ваколатлари. «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси Эксперт кенгашининг Низоми. Гидротехника иншоотлари кадастрининг мазмун ва моҳияти. Гидротехника иншоотларининг кадастрини юритиш тартиби.

№ 9 - мавзу: Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими

Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими. Олиб бориладиган ишлар таркиби. Иншоотлар хавфсизлиги мониторинги механизмининг асосий принциплари Мониторингни олиб бориша автоматаштирилган тизимдан фойдаланишнинг афзалликлари. Мониторингдан олинган натижалар тўғрисидаги умумий маълумотлар. Сув омборларини тўлдириш ва бўшатиш бўйича талаблар.

3. Амалий машғулотлар мазмуни

№ 1 - амалий машғулот

Сув омборини тўлдириш ва бўшатиш графикларини тузиш

Сув омборини тўлдириш ва бўшатишнинг чегаралаш чизиги. Сув омборларини тўлдириш ва бўшатишни чегаралаш чизиги ординаталарини хисоблаш натижалари. Ординаталарга мос сув сатҳи белгиларини белгилаш. Тўлдириш ва бўшатиш графикини тузиш.

№ 2 - амалий машғулот

Сув омборидаги сув чиқаргичнинг затворлар очилиши баландлиги ва сув ўтказиши қобилияти хисоби

Сув омборларининг бошланғич маълумотлари. Сув омборидаги сув чиқаргичнинг затворлар очилиш баландлиги. Сув омборини хар

хил босимдаги сув ўтказиш қобиляти. Сув сарфи, босим ва затворлар очилиши баландлиги ўртасидаги функционал боғланиш эгри чизиги (графики) ни тузиш.

№ 3 - амалий машғулот
Гидроузеллардан сел оқимларини ўтказиб юбориш
тартибларини белгилаш

Гидроузелдан сел оқимларини ўтказиб юбориш тартибларини белгилап. Сел хавфи бор зоналардаги йирик гидроузелларда сел оқимини хавфсиз йиғилишини таъминлаш. Заарсиз сел оқимларини ўтказиш чора-тадбирларини тузиш. Заарли сел оқимларидан аҳоли ва объектларни ҳимоялаш. Сув ташловчи иншоотларни сел мавсумига тайёрлаш. Фойдаланиш хизмати томонидан ишлаб чиқиладиган чора-тадбирлар.

№ 4 - амалий машғулот
Гидротехника иншоотлари ишончлилиги ва хавфсизлигини
эксплуатация даврида таъминлаш

Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлигини эксплуатация даврида таъминлаш. Хорижий давлатлардаги гидротехника иншоотлари хавфсизлиги таъминлашдаги ишлар. Жумладан Япония ва Германия. Гидротехника иншоотлари ишончлилигини оширишдаги муаммолар.

№ 5 – амалий машғулот
Мавжуд сув омбори мисолида ундаги белгиланган
хавфсизлик мезоналарини таҳлил қилиш

Пачкамар сув омбори мисолида хавфсизлик мезоналарини таҳлил қилиш. Сув омборининг хавфсизлик мезонларининг диагностик кўрсаткичларини аниқлаш. Тўғон қиялигининг мустаҳкамлигини таъминлаш ишларини олиб бориш.

№ 6 – амалий машғулот
Сув омборидаги грунт тўғон танасидаги лойиҳавий
фильтрация оқими депрессия эгри чизиги юзасини
пъезометрлар кўрсаткичлари билан солиштириш ҳисоби

Дастлабки маълумотлар бўйича тўғон кўндаланг кесимини чизиш. Тўғон ҳисобий схемасини вертикал юқори қиялик схемаси

билан алмаштириш. Эквивалент кесим ҳисобий узунлигини ҳисоблаш. Ҳолат учун фильтрация тенгламасини тузиш. Дренаж бошидаги депрессия әгри чизиги ординатасини аниқлаш ва чизиш.

№ 7 – амалий машғулот

Гидротехника иншоотлари кадастрини тузиш

Гидротехника иншоотлари кадастрини тузишда керак бўладиган бошланғич маълумотлар базаси. Сув омборлари, гидроузеллар, сув олиш иншоотлари кадастрини тузиш бўйича мисоллар.

№ 8 – амалий машғулот

Гидротехника иншоотларини ҳавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими таҳлили

Гидротехника иншоотларини ҳавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими вазифалари ва асосий принциплари. Мониторинг тизимининг таҳлил натижалари. Қиёсий кўрсаткичлар.

4. Кўчма машғулотлар мазмуни

№ 1 – кўчма машғулот

Чорвок сув омбори билан танишув

Чорвок сув омбори конструкцияси, таркиби ва вазифаси. Сув омбори эксплуатацияси. Сув омбор ҳавзаси акваториясини ҳолати.

№ 2 – кўчма машғулот

Паркент, Хоним ва Зах каналлари техник ҳолати билан танишиш

Чирчик дарёси сув тақсимоти. Дарёга курилган Паркент, Зах ва Хоним гидроузеллари эксплуатацияси ва иншоотларни техник ҳолати.

№ 3 – кўчма машғулот

Юқори Чирчик гидроузел эксплуатацияси билан танишув

Иншоот вазифаси, конструктив тузилиши. Бошқарув усуллари. Ҳавфсизлигини саклаш

5. Ўқитиши шакллари

Мазкур модул бўйича қуидаги ўқитиши шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, аклий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сұхбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиягини ошириш, эшлиши, идрок қилиш ва мантиқий холосалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (войиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшлиши ва муаммолар ечимини топиш қобилиягини ривожлантириш).

6. БАҲОЛАШ МЕЗОНИ


№	Баҳолаш мезони	Максимал балл	Изоҳ
1	гидротехника иншоотларидан ишенчли ва хавфсиз фойдаланиш	2,5	Лойиҳа – 1,5 балл Тест – 0,5 балл Мустақил иш – 0,5 балл

II. Модулни ўқитишида фойдаланиладиган интереаол таълим методлари

1. «Холосалаш» (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўп тармоқли, мумкин қадар, муаммоли ҳарактеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда мухокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. «Холосалаш» методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш

шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурухлардаги иш шаклида мавзуу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

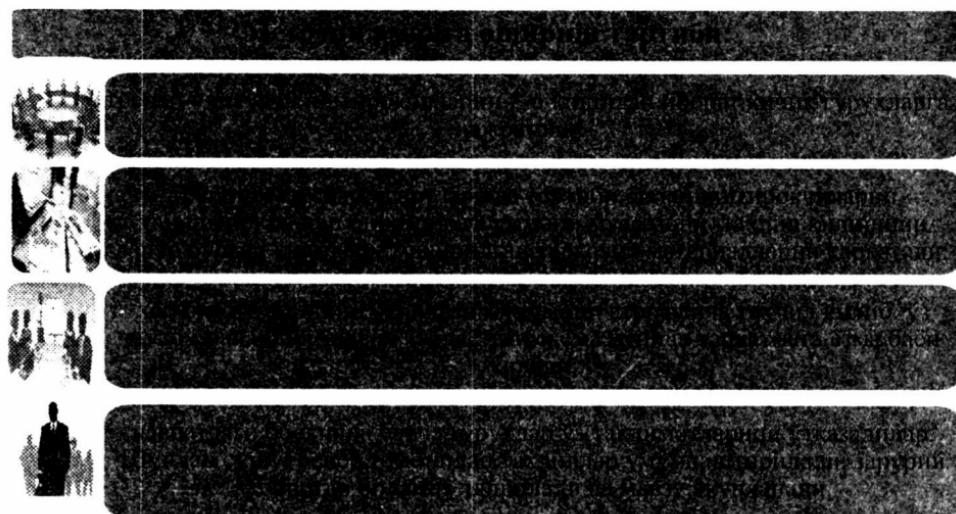

Намуна:

Гидротехника инноотлари эксплуатацияси

Инженер-технологик	Интеграллашган		Адаптив	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги
				камчилиги

Хулоса:

2. «Кейс-стади» методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига

куйидагиларни камраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай / Қанака (How), Нима - натижә (What).

«Кейс методи» ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан танишириш	якка тартибдаги аудио-визуал иш; кейс билан танишиш (матнли, аудио ёки медиа шаклда); ахборотни умумлаштириш; ахборот таҳлили; муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топширигни белгилаш	индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топширигининг ечимини излаш, ҳал этиш ўйларини ишлаб чиқиш	индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини шакллантириши ва асослаш, тақдимот.	якка ва гурӯҳда ишлаш; муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш; якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Мисол учун кейс мавзуси. Гидротехник иншоотлардан узок вақт фойдаланиш натижасида улар ҳам манавий ҳам жисмонан эскиради. Иншоот эскириши оқибатида унинг ишончли ишлаш даражаси пасаяди ва катта миқдорда эксплуатация ҳаражатларини талаб қила бошлайди.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириклар:

- кейсдаги муоммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг;

- Гидротехника иншоотлар эксплуатацияси учун бажариласынан ишлар кетма-кетлигини белгилаб олинг.

Намуна. Ҳар бир босқич 1-5 баллгача баҳоланади.



3. «Ассесмент» методи

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўнималарини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўнималар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

«Ассесмент» лардан маъруза машғулотларида талабаларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни байдиң қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга кўшимча топширикларни киритиш мумкин.

Намуна. Ҳар бир катакдаги тўғри жавоб 1-5 баллгача баҳоланади.

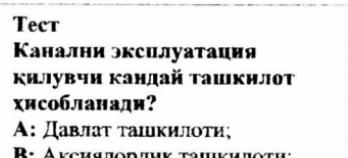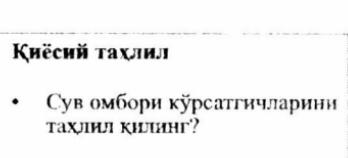 <p>Тест</p> <p>Канални эксплуатация қилувчи кандай ташкилот хисобланади?</p> <p>A: Давлат ташкилоти; B: Аксиядорлик ташкилоти; C: Нодавлат, нотижорат</p>	 <p>Тушунчча таҳлили ГТИ қисқармасини изоҳланг.</p>	 <p>Қиёсий таҳлил</p> <ul style="list-style-type: none"> Сув омбори кўрсатгичларини таҳлил қилинг? 	 <p>Амалий кўникма</p> <ul style="list-style-type: none"> Сув омбори балансини хисобланг?
--	--	--	--

4. «Инсерт» методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод ўқувчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билимларни ўзлаштирилиши-

ни снгиллаштириш мақсадида күлланилади, шунингдек, бу метод ўкувчилар учун хотира машқи вазифасини ҳам ўтайди.

Методни амалга ошириш тартиби:

➤ ўқитувчи машғулотта қадар мавзунинг асосий тушунчалари мазмуни ёритилган инпут-матнни тарқатма ёки тақдимот кўринишида тайёрлайди;

➤ янги мавзу моҳиятини ёритувчи матн таълим олувчиларга тарқатилади ёки тақдимот кўринишида намойиш этилади;

➤ таълим олувчилар индивидуал тарзда матн билан танишиб чиқиб, ўз шахсий қарашларини махсус белгилар орқали ифодалайдилар. Матн билан ишлашда талабалар ёки қатнашчиларга кўйидаги махсус белгилардан фойдаланиш тавсия этилади:

Белгилар	1-матн	2-матн	3-матн
«V» – таниш маълумот.			
«?» – мазкур маълумотни тушунмадим, изоҳ керак.			
«+» бу маълумот мен учун янгилик.			
«-» бу фикр ёки мазкур маълумотта қаршиман?			

Белгиланган вақт якунлангач, таълим олувчилар учун нотаниш ва тушунарсиз бўлган маълумотлар ўқитувчи томонидан таҳлил килиниб, изоҳланади, уларнинг моҳияти тўлиқ ёритилади. Саволларга жавоб берилади ва машғулот якунланади.

5. «Брифинг» методи

«Брифинг»- (инг. briefing-қисқа) бирор-бир масала ёки саволнинг муҳокамасига бағищланган қисқа пресс-конференция.

Ўтказиш боскичлари:

1. Тақдимот қисми.
2. Мухокама жараёни (савол-жавоблар асосида).

Брифинглардан тренинг якунларини таҳлил қилишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, амалий ўйинларнинг бир шакли сифатида катнашчилар билан бирга долзарб мавзу ёки муаммо мухокамасига бағищланган брифинглар ташкил этиш мумкин бўлади. Талабалар ёки тингловчилар томонидан яратилган мобил иловаларнинг тақдимотини ўтказишда ҳам фойдаланиш мумкин.

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

I. Республикализ сув хўжалиги соҳасини ривожланишида гидротехника иншоотларини аҳамияти. Гидротехника иншоотларини реконструкция қилишда чет эл ва юртимиздаги тажрибалари.

Режа

- 1.1. Республикализ сув хўжалиги соҳасини ривожланишида гидротехника иншоотларини аҳамияти.
- 1.2. Гидротехника иншоотларини куриш реконструкция қилиш.
- 1.3. Гидротехника иншоотларини реконструкция қилишда чет эл тажрибалари.

Таянч сўзлар: сув хўжалиги; сув ресурси; гидротехника; иншоот; тўғон; дарё; канал; дарё; реконструкция; ўлчов асбоби.

1.1. Республикализ сув хўжалиги соҳасини ривожланишида гидротехника иншоотларини аҳамияти

Сув бутун дунёдаги каби, Ўзбекистонда ҳам ишлаб чиқиш, соғлиқни саклаш, муносиб ҳаёт кечириш ва инсонлар тараккиётининг асосий манбаидир. Ўзбекистон иқтисодиёти, атроф - муҳитининг барқарорлиги кўп жиҳатдан мавжуд сув ресурслари ва уларнинг сифатига боғлиқдир. Сув ресурслари танқисчилиги эса Ўзбекистоннинг изчил ривожланишига ўз таъсирини ўтказиши мумкин бўлган асосий омиллардандир.

Ўзбекистоннинг иқлими, географик ва демографик шароитлари, инсоният вужудга келгандан бўён сув хўжалигини, гидротехника ва гидроэнергетикани ривожлантиришни тақозо қилган.

Ўзбекистон Республикаси териториясида, эрамиздан бир неча минг йиллар аввал сув тўплаш ва уни тўғри тақсимлаш мақсадида гидротехник иншоотлари курила бошланган.

VI-XVII асрларда Сирдарё ҳамда Амударё ҳавзаларида Зах, Искандар, Бозсув, Салар, Хон, Полвон, Шавот, Газавот, Даргом, Нарпай ва Шуманай каналлари, Хон ва Абдуллахон тўғонлари курилган ва улар ёрдамида 1,6 - 1,8 миллион гектар ерда сўйформа деҳқончилик қилинган.

Магистрал каналлар қуриш йўли билан катта массивларни ўзлаштириш 1892 йилда эскиси Занг каналини қуриш орқали бошланган. 1939 йилдан бошлаб Республикаизда ўнлаб магистрал

каналлар ва сув омборлари курилди. Мисол учун Катта Фарғона, Тошсока ва Суэнли Эски Ангор, Қарши, Жанубий Мирзачўл магистрал каналлари ва Каттақўрғон (1941), Қамаши (1945) сув омборлари курилди. Сув хўжалиги курилиши соҳасида амалга оширилган ишлар натижасида бугунги кунда Республикамиз сув хўжалик соҳасидаги муоммоларни ҳал қила оладиган ирригация ва мелиорация инфра тузилмасига эга бўлди.

Бугунги кунда Республикамиз қудратли сув хўжалиги мажмуасига эга, унинг таркибида умумий сув сарфи секундига 2500 м^3 дан ортиқ 75 та йирик канал, умумий ҳажми 20 млрд, м^3 атрофида бўлган 55 сув ва 25 сел омборлари, 230 та хўжаликлараро суғориш тизимида 117 мингдан ортиқ гидротехника иншоотлари, 32,4 минг км хўжаликлараро каналлар, 176,4 минг км ички суғориш тармоқлари, 31 минг км хўжаликлараро, 106,3 минг км хўжалик ички зовур тармоқлари, 13 мингта яқин насос агрегатлари, 2 мингдан ошик суғориш қудуклари, 4800 дан ошик тик зовур қудуклари мавжуд.

Республикамиздаги мавжуд суғориш тармоқлари эскириши натижасида 830 минг гектар ерни суғорища кийинчиликлар юзага келмоқда.

Бундан ташқари, бугунги кунда 1 миллион 300 минг гектар суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, 18 минг километр коллектор ва дренаж тармоқларини босқичма-босқич тозалаш, 103 та йирик, 720 та ўрта ва кичик сув иншоотлари янгилаш ва таъмирлашга муҳтож.

Мамлакатимизда ер ресурсларидан самарали фойдаланиш борасида сув омборлари тармоғини кенгайтириш ҳисобига лалми ерларни ўзлаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.

2018-2019 йиллар давомида Тошкент вилоятида жами 44 миллион куб метр сув йиғадиган «Паркентсой», «Қизилсой», «Тоштепа» сув омборлари курилади. У тариқа Паркент ва Оҳангарон туманларида 5 минг гектар лалми ерларни ўзлаштириш имконияти яратилади.

Жиззах вилоятининг Фориш туманида «Караман» сув омбори ишга туширилган, 20 минг гектар ер ўзлаштирилади.

Қашқадарё вилоятида «Гулдара», «Аяқчисой», Самарқанд вилоятида «Булунғур» сув омборлари курилса, бу қўшимча равишда 2 минг гектар ерни янгидан ўзлаштириш ва 300 минг

гектар фойдаланиб келинаётган ерни сув таъминотини яхшилаш имконини беради.

Навоий вилоятидаги «Сентобсой», Наманган вилоятидаги «Қорасув», «Ертикан», «Уйчи» сув омборлари қарийб 2 баробар кенгайтирилади.

2018-2019 йилларда ирригация тармоқларини ривожлантириш ва сугриладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича давлат дастурига мувофиқ, келгуси икки йилда 1 минг 86 километр узунликдаги каналлар бетонлаштирилиб, 661 километр лотоклар янгидан бунёд этилади. Шунингдек, 109 та ийрик гидротехник иншоотлар курилади ва янги насос станицялари ўрнатилади.

Ана шу тадбирларни амалга ошириш натижасида 1 миллион 200 минг гектар ернинг сув таъминоти яхшиланади.

Сув ресурларидан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, сувларнинг зарарли таъсирининг олдини олиш ва бартараф этиш масалаларини самарали ҳал қилиш давлат органларида ва хўжалик бошқаруви органларида фаолият кўрсатаётган соҳа мутахассисларининг салоҳиятига боғлиқ. Бугунги кундак Республикаиз сув хўжалик тизимига кадрларни тайёрлаш ва соҳада фаолият курсатаётган мутахассисларни малакасини ошириш масаласи билан ТИҚҲММИ шуғулланмоқда

1.2. Гидротехника иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш

Гидротехника иншоотлари узоқ муддат давомида ишлаши натижасида уларга ўрнатилган қурилмалар, ускуналар ва жиҳозлар манавий ва жисмонан эскириши, иншоотларнинг лойиҳа бўйича белгиланган кўрсаткичлари ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Бу муомоларни ҳал қилиш учун қўйидаги масалаларни ҳал этиш лозим:

1) гидротехника иншоотларини қуриш ёки реконструкция қилиш лойиҳаларини тузувчи ташкилотлар билан давлат назоратини амалга оширувчи маҳсус ваколатли органлар ўртасидаги келишиш бўйича талабларни янада такомиллаштириш масаласи;

2) назорат - ўлчаш ишларидаги муоммолар;

3) гидротехника иншоотларда авария ҳолатларини олдини олиш учун мўлжалланган захира материаллари етишмасик масаласи;

4) бир қатор ҳолатларда гидротехника иншоотларидан фойдаланиш ходимларнинг малакалари талаб даражасида эмаслиги;

5) сойларда, каналларда ноқонуний карьерлик фаолиятларини ҳамда кирғоқ бўйи миңтақаларида ноконуний қурилиш ишларини олиб борилиши натижасида бир қатор гидротехника иншоотларига жиддий зиён етказиб келиниши;

6) электрэнергияни мунтазам огоҳлантиришсиз ўчирилиши натижасида насос станцияларда авария ҳолатларини юзага келиши.

Бу ҳолатлар бир томондан катта моддий зиёнларни келиб чиқишига сабаб бўлиши, иккинчи томонидан иншоотларни узлуксиз ва кафолатли фойдаланишга салбий таъсир этиши ва энг оғир оқибат – гидротехника иншоотларда авария хавфларини кескинлашига олиб келади.

Капитал ва инвестиция дастури доирасида қарийб 300 млрд. сўмлик ва 100 млн. доллар маблағлари эвазига Республикамиз сув омборларида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда, шу жумладан, **Реконструкция қилиш ишлари:** Тахиатош, Шеробод ва Туямӯйин гидроузелларида, Мангит-арна, Моргуненко ва Тошкент каналларида, Кегейли каналининг 362 ПК дан 554 ПК қисмида, Корасув дарёси билан Занг канали туташган қисмидаги сув тақсимлаш иншооти, Аравансой дарёси қирғоқларини ҳимояловчи дамбаларида, Сичанқўл ва Озёрный коллекторларида;

Қурилиш ишлари бўйича: Яккабоғ туманидаги Гулдара, Хатирчи туманидаги Кўксарой, Бахмал туманидаги Богимозорсой, Кўшработ туманидаги Акчобсой, Ургут туманидаги Камангаронсой, Бойсун туманидаги «Хангаронсой» сел сув омборларида;

Қайта тиклаш ва модернизация қилиш ишлари бўйича: АБМК тизимидағи «Қизилтепа» насос станциясининг Хархур босимли қувур тармоғини ишлаш қобилиятини ошириш, Бухоро вилояти «Олот» асосий насос станциясини қурилиши, «Олот» ёрдамчи насос станциясини қайта тиклаш, Қизилсув сув омборидан фойдаланишни яхшилаш тадбирлари, Чортот туманидаги Чортот сув омборининг сифимини ошириш, Паркент магистрал каналининг ўта хавфли жойларини бетонли қоплама билан қоплаш, Оҳантгарон дарёсидаги Камчиксой ГЭСни модернизация қилиш, Тошкент шаҳридаги «Бурджар» каналини 47+00 ПК дан 52+10 ПК гача қирғоқларини мустаҳкамлаш ишлари, Сўх тумани Сўх дарёси сувини Сўх сув омборининг тўғони орқали ўтказиш, Тўполанг

гидроузелини модернизация қилиш, Навоий вилоятидаги «Навоий» ва «Учкара» насос станцияларини қайта тиклаш.

1.3. Сув омбори тўғонини реконструкция қилишда чет эл тажрибси

XIX – XX асрларда қурилган ва ишлатилиб келинаётган жаҳоннинг қўпгина сув омборларининг мустаҳкамлиги ва хавфсизлиги шубҳадан ҳоли бўлишига қарамасдан уларнинг ишончли ишлашига таъсир этувчи кўйидаги ҳолатлар кузатилмоқда:

1. Тўғон танасида юз бериши мумкин бўлган нотекис чўкишлар;
2. Тўғон қирғоқлари мустаҳкамлигига таъсир этувчи параметрлар;
3. Тўғон танасининг кучланиш ҳолати;
4. Сув омборини тўлғизиш жараёнида тошқин сувларини таъсири;
5. Ички босим таъсири.

Тўғон танасидан фильтрация сувини сирғиб чиқиши оқибатида юз берадиган суффозия ҳодисаси натижасида тўғонда нотекис чўкишлар ва пастки қирғоғида ювилиш ҳолатлари кўзатилади.

Тўғон танасидан сизиб чиқаётган фильтрация сувининг миқдорини ошиши тўғон танасига ўрнатилган фильтрацияга қарши қурилган ядро ёки экран, тиш ва дренаж қурилмаларида юз берган муоммолар сабаб бўлиши мумкин. Агарда тўғонда дренаж тармоклари мавжуд бўлмаса уни қуриш катта маблағ ва вақт талаб қиласди. Бу ҳолда реконструкция амалга оширилганга қадар сув омбори хавфсиз ишлайдиган ҳолатигача тўлғизиш ва кўчайтирилган назорат остида ишлатиб туриш лозим. Тик ёки ювилишга мойил пастки бъеф қирғоқларини мустаҳкамлигини таъминлаш учун қирғоқ нишаблигини камайтириш ва тош тўкиш йўли билан қопламалар ҳосил қилиш лозим. Бази ҳолларда сув омбори тўғонида қурилган ядроларда катта миқдорда чўкиш ёки емирилиш ҳолати ҳам кузатилади . Мисол учун: Буюк Британиядаги Ladybower сув омбо-рини 50 йил ишлаши натижасида унинг тўғонига ўрнатилган ядроси 1,2 метрдан ортиқроқа ювилган, тўғоннинг ўзи эса 45 м чўккан. (Vaughan, Чалмерс и Mackay (2002)).

Хориж тадқиқотчилари танасига жойлаштирилган фильтрацияга қарши қурилмалар ва сув чиқариш иншоотларни қуришда

ишлиатилган материаллари билан түғон танасини қуришда ишилатылган грунтлар яхши бирикмаслиги оқибатида интенсив фильтрация оқимлари юзага келиши ва түғон танасида суффозия ҳолати кузатилиши түғрисида фикр билдиришган. Мисол учун Vaughan, Чалмерс ва Маккей (2000); Banyard, Coxson и Джонстон (1992). Macdonald, Доусон и Coleshill (1993) ва Чалмерс, Vaughan и Коат (1993) ўзларининг илмий мақолаларида сув омбори түғонини модирнизациялаш ва реконструкция қилиш масалалари ёритилган. Мисол учун хориж тадқиқотчилари томонидан интенсив фильтрация юз берадиган түғон танасидаги тиркишларни бетон пробкалар билан ёпиш таклиф қилинган.

1.3.1. Грунт түғонларни реконструкция қилиш

Грунтли түғон ўркачи (тепаси) белгисини, кўп ҳолатларда, сув омборини бўшатмасдан ёки қисман бўшатиб кўтарилади. Түғонни кўтариш түғоннинг пастки қиялигидан бошланади (ўстирилади). Бу, қачонки, юқори қиялик реконструкциягача ўрнатилган мустаҳкамловчиси ўз вазифасини бажараётган бўлса мумкин бўлади ва бу ҳолатда сув омборини сувдан бўшатмаса ҳам бўлади. Грунт түғонларни кўтаришнинг ҳар хил схемалари 1.1 – расмда келтирилди.

Глинали грунтлардан бўлган бир жинсли түғоннинг ўркачи түғонни қайтадан тўкилган қисмига грунтли экран қилиш йўли билан ўстирилади. Бунда грунтли экранга кичик фильтрация коэффициентига эга грунт тўкилади (1.1, а – расм). Бу ҳолатда реконструкциядан кейин ҳам эски түғон дренажидан фойдаланилади.

Маҳаллий материаллардан экранли ёки ядроли кўринишдаги фильтрацияга қарши қурилмаси бор түғонларни қўшимча экран, ядро, бурғулаб «қоқилган» девор, шпунт, полиэтиленли пленка ёки улар комбинацияси кўлланилган экран қуриш йўли билан ўстирилади (1.1, б, в, д – расмлар). Агар экранлар ва диафрагмалар грунт бўлмаган метериаллардан қурилган бўлса, унда, уларни, одатда асфальтобетон, темир-бетон, полиэтилен пленка ва ш.ў. фойдаланиб кўтарилади (1.1, е, ж – расм). Ётиқлаштирилган юқори қиялиги бор түғонлар сув омборидаги сув сатҳини ўлик ҳажм сатҳигача тушириб, пастки ва юқори қияликга грунт тўкиб ва юқори қияликни мустаҳкамлаб ўстирилади (кўтарилади) (1.1, з – расм). Агар реконструкция қилинадиган түғон ётиқлаштирилган пастки


қияликга эга бўлса, унда юқори қияликни устига тўкилади, пастки кирғоқ эса тикроқ қилинади (1.1, и – расм). Кумли грунтлардан қурилган бир жинсли тўғонлар, қачонки уларнинг дренажларидан кейинчалик фойдаланиб бўлмайдиган бўлса, янги дренаж қурилиб пастки қияликдан ўстирилади (1.1, к – расм).

Тўғонларни унчалик кўп бўлмаган (бир неча метрга) ўстирилишда ўркачдан пастга қараб кенгайиб борадиган бетонли девор ёки парапед қуриш мумкин, бундай иш Косонсой тўғонида қилинган (1.1, л – расм). Шунингдек, Таджон тўғони ўркачи ҳам пастки қиялигига қўшимча грунт тўкилиб ўстирилган. Бундай ҳолатда парапет қурса ҳам бўлади (1.1, м – расм). Парапет ёки шпунтларни юқорида тилга олинган тўғонларни ўстириш усуллари билан комбинацияси ҳам амалда қўлланилиши мумкин.

Шундай килиб, тўғонларни ўстириш технологиясини яхшилаш мақсадида, грунт тўғонларни пастки қиялигидан бошлаб ўстирилиб борилса яхши бўлади. Бунда юқори қиялик иложи борича тикроқ олинади. Контакт сиртидаги ўсимлик қатлами олиб ташланиб сирт ўйик-ўйик қилинади, бунда биринчи навбатда тўғон танаси билан тўқиладиган грунт ораси яхши туташади. Дренаж тизими, иложи борича ўзгартирилмасдан қолдирилади, бунда пастки бъефга сувни чиқиши таъминланади. Тўғонни, айниқса, қурилиб тугатилмаган қисмининг, чўкиши ишончли контакт билан бажарилган фильтра-цияга қарши элеменларнинг бутунилигини саклаш керак. Реконструкция қилинадиган вариант иқтисодли ва ишончли бўлиши лозим.


Грунт тўғонли гидроузелни реконструкциясига мисол килиб Черноречинск сув омбори босимли фронтини ўстиришни (1983 й.) келтириш мумкин. Бу иш лойиҳаси Укргипроводхоз томонидан ишлаб чиқилган. Реконструкция сув омбори ҳажмини кўпайтириш мақсадида амалга оширилган, сув омбори сув таъминоти ва сугориш учун ишлатилади. Лойиҳани амалга ошириш натижасида салбий экологик вазиятни ҳам бартараф қилган. Тўғон баландлигини 28 м дан 36 м гача ўстириш сув омбори ҳажмини 2 марта га кўпайтирган. Реконструкциягача тўғон суглинокли ядро билан шагал тош, щебень ва шагал тош – галечникли грунтдан қурилган. Реконструкциягача ташлама сув олиб келувчи канали билан тезоқардан иборат бўлган. Реконструкция натижасида, тўғоннинг пастки томонда қалинлиги 7 м ли глина ва йирик қумдан иборат

экран ясалган. Бунда экраннинг эски ва янги қисмларини сифатли туташишига алоҳида аҳамият берилган. Экран қалинлиги карьерда керакли грунтнинг мавжудлигидан келиб чиқиб белгиланган (1.2 – расм). Босим ортиши билан боғлиқ фильтрация ошишидан қочиш мақсадида тўғон асосида, чапки нишаблик (ён-бағир) олдида, чуқурлиги 30...35 м ли 276 м узунликда бир жинсли цементация қилинган парда (завеса) назарда тутилган. Пастки қиялик оёғи остида тош тўқма призмали дренажи бор дренаж тюфяги ўрнатилган. Пастки қиялик кўп йиллик ўт экиш йўли билан мустаҳкамланган. Ўстиришнинг напорли дамбаси марказий кам сув ўтказадиган призмали ва фильтрацияга қарши тишидан иборат бўлган. Бунда эски тўғоннинг ўркачи (тепаси) бермага айлантирилган. Ўстирилган тўғоннинг юкори қиялигини мустаҳкамловчи яхлит темир-бетон плиталардан ясалган. Тўғони кўтаришдан олдин тўғон тепасидаги ўсимлик ўсиб турган қатлам 0,5 м га ҳамда қатламлаштирилган дренаж олиб ташланган. Экранни ўстиришда ҳам унинг тепа қатлами 1 м кесиб олиб ташланиши лозим.

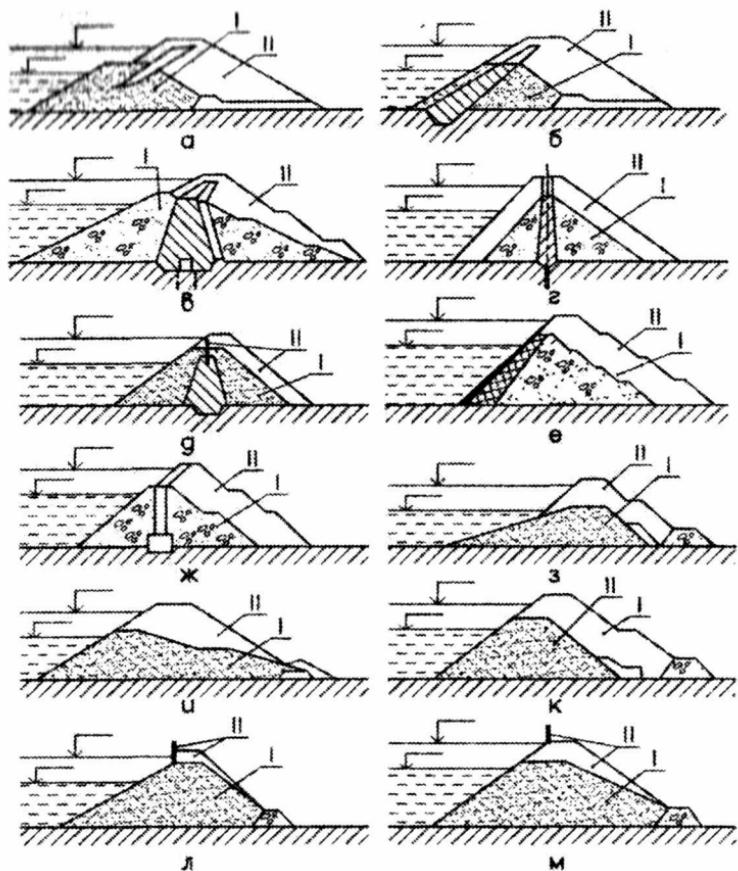


1.1 – расм. Грунтли түғонларни күтариш (үстириш) схемалари:

a – глинали грунталардан бир жиснели түгөн; б – экраны билан;
в – грунтили материаллардан ядроси билан тош түкма; г – пастки ва юқори қияликлардан грунт түкилганды ядроси билан; д – пастки қияликдан грунт түкиб ва ўрқаң зонасіда шпунт қуриб ядроси билан; е – грунт бұлмаган материаллардан экраны билан; ж – диафрагмасы билан; з – нишааб юқори қиялиги билан бир жиснели; и – ётқизилған юқори қиялиги билан бир жиснели; л – қияликларини ётқиқ құлашы талаб қыттынмайдыған бир жиснели түгөн; м – пастки қиялиги катта эхтиёт коэффициентига эга бир жиснели. I – эски түгөн; II – түгөннің күтарилған қисми.

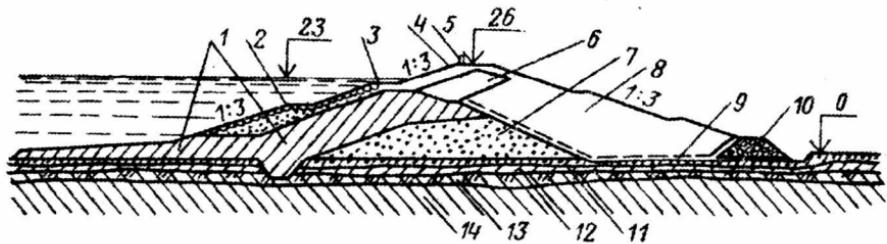

1.2 – расм. Черноречинск сув омбори грунтли түғонининг күндаланг кесими:

1 – мавжуд понур ва экран; 2 – бир қатор тишили терилма; 3 – мавжуд түғон тенаси (ўркачи); 4 – яхшит темир-бетон плиталар; 5 – парапед; 6 – ўстирилган экран; 7 – мавжуд түғон тенаси; 8 – ўстирилган түғонининг тенаси; 9 – дренаж тюфяги; 10 – тош түкма қилиб қурилган дренаж призмаси; 11 – суглиноқ ва глина щебень ва галка билан; 12 – шагал тош – галечникили грунтлар; 13 – ёриқли аргиллитга ўхшаши глина; 14 – аргиллитга ўхшаши глина.

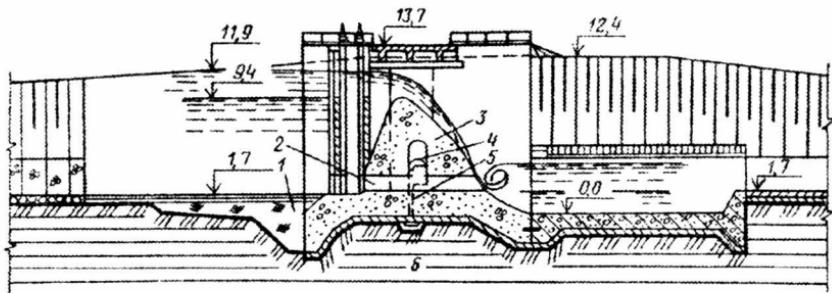

1.3 – расм. Тезоқарнинг бош қисмига қурилган водослив түғонининг күндаланг кесими:

1 – понур; 2 – туб олди сув құйғыч; 3 – водослив; 4 – күриш (кузатыш) галереяси; 5 – пъезометр; 6 – аргиллитга ўхшаши грунт.


Тезоқарнинг бош қисмиде баландлығи 7,7 м бўлган водослив түғони қурилган (1.3 – расм). Сув олтичининг кириш қисми реконструкция қилинган.

Черноречинск гидроузели реконструкция қилинаётганда ишлатиб турилган, бу бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқарган. Хусусан, босимли дамбада, чукурлиги 6 м ли тишини

унчалик катта бўлмаган участкалар (50 м дан) килиб қурилган, чунки фильтрация сувлари жадал келиб турган, тошқин мавжуд сув ташлама ва унинг бошида қурилаётган туб олди сув қўйгичи бор бетон тўғон орқали ўтказилган. Унчалик катта бўлмаган сарфлар сув олгичнинг захира қувури орқали ўтказилган.

В.Коларов (Болгария) тош түкма түғонида (баландлиги 48 м) танасида горизонтал (765 м гача) ва вертикаль (695 м гача) деформация вужудга келган: түғон танасини бирдан ўзгарган жойлари ва пастки бъеф томонидан унинг ўркачида ёриклар ҳосил бўлган. Түғон реконструкция қилинаётганда кейинги силжишларни олдини олиш учун 1:4:1,34 (М400 пущолан цементи: кум : сув) таркибдаги кум – цементли аралашма босим остида юборилиб, тош терма яхлитланган. Олиб борилган ишлар локал деформациялар ҳосил бўлишини олдини олиш имкониятини берган, экранни ишончли ишлашини таъминлаган ва ишоотни ҳарорат режимини яхшилаган. Реконструкция пайтида, шунингдек сув ташлама ўркачи 1,1 м га ўстирилган, бу сув омборини ҳажмини 4 млн м³ га кўпайтириш имкониятини берган.

1.4 – расмда Медео (Қозғалыстан) даги тош ташлама түғоннинг кирқими келтирилган. Бу түғон, 1973 йилги фавқулодда сел пайтида, сел сув омбори деярли оқизиндиарга түлиб қолганлиги сабабли, реконструкция қилинган.

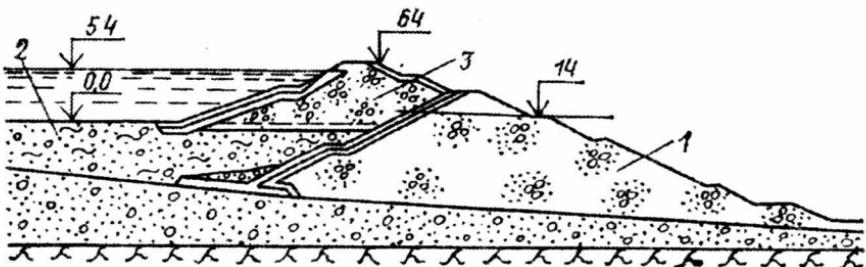

1.4 – расм. Медеодаги тош түйөнни ўстириш схемаси:
1 ва 3 – эски ва янги түйөнлар танаси; 2 – сув омборини сел
оқизиндилиари билан түйлиб қолған ҳажми.


1.3.2. Бетон тұғонларни реконструкция қилиш

Бетон тұғонларни реконструкция қилиш, асосан, тұғон тепасини күтариш, тұғон турғунлигини ошириш, юқори фильтрацияни бартараф қилиш ва бошқа мақсадларда амалга ошириләди. Тұғонлар ўстирилаёттанды асосий кийинчилик тұғонларнинг умумий турғунлигини, тұғонни эски ва янги күйилмалари орасидаги боғланишни таъминлаш ҳисобланади. Бетон тұғонларни тепасини күтаришда юқори бъеф томонға ёки иккала томонға тұғонни кенгайтириш, контрфорслар қуриш, бетон юклама (Фарход тұғони) қилиш ва ш.ү. йұллар билан амалга ошириләди. Реконструкция қилиш сув омборини тұла ёки қисман сувдан бўшатиб ёки бўшатилмасдан бажарилади.

Агар тұғон турғунлик ва мустаҳкамликнинг етарли захирасига эга бўлса, унда уни юқори қисми ўстириләди, бунда эски ва янги бетон қатлами орасида ишончли контакт таъминланиши лозим (1.5, а - расмга қаранг).

Мустаҳкамлик ва турғунлик етарли бўлмаганды тұғон ўстириләди ва тұғон асоси анкерлаштириләди. Эски тұғоннинг ўстирилган қисмидә анкерлаштирилган ҳолатлар бўлиши мумкин (1.5, б – расм). Тұғон катта миқдорда ўстирилаёттанды, ёки турғунлиги ва мустаҳкамлиги паст захираги эга бўлганда, напорли қирра тиклиги сақланган ҳолда ўстириш пастки қирра ва ўркачдан амалга ошириләди (1.5,в – расм), ёки юқори бъефда жойлаштириладиган консол қуриш йўли билан (1.5,г – расм) амалга ошириләди. Тұғоннинг пастки қиялик ва тепасида ўстириш ишларини амалга ошириш, сув сатхини пасайтирумасдан, иншоотларни эксплуатация қилиб туриш имкониятини беради. Реконструкция қилинадиган тұғоннинг профили уни асосига анкеровка қилиниши ҳисобига сикилганроқ қабул қилинади (1.5,д – расм). Агар сув омбори сувдан бўшатиладиган бўлса унда тұғон ҳам юқори бъеф томондан, ҳам пастки бъеф томондан ўстириләди (1.5, е, ж – расм). Юқори бъеф томонға бетон тұғонни профилини кенгайтириш эски тұғонни сув ўтказувчанлигини пасайтиради. Тұғон пастки томондан кенгайтирилаёттанды қурилиш чоклари иложи борича бош зўриқишлиар йўналиши бўйлаб йўналтириләди. Пастки томондан контрфорслар билан қўлтиқланиб туриладиган

вертикал (1.5, з – расм) ва қийшайған (1.5, и – расм) темир – бетон дөвөр қуриш жуда тежамкор хисобланади.

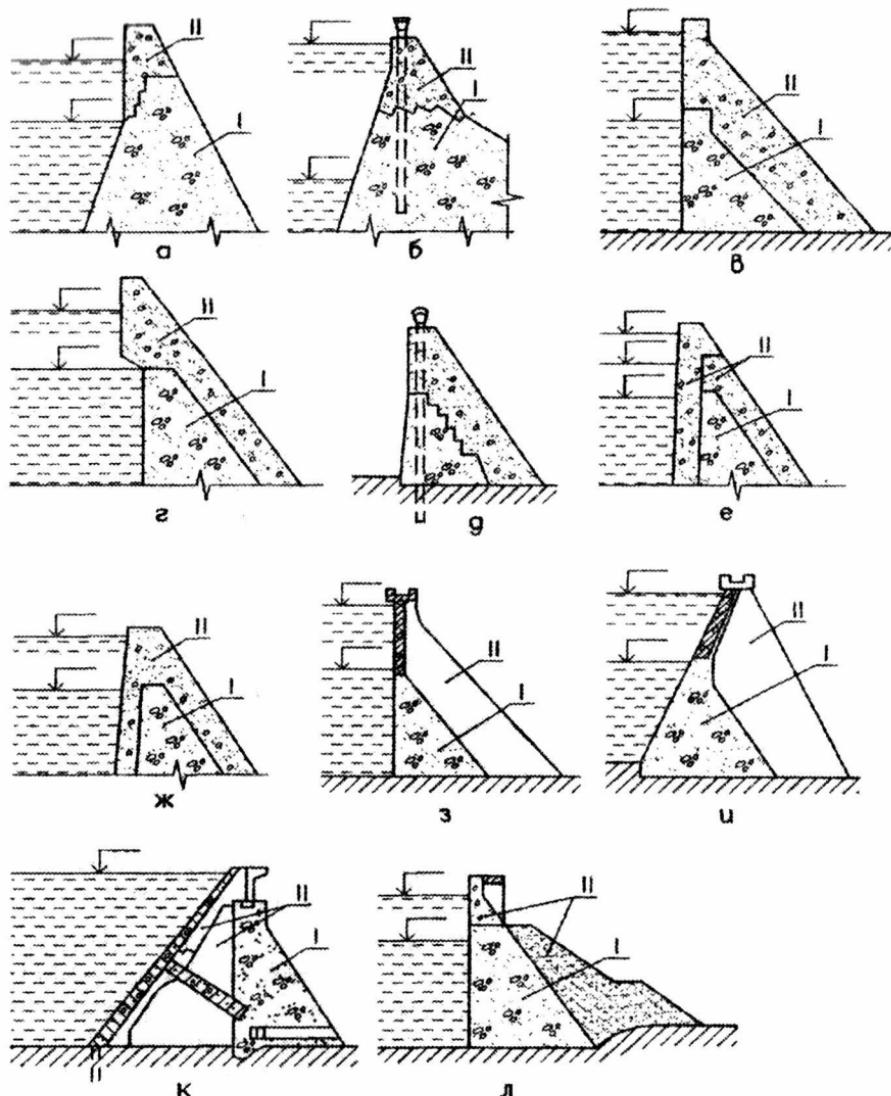


1.5 – расм. Гравитацион түғонларни ўтириш схемалари:
I – эски түғон; II – түғонни күчайтирадиган конструкциялар.

Айрим ҳолатларда, қачонки бетон қанотлантиарсиз ҳолатга эга, асоси эса – мустахкам коя тошда бўлса, юкори бъеф томондан бир ёки бир неча тиргович билан таъминланган қийшиқ темир – бетон девор курилади. 1.5,к – расмда Месван (Норвегия) тўғонини реконструкция қилиш схемаси келтирилган, у тиргович кўйиб бажарилган. Бу ҳолатда, одатда темир –бетон асосига ишончли цементли парда назарда тутилади. Қўриб ўтилган схема бетон тўғонга таъсир қиласидан ортиқча фильтрацион ва гидростатик босимдан қутулиш имкониятини беради.

Агар тўғон ўркачи ўстирилгандан сўнг турғун бўлмай қолса унда, юкори қиррасига тушаётган чўзилиш зўриқишини пасайтириш учун, пастки бъеф томондан грунт тўқилади, у юклама ролини бажаради (1.5, л - расм). Тўғонларни ўстиришнинг кўриб чиқилган схемаларини, шунингдек комбинациялашган ҳолда ҳам кўллаш мумкин. Бунда, кўп ҳолатларда тўғонни асоси билан анкеровка қилиш ўзини оқлайди. Бунга мисол бўлиб Гауден (Англия) тўғони хизмат қилиши мумкин, унинг анкерларидағи куч 1400 т ва ундан кўпни ташкил қилган.


Контрфорс тўғонлар ҳам гравитацион тўғонлар сингари ўша усуслар билан ўстирилади, аммо бунда конструкцияни хусусиятидан келиб чиқадиган ўзига хослик ҳисобга олиниши зарур. Яхлит оголовкали тўғонлар, ўркачини реконструкция қилиш ва контрфорслар орасидаги бўшлиқни бетонга тўлдириш йўли билан ўстирилади (1.6,а - расм).

Ҳисоб-китоблар тўғоннинг дастлабки баландлиги 15...20% ошганда тўғон турғунлиги ҳам ошишини кўрсатган. Шундай усул Бургомиллодо (Италия) тўғонида кўлланилган. Баъзида контрфорс тўғонлар контрфорсларини баландлигини ўстирилиши ва ўркачи белгиси оширилиши йўли билан ҳам ўстирилади. (1.6, б,в,г - расм). Бунда контрфорслар эски тўғоннинг (плиталари, аркаси ёки оголовкаси) босимли қопламаси йўғонлаштирилади ёки иккилантирилган контрфорслар ораси монолит қилинади, шунингдек, кўшимишча қаттиқлик қобирғаси ўрнатилади. Сув омборини бўшатмасдан туриб контрфорс тўғонлар, шунингдек ўркач реконструкция қилиниб ёки пастки бъеф томондан грунтли тўкма тўшалиб ўстирилади (1.6, д,е - расм).

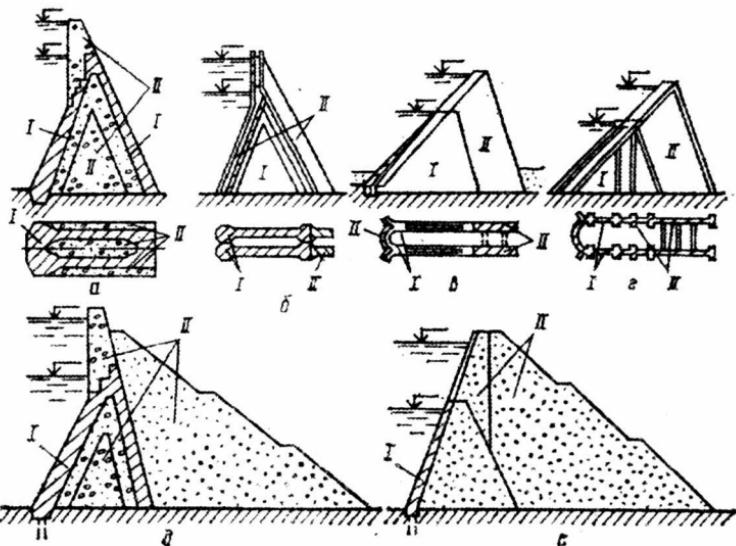

1.6 - расм. Контрфорс түғонларни ўстириш схемалари:
I - эски түғон; II - түғонни күчтітирувчи конструкциялар.


1.7 - расмда Поссум - Кингдом (АҚШ) сув ташлама түғонини реконструкция қилинишига мисол келтирилген, унинг натижасыда ДНС 3 м га күтарилилган ва том күренишили затворлар сегмент затворларига алмаштирилган.

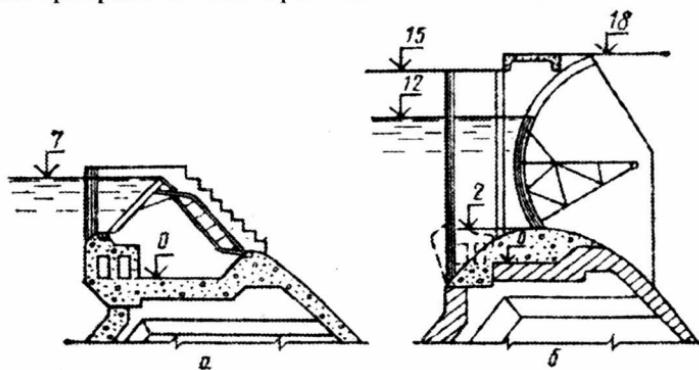

1.7 - расм. Поссум - Кингдом түғонини реконструкция қилиш схемаси:
а ва б - реконструкциягача ва ундан кейинги үркәч ва затворлар

Аркали түғонлар, күп ҳолатларда, напорни ошириш ёки бетонни монолит қилиш учун реконструкция қилинади. Бунда аввал қурилган түғоннинг қалинлигини ошириш лозим бўлиб қолади. Ўстиришда янги аркали түғон қурилади, у мавжуд аркага пастки бъеф ёки юкори бъеф томондан туташади (1.8, а,б - расм).

Аммо шуни назарда тутиш лозимки, сув омбори сувдан бўшатилмасдан туриб, дарага аркани ўйиб киритиш мураккаб бўлгандиги сабабли, уни пастки бъеф томонидан жойлаштириш мақсадга мувофиқ эмас, чунки бунда эски түғоннинг таянчи сусаяди ва түғон бузилади. Арка пастки бъеф томонидаги бетоннинг торайиши жараёни оқибатида, эски бетондан ажralиб кетиши мумкин ва шунинг билан арканинг эски ва янги бетонига локал юкланмаси келиб чиқиши мумкин. Аркали түғонларни пастки қирраси томонидан кучайтириб ўстириш мумкин бўлади (1.8.в - расм). Бундан ташқари аркали түғонларни баландлик бўйича ўстириб ва пастки бъеф томонидан вертикал ва горизонтал текислик бўйлаб қаттиқлик қобирғаси қуриб кучайтириш усуллари ҳам мавжуд.

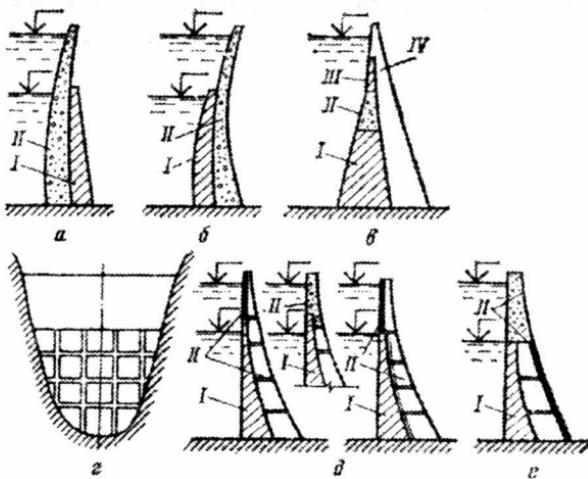

1.8 - расм. Аркали түғонларни реконструкция қилиш схемалари:
I – эски түғон; II, III ва IV – түғонни ўстириши навбатлари

Икки томони очиқ аркали – консолли панжара узлуксиз темир – бетонли гумбаз ёки цилиндрик қоплама билан кучайтирилиши

мумкин, улар пастки бъеф томондан қурилади (1.8, г.д – расм). Бунда арка конструкциясининг узлуксиз қопламаси 1.8, е – расмда кўрсатилгандек жойлаштирилса мустаҳкам бўлади.

Назорат саволлари

1. Сув хўжалиги нима билан шуғулланади?
2. Канал қандай иншоот?
3. Гидротехник иншоот деб қандай иншоотга айтилади?
4. Иншоот нима сабабдан реконструкция килинади?
5. Фильтрация нима?
6. Фильтрацияни камайтириш усуллари?
7. Тўғон танасида юз берган тиркиш қандай ёпилади?
8. Иншоотда чўкиш қандай юз беради?
9. Лойқа чўкишини салбий оқибатлари нима?
10. Сувнинг лойқалик даражаси нимага боғлик?
11. Тўғон тури нимага асосланиб ташланади?
12. Сув омбори ҳавзасининг чегараси қандай аниқланади?

№ 2 - мавзуу: Гидротехника иншоотлари эксплуатацияси. Эксплуатация хизматининг таркиби ва вазифалари

Режа

- 2.1. Умумий қоидалар.
- 2.2. Гидротехника иншоотлари эксплуатация хизматининг асосий вазифалари.
- 2.3. Эксплуатация хизматини тузилмаси ва ташкил қилиниши.

Таянч сўзлар: Гидротехника; иншоот; эксплуатация; назорат – ўлчов асбоби; ҳавза; ирригация; мелиорация; таъмирилаш; МКВК; ДАК.

2.1. Умумий қоидалар

Гидротехника иншоотларининг эксплуатация хизмати ўзишини Ўзбекистон Республикасининг «Гидротехника иншоотларининг ҳавфсизлиги тўғрисида»ги конуни, сув, меҳнат ва маъмурӣй конунчилиги, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Республика Президенти ва

Хукуматининг Фармон, Фармойиши, буйруқ ва кўрсатмалари, вазирликлар ҳамда юкори ташкилотларининг буйруқ ва кўрсатмалари, ташкилотларининг Низомлари, меъёрий ҳужжатлар, гидротехника иншоотларини техник ишлатиш қоидалари ва кўрсатмалари, гидромеханик ва электр – кучланиш қурилмаларини, назорат ўлчов асбоб (НЎА)ларини заводлардан олинган техник ишлатиш қоидалари, Гидротехника иншоотлари қурилган лойиҳа–смета ҳужжатлари, назоратчи ташкилотларнинг буйруқ ва кўрсатмалари, шунингдек, Республиkanинг қонунчилигига мувофиқ гидротехника иншоотларини ишлатишга тааллуқли бошқа ҳужжатлар асосида ташкил қиласи ҳамда уларга бўйсунади.

Гидротехника иншоотларининг эксплуатация хизматларини асосий вазифалари ва ишини ташкил қилиш тартиби жамият (бозор иктисади, капиталистик, нокапиталистик ва ҳоказо) тузилиши, сувдан (пуллик, пулсиз, сувдан фойдаланувчилар ассоциацияси тузиб ёки бошқа ш.ў.) фойдаланиш, гидротехника иншоотларини ишлатишни (таъминоти) молиялаштирилиши (бюджет ҳисоби, хўжалик ҳисоби ёки бошқа манба) шаклларидан қатъий назар, сув тақсимлаш ишларига ва молиявий – хўжалик режага киритилиши мумкин бўладиган баъзи бир аниқликларни эътиборга олмагандан, деярли ўзгаришсиз қолади. Аммо ҳамма иш турлари ҳам барча ташкилотларда, ташкилотнинг турига караб, бир хил ҳажмларда бажарилмаслиги мумкин.

2.2. Гидротехника иншоотлари эксплуатация хизматининг асосий вазифалари

Гидротехника иншоотларининг эксплуатация хизмати бажара-диган асосий вазифалар қўйидагилардан иборат:

1. Ташкилот тасарруфидаги барча гидротехника иншоотлари, сув омбор (ҳавза)лари ва улардаги гидромеханик ускуналар, қурилмалар, сув ўлчаш қурилмалари, назорат–ўлчов асбоблари (НЎА), ёрдамчи ва ишлаб чиқариш бинолари, алоқа воситалари, назорат йўллари, ер қазиш техникалари, машина ва механизмларини мўътадил (нормал), бехатар ишлаши ҳамда уларни техник соз ҳолатини таъмин этиш;

2. Сув манбаларидан, режали равища, сувни олиш ва уни белгиланган муддатларда истеъмолчи - хўжаликларга етказиб бериш. Шу мақсадда сувдан фойдаланиш режаси (СФР)ни тузиша қатнашиш, уни бажарилишини таъмин этиш, сугоришнинг энг замонавий техникаси ва усулларини қўллаш, хўжаликларни сугоришга тайёргарлиги, сувдан фойдаланиши ва агротехника талабларини бажарилиши устидан назорат ўрнатиш, барча гидротехника иншоотлари, техник курилмаларини хар куни, тезкор ва бехатар бошқариш, мумкин бўлса, ер ости сув захираларини сугориш мақсадлари учун ишлатиш;

3. Мелиорацияланадиган ерларнинг сув (грунт сувларининг сатҳи ва тупрокнинг намлиги) тартиби, сувнинг минерал тартиби устидан мунтазам равища кузатиш ишларини, сув қабул килувчи (водоприёмник)га ташланадиган дренаж, ташлама сувлари ва улардаги тузларнинг ҳисоб-китобини олиб бориш; Гидроизогипс картасини тузиш ва мелиоратив туманлашув картасига аниқликлар киритиш, қишлоқ хўжалигида сугориладиган ерлардан тўлиқ фойдаланиш бўйича техник ва ташкилий-хўжалик тадбирларини ўтказиш;

4. Барча гидротехника иншоотлари ва улардаги гидромеханик ускуналар ва курилмалар, сув ўлчаш курилмалари, алоқа воситалари, назорат йўлларини техник ҳолатини қўз билан кузатиб чиқиши ҳамда уларга *техник қаровни* амалга ошириш.

5. «Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида»ги қонун, техник ишлатиш қоидалари, меъёрий хужжатлар, кўрсатмалар, низомларга мувофиқ назорат – ўлчов асбоблари ёрдамида гидротехника иншоотларини техник ҳолатини кузатиш ва ўлчаш ишларини олиб бориш, ушбу маълумотларга, ўз вактида, қайта ишлов бериш ва натижаларини тахлил қилиб чиқиш, ишлатиш тажрибаларини умумлаштириш;

6. Иншоотлар ва курилмаларни бузилиш, шикастланиш ёки ишдан чиқиши (авария) ҳолатларини ўз вактида аниқлаш, лозим бўлса, уларни техник ҳолатларини қайта тиклаш ва янада яхшилаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш, каналлар ва коллекторларни лойқа босиши ва ўзандаридан ўсимликлар ўсиб чикишига қарши курашиш;

7. Суғориш тармоқларидан сувни беҳуда йўқолишига қарши курашиш ва тармоқдан олинадиган сувдан унумли фойдаланишини таъмин этиш; тармоқларни фойдали иш коэффициентлари (ФИК) ни ошириш чораларини кўриш, бундан кўшимича сув ресурсларини ҳосил қилиш, иншоотларни ишончли ва бехатар ишлашини таъмин этиш ва уларни қайта қуриш ҳамда мукаммаллаштириш, фан ва техника ютуқларини сув хўжалиги амалиётига кўллаш;

8. Ишлаб чиқариш тадқиқотлари, маҳсус кузатишларни ўтказиш, иложи борича, уларни ҳажмини камайтириш чора-тадбиrlарини амалга ошириш;

9. *Таъмирлаш – қайта* тиклаш ишларини, ўз вақтида, сифатли қилиб амалга оширилишини таъмин этиш;

10. Иншоотларни ишлатиш бўйича техник ҳужжатларни юритиш, кундалик, ҳар ўн (ёки ўн беш) кунлик, ойлик, чораклик, ярим йиллик, йиллик ҳисоботларни тузиш;

11. Гидротехника иншоотларининг *хавфсизлик декларацияси*ни тузиш ва белгиланган тартибда назорат органига тақдим қилиш;

12. Гидротехника иншоотларини *кадастр ишларини* олиб бориш ва ҳисбогитни тузиш;

13. Асосий ва ёрдамчи иншоотларни *қўриқлаш*, ташки муҳитни муҳофаза қилиш; техника ва ёнгин хавфсизлиги ва меҳнат муҳофазаси қоидаларини бажарилишини таъмин этиш;

14. Суғориш тармоқлари, иншоотларни бошқаришга автоматика ва телемеханикани жорий қилиш ва ҳ.к.

2.3. Эксплуатация хизматининг тузилмаси ва ташкил қилиниши

Республикамизда фаолият кўрсатаётган сув хўжалик обьектларининг асосий қисми Республиkaning Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги сув хўжалиги ташкилотлари томонидан ишлатилади. Уларга сув етказиб берувчи манбалардан ҳисобланниш Амударё ва Сирдарё трансчегаровий дарёлар ҳисобланади. Уларнинг ўзанида жойлашган иншоотлар Давлатлараро мувофиқлаштирувчи сув хўжалик комиссия (МКВК) нинг (2.1 - жадвал)


«бажарувчи» органи бўлмиш "Амударё" ва "Сирдарё" ҳавзаси сув хўжалиги бирлашмалари (ҲСХБ) томонидан ишлатилади.

2.1 – жадвал




Сирдарё трансчегаровий сувини тақсимлаш билан шўгулланувчи «Сирдарё» ҲСХБ (Тошкент шахри) тасарруфида 198 гидротехника иншооти бўлиб, улар Қозоғистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон Респубубликалари худудларида жойлашган. Бу иншоотлар таркибга $3000 \text{ м}^3/\text{s}$ сув ўтказиш қобилияти эга бўлган Норин дарёсидаги Учқўрғон гидроузели ($2.1 - \text{расм}$); $1800 \text{ м}^3/\text{s}$ сув ўтказиш қобилияти эга бўлган Чирчик дарёсидаги Юқори Чирчик гидроузели ($2.2 - \text{расм}$); $1400 \text{ м}^3/\text{s}$ сув ўтказиш қобилияти эга бўлган Куйганёр гидроузели, умумий ҳажми $2,05 \text{ км}^3$ - Чорвоқ сув омбори ($2.3 - \text{расм}$), каби иншоотлар киради. Мазкур иншоотларни «Сирдарё» ҲСХБ таркибидағи қўйидаги бошқармалар томонидан ишлатилади:


- Норин - Қорадарё гидроузеллар бошқармаси (Куйганёр шахри);
- Мирзачўл гидроузеллари ва Дўстлик канали бошқармаси (Гулистон шахри);
- Юқори Чирчик гидроузеллари бошқармаси (Чирчик шахри);
- Чорвоқ сув омбори бошқармаси (Хожикент шаҳарчаси).

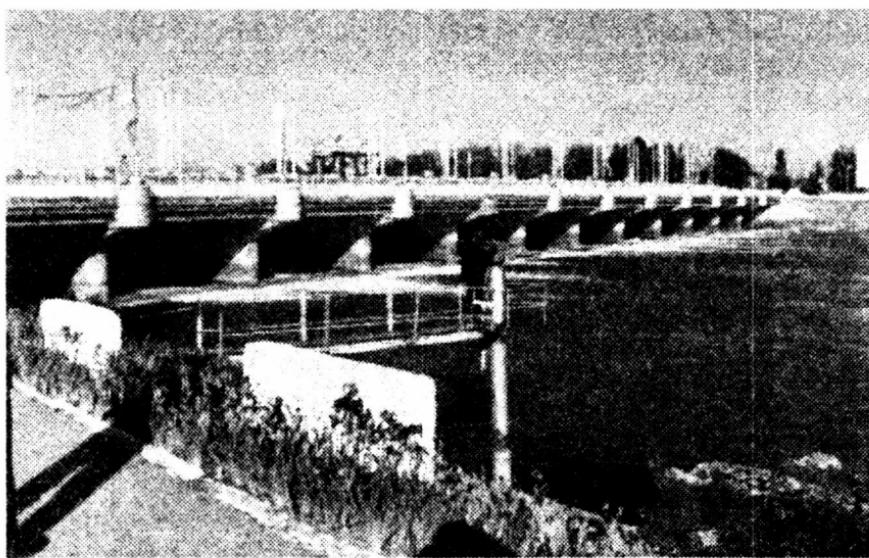

2.1 - расм. Учкүрғон гидроузелини пастки бъефдан күриниши

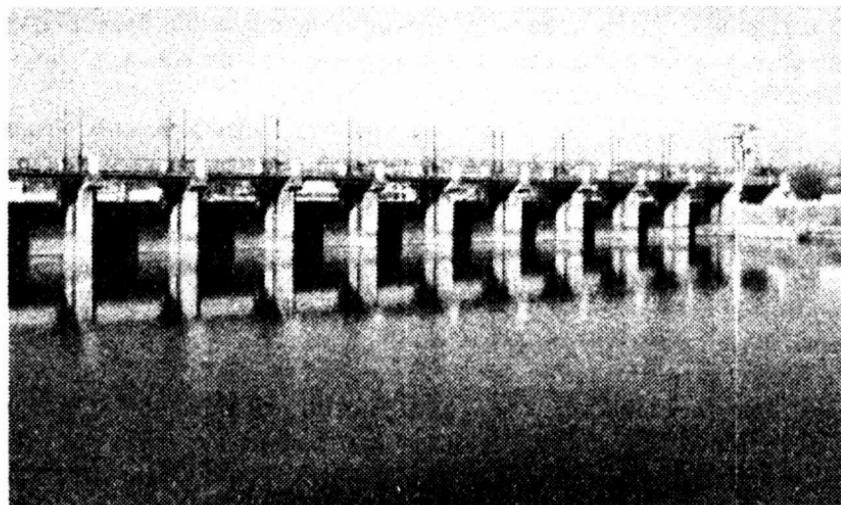

2.2 - расм. Юқори Чирчик гидроузелини юқори бъефдан күриниши

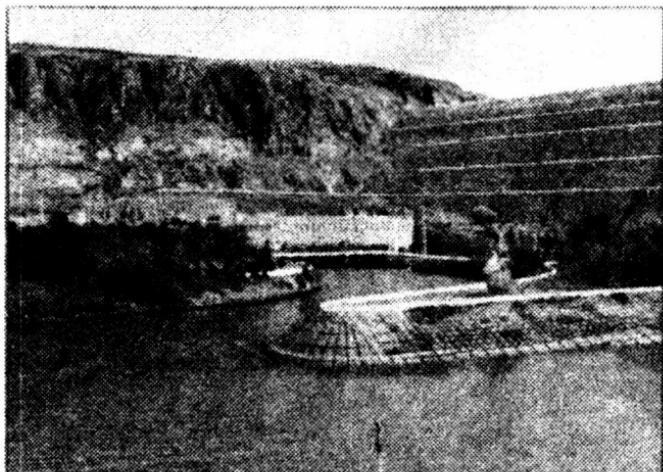

2.3 - расм. Чарвоқ сув омборини пастки бъефдан күриниши

«Амударё» ХСХБ (Урганч шаҳри) 84 гидротехника иншооти (шу жумладан 36 дарёдан сув олгич бош иншоот), 169 гидропост, 386 км давлатлараро каналлар, шунингдек, ишлатиш билан боғлиқ кўп сонли коммуникация (йўллар, электр таъминоти, техник воситалар ва бошк.) ни ишлатади.

«Амударё» ХСХБ ўзига юклатилган вазифаларини амалга ошириш учун таркибида сув оловчи иншоотлар, гидроузеллар, давлатлараро каналларни ишлатиш бўйича қуидаги худудий бошқармаларни ташкил қилган:

- Юқори Дарё бошқармаси (Тожикистон. Қўрғонтепа шаҳари) 8 та сув оловчи иншоотни ишлатади, Вахш, Пяндж, Кофирниғон дарёларидан Амударёнинг Келиф гидропостиғача бўлган 246 км участкасидан сув олишни назорат қилади.


- Ўртадарё бошқармаси (Туркманистон. Туркманобод шаҳри) Амударёнинг Келиф гидропостидан Дарғонати гидропостиғача бўлган участкасида сув олишни назорат қилади, балансида 8 та йирик дарё гидроузели бор.

- Амударё республикалараро каналлар бошқармаси (Урадик, Урганч шаҳрида жойлашган) 11 та дарёдан сув олгич иншоотлар, магистрал каналлардаги 52 та гидротехника иншоотни, 385 км магистрал каналларини ишлатади, Амударёнинг Туямўйин

гидроузелидан Қипчок гидропостигача бўлган участкаси (167 км) бўйлаб сув олишни назорат қиласи. Таркибида Тошсака, Қиличиёзбай ва Қипчок - Бўзсув йирик суғориш тизимлари мавжуд.

- Пасткидарё бошқармаси (Қорақолпоғистон. Тахиатош шаҳри) Тахиатош гидроузели (2.4 - расм), Хон - ёп ва Жумабойсака каналларини дарёдан сув олгич боши иншоотларни ишлатади, Амударёни Қипчок гидропостидан Орол дengизигача бўлган (283 км) участкасида сув олишни назорат қиласи.

«Амударё» ва «Сирдарё» ҲСХБ лари Қозогистон, Кирғизистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон Республикалари томонидан молиялаштирилди Республикадаги мавжуд гидротехника иншоотларининг лойихалари таркибида эксплуатация хизматини ташкил қилиш бўлими бўлиб, унда шу хизматнинг таркиби, вазифалари, таъмирлаш, эксплуатация ишларининг ҳажми ва технологияси келтирилган. Улар учун техник ишлатиш қоидалари ишлаб чиқилган.

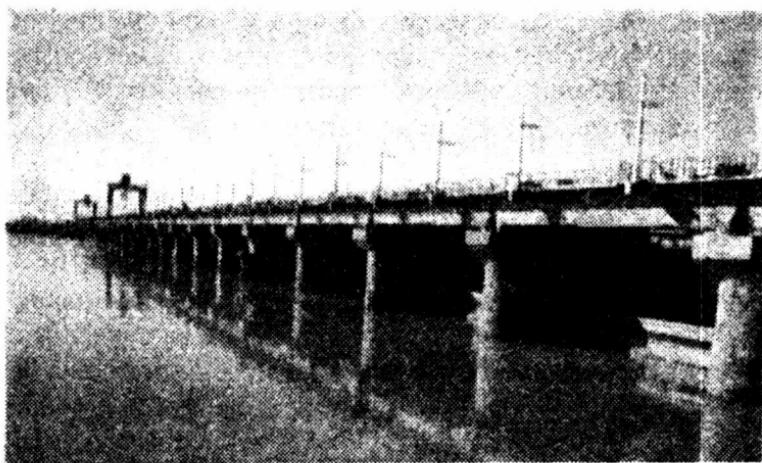

2.4-расм. Тахиатош гидроузелини юқори бъефдан кўриниши

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни чукурлаштиришнинг энг муҳим йўналишлари тўғрисида»ги ПФ-3226-сонли Фармони ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 28 июндаги «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва

сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш тўғрисида»ги 290-сонли қарори қабул қилиниб, унга кўра вазирликка ирригация тизимларини ҳавзалар бўйича бошқариш принциплари асосида ер усти ва сув ресурсларининг давлат бошқарувини амалга ошириш ва барча даражаларда сувдан фойдаланишининг бозор принципларини жорий этиш вазифаси юклатилган. Шу мақсадда Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 21 июлда «Сув хўжалигини бошқаришни ташкил этишни такомиллаштириш тўғрисида» ги 320 - сонли қарори қабул қилинди.

Вазирлар Маҳкамасининг ушбу қарори Республикаизда сув хўжалигини бошқариш административ – худудий бошқарув принципидан ҳавза бўйича бошқарув тизимига ўтказилди . Республика худуди 10 та ҳавзага (Норин - Қорадарё ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Норин-Сирдарё ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Сирдарё - Сўх ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Қуий - Сирдарё ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Чирчиқ - Оҳангарон ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Аму - Сурхон ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Аму - Қашқадарё ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Аму - Бухоро ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Қуий - Амударё ирригация тизими ҳавза бошқармаси; Зарафшон ирригация тизими ҳавза бошқармаси) бўлинib, уларнинг таркибида 52 та ирригация тизим бошқармаси (ИТБ) ташкил қилинди.

Юқорида кўрсатилиб ўтилган Президент Фармони, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорларидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 165, 210 - сонли буйруқлари қабул қилиниб, уларда ирригация тизимлари ҳавза бошқармаларида сув ресурсларини бошқариш ва сувдан фойдаланувчиларга сувни етказиш бўйича хизмат кўрсатиш ҳақида вақтингачалик тартиб ҳамда ирригация тизимларида сув ҳисоб-китобини олиб бориш, олинган сув тўғрисида ҳисботлар шакллари тасдиқланиб, уларни жойларда тадбиқ этиш белгиланган. Бундан ташқари, сувни олиш, уни истеъмолчиларга етказиш ва фойдаланиш тўғрисидаги кундалик тезкор маълумотлар, декадалик, ойлик, чораклик, кузги-қишиги ва ёзги сугориш мавсумлари ҳамда гидрологик йил бўйича маълумотлар ва ҳисботларни сифатли тайёрлаш ва юргазиш, ўз вақтида тегишли бошқармаларга ва ташкилотларга, вазирликка етказишга Ирригация тизимлари ҳавза

бошқармалари, бирлашган диспетчерлик марказига эга бўлган Фарғона водийси магистрал каналлари тизими бошқармаси, Коракалпоғистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, вилоятлар қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармалари, «Ўзсувтъамирфойдаланиш» Республика бирлашмаси ҳамда «Сув ресурслари баланси ва сувни тежайдиган технологияларни ривожлантириш» бошқармалари масъул этиб тайинланган.

Сув хўжалигини ҳавза тизимида бошқаришни кўп йиллик тажрибалари уни яънада такомиллаштириш кераклигини кўратди. Шу сабабли 2017 йилнинг 4 - августида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ – 3172 сонли қарори қабул килинди. Унга кўра Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалик вазирлигига марказий аппаратида Сув хўжалиги Бош бошқармаси тузилди (2.2 - жадвал).

Кишлоқ ва сув хўжалик вазирлигининг сув хўжалик бош бошқармаси аппаратининг тузилиши

2.2 - жадвал



Унинг таркибига 13 та (Норин-Қорадарё, Норин - Сирдарё, Сирдарё - Сўх, Кўйи Сирдарё, Чирчик-Оҳангарон, Аму - Сурхон, Аму - Қашқадарё, Аму - Бухоро, Кўйи Амударё, Амударё чап кирғоғи, Зарафшон, Сирдарё – Зарафшон, Кўйи Зарафшон) ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари; «Ўзсувтаъмирфойдаланиш» Республика бирлашмаси; Сув хўжалиги саноати ассоциацияси; Республика ва Қарақалпогистон Республикаси-даги «Сувкурилишинвест»; «Сувлойиҳа» ва «Сувэкспертиза» давлат унитар корхоналари; Марказий диспетчерлик ва комуникация хизмати, Илмий - ахборот ва ресурслар маркази (МКВК нинг «Илмий - ахборот маркази» Ўзбекистон филиали); «Ўзсувназорат» Республика инспекцияси каби ташкилотлар киради. Илмий-ахборот ва ресурслар маркази (МКВК нинг «Илмий-ахборот маркази» Ўзбекистон филиали); «Ўзсувназорат» Республика инспекцияси каби ташкилотлар киради.

Шунингдек, Бош бошқарма Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат кўмитаси, Қорақолпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари билан биргаликда сув хўжалиги обьектларининг қирғоқ бўйи полосалари ва сувни муҳофаза қилиш зоналарини белгилашда қатнашади. Вазирлик тизимидағи йирик гидротехника иншоотларини ишлатиш «Ўзсувтаъмирфойдаланиш» Республика бирлашмасига қарашли Қарши Магистрал каналидан, Аму-Бухоро машина каналидан, Туямўйин гидроузелидан, Андижон сув омборидан фойдаланиш бошқармалари томонидан амалга оширилади. Сув ресурларини тўғри тақсимлаш ва улардан тўғри фойдаланишни назорат қилиш Вазирликнинг «Ўзсувназорат» Республика инспекциясига юклатилди.

Вазирлик тизимига кирувчи сув хўжалиги обьектларини қуриш, қайта жиҳозлаш, реконструкция қилиш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ лойиҳа - қидирав ишлари «Сувлойиҳа» давлат унитар корхонаси, ҳамда ирригация тизимлари ҳавза бошқармаларининг лойиҳа - қидирав гурухлари томонидан ўзаро хўжалик ҳисоби асосида бажарилади.

Сув хўжалиги соҳаси билан боғлиқ илмий-тадқиқот ишларини эса ИСМИТИ, Топкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мұхандислари институты, Давлатлараро сув хўжалигини мувофиқлаштирувчи комиссиянинг

илмий - ахборот маркази Ўзбекистон филиали ва бошқа илмий - текшириш институтлари олиб боради.

Тизим учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларни малакаларини ошириш Тошкент ирригация ва қышлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти зиммасига юклатилган.

Бундан ташкири Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 5 январидаги № 8 – сонли қарорига биноан туманларда фермер хўжаликлари ва бошқа сув истеъмолчиларга хизмат кўрсатувчи сув истеъмолчилар уюшмалари (СИУ) ташкил этилди. СИУ ички тизимида мавжуд бўлган барча иншоотларни ишлатиш вилоятга қарашли туманлардаги Қышлоқ ва сув хўжалиги бошқармалари томонидан амалга оширилади.

Республикамизда сув хўжалик соҳасини тутган ўрнини этиборга олган ҳолда 2018 йилнинг 17 апрелида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари» тўғрисида ПҚ - 3672 –сон қарори қабул қилинди. Қабул қилинган қарорга кўра сув хўжалик соҳаси алоҳида вазирлик бўлиб ажralиб чиқди.

Унинг вазифаси сифатида сув хўжалиги соҳасидаги давлат сиёсатининг устувор йўналишлари мувофиқлаштирилган ҳолда амалга оширилишини таъминлаш учун қўйидагилар белгилаб қўйилди:

а) Ўзбекистон Республикасининг сув хўжалиги вазири қўйидагилар учун шахсан жавобгардир:

- Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, шунингдек, норматив-хукукий ҳужжатлар талабларининг ўз вақтида ва сифатли бажарилиши;

- Вазирлик зиммасига юклатилган вазифа ва функциялар бажарилишини ташкил этиш, Вазирлик фаолиятини режалаштириш, шунингдек, унинг фаолияти билан боғлиқ прогноз кўрсаткичларига эришилишини сўзсиз таъминлаш;

- сув хўжалигини ривожлантириш, шунингдек, худудларни ижтимоий-иктисодий ривожланиши ва сув хўжалиги соҳасидаги муаммоли масалаларни ҳал этиш бўйича дастурлар, чора-тадбирлар режалари, «йўл ҳариталари» ва бошқа дастурий ҳужжатларни самарали амалга ошириш;

- сув ресурсларини бошқариш соҳасида ягона сиёсатни амалга ошириш, сув хўжалиги тизимининг фаолият кўрсатиши ҳамда уни такомиллаштириш, мамлакат сув хавфсизлигини таъминлаш бўйича ўрта ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган зарур чора-тадбирларни амалга ошириш;

- сув ресурслари самарали бошқарилишини таъминлаш, ҳудудлар ва иқтисодиёт тармокларини сув ресурслари билан барқарор ҳамда оқилона таъминлаш, сув хўжалиги объектларидан фойдаланиш, уларни ривожлантириш ва қуришни ташкил этиш;

- Вазирлик таркибиغا кирувчи барча сув хўжалиги ташкилотлари, шунингдек, давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари ва бошқа ташкилотларнинг сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш, сувга заарали таъсири кўрсатишнинг олдини олиш ва уни бартараф этиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш;

- кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш бўйича ишларни ташкил этиш, улар самарали фаолият кўрсатишлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш, меҳнат интизомини ва қонун ҳужжатлари талабларини қўпол равишда бузган ходимларга нисбатан интизомий ва бошқа турдаги жавобгарлик чораларини кўриш;

- халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатларнинг сув хўжалиги органлари, биринчи навбатда, ҳудудидан Амударё ва Сирдарё оқиб ўтадиган мамлакатлар билан Орол денгизи ҳавzasида трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича самарали ҳамкорликни ривожлантириш;

- сув хўжалиги ташкилотлари ва муассасалари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш бўйича ишларни самарали ташкил этиш, аҳоли билан тўғридан-тўғри ва очик мулокотни йўлга қўйиш, фуқаролар шахсий қабулини тизимли равишда ўтказиб бориш;

б) сув хўжалиги вазирининг биринчи ўринбосари қўйидагилар учун шахсан жавобгардир:

- сув хўжалиги объектларини қуриш, реконструкция ва модернизация қилиш бўйича устувор ҳамда истиқболли лойиҳалар ва дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

- сув хўжалиги объектларида пудрат ишларини ташкил этиш ва мониторинг қилиш, Вазирликнинг қурилиш ва пудрат ташкилот-

лари фаолиятини мувофиқлаштириш, сув хўжалиги секторида саноатни ривожлантириш;

- суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, ер ости сувларининг мақбул сатхларини таъминлаш ва суғориладиган ерларнинг шўрланишини камайтириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва барқарорлигини таъминлаш бўйича чоралар кўриш;

в) сув хўжалиги вазирининг ўринбосарлари қўйидагилар учун шахсан жавобгардирлар:

- сув ресурсларини бошқаришни хавза тамойили асосида ташкил этиш ва сувни чекланган тарзда ишлатиш ҳамда ундан фойдаланиш тартибини амалда рўёбга чиқаришни таъминлаш, сув ресурслари балансини ишлаб чиқиш, давлат сув кадастри ва сув ҳисобини юритиш, барча манбаларнинг сув ресурслари бўйича ягона маълумотлар базасини яратиш ҳамда ривожлантириш;

- ирригация ва мелиорация тизимларидан, бошқа сув хўжалиги ва гидротехника иншоотларидан лозим даражада фойдаланилишини, уларнинг узлуксиз ишлашини ва мунтазам равишда модернизация қилинишини таъминлаш, Вазирлик тасарруфидаги бўлган йирик ва ўта муҳим сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини таъминлаш ва муҳофазасини ташкил этиш, уларнинг техник жиҳатдан ишончлилигини ошириш;

- сувни тежайдиган сугориши технологиялари, шу жумладан, томчилатиб ва ёмғирлатиб сугориши тизимлари қўлланилишини ривожлантириш, шунингдек, сувни тежаб ишлатишни тақдирлаш ва рағбатлантириш механизмлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш, сув истеъмолчилари уюшмалари фаолиятини мувофиқлаштириш, қўллаб-куватлаш, ички хўжалик сугориши тармоқлари ҳамда уларнинг гидротехника иншоотларини эксплуатация килиш ва ривожлантириш бўйича ишларни ташкил этиш;


- Вазирликнинг сув хўжалиги фойдаланиш ташкилотларини зарур замонавий техникалар билан таъминлаш, уларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши бўйича зарур чоралар кўриш, сув хўжалиги секторига замонавий, инновацион ҳамда ресурс тежайдиган технологияларни жорий этиш, сув ресурсларини бошқариш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги ахборот-

коммуникация технологияларини ва илғор хорижий усулларни көнгүллаш;


- соңаға халқаро молия институтларининг грантлари ва кредитларини жалб қилиш, улардан максадли ва самарали фойдаланиш, халқаро ташкилотлар фаолиятида Вазирликнинг фаол иштирокини таъминлаш, кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, сув хўжалиги ташкилотларининг таълим ва илмий муассасалар билан ўзаро интеграциясини кучайтириш, илм-фан ютукларини амалиётга татбиқ қилиш чора-тадбирларини кўриш.

Куйидаги 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 - жадвалларда Сув хўжалик вазирлигини таркибий тузулмаси келтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлигининг ташкилий тузилмаси

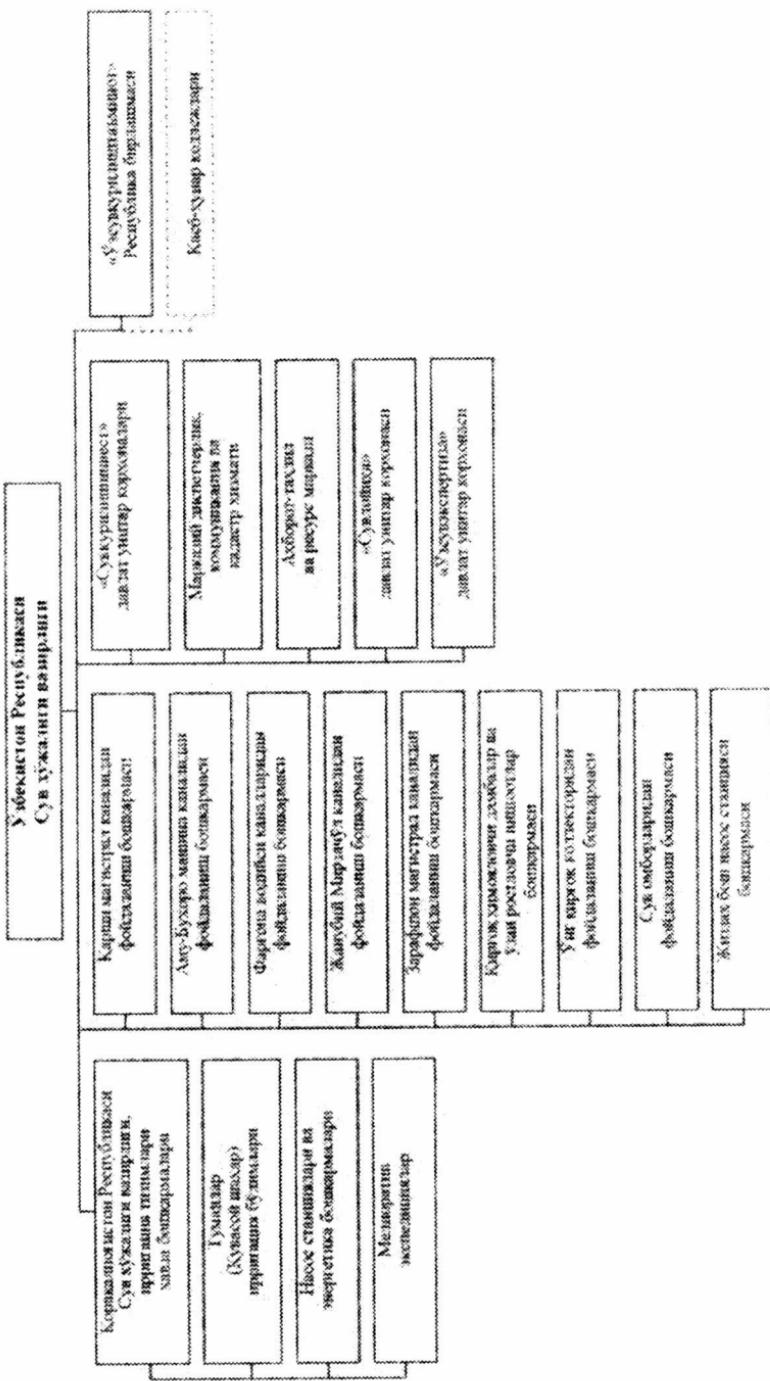


Ўзбекистон Республикаси Сувхўжалиги вазирилари марказий аппаратининг тузни мааси

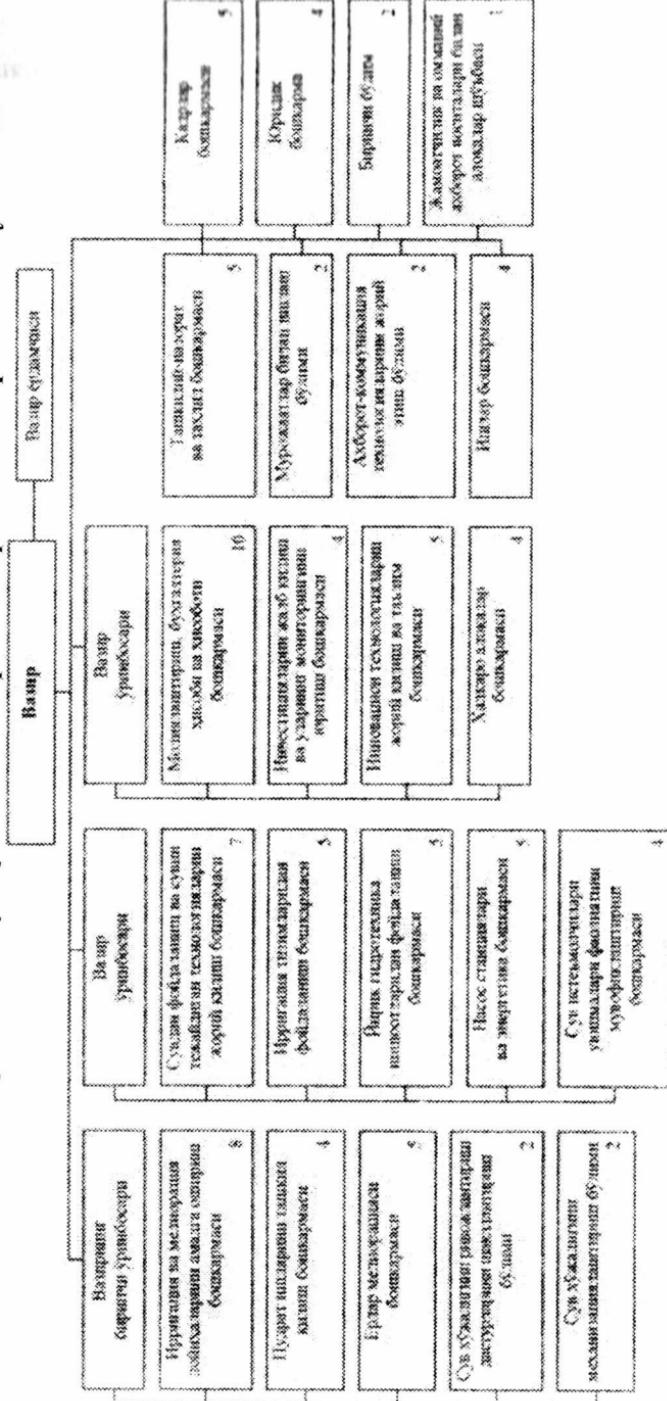

Бошкарув ходимларининг умумий чекланган сони – 100 бирлик.

Ирригация тизимлари хавза бошкармалари аппаратининг НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ

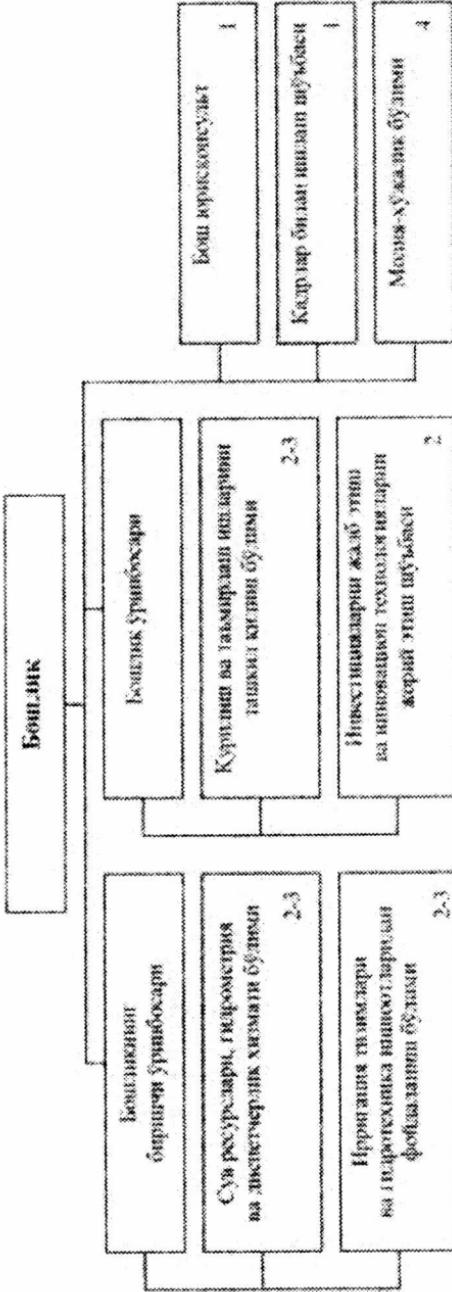

Бошкарув ходимларининг умумий штаглар сони – 231 бирлик, шу жумладан: Норин - Корадарё, Аму - Бухоро, Аму - Кашкадарё, Норин - Сирдарё, Зарафшон, Аму - Сурхон, Чирчик - Охангарон, Сирдарё - Сўҳ ва Чапкирғон Амударё ирригация тизимлари хавза бошкармаларида – 20 бирлик;


Сирдарё-Зарафшон, Куйи Зарафшон ва Куйи Сирдарё ирригация тизимлари хавза бошкармаларида – 17 бирлик.

* Ишлаб чыкариш, техник ва хизмат күрсатуучи ходимлар сони ўрнатилган мельрарга мүниси аникланади

2.6 - 2.6

Ирригация тизимлари хавза бошкармалари хузурдаги туманлар (Кувасой шахар) ирригация бўлимлари аниаратининг

НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ

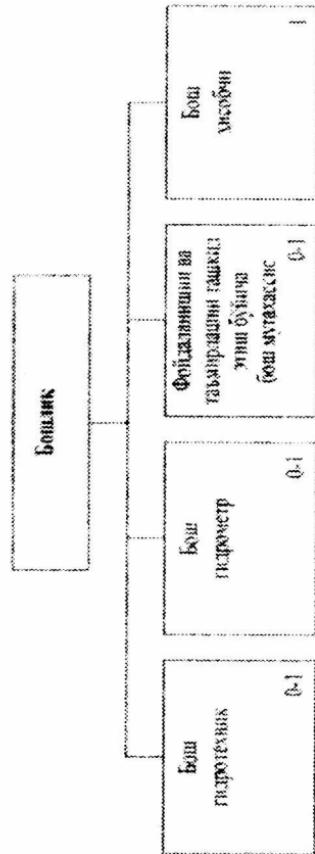

Бошкарув ходимларининг умумий штаглар сони – 2 – 5 бирлик.

Ирригация тизимлари хавза бошкармалари хузурдаги туманлар (Кувасой шахар) ирригация бўёлумлари бошкарув ходимларининг умумий штаглар сони – 565 бирлик.

* Ишлаб чыкариш, техник ва хизмат кўрсатуучи ходимлар сони ўрнатилган мельрарга мүниси аникланади.

2.4. Канал тизимида эксплуатация хизмати

Канал тизимига хизмат кўрсатувчи ишчи - хизматчилар сони Республика қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан 1997 йилнинг 26 – ноябрида тасдиқлаган меъёрий хужжат асосида аниқланади. Тасдиқланган меъёрий хужжатга кўра штат белгилашда канал тизимининг синфи эътиборга олинади. Канал суғорадиган майдон миқдорига қараб канал синфи ҚМҚ 2.06.03 - 97 дан аниқланади.

Агарда суғориш майдони:

- 300 минг гектардан ортиқ бўлса I- синфга;
- 100 минг дан 300 минг гектаргача бўлса II - синфга;
- 50 минг дан 100 минг гектаргача бўлса III- синфга;
- 50 минг дан кам бўлса IV - синфга мансуб бўлади..

Шунингдек, Республикаизда мавжуд гидромелиоратив тизимларнинг техник таъминоти ҳам уни синфига қараб белгиланиши меъёрий хужжатларда қайд этилган. Масалан: 50 минг гектардан ортиқ суғориш майдони бўлган гидро-мелиоратив тизим учун 450 та сув ўлчаш пости, 350 км телефон аълоқа сими ва 200 та хизмат қилувчи ходим штати ажратилса , 50 минг гектардан кам суғориш майдонига эга гидромелиоратив тизим учун эса 300 та сув ўлчаш пости 200 км телефон аълоқа сими 150 хизмат қилувчи ходим штати ажратилди.

Суғориш тизимларини бошқариш аппаратини ходимлари сони ҳам тизим синфига қараб белгиланилади. Масалан: 60 минг гектар майдонни суғорадиган тизимидағи марказий бошқарув аппарати ходимлари сони 20 та бўлса 3 - 5 минг гектар майдонни суғорадиган тизимида 5 та бўлади.

Аппарат ходимларини сони ва мутахассислиги, улар бажарадиган ишнинг ҳажми ва моҳиятига қараб белгиланади. Гидромелио-ратив тизимда участка гидротехники, техник, гидрометр, иншоот гидротехники, кузатувчилар ва ёрдамчи ходимлар (фаррош, қоровул ва х.к.) штатлари мавжуд бўлади. Ишчи – ходимлар таркиби ва сонини белгилаш каналга бириктирилган суғориш майдонига ёки бош канал сув сарфига боғлиқ ҳолда тузилади

Биринчи усулда:

- участка гидротехники штати - ҳар 3000 га суғориш майдонига ёки 25 км суғориш тизими учун бир киши;
- гидрометр – ҳар 3000 га суғориладиган майдон учун бир киши;
- сув назоратчилари - ҳар 100 га суғориш майдони ёки 1 - 212 км суғориш тармоғи учун бир киши;
- кузатувчи гидрометр – гидрометрик постларнинг ўзаро узок яқинлигига караб 5-10 постга (сув сарфи 5 м³ /сек дан кам бўлмаган иншоотлар учун) бир киши ажратилиши тавсия этилади.

Иккинчи усулда эса бош канал сув сарфи, каналнинг ҳар 10 км узунлигидаги иншоотлар ва гидропостлар сонига караб гидроузелга ва канал участкасига хизмат кўрсатувчи ростловчилар, кузатувчилар, чилангир таъмировчи ва электр - газ пайвандчи штатлари белгиланади (2.7 - жадвал)


2.7 - жадвал

Каналнинг 10 км узунлигига жойлашган гидротехник иншоот-лар ва гидропостлар сони	Бош каналдаги сув сарфига боғлиқ 10 км канал узунлиги учун белгиланган ишчи - хизматчилар меъёрий сони , м ³ /с.					
	2,0 гача	2,1...10	11 - 25	26 - 50	51 - 100	100 дан ортиқ
5 тагача	0,5	0,8	1	1,3	1,5	1,8
6-10	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3
11- 15	1,5	1,8	2	2,3	2,5	2,8
16-20	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3
21-25	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8
26-30	3,0	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2

Бундан ташқари гидроузел учун инженер-техник ходимлар белгиланган меъёrlар асосида қабул қилинади, 2.8 - жадвалда Мирзачўл гидробоғламалари ва Дўстлик канали бошқармасининг таркибий тузилиши, 2.9 - жадвалда эса эксплуатация ишчи - хизматчилари томонидан амалга оширадиган асосий иш турлари рўйчати келтирилган. Магистрал канал эксплуатациясини ташкил килиш учун канал узунлиги бўйича бўлимларга ажратилади. Ҳар бир бўлим 50 ...120 км узунликка эга бўлиши лозим. Бўлим эса узунлиги 20 ... 25 км бўлган гидротехник участкаларга бўлинади. Ишларини ташкил қилиш учун участканинг 10 ...13 кмга бир дона кузатувчи, ҳар бир гидроузелига эса техник ва 3 ...4 ростловчи штати белгиланади.

Мирзачўл гидроботламалари ва Дўстлик канали бошкармасининг таркибий гузилиши

2.8- жадвал

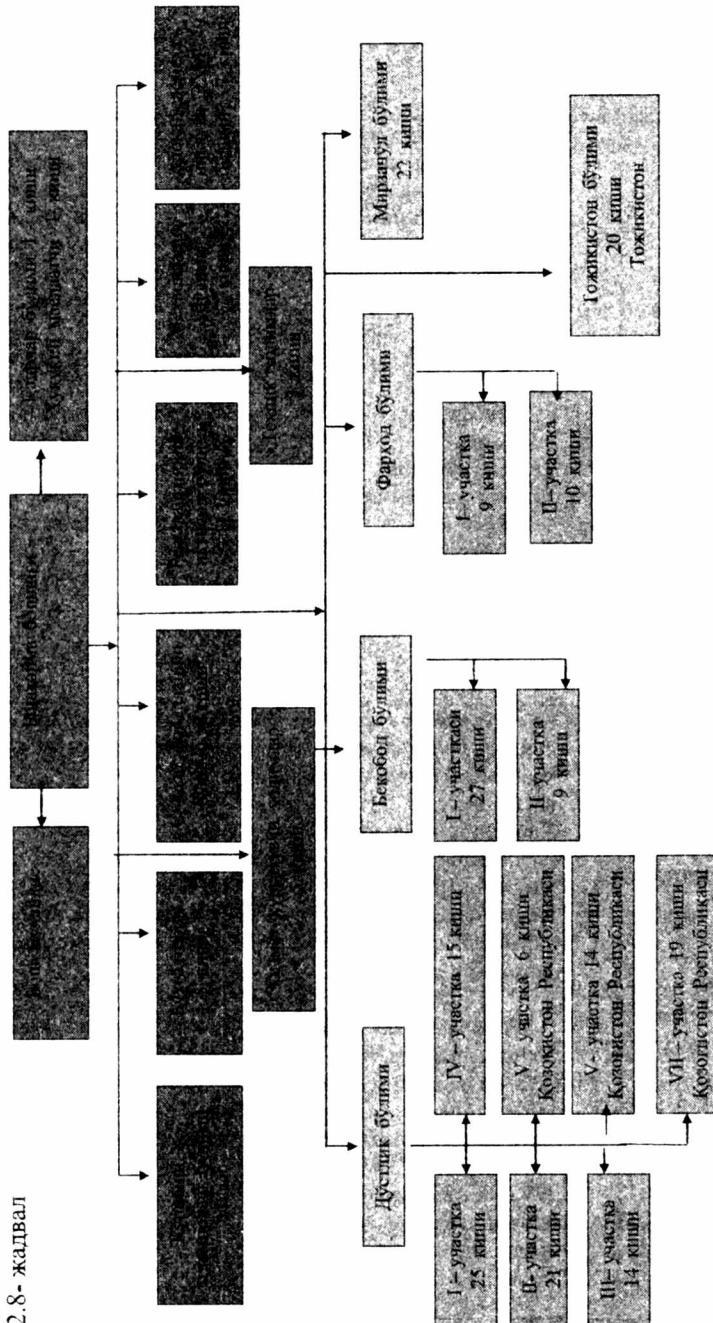

Тәсилдүгөншөйиң хизматы амалга оширадиган асосий иш турлары.

Ташкилотни бошкариш	1.	Штат ва кадрларни таркибини белгилаш;	10.	Жамоат ташкилотлари;
	2.	Моддий техник ва молиявий гаъминот;	11.	Хўжалик хисобидаги қурилиш – тъзмиrlащ ташкилотларини ишини ташкил қилиш;
	3.	Транспорт;	12.	Ишчи ходимларни малакасини ошириш (семинар, ўкув кўргазмалар бошқалар);
	4.	Диспетчерлик хизмати;	13.	Сел ва тошкни комиссияларини ташкил қилиш;
	5.	Комуникация (алока, назорат йўллари);	14.	Хужжатлар тўликлигини тъзмилаш (юйихалар, карор ва кўрсатмалар, хисоботлар);
	6.	Хизмат вазифаларининг таксимоти;	15.	Хамдўстлик алокаларини ташкил қилиш ва бошқалар.
	7.	Техник кенгаш;		
	8.	Лойиҳа ва илмий текшириш институтлари билан алоқа;		
	9.	Ёрдамчи хўжалик ва муҳофаза минтақалари;		
Сув тиаксимоти	1.	«Исьтемолчи» дарни сувдан фойдаланиши режасини тузишда катнашиш;	4.	Исьтемолчиларни сув олишга тайёргарлигини назорат қилиш;
	2.	Каналнинг йиллик лимитини ўрнатиш;	5.	Сув беринши хисоби;
	3.	Иншоотлар ва гидропостилярни тайёрлаш ва шаходатлаш;	6.	Берилётган сувнинг хар декададаги тахлизи;
			7.	Тармоклараро сув таксимлаш.
			8.	Сув таксимоти бўйича йиллик хисоботни тайёрлаш.
Назорат (кўзатиш)	1.	НЎА ларини тайёрлаш ва шаходатлаш;	4.	Техник ҳолатни аниқлаш максадида комиссия тузиш ва хуносаларини расмийлаштириш;
	2.	Кўз билан хар кунлик кўзатиш ва натижасини қайд қилиш;	5.	Кузатиш натижаларини таҳлия қилиш.
	3.	НЎА ёрдамида даврий кузатиш ва натижасини қайд қилиш;		
Техник каров	1.	Хар кунлик сунуриб	5.	Ер тешар ва кемирувчи

	2.	ва артиб тозалаш; Иншоот кирғоклари ва атрофида ўсмаган ўтларни чопиш; Механик килемларни ёғлаб туриш; Иншоотни оқизинди жисемлардан тозалаш;	6.	жонзотларга қарши куриш ; Күчтән ёки уваланған қилич хаждыңиши ишларни бажариш; Иншоотни күрикеш; Сел ва тошқын сувларини үтказиш.
--	----	--	----	---

2.9 – жадвал


Таъмирлана	1.	Таъмираш турини анықлаш;	5.	Бажарилған ишларни кабул қилиш;
	2.	Таъмирланған ишларини бажариш режасини түзиш;	6.	Фильтрация, лойка босиппі ва ұт ўсишига қарши тадбирлар;
	3.	Таъмираш ишларини бажаришни ташкил қилиш;	7.	Авария – таъмираш ишларини бажариш учун материалдар захирасини яратын;
	4.	Таъмираш ишларини бажарылыш сифатини назорат қилиш;	8.	Сел ёки тошқын сувлары үтказилғач ұзанда таъмираш ишларини үтказиш.
Хисобот	1.	Сув тақсимоти бүйічка кунлик, декадалик, ойлик, йиллик;	4.	Чорак ва йиллик молиявий хисобот;
	2.	Режани бажарылыш бүйічка йиллик хисобот;	5.	Кадастр хисоботи;
	3.	Сел ва тошқын комиссиясы хисоботи;	6.	Мехнат мухофазаси ва техника хавғенсізлиги хисоботи;
			7.	Ёрдамчи хұжалик хисоботи;
			8.	Кузғи – қишки ишлар хисоботи;
				Кузатыншы ишлары хисоботи.
Режалаштириш	1.	Йиллик молиявий хұжалик режаси;	4.	Ишчи – хизматчиларни химоялаш режаси;
	2.	Эксплуатация тадбир- ларини йиллик режаси;	5.	Сел ва тошқын сувларини үтказишін режаси;
	3.	Иншоотни замонавий- лаштиришни келажак режаси;	6.	Кузатиншы ишлары режаси режаси.

2.5. Канал тизимидан фойдаланишни такомиллаштириш

2.5.1. Каналдаги сув исрофи

Каналда сув исрофи: бўғланиш ва ўзанида юз берадиган фильтрация микдорини йигиндисидан иборат бўлади. Бўғланиш микдори канал курилган жойнинг иқлим шароитига, каналнинг кўндаланг кесимининг геометрик ўлчамларига боғлик. Республикализнинг жанубий районларида ишлатилаётган каналларда олиб борилган тажрибалар бўғланиш натижасига бўладиган сув йўқолиши каналнинг $1,0 \text{ m}^2$ юзасига ўртача йилига $0,3 \dots 0,8 \text{ m}$ ни ташкил этишини кўрсатди. Канал тармоғида бўладиган асосий сув исрофи асосан фильтрация ҳисобига бўлади. Фарғона водийсида ўtkизилган тажрибалар натижаси сув манбасидан то далағача бўлган каналлар тизимиning фойдали ишлар коэффиценти $0,62 \dots 0,65 \text{ ga}$ teng эканлиги аниқланган. Каналдан исътемолчиларга сув тақсимлашда фильтрация ҳисобига бўладиган йўқолишларни ҳисобга олиш зарур. Бундан ташкири, катта микдордаги фильтрация каналдан фойдаланиш ишончлилигини камайтиради, ерларни шўрланишига ва ботқокланишига олиб келади, канал кирғокларини ўпирилишини келтириб чиқаради.

Каналлардаги фильтрация эркин (мавжуд грунт сувлари оқими каналдаги фильтрацияга таъсир килмайди) ва эркин бўлмаган (каналдаги фильтрация оқими грунт оқими билан бирлашган) турларга бўлинади (2.5-расм).

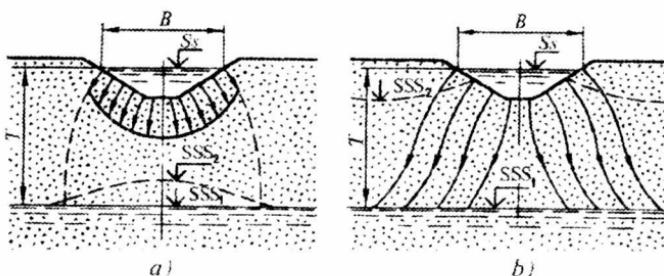

2.5 - расм. Каналлардаги фильтрация сувлари схемаси.
а - эркин; б - эркин бўлмаган

Сувнинг фильтрация ҳисобига йўқолиши (суғориш каналининг 1 км узунлиги учун) А.А. Костяков ифодаси ёрдамида аниқланади:

тез сув ўтказувчан грунтлар учун (кумлөк, енгил соғ грунт)

$$\sigma = 3,4 / Q_n^{3,4} \quad (2.1)$$

ўртача сув ўтказувчан грунтлар учун (енгил соғ тупроқ, соғ грунт)

$$\sigma = 1,9 / Q_n^{0,4} \quad (2.2)$$

кам сув ўтказувчан грунтлар учун

$$\sigma = 0,7 / Q_n^{0,3} \quad (2.3)$$

бунда Q_n – каналдан оқиб ўтадиган нетто сув сарфи

Канал узунлиги бўйича фильтрацияга абсолют йўқолиши

$$S = \sigma Q_n \cdot l / 100 \quad (2.4)$$

Бунда l – канал трассаси узунлиги

Фильтрация миқдори вақт бўйича доимий бўлмайди ва у грунт бўшлиқларида майда зарралар ўтириб қолиши натижасида камаяди.

2.5.2. Канал ўзанини мустаҳкамлаш

Каналда юз берадиган фильтрацияни камайтириш учун канал ўзанига қопламалар ўрнатилади. Ўрнатиладиган қопламанинг сув ўтказувчанлик хусусияти канал ўзанидаги грунтнинг хусусиятидан паст бўлиши шарт.

Ўзандаги грунтнинг сув ўтказмаслик қобилиятини қуидаги усулларни кўллаб ошириш мумкин:

1) уни сунъий зичлаш, шибаллаш;

2) табиий ёки сунъий лойка чўқтириб грунт бўшлиқларини майда заррачалар билан тўлдириш. Табиий лойка чўқтиришда бу заррачалар каналга сув билан бирга келади. Сунъий лойка

чўқтириш сувга лой ёки гил зарраларни кўшиб, уларни механик усулда аралаштирилади ёки каналга лойка юборилади. Лойка юбориш бир жинсли бўлмаган кум ва қумок грунтлар учун кўлланилади: юмшатилган грунтта сунъий туз (CaCl_2 , NaCl) юбориш. Унинг микдори 1m^2 грунт юзасига $3\dots 5$ кг ни ташкил этади; боғланган грунтлар (ёпишқоқ) структурасига сунъий биокимёвий таъсир этиш (грунт юмшатилгандан сўнг органик моддалар сув таъсирида ва кислород этишмаслиги туфайли парчаланадиган сомон, бегона ўт, кунгабоқар кабилар колдикларини киритиш); юзаларга тоза нефт қўйиш (1 m^2 юзага $4\dots 15$ кг нефт) ёки нефт ва оҳак сув аралашмасини юбориш. Нефт қўйишнинг асосий камчиликларидан бири ўзан юза қатлами сув ўтказмаслиги жуда тез камаяди.


Канал қопламалари. копламалар химояловчи ва фильтрацияга қарши турларга бўлинади. Химояловчи қопламалар канал ўзанини ювилишдан саклайди, сувда оқиб келувчи жисмлар ва муз таъсирларидан ҳосил бўладиган бузилишларини олдини олади. Фильтрацияга қарши қопламалар каналлардан фильтрация туфайли сув йўқолишиларини камайтиради. Улар лойли, грунтли, полимерли, асфальтбетонли битумли, бетон ва темир бетонли турларга бўлинади. Ҳар бир ҳолат учун қоплама тури вариантларни техник – иқтисодий таккослаш асосида танланади.

Грунтли қопламалар (экранлар) грунтли тўғон экранларига ўхшашиб бўлиб, лекин уларнинг калинлиги кичик бўлади ва каналдаги сув чукурлигига ҳамда киялик кийматига боғлиқдир. (2.6 - расм, а).

Агар канал трассаси сув ўтказмаслиги кам лойли грунтлардан ўтган бўлса, унда грунтли коплама ўша лойдан барпо этилади. Бунда факат грунтнинг структураси ўзгартирилади: ёриклар ва ғовакликлар камайтирилади; тупроқ ўювчи жониворлар йўллари беркитилади. Бунинг учун канал туби ва кияликларининг юқори қатлами 40 см чукурликкача юмшатилади ёки ағдарилади ва катоклар билан зичланади ва шиббаланади. Агар канал боғланмаган грунтларда куриладиган бўлса кияликлари ва туби юқори қатлами боғланган (ёпишқоқ) яхши зичланган сув ўтказмайдиган лойли ёки соғ грунтлар билан алмаشتiriлади.

Канал ўзани грунтдан ёки бошқа сунъий материаллардан ясалади. Агарда канал ўзанида грунтдан қоплама қилинса, унинг тагидаги грунт қалинлиги $0,4\dots 0,6$ м ва кияликларда

0,6...1,0 метрни ташкил қиласи. Агарда қоплама бетондан ясалса, унинг қалинлиги 8...10 см қабул килинади. Қирғоқ қияликлари 1:2...1:1,5 дан катта қабул қилинмайди. Агарда қопламанинг ювилиши эҳтимоли бўлса, бундай ҳолатда ҳимояловчи қатлам сифатида боғланмаган қалинлиги 0,2...0,3 м ли шагал ва галечникдан фойдаланилади. Совуқ иқлим шароитли ҳудудларда лойли экранни музлашдан саклаш учун унинг устига маҳаллий грунт ёки шағал тўкилади. Унинг қалинлиги қияликларда минимал сув сатҳидан пастда 0,5 м, сув сатҳидан юқорисида грунт музлаш қалинлигига тенг қилиб олинади. Агар ён бағирлар қияликлари $m \geq 3$ бўлса, қоплама жойлаштирилади ва контур қатламлар бўйича зичланади, агар $m \leq 2,5$ бўлса канал ўқи бўйича горизонтга нишаблиги 0,1...0,5 миқдорга катлам-қатлам қилиб жойлаштирилади.

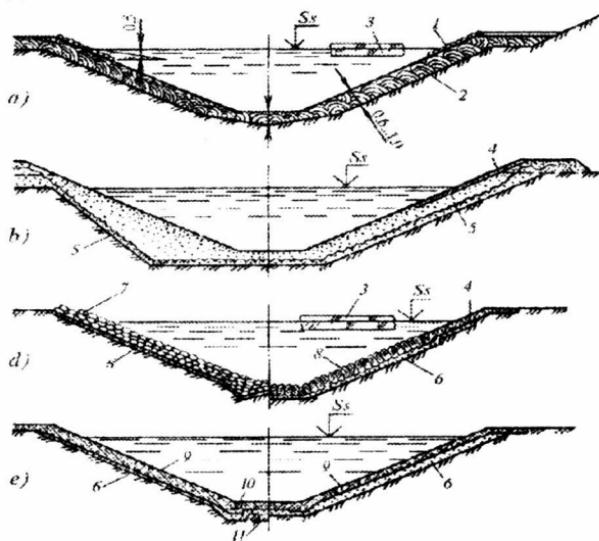

2.6 - расм. Канал қопламалари схемаси:

- грунтули (войли экран билан); б - полимерли (синтетик пленка билан);

в - тўкилган тошли ёки тоши ётқизилган; г - кўндаланг ва бўйлама чок ўрнатилган бетон ва темир-бетонли; 1,4, 9 – ҳимоя қатлами мос равишда қалинлиги 0,2 м ли шагалдан, бетон плитадан, 2-войли экран; 3-муз; 5-симметрик пленка; 6-гравий қумли тушама; 7-қалинлиги 0,1...0,3 м ли тўкилган тоши; 8-бир қаторли тушама тоши; 10 - ўлчами 8 x 8 см ли ёёғоч брус; 11-дренаж.

Полимер қопламалар (плёнкали экранлар) грунтнинг ҳимоя қатлами тагида жойлаштирилади. Улар полиэтилен ёки бошқа турдаги полимер пленкалар бўлиши мумкин (2.6 - расм, б). Канал ўзанидаги ер ишларини йилнинг ҳар қандай вақтида бажарса ҳам бўлади, аммо пленка ва тушама қатлами совуқ ва шамол бўлмаган даврларда тушалади. Каналдан фойдаланиш даврида пленкали экран ўсиб чиқаётган ўсимлик илдизлари ва пояларидан шикастланмаслиги учун грунт заминига гербицидлар сепиб ишлов берилади ва ҳимоя қатлами қалинлиги 0,5 м дан кам қабул килинмайди. Пленка қалинлиги 0,2 мм дан кичик, кумли тушамаларда эса 0,1 м дан кам бўлмаслиги керак. Пленкалар бўлак (энсиз томони канал бўйича, энли томони юқорига) килиб тушалади пленкалар чети канал қирғоғига қазилган ҳандаққа (траншеяга) анкерланади. Пленка бўлаклари маҳсус пайвандлаши машиналари ёрдамида найвадланади (бирлаштирилади).

Плёнкали қопламалар фильтрацияга сувнинг умуман йўқолмаслиги ва каналдан 10...30 йил давомида нормал фойдаланишини таъминлайди. Уларнинг камчиликлардан бири грунт билан экран орасидаги ишқаланишнинг камлигидир. Шунинг учун бундай қопламалар каналлар қияликлари $m \geq 3$ қийматларида кўлланилади. Баъзи бир ҳолларда плёнка юқорисига (монолит ёки йиғма) бетонли ҳимоя қатлами барпо этилади. Ҳимоя қопламаларида тўлик қирқилмаган ҳарорат – кичрайиш чоклари, канал кенглиги бўйича ҳар 6 м дан сўнг ва узунлиги бўйича ҳар 20 м дан сўнг ўрнатилади.

Асфальтбетон қопламалар қалинлиги 5...8 см ли асфальтбетон канал жонли кесим периметри бўйича шағал тушама устига ўрнатилади. Каналга сув беришдан олдин асфальтбетон юзаси асбест қўшимча қўшилган иссиқ битум билан қопланади. Қияликлар учун асфальтбетон қориши менинг 160...180°C га қизитилади. Канал тубига уни баъзи бир ҳолларда қуйилмайди. Бундай қопламалар мустаҳкам, эгилувчан, атмосфера таъсирлари бетонга кўра чидамли, сув ўтказмаслик каби ютуқларга эга. Улар орасидан ўсимликларнинг тез ўсиб чиқиши, асосий камчиликларидан биридир. Қияликлар қиймати 1:1,5 дан тиккароқ, қоплама қалинлиги 6...8 см қабул қилинади. Иссиқ ҳароратли ҳудудлардан асфальтбетон таркиби қиялик ўпирилиб кетмаслик шарти билан қабул қилинади. Асфольбетон қопламар 40 ва ундан ортиқ йил муддатда хизмат килади.

Тошли ва шагалли қопламалар. Түкма ёки терилган тош, ҳамда металл ичига тош түлдирилган кути күринишида барпо этилади. Тошли түкма учун (2.6 - расм, д) сараланмаган тош ишлатилади. Қоплама остига қалинлиги 10...20 см ли шебен, шағал ёки катта заррали қумли тушама баъзи бир ҳолларда тошли түкма тўқилган катаклар ичига тўклилади. Катаклар тўғри бурчакли ёки ромбли бўлиб, унинг томонлари узунлиги 0,5...0,7 м га тенг бўлади. Катакларга тош, кум ёки гравий тушама устига қалинлиги 0,3...0,4 м қатламда тош ётқизилади.

Қияликларни ювилишдан, муз ва шамол таъсирларидан химоялаш мақсадида канал қияликларига тош терилади. Тошнинг шакли ва ўлчамлари танланиб, улар қалинлиги 10...15 см тушама устига кўлда терилади. қоплама усти виброкатоклар ва пневмозичлагичлар билан зичланади. Терилган тош қалинлиги 15...20 см гача ўзгаради. Бундай каналлар сирти ғадир-будурликларга эга бўлиб, улар 100 йил ва ундан ортиқ ишлайди.


Катақ ичига тош тўлдирилган кутилар кўринишидаги мустаҳкамлаш таъмирлаш ва авария ишларида ишлатилади. Катталиги 10 см ли тош ўлчамлари 10 x 10 см ли металдан ясалган турли катакларга жойлаштирилади.

Бетон ва темир-бетонли қопламалар нисбатан силлиқ юзага эга бўлиб, бу ўз навбатида каналнинг сув ўтказиш қобилиятини оширади, қияликлари ва тубини ювилишдан сақлайди, каналдан фильтрация туфайли йўқолишини кескин камайтиради, каналдаги сув сифатини яхшилашга имкон беради. Унинг асосий камчиликларидан бири жуда кўп микдорда чокларни ўрнатишидир. Бетон ва темир-бетонли қопламалар монолит ва йиғма бўлиши мумкин (2.6 - расм, е). Монолит қопламалар қурилиш жойида тайёрланади (2.7; 2.8; 2.9; 2.10 – расмлар), алоҳида плиталардан ташкил топган йиғма қопламалар эса темир-бетон заводларида тайёрланади.



2.7 - расм. Канал ўзанини бетонлашга тайёрлаш:

а) канал ўзанини профилини ҳосил қилиши; *б)* канал ўзанига полиэтиленин плёнка ётқизиси; 1 – канални грунтли ўзани; 2 – канал қазгич; 3 – канални плёнка билан қолланган ўзани.

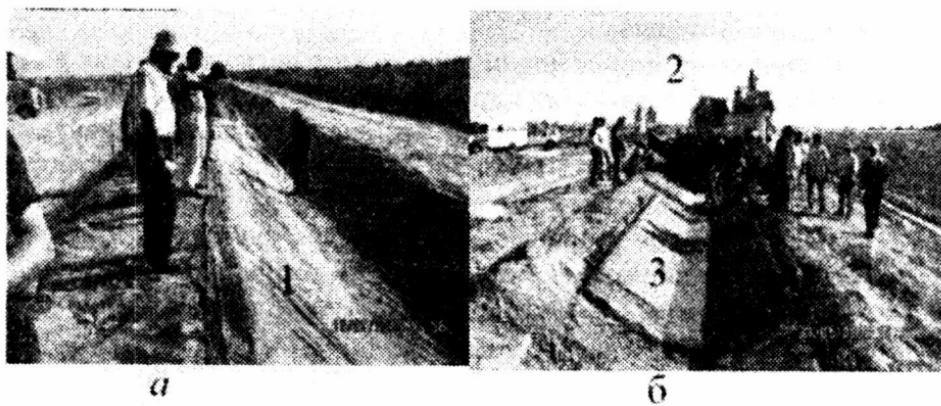

2.8 - расм. Канал ўзанини бетонлаш:

а) каналнинг полиэтиленин плёнка ётқизилган ўзани; *б)* канал ўзанига бетон ётқизиси; 1 – плёнка ётқизилган ўзан; 2 – гусеницали бетон ётқизгич; 3- бетон қоллама.



a



б

2.9 - расм. Бетон қопламасига ишлов бериш:

- а) төбрануучы реіка билан зичлаш; б) гусенеңали бетон ётқизгіч; 1 – бетон қоплама; 2 – төбрануучи реіка; 3 - бетон ётқизгіч ұсул қылған қоплама.



2.10 - расм. Күйилган бетонга техник қаров ишларини амалга ошириш

- а) янги қүйилган бетон қопламада биринчи 3 кунгача ўтказыладын қаров; б) янги қүйилган бетонга 3 ... 7 кун ишида ўтказыладын техник қаров; 1 – қоплама устигасында ётқизилген бүз мато; 2 – автобетонқорғыч ёрдамида қоплама юзасини намлаш.

Монолит беонли қопламалар қалинлиги 10-20 см ли яхши текисланган шаал, шағал қум аралашма устига ётқизилади. Агар канал лойли грутларда ўтган бўлса, тўшама қалинлиги 30-50 см гача ошади. Бундай қопламаларда ён бағирлар, қияликлар қиймати 1:1,5 дан тик бўймаслиги керак. Уларни ётқизиш замонавий комплекс бетон тқизувчи машиналар билан бажарилади. Монолит темир-бетонли қопламалар бетон қопламаларга нисбатан бетон қалинлиги ва пулат арматуранинг қалинлиги билан фарқ қиласди. Арматуранинг ишлатилиши унинг мустаҳкамлиги ёриқлар ҳосил бўлишига қаршилигини оширади, деформацияланиши ва чўкиши олдини олади. Уларни кучли деформацияланадиган ва устуворлиги кам бўлган грутларда қўллаш максадга мувофиқдир. Ўзидан иссиқлик чиқаріб қизиши, бетоннинг кичрайиши, харорат ўзгариши монолит бетоннинг емирилишига олиб келади. Буни олдини олиш учун унда аввалроқ бўйлама ва кўндаланг деформация чоклари, (сиқилиш, кенгайиш ва қурилиш) чоклар ўрнатилади. Кенглиги 8-10 м кўндаланг сиқилувчи чоклар ҳар 3...6 м дан сўнг ўрнатилиб қоплама қалинлиги яримигача ёки унинг қалинлигини учдан биригача қирқилади. Кенглиги 20...25 м ли кўндаланг кенгювчи чоклар ҳар 12...16 м дан кейин, бўйлама чоклар эса қиялик канал туби туташган чизиги бўйича ўрнатилади. Чоклар қоплама қалинлиги бўйича тўлиқ қирқилади ва зичлагичлар сифатида ёғоч, тол, пластика ёки асфальт мастика қўлланилади.

Темир-бетонли қопламаларда деформация чоклари бетон қопламаларга нисбатан камроқ ишлатилади, баязи бир ҳолларда кенглиги 0,5 м ве ҳар 15...20 м дан сўнг фақат вақтингчалик кўндаланг қўлланилади. Бу чоклар узун бетон секцияси кичрайгандан сўнг бетон билин беркитилади. Йиғма қопламаларда монолит қопламаларга нисбатан меҳнат ишларининг камлигидир. Бу қопламаларнинг самчиликларига уларда чокларнинг кўп бўлиши, сувнинг кўп ўтизувчанлиги, қияликлар деформацияси туфайли уларнинг силжии эҳтимолининг ошишидир.

Мелиоратив каналлар қурилишида узунлиги 5 м, кенглиги 1,5 ва 2,0 м ли олдиндан кучлантирилган НПК турдаги силлиқ темир бетонли плиталар кенг қўлланилади. Йиғма плиталар ёрдамида ўзаро боғланмаган грунт ўзанли каналларнинг ўзани қопланади. Қоплама ҳосил қилишдан олдин канал таги ва қирғоклари текисланниши шарт.


1.1.1 Хўжалик ички тармоқларидағи сув ўлчаш қўрилмалари

Одатда гидромелиорация тизими магистрал, хўжаликлараро, хўжалик, участка каналлари, ўқариқ ва вактингчалик ариклардан ташкил топади. (2.11 - расм).



2.11 - расм. Суғориш тармоғи схемаси

Бизга маълумки, уларда оқаётган сув сарфини аниқлаш учун, гидрометрия курсидан маълум бўлган, ҳар хил қўринищдаги стационар сув ўлчаш қўрилмалардан фойдаланилади (2.12 – расм)

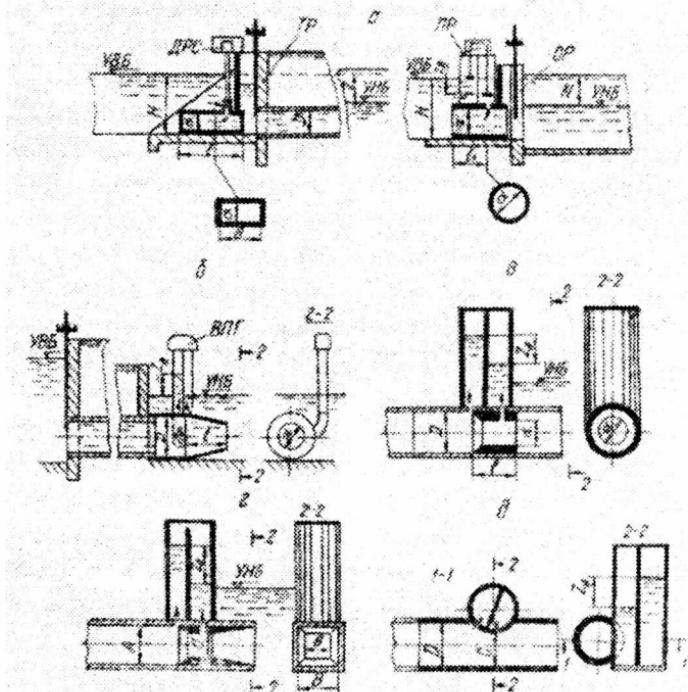

2.12 - расм. Гидромелиоратив тизимга ўрнатиладиган сув ўлчаш курилмалари:

- сув ўлчаш мосламаси;
 - чиқыш қисмидаги насадка;
 - колециоли сув ўлчагич;
 - Вентури мосламаси;
 - ён томонли цилинди;
- TP – құвурлы регулятор; OP – очиқ регулятор.*

Республикамизда Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 5 январидаги № 8 – сонли қарорига биноан фермер хўжаликларини ташкил килиниши сув истеъмолчилари сонини кескин ошишига олиб келди. Бу эса ўз навбатида ҳар бир истеъмолчи – фермерга, сув истеъмоли графиги асосида, сув етказиб бериш муаммосини келтириб чиқарди. Истеъмолчи – фермер даласига хўжалик ички ариғидан ёки вақтинча курилган ариқлардан сув берилади.

Бизга маълумки, вақтинча ишлайдиган суғориш тармоқларига стационар жойлаштириладиган Чипполета, Томсон, Иванов ва бошқа турдаги сув ўлчаш курилмаларини ўрнатиш иқтисодий нұқтаи назардан мақсаддат мувофиқ эмас. Вақтинчалик суғориш

тармоқларидағи сувни ўлчаш учун проф. М.Р. Бакиев, доцент Е.И. Кирилова ва Ж. Чориев томонидан таклиф килинган күчма сув ўлчаш мосламаси құллаш иқтисодий жиҳатидан тежамкор хисобланади. Күчма сув ўлчаш күрілмаси Қарақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Қашқадарё вилояти фермер хўжаликleri далаларида синааб күрілған ва самарадорлиги аниқланған (2.13 - расм).



2.13- расм. Күчма сув ўлчагични фермер хўжалиги далаларига тадбиқ қилиниши.

Күчма сув ўлчагични ўрнатиш ва ундан фойдаланиш тартиби

Күчма сув ўлчагичларни ўрнатиш учун қўйидаги талаблар бажарилиши лозим:

- а) ўқ (вактинчалик) ариқ бўйлама ўқи сув оқими ўқига мос келтиши шарт;
- б) сув ўлчагич ариқ ўқига перпендикуляр (мутлақ тик) ўрнатиласди;
- в) остонаси горизонтал бўлиши зарур;

- г) ён қиррасидан ариқ қиялигигача бўлган масофа $a \geq h_{\max}$ бўлиши шарт;
- д) ён томонларидан сув сизиб ўтмаслиги зарур;
- е) юқори бъефда ариқ бермалари етарли даражада кўтарилиши лозим;
- ж) ўқариқда суғориш тугагач кейингисига кўчириб ўрнатилиши мумкин;
- з) вегетация даври тугагач йигиб олиб кейинги йилда фойдаланиш мумкин.

Кўчма сув ўлчагич конструкцияси



Сув ўлчагич (2.14 - расм) танаси резин матодан (1) бажарилган бўлиб, унда сув ўтиши учун полигонал (учбурчак, трапеция, тўртбурчак) шаклидаги тешиклар (2) мавжуд, устунлар (4, 5), ригеллар (6, 7) кириши учун тикилиб ёки елимланиб бажарилган бўшлиқлардан (3), канал тубига матони маҳкамлаш учун қулоқча (8) ҳамда туб қозиқлардан (9), сув босимини аниқлаш учун ўрнатилган шкаладан (10), пастки бъеф ювилишини олдини олиш (химоялаш) учун ўрнатилган этакдан (11), бурчаклар ва қўлокчалар атрофини мустаҳкамлаш учун елимланиб ёпиштириладиган ямоқлардан (12, 13) ташкил топган.

Устунлар, ригеллар ҳамда қозиқлар бўшлиқларга бутунлай ўтиб кетмаслиги учун улар бош қисмлари ярим айланада қилиб ясалади.

Сув ўлчагич мустаҳкамлигини таъминлаш учун алоҳида бўшлиқларга қўш ригеллар ўрнатилади.

Сув ўтадиган тешиклар атрофида колдирилган бўшлиқларга (диаметри $1,75d_c$) ён устунлар ва ригеллар жойлаштирилгач матони тикиш (елимлаш) орқали бир-бири билан зичлаштирилади. Сув ўлчагичнинг (7.10 - расм) ён устунларининг пастки қисмидаги бўшлиқларга ($2,5d_c$) бермадаги устунлар жойлаштирилгач мато лентаси тикилиб ёки елимлаб маҳкамланади.

Босимни ўлчаш шкаласи матонинг ўзига ёзилиши ёки ўлчаш лентасини матога елимлаш орқали ўрнатилади. Унда сув ўлчаш қурилмасининг остонаядаги босим ва сув сарфи кўрсатилади. Ўрнатилган шкала ёрдамида сув ўлчагичдан ўтаётган сув сарфини тўғридан - тўғри аниқлаш мумкин. Пастки бъеф тагини ювилишдан сақлаш учун унга этак ўрнатилади.

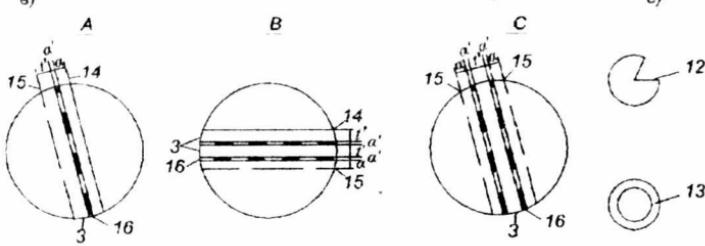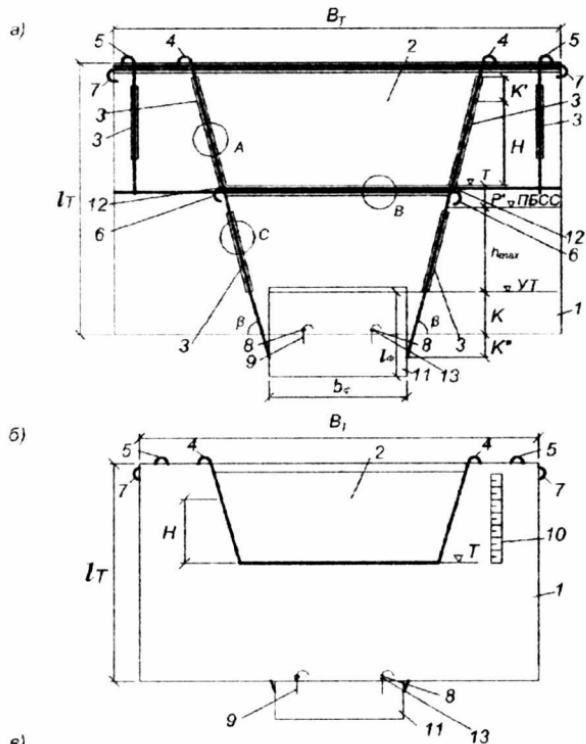

2.14 – расм. Трапеция шаклидаги күчма сув ўлчагич

1-резиналаштирилган мато; 2-сүв ўтиши тешиги; 3- устунлар ва ригеллар кишии учун тикилиб ёки елимланиб бажарылган бўшилиқлар; 4,5 –устунлар; 7-ригеллар; 8-туб қозиклар учун тешик; 9-туб қозиклар; 10-шакала; 11-пастки бъеф ювилишига қарши этак(фартук); 12- бурчак ямоги; 13-думалоқ ямоқ; 14- матони буеклаш чизиги; 15-қирқиши чизиги; 16-чок, ▼T- водослив туби отметкаси, ▼ПБСС- пастки бъеф сүв сатҳи отметкас

Күчма сув ўлчагичдан ўтаётган сарфи аниқлаш

Күчма сув ўлчагич сарфи қуйидаги аниқланади:

1. Учбурчак шаклидаги күчма сув ўлчагичдан ўтаётган сув сарфи қуйидаги ифода ёрдамида ($\alpha = 90^\circ$ тури учун):

$$Q = 1400H^2\sqrt{H}, \text{ л/сек} \quad (2.5)$$

Бу ерда H – сув ўлчагич остонасидаги босим, метрда.


3. Түртбурчак шаклидаги күчма сув ўлчагичдан ўтаётган сув сарфи қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

$$Q = 1860BH\sqrt{H}, \text{ л/сек} \quad (2.6)$$

Бу ерда B - күчма сув ўлчагич остонасининг кенглиги, метрда.

1.1.2 Канал тизимины автоматик усулда бошқариш

Гидромелиоратив тармоқларни бошқаришни энг самарали йўли уларга замонавий автоматика, телемеханика ва ҳисоблаш техникасини қўллаган ҳолда бошқаришdir. XX асрнинг бошларида суғориш тармоқлар асосан қўл кучи ёрдамида бошқарилган. Канал тизими бўйича йиғилиши лозим бўлган маълумотлар ўлчов асбобларни аниқлик даражаси паст ва ўз вактида етиб келмаслиги сабабли сув тақсимоти тўғрисида аниқ таассуротга эга бўлиш ва вазиятни бошқариш учун жадал чоралар кўриш имконияти чегаралангандай. Гидромелиоратив тармоқни марказлашган усулда назорат қилиш ва бошқариш учун 1930 йилда бошлаб гидротехник иншоотларни телемеханика курилмалар билан жиҳозлаш ишлари амалга оширила бошланди. Мисол учун шу йиллари М.Ф. Фенкенинг затвор автомати, М.В. Бутириннинг автомат – сув ўлчагичи Д.П. Колодкевичнинг ўзок масофага маълумот ўзатувчи курилмаси гидромелиоратив тизимларга тадбиқ қилинди. 1940 йилда Самарқанд вилоятидаги 1 – май тўғонидан сув оловчи ўнг кирғоқ каналида жойлашган 40 та иншоот гидравлик затвор – автоматлар билан жиҳозланиб канални бошқариш автоматик усулига ўтказилди. Шунга ўхшаш гидравлик затвор – автоматлар бугунги кунда ҳам муаффақиятли ишлатилмоқда (2.15 - расм).

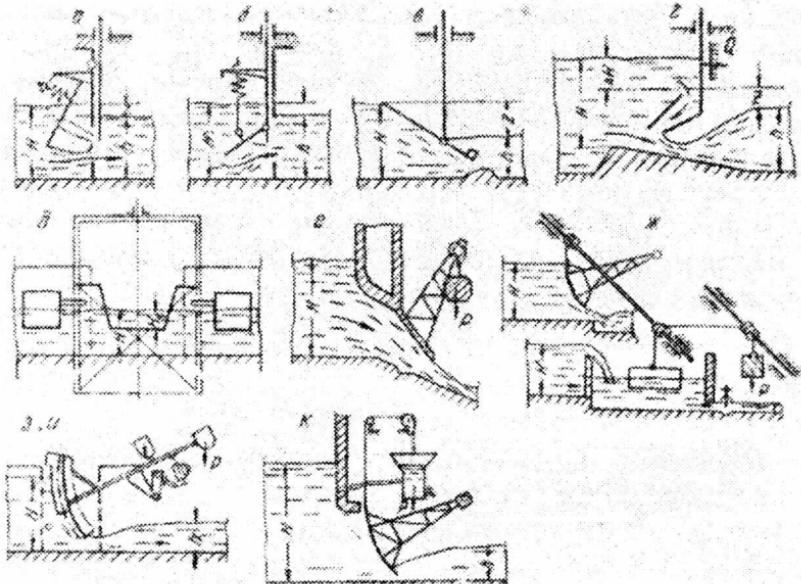


2.15- расм. Сув сатҳи ва сарғини автоматик бошқарувчи курилмалар:

- а) бошқарувчи канали ПАР;
- б) айланувчи шитли ПАР;
- в) айланувчи шитли автомат;
- г) эрги шапкали мослама;
- д) Алиев мосламаси;
- е) юқори сатҳ автомати;
- ж) Мамешов автомати;
- з) сегментли автомат;
- к) Павлов автомати.

Республикамиздаги мавжуд гидромелиоратив тармоқларни автоматик усулда бошқаришга ўтказиш масалалари билан лойиҳа институтлари 1954 – 1955 йиллари фаол шуғуллана бошладилар. Республика Фанлар академиясига қарашли Энергетика (хозирги энергетика ва автоматика) институти ходимлари М.Ю. Борухов ва С.М. Тимофеевлар томонидан Кампиррават гидроузели ва Жун каналининг бош иншоотида сув сатҳини автоматик бошқарув лойиҳаси ишлаб чиқилди. 1954 – 1958 йилларда эса Каттақўрғон сув омборини телемеханик усулда бошқарув лойиҳаси тайёрланди. 1957 – 1959 йилларда САНИИРИ автоматика ва гидрометрия лабораториясида (Д.П.Колодкеевич) Куйганёр гидроузелини диспетчерлашибтириш лойиҳаси ишлаб чиқилди. 1960 йилларга қадар Средаз-

гипрохлопок, Ўзгипроводхоз, САНИИРИ ва Энергетик институтларини фаол харакатлари ўилаб гидроузел ва сув омборлар (Каркидон, Пачкамар, Шафрикон, Юқори Чирчик, Учқўрғон ва бошқалар) автоматик бошқариш усулига ўтказилди. Мисол учун Средазгипрохлопик институти ва СКБ «Газприборавтоматика» мутахассислари томонидан С.М. Киров (Дўстлик) номли канални (2.16 – расм) автоматик бошқариш учун «Гулистан» лойиҳаси деб аталмиш лойиҳа тайёрланди ва унинг ишга тушуриш 1972 йилда амалга оширилди

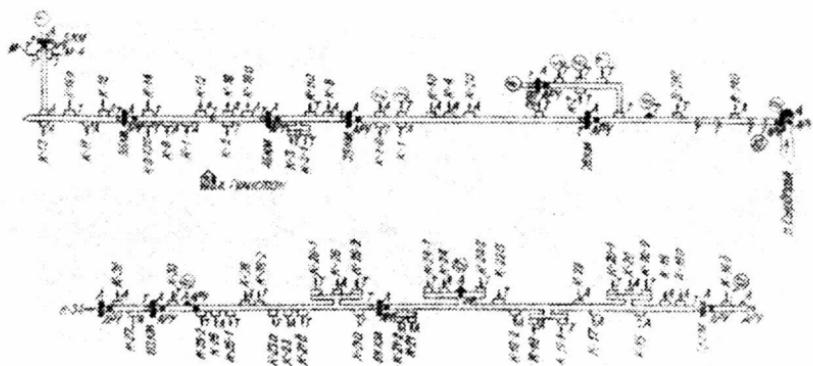


2.16 - расм. Дўстлик (С.М. Киров) каналини схемаси

Бажарилган лойиҳа ёрдамида қуйидаги функциялар бажарилади:

- 1) сув сатхи ва сарфи ҳолати тўғрисида маълумотларни йигиш;
- 2) автоматик бошқарув қурилмаларини ёки затворларни телеметрик бошқариш;
- 3) иншоот ҳолати тўғрисида телеметрик сегнал бериш; томонлама алоқа.

Бу ишларни бажариш учун тизимга 40 дона сатхни автоматик бошқарувчи қурилма; 98 та затвор ҳолатини кўрсатувчи датчик; 82 та сатҳ датчиги ва 30 та сатҳ ўзгаришини кўрсатувчи (сув ўлчагич) датчиклар ўрнатилди. Шунингдек, телемеханик алоқа учун 120 км узунликдаги икки линияли сим тортилди. Канални бошқариш эса Гулистан шаҳрида жойлашган диспетчерлик пункти (2.17 – расм) орқали амалга оширилади.

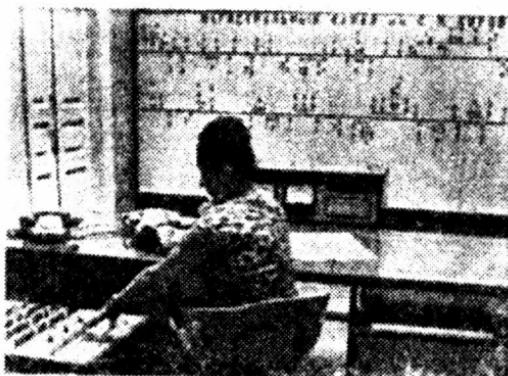

2.17- расм. Дўстлик (С.М. Киров) каналини диспетчерлик пункт


Канални автоматик усулда бошқаришга ўтиш натижасида эксплуатация ташкилотига келадиган маълумотлар ҳажми ортди. Бунинг натижасида маълумотларни қабул қилиш, таҳлил қилиш ва сақлаш масаласида муаммолар пайдо бўла бошлади. Юзага келган муаммоларни ечиш учун 1980 йиллардан бошлиб канал тизими эксплуатациясига электрон-хисоблаш машиналарини (ЕС – 1045) тадбик қилиш бошланди. 1992 йилдан бошлиб эса электрон хисоблаш машиналари ўрнини шахсий компьютерлар эгаллай бошланди.

2004 – 2005 йилларда, Оролни қутқариш фондига қарашли GEF агентлиги томонидан Норин, Қорадарё, Чирчик ва Сирдарё дарёларининг ўзанларига қурилган 19 мавжуд ва 7 та янги гидропост замонавий кузатув ва узлуксиз қайд қилувчи аппаратуралар билан жиҳозланди. Гидро-постлардан олинган маълумотларни Республикаларнинг «Гидрометрологик» марказлари ва сув хўжалика вазирликларига ўзлуксиз етказиб бериш мақсадида, қурилмалар ер йўлдошлари орқали алоқа боғловчи, антеналар билан жиҳозланди (2.18 – расм). Ўрнатилган антеналар орқали маълумотларни ўзатиш интервали, эксплуатация қилаётган ташкилотни қизиқишига боғлиқ ҳолда, 10; 20; 30; 60 минут қилиб белгиланиши мумкин.



2.18- расм. ММС – 545В маркари метёр радиостанция билан жиҳозланган гидропостлар

Гидропостлар ва гидроузеллардан келаётган маълумотларни тўплаш, таҳлил килиш ва саклаш учун USAID ҳомийлигида МКВК илмий - таҳлилий маркази томонидан, Сирдарё ҲСХБ иштирокида, 2000–2001 йилларда компьютер технологиясига асосланган «Маълумотлар базаси» дастури яратилди (2.19 – расм).

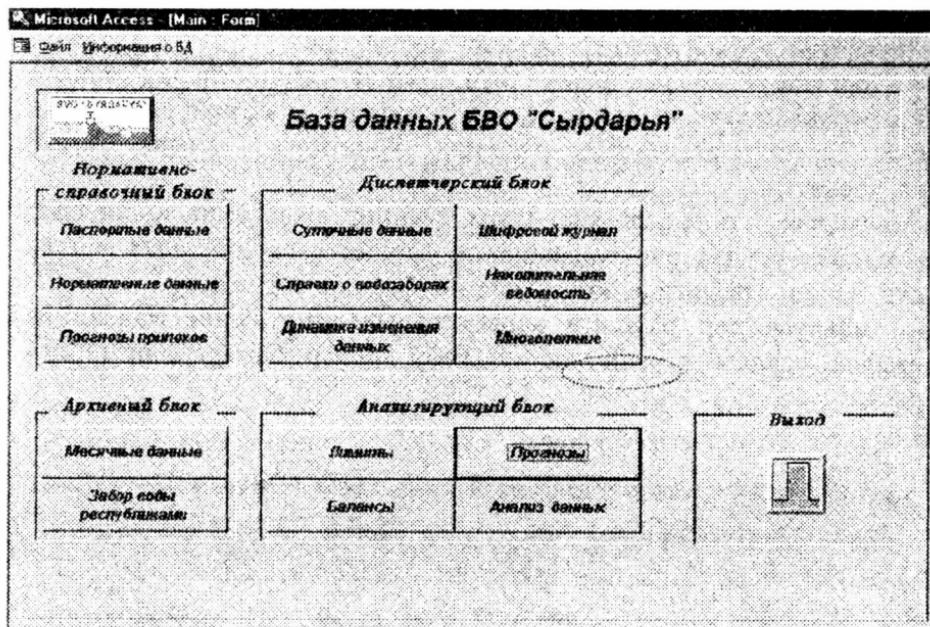


2.19-расм. «Сирдарё» ХСХБ нинг «Маълумотлар базаси» дастури

«Маълумотлар базаси» дастури куйидаги блоклардан ташкил топган:

1. Меърий маълумотлар блоги - унда иншоотлар ва каналларнинг паспортлари; меърий маълумотлар ва кутилаётган сув ресурслари тўғрисидаги маълумотлар жамланади;
2. Диспетчерлик блоги - унда бирлашма балансидаги барча иншоотлар номи, улардан кун давомида ўтган сувнинг режими; олингандан сув бўйича маълумотлар; кўп йиллик йиғма қайдномалар, уларнинг таҳлили ва ўзгариш динамикаси тўғрисидаги маълумотлар жамланади;
3. Таҳлил блоги – унда ҳавзада шаклланган сув ҳажми тўғрисидаги маълумотлар; каналларга ўрнатилган лимит ва унинг бажарилиши; дарёдаги сув баланси бўйича маълумотлар жамланади;
4. Архив блоги - ушбу блокда Республикаларга олинга сувлар тўғрисидаги кўп йиллик маълумотлар жамланади.

Яратылған «Маълумотлар базаси» дастурида:

- бирлашма балансидаги сув олиш иншоотлари орқали Республикаларга олинаётган сув сарфини кузатиш; олинаётган сув сарфини автоматик равищда ўрнатылған лимит билан тақкослаш;
- киска вақт ичидә дарё ўзанидаги сувнинг балансини ҳисоблаш;
- жадвал усулда сув балансидаги фаркни сабабини аниклаш ва сув бериш графиктида юзага келган фаркни түғрилаш;
- маълумотлар базасига келаётган маълумотларни жадвал ва график усулларда қайд қилиш каби ишлар бажарилади (2.20 - расм).

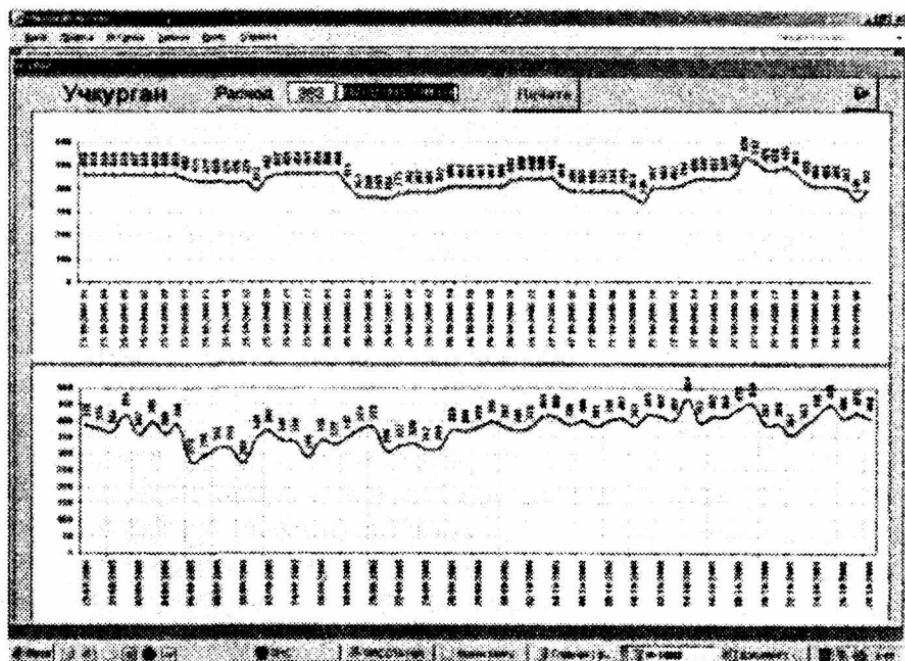

2.20 - расм. Гидропостдаги сув сарфи ва сатхини қунлик ўзгариш графиги


Мисол учун: маълумотлар базасида Тўхтагул сув омбори курилган жойдаги гидропост бўйича 1911 йилдан бошланган маълумот-лар мавжуд. «Сирдарё» ҲСХБ да муваффакиятли синовдан ўтган «Маълумотлар базаси» дастури «Амударё» ҲСХБ га, Талас ирригация тизимига, Чу дарёси (Қирғизистон) ва Жанубий Фарғона канали бошкармаларига тадбиқ қилинди.

Гидротехник иншоотлардан тушаётган ахборот-тахлил тизимини ривожлантириш билан биргаликда 2000 – 2004 йиллар ичида чет эллик донирлар ёрдамида «Сирдарё» ҳавзуси сув хўжалик бирлашмасининг «Дўстлик канали бош иншооти (Канада, UMA инженерлик фирмаси), ЖМК канали бош иншооти (Оролни қутқариш фонди), Юқори Чирчик ва Куйганёр гидроузеллари (USAID амарика агентлиги), Учқўргон гидроузели, Катта Андижон канал, Ҳаққулобод ва Охунбобоев каналлари бош иншоотлари (Швейцария ҳалқаро агентлиги) автоматлаштирилган – радиотелеметрик қурилмалар билан жиҳозланди. Бунинг натижасида иншоотларни автоматик бошқариш ва улардан радио-телеметрик қурилмалари ёрдамида маълумотлар олиш имконияти фойдо бўлди (2.21 - расм).



2.21 - расм. «Сирдарё» ҳавзаси объектларини автоматик бошқариш ва маълумотларни ўзатиш схемаси

Гидротехник иншоотларга ўрнатилган автоматик - радиотелеметрик курилмалар компьютер ёрдамида иншоотдаги затворларни бошқариш амалга оширилади. Мисол учун, Юқори Чирчик гидроузелига ўрнатилган автоматик – радиотелеметрик курилма ёрдамида гидроузелдаги ҳолатни «Сирдарё» ҳавзаси сув хўжалик бирлашмаси оғесидан (Тошкент шаҳри) тўриб бошқариш мумкин. Гидроузелдаги ҳолатни автоматик курилмалар ёрдамида бошқарилганда сув сарфи ёки сатхининг вакт бўйича реал ҳолатини билиш имкони бўлади (2.22 - расм)

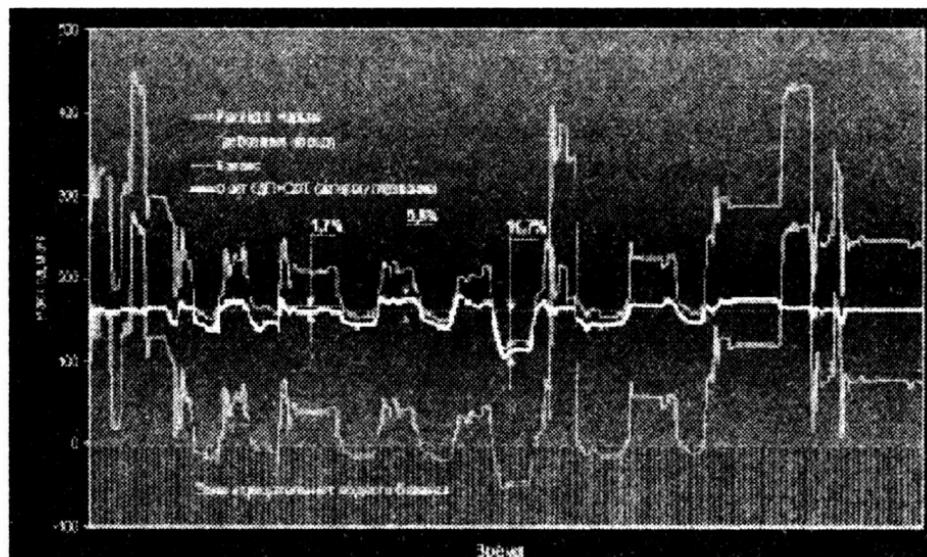

2.22 - расм. Учқўрғон гидроузелидан сув олишинини автоматик тизимда бошқариш

Назорат саволлари

- Иншоот эксплуатацияси деганда нимани тушунасиз?
- Республикамиздаги ИТХБ лар нима вазифани бажаради?
- Амударё бассейни ҳавза бошқармасини вазифаси нимадан иборат?

4. Сирдарё бассейни ҳавза бошқармасининг вазифаси нима?
5. Бассейн деганда нимани тушунасиз?
6. Сув хўжалик бош бошқарма нима вазифани бажаради?
7. Сув хўжалик бош бошқармани таркиби қандай тузилишга эга?
8. Ирригация тизим бошқармаси қандай ташкил қилинади?
9. Диспетчерлик хизматининг вазифаси нимадан иборат?

№ 3 - мавзу: Сув (селсув) омборлари ва селхоналардан фойдаланиши.

Режа

3.1. Сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналардан фойдаланиш;

3.2. Сув омборлари, селсув омборлари ва селхоналарда олиб бориладиган кузатишлар таркиби.

Таянч иборалар: сув омбори; селсувомбори; селхона; лойқа; концентрация; түғон; дамба; гидротехника; ишиоот; сув; ҳажм.

3.1. Сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналардан фойдаланиши

Ер юзидаги йирик сув омборлари кўп йиллардан бери ишлатилиб келинмоқда. Сув омборларини узок йиллар ишлаши жамиятнинг иқтисодий ривожланишига ва экологик ҳолатига сезиларли таъсир қиласи. Сув омборларини ишлаш даврини белгиловчи омиллардан бири унинг ҳавзасига оқиб келаётган лойқа заррачалари миқдоридир. Бугунги кунда хориж мамлакатларидаги кўл ва сув ҳавзарига юз бераётган лойқа чўкиш масалалари ЮНЕСКО (Bruk, 1985); Morris ва Fan (1998); Batuca ва Йордан (2000) мақолаларида ёритилган. Лойқа чўкиш миқдори инсоннинг атроф-мухитга антропоген таъсири оқибатида кун сайин ортмоқда. Бази бир хориж дарёларида оқаётган сув таркибидаги грунт заррачаси концентратцияси 200 г/л дан ҳам ортиқроқдир.

Тадқиқотчи Брукнинг маълумотига кўра Хуанхи дарёси бассейнида (1985 й) лойқалик даражаси 1600 г/л бўлган сел оқими кузатилган.

Кўпгина Ҳиндистон ва Покистон давлатларида жойлашган сув омборлар, лойқа чўкиши оқибатида, ийлига ўзининг 0,5 % дан 1,0 % гача ҳажмини йўқотмоқда. Мисол учун Инд дарёсига курилган Тарбела сув омборининг (Покистон) бир йиллик ҳажм

йўқотиши таҳминан 1,5 % ни ташкил қилган. Хитой Халк Республикасидаги Янцзе дарёсига курилган «Три ущелья» сув омборини лойиҳалашда лойқага қарши кураш масаласи асосий масала қилиб олинган. Лойиҳа ишларини бажараётган Корпорация «Три ущелья» Корпорациясининг (Китай Янцзы (CTGPC)) маълумотларига кўра бугунги кунда сув омборига кираётган йиллик ўргача лойқа миқдори 526 106 тоннани ташкил қилмоқда. «Три ущелья» сув омборини куриш учун танланган жой қўлай бўлғанлиги сабабли ховуз тагига чўқадиган лойқаларни гидравлик усулда ювиб туриш имконияти мавуд. Р.Novak маълумотига кўра ер юзада мавжуд бўлган умумий ҳажми 570 км³ бўлган кўл ва сув омборлари хавзаси 2000 йилда лойқа чўкиш хисобига 30 км³ ҳажмини йўқотган (10% яқин). Республикамизда мавжуд бўлган сув омбор (селсувомбори, селхона) ларининг узоқ вақт ишончли ишлаши унинг эксплуатация қилувчи ташкилотнинг фаолиятига боғлиқ.

Республикамиздаги сув омборлари, селсувомборлари ва селхоналарнинг эксплуатация хизмати ўз ишини Ўзбекистон Республикасининг «Гидротехника иншоотларининг ҳавфизилиги тўғрисида» ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Сув хўжалиги вазирлиги ҳамда сув хўжалиги юқори ташкилотларининг буйруқ ва кўрсатмалари, сув хўжалиги ташкилотларининг низомлари, меъёрий хужжатлари, назоратчи ташкилотларнинг буйруқ ва кўрсатмалари, шунингдек, Республиканинг амалдаги конунчилигига мувофиқ сув хўжалигига тааллуқли хужжатлар асосида ташкил қиласи ҳамда уларга бўйсунади. Якка сугориш тизимиға хизмат қилувчи сув омборларида бевосита ушбу тизим бошқармасига бўйсунувчи эксплуатация бошқармаси тузилади. Бир неча сугориш тизимларига хизмат кўрсатувчи сув омборларида эксплуатация хизмати вилоят сугориш тизимлари бошқармасига бўйсунади. Икки ва ундан ортиқ вилоятларнинг сугориладиган худудларига хизмат қилувчи сув омборлари эксплуатация бошқармаси Республика сув хўжалиги вазирлигига бўйсунади.

Сув омборларининг эксплуатация хизматлари маъмурий-хўжалик ва ишлаб чиқариш хизматларига бўлинади. Ишлаб чиқариш хизмати диспетчерлик хизмати, эксплуатация участкалари ва механизациялашган таъмирлаш отрядларига бўлинади.

Эксплуатациянинг вазифалари:

Ҳар хил сув манбаларида жойлашган ва бир сугориш тизимиға хизмат қилувчи сув омборлар гурухи ва каскади учун эксплуатация умумтезкор ва техникавий эксплуатация қоидалари бўйича амалга оширилади.

Умумтезкор эксплуатацияни қарамоғида сув оқими сув омборлари ёрдамида бошқариладиган ва қайта тақсимланадиган дарё ҳавзалари бўлган ташкилотлар амалга оширадилар.

Якка тартибдаги сув омборининг эксплуатацияси ушбу сув омбори эксплуатация бошқармаси томонидан техника эксплуатация қоидалари бўйича амалга оширилади.

Умумтезкор эксплуатациянинг вазифалари қўйидагилардан иборат:

- сув оқимини мавсумий ва кўп йиллик бошқаришни ҳисобга олган ҳолда ушбу ҳавзадаги табиий сув оқимини тежамкор ва мақсадга мувофиқ равишда бошқариш;

- ушбу сугориш манбасининг тартиботини унда жойлашган сув омборининг (ёки бир неча) иш тартиби билан боғланган ҳолда тежамкор ва мақсадга мувофиқ равишда бошқариш;

- ушбу ҳавзанинг барча сув омборларини биргаликда ва алоҳида ишлаш қоидаларини ишлаб чиқиш ва мунтазам равишда аниқлаштириб бориш;

- сувга бўлган талабни қондириб бориш;

- сув омборидан фойдаланишнинг узлуксизлигини таъминлаш.

Техник эксплуатациянинг вазифалари:

Техник эксплуатация – бу сув омборига нормал ишлаш шароитини таъминлашга қаратилган ташкилий ва техникавий тадбирлар мажмуасидир.

Унинг вазифаларига қўйидагилар киради:

- сув омборида сув захирасини яратиш, барча истеъмолчиларни сув билан таъминлаш ва давлат режасини бажариш мақсадида сув омборининг техник курилмаларини кундалик тезкор бошқариш;

- барча иншоотларнинг, алоқа воситалари, транспорт, яшиш ва ишлаб чиқариш бинолари ва бошқа ёрдамчи курилма ва жиҳозларнинг эксплуатациясини тегишли меъёрлар, стандартлар, йўрикномалар ва услубий кўрсатмаларга мувофиқ тўғри ташкил этишни таъминлаш;


- сув омборининг ишлаш тартиботини тасдиқланган диспетчерлик графигига мувофик сув омборини тўлдириш ва бўшатиш бўйича эксплуатация режаларини бажариш;
- иншоотларнинг ҳолатини кузатиш ва назорат қилиш ҳамда уларни ишчи ҳолатида тутиш;
- сув омбори иншоотларининг ҳолати, уларга табиий ва техноген таъсиrlар устидан назоратни (мониторингни) таъминлаш;
- сув омбори иншоотларининг ҳавфсизлиги мезонларини ўз вақтида аниқлашни таъминлаш;
- сув омбори авариясини тугатиш учун мўлжалланган моддий захираларни яратиш;
- сув омборидан фойдаланиш ходимларининг малакаси нормаларга ва коидаларга мувофиқ бўлишини таъминлаш;
- сув омборидаги фавқулодда вазиятлар тўғрисида хабар бериш маҳаллий тизимларини доимий шай ҳолатда сақлаш;
- маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан биргаликда ахолини сув омбори ҳавфсизлиги масалалари тўғрисида хабардор килиш;
- сув омбори авариясининг олдини олиш масалалари бўйича фавқулодда вазиятлар органи билан ҳамкорлик қилиш;
- иншоотларни паспортлаштириш, уларни бошқаришга автоматика ва телемеханикани жорий қилиш ҳамда ҳавфсизлигини декларациялаш;
- сув омбори иншоотларини кўриклаш, техника ва ёнғин ҳавфсизлиги ҳамда меҳнат муҳофазаси коидаларининг бажарилишини таъмин этиш;
- сув омборининг эксплуатацияси бўйича ҳар йилги хисоботларни тузган ҳолда техник ҳужжатларни олиб бориш;
- техник эксплуатацияни яхшилаш ва такомиллаштириш;
- фан, техника ютуқларини ва илфор тажрибаларни тадбик этиш;
- худудни ободонлаштириш ва меъморий безаш;
- муҳандис-техник ходимларнинг малакасини ошириш.

Сув омборлари эксплуатация хизмати штат таркиби ва хизматчилар сони эксплуатация ишлари ҳажми, эксплуатация хизматининг тузилиши ва иншоотлар тоифасига боғлик равища белгиланади.

Сув омборидан фойдаланиш бошқармасининг ходимлар штати Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги томонидан тасдиқланади.


Ташкилий тизими (структураси):

Сув омборлари «Сув омборидан фойдаланиш бошқармаси» томонидан эксплуатация қилинади ва бошқариш куйидагича амалга оширилади

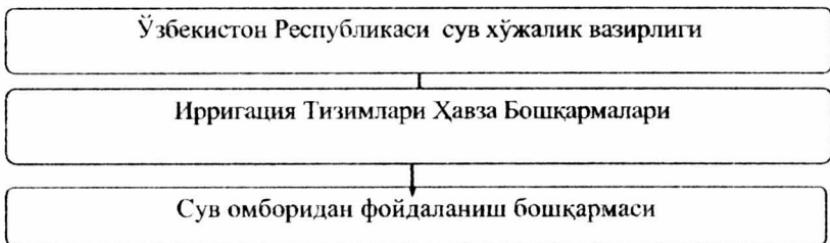

3.1 - расм. Сув омбори фаолиятини бошқариш схемаси.

Сув омборининг ташкилий схемаси унинг тасарруфига кирувчи ишшоотлар таркиби асосида тузилади.

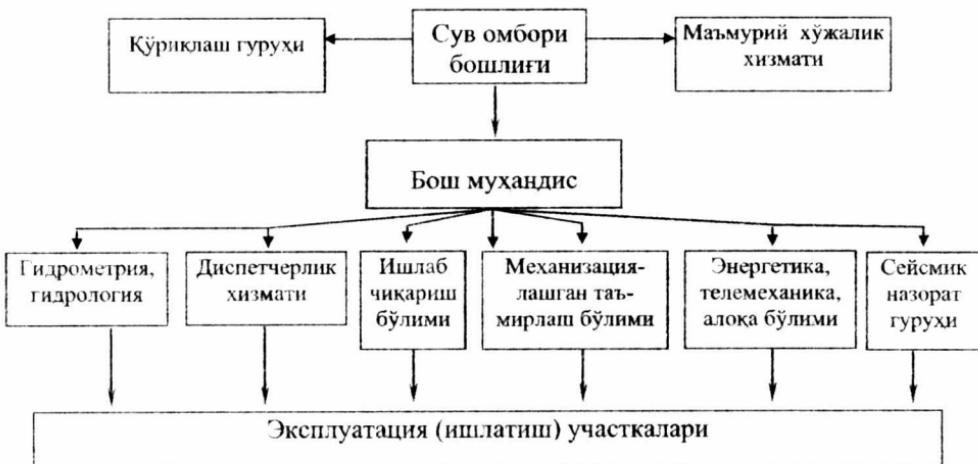

3.2 - расм. Сув омборининг ташкилий схемаси.

Сув омборлари эксплуатация хизмати штат таркиби ва хизматчилар сони эксплуатация ишлари ҳажми, эксплуатация

хизматининг тузилиши ва иншоотлар тоифасига боғлиқ равишда белгиланади.

Сув омборидан фойдаланиш бошқармасининг ходимлар штати Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги томонидан тасдиқланади.

3.2. Сув (селсув) омборлари ва селхоналарда олиб бориладиган кузатишлар таркиби

Кузатишларни ўтказиш усуллари: Кузатувлар визуал (кўздан кечириш) ёки асбоб-ускуналар (геодезик ва бошқа) ёрдамида ўлчаш ишларини олиб бориш асосида амалга оширилади.

Визуал кузатишлар:

1. Визуал кузатишлар иншоотлар, сув омбори элементларини дастлабки кўрикдан ўтказиш ва кейинги мукаммал асбобий кузатишларни олиб бориш учун турли носозликларни аниқлаш мақсадида ўтказилади.

Визуал кузатишлар таркибига бетон ва тупрок иншоотлар юзасини кўздан кечириш, чўккан ва ёрилган жойларни, сув сизилиши изларини аниқлаш, муз қоплами ҳолатини ва муз бўлаклари ҳаракатини кузатиш каби тадбирлар киритилади.

Визуал кузатишлар эксплуатация хизмати томонидан иншоотларни бирма-бир кўздан кечириши орқали амалга оширилади. Иншоотларни кўздан кечириш вақтида аниқланган барча носозликлар тегишли журнallарга қайд қилиниб, иншоотларни тархи ва кесимлари чизмаларига ёзib чиқилади. Зарур ҳолларда расмга олиш ва ўлчаш ишлари амалга оширилади. Навбатдаги кузатишларда мазкур носозликлар ва ҳолатларнинг ўзгаришлари аввалги ҳолатлари билан таққосланиб баҳоланади.

2. Сув омборидаги сув сатхини кузатиш сув ҳажмини, сув босган ҳудуднинг юзасини ва сув ўтказувчи иншоотлардан ўтаётган сув сарфини ҳисоблаш учун тўғоннинг босимли қиялигига жойлашган сув ўлчаш постларида ўтказилади.

3. Сув омбори ҳавзасининг ўсимлик босиши ва тўпланишини кузатиш уларни ўз вақтида йўқотиши мақсадида олиб борилади, чунки улар сув омбори фойдали ҳажмининг камайишига ва сув ўтказувчи иншоотларнинг ўтказиш қобилиятини камайтирувчи кўшимча қийинчиликларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Үсімлік босиши ва түпланишини кузатиш одатда ёз вақтида визуал равищда амалға оширилади.

4. Сув омборида музланиш тартиботини кузатиш музланиш пайдо бўлганда келиб чиқадиган кўнгилсиз ҳодисаларнинг олдини олиш учун зарур, чунончи: ҳосил бўлган шовуш (муз кўчиши) ва тиқинлар сув сатхини анчагина кўтарилишига, ҳимояловчи дамбалар устидан сув тошиб ўтишига сабаб бўлиши, сув омбори элементларига катта статик ва динамик таъсир қилиши мумкин.

5. Қирғоқ бўйи йўлини кузатиш, сув ресурслари ва сув омбори кирғоқларини хўжалик, дам олиш ва бошқа фаолиятларнинг салбий таъсирларидан ҳимоя қилиш мақсадида олиб борилади.

Қирғоқ бўйи йўли (ҚБЙ) доирасида ҳар қандай четки хўжалик фаолияти ман этилади. ҚБЙ ҳудудида дам олиш фаолияти фақат маҳаллий ҳокимиятнинг сув омбори эксплуатация хизмати билан келишуви орқали амалға оширилади.

6. Сув омборида кирғоқлар кўчиши ҳодисаларини кузатиш уларни ўз вақтида аниқлаш, уларнинг кўчиш тезлигини қайд этиш ва шу билан бирга ўз вақтида олдини олиш бўйича зарурий тадбирларни амалға ошириш мақсадида олиб борилади.

7. Ҳавзадаги сувнинг кимёвий таркибини кузатиш унинг окова сувлар билан ифлосланиш даражасини аниқлаш мақсадида ўтказилади. Бунда сув намуналари кирғоқдан 20-30 м масофада, турғун жойларда, сув ўтлари тўпланган жойда ва қияликда сув четидан олинади. Сув омборида кичик чукурликлар бўлган ҳолда намуналар сувнинг юқори қатламидан (0,5 м гача чукурликда) ва пастки қатламдан (тубдан 0,5 м юқори) олинади.

Чукур сув омборларида (10 м дан ортиқ) намуналар вертикал бўйича уч нуқтадан олинади. Сув намуналари батометрлар ёрдамида олинниб, 0,5 ҳажмли шиша идишларга куйилади ва кимёвий лабораторияга текшириш учун юборилади.

8. Фильтратни кимёвий текшириш билан бир вактда унинг лойқалиги аниқланади. Фавқулодда ҳолларда, яъни тўпланган фильтрация ўчоги пайдо бўлганда, фильтратнинг лойқалиги ошганда, шу жумладан, дренаждаги фильтрация сувлар сарфи кескин ошганда ва х.к. сув лойқалиги зудлик билан текширилади. Кейинги текширишлар муддати сув лойқалигининг ўзгаришига қараб ўрнатиласида, масалан, ҳар соатда, кунда ва х.к. Фильтратда

кум ёки лой заррачаларининг бўлиши механик сүфозиядан дарак беради.

9. Фильтрация сувлар намуналарини кимёвий ва лойқаликка текшириш учун олган бир вактда уларнинг ҳарорати ҳам ўлчанади. Бу пъезометр ёки дренажга сув бошқа манбалардан эмас, балки сув омборининг юкори бъефидан келаётганини аниқлаш мақсадида қилинади.

Бу ҳолатда пъезометрдаги ва сув омбори тубидан 3-5 м юкори чукурликдаги сувларнинг ҳароратлари таққосланади. Очиқ пъезометрларда сув ҳарорати суюқлик устинининг икки нуқтасида (тубида ва юзасида) $\pm 0,5^{\circ}$ С аниқлик билан ўлчанади. Сув ҳароратини ўлчаш учун намуналар улардан сиғими 2 л дан кам бўймаган идишларда олинади.

Ўлчаш боғич қулоқли маҳсус гардишга ўрнатилган булок термометри; чукур сув термометри; масофали электротермометр ва бошқа асбоблар билан амалга оширилади.

10. Назорат-ўлчов аппаратурасининг (НЎА) ҳолатини визуал кузатиш асбобни ташқи кўрикдан ўтказиш, унинг бутунлиги ва ишлаш қобилиятини визуал баҳолашдан иборат.

Асбоблар ёрдамида кузатишлар:

1. Сув омборларининг иншоотларидағи асбобий кузатишлар визуал кузатиш натижаларини аниқлаштириш мақсадида ўтказилади.

Асбоблар ёрдамида кузатишлар ўлчовчи жиҳозлар ва иншоотларда ўрнатилган доимий назорат-ўлчов аппаратураси ёрдамида ўтказилади. Бу кузатишлар I - III мукаммаллик тоифасидаги иншоотларда мажбурий тартибда, IV тоифадаги иншоотларда – бу зарур деб тан олинган вақтда ўтказилади.

2. Қирғоқнинг ювилаётган ва ўпирилаётган ерларида қирғоқ бўйини топографик суратга тушириш, кўндаланг створларни нивелирлаш ва сув чукурликларини ўлчашдан иборат бўлган асбобий кузатишлар ўрнатилади.

3. Сув омбори ҳавзасининг лойқа босишини кузатиш лойқа босган қисмнинг ва сув омборининг ҳақиқий фойдали ҳажмини аниқлашдан иборат.

4. Сув омборида тўлқинланишни кузатиш кучли шамол ёки довул пайтида, тўлқиннинг баландлигини келгуси ҳисоблар ва тадбирлар учун аниқлаш мақсадида ўтказилади. Тўлқин баланд-

лигини түлкін ўлчаш рейкаси ёки түғоннинг бетон билан мустаҳкамланган қиялигіда түлкіннинг қияликка урилиб чиқиш узунлигини ўлчаш орқали аниклаш мумкин.

5. Ҳам тупроқ, ҳам бетон түғонларда ёрикларни асбобий кузатиш уларни визуал кузатишлиар вақтида аникланғандан сўнг, дархол ўрнатиласди.

Ёриқнинг пайдо бўлган бошланғич даврида, унинг учлари бўёқ ёки ўтқир асбоб билан белгиланади. Маълум вақт ўтгандан сўнг ёриқнинг учлари яна белгиланади. Ёриқда гипсдан, алебастрдан (куруқ жой учун) ёки цемент коришмасидан қилинган, кенглиги 5-10 см, қалинлиги 1-3 см ва узунлиги 10-20 см ли таёқлар (белги) ўрнатиласди.

Маълум вақт ўтгандан сўнг, агар ёриқ белгилардан ташқарига тарқалса, демак, ёриқ ривожланмоқда. Бу ҳолда кейинги кузатишлиар ёриқ ўлчагич ёрдамида ўтказиласди. Ўлчаш жойлари рақамланади, чизик билан белгиланади ва журнал, схемаларда кайд этиласди.

Хозирда эксплуатация килинаётган аксарият сув омборларнинг муаммоларидан бири бу сув омборини сув билан кўмилган қирғоқ нишабликларида кичик ўпирлишилар, емирилишилар, чўкишлар ва ювилишилар таъсири натижасида ҳосил бўладиган кўмилиш каби холатлар кузатилмоқда. Сув омборини сув билан тўлдирганда унинг сув остида бўлган қирғоқлари секин аста емирилиб, ўприлиб ёки ювилиб сув омборининг тубига йиғилмоқда, оқибатда ушбу ҳолат сув омборининг мавжуд ҳажмини камайишига ҳамда сув омбори ҳавзаси сатҳини кўтарилишига олиб келмоқда. Бундай холатлар асосан сув омборининг қирғоқ грунтлари юмшоқ бўлган жойларда жадаллашганини кузатиш мумкин. Сув омборлари қирғоқларини шаклланиши сув омборининг эксплуатациясига салбий таъсир ўтказибина қолмай бу ҳолат сув омборини атроф-мухитига, қирғоқларини кенгайишига катта салбий таъсир кўрсатади, натижада сув омборини сув билан қопланган майдони кенгаяди, бунинг оқибатида сув омборидаги фильтрация ва сув омбори юзасидан бўладиган буғланиш ортишига олиб келади.

Сув омбори ишшоогы	Күзгипшил таркиби	Үйкәзиш мүддәтләрни	Күчләннәләди ан низорат-үлчөв асбоблары
1. Сув сатхини ўлчаш	Хар күни, эргалаб 8:00 да, кечкүүрүн 20:00 да	Рейкали постлар, сатх ўлчовни күдүкләр	
2. Киргөклар ювилишини ва күчишини күзатиш	Ойга 1 марта, тошкын пайти, сув омборнин тезкорлик билан бўшагишида хар күни	Теодолит, нивелир, ўлтов тасмаси ва рейкалар (кўпимча репер, маркалар ва створ белгилари ўрнатилиди)	
3. Лойка босишини күзатиш	Йиңига 1 марта	Нивелир ёрдамида съёмкалаш (замонавий, лазер күрилмали); Эхолот ёрдамида (замонавий, GPS система); Космик съёмкалар ёрдамида (Космик кемалар орқали олинганд фотосуратлардан фойдаланыган холда ГИС (GIS) оркани	
4. Тўлклиланишини күзатиш	Шамол кучайганда ва довулда	Рейкали постлар асемометр, ўлтов рејкаси ва тасмаси	
5. Үсимлик босишини визуал күзатиш	Йиңига 2 марта		
6. Музланиш жараёнини визуал күзатиш	Музланиш даврида 5 суткада камидда 1 марта		
7. Киргөк бўйи йўлини визуал күзатиш	Ойига 1 марта		
8. Ҳавзадаги сувни кимёвий текшириш	Йил чорагида 1 марта	Батометр, ўлтов идиши	

3.1 - жадвал. Сув омборида ўтказиладиган кузатиш ишлари

Назорат саволлари

1. Сув омбори вазифаси нимадан иборат?
2. Селхона нима базифани бажаради?
3. Сув омбори эксплуатацияси қандай ташкил қилинади?
4. Сув омбори ҳажмини камайишига таъсир этувчи омиллар?
5. Сув омборида кузатиш қандай амалга оширилади?
6. Қирғоқ ювилишига қарши қандай тадбирлар қўлланилади?
7. Сув омбори қандай экологик тадбирлар ўтказилади?
8. Сув омборига қандай назорат – ўлчов асбоблари ўрнатилади?
9. Сув омборида юз берадиган тўлқин миқдори қандай ўлчанади?
10. Сув омборини қандай турлари мавжуд?

№ 4 - мавзу. Грунт тўғонларда кузатиш ишлари. Назорат - ўлчов асбобларининг конструкцияси ва ундан фойдаланиш

Режа:

- 4.1. Грунт тўғонларда кузатиш ишлари. Кўз ва асбоб ускуналар ёрдамида кузатувлар.
- 4.2. Грунтли тўғонларда фильтрация кузатилишида хизмат этувчи пъезометрлар ва бошқа ускуналарни ўрнатилиши ва конструкциялари

Таянч иборалар: Гидротехник иншоот; дамба; тўғон, Сув омбори; датчик; пъезометр; марка; репер; назорат-ўлчов асбоблари; створ; бетон; грунт; қувур.

4.1. Грунт тўғонларда кузатиш ишлари. Кўз ва асбоб ускуналар ёрдамида кузатувлар

Грунт тўғонлардан фойдаланишида бажариладиган кузатувлар кўз чамали ва инструментал кузатувларга бўлинади.

Кўз чамали кузатувлар дастлабки тахмин, таассурот олиш имконини яратади, шу сабабга кўра улар амалиёт кузатувларининг таркибий қисми бўлиб, барча масъулиятидаги иншоотларда ўтказилади. Улар асосида кейинги инструментал кузатувлар таркиби белгиланади. Кўз чамали кузатувлар шу мақсадга мувофиқ тузилган инструкцияларга асосланиб иншоотлар ва уларнинг

элементларини кўриб чиқиши йўли билан бажарилади. Аниқланган дефектлар, меъёрий ҳолатдан четга чиқишилар, бузилишлар кўз чамали журналига ёзиб қўйилади. Журналда ҳар бир дефектининг аниқланган куни, таърифи, ҳажми, ўлчамлари, дефектнинг жойлашуви, эскизи ёки расми, пайдо бўлишининг тахминий сабаблари, қабул қилинган чора ёки тавсиялар ёзилиб кўрсатилиши лозим. Кўз чамали кузатувларни одатда техник-гидротехниклар ёки кузатувчилар, маҳсус ўқитилган ва инструкцияланган тажрибали ходимлар олиб борадилар.

Сув омбори сувга тўлдирилиши даврида кўз чамали кузатувларни фойдаланилиши биринчи – иккинчи йилларда - ҳар кунида, кейинроқ 3...4 йиллар давомида хафтага 1...2 марта, кейинроқ иншоот нормал ишлаши ҳолатида хафтага 1 марта бадан кам эмас бажарадилар. Иншоотда ёриклар, кузатиладиган дефектлар ривожланиши аниқланган бўлса кузатузатувларни 3...5 суткага 1 марта ёки ҳар кунда бажарадилар.

Сув тошқини пайтларида кузатувларни ҳар кунда олиб борилиши шартли.

Кўз чамали кузатувлари жараёнида НЎА тизими тузуклиги ва унинг шикастланишлари йўқлигига ишонч хосил бўлади.

Бетон иншоотларини кўз чамали кузатувлари қиси давридаги фойдаланишидан, сув тошқинидан, табиий ҳодисалардан ёки авариялардан сўнг, ҳамда сув омборидан катта сув сарфлари чиқарилиши вақтида ёки ундан сўнг иншоотларнинг умумий кузатувларининг мухим таркибий қисмидир.

Инструментал кузатувларида қўлланиладиган асоб
ускуналари

Конструкциялар кўчиришларининг кузатувлари геодезик асбоблари ва куйидаги асбоблар – реперлар, маркалар, створ белгилари ва кўрсаткичлари ёрдамида бажарилади.

Реперлар – Баландлик асосидаги дастлабки белгилари, улар барча фойдаланиши (эксплуатацияси) даврида кўзғалмайдиган. Улар нивелир ёрдамида иншоотнинг айrim нуқталарини баландлигидаги жойлашувини аниқлаш учун хизмат қиласидилар (4.1 – расм).


Маркалар – текшириладиган (тадқиқотланган) иншоотга ёки унинг асосига ўрнатиладиган ва у билан бирга суриладиган (жойини ўзгарадиган) пландаги нуқтаси фиксацияланган (аниқланган) асбоблардир. Маркаларнинг реперларга нисбатан

сурилишига (жойини ўзгартиришига) қараб иншоотлар кўчиришларини аниқлашади.

Кўрсаткичлар – ернинг устидаги белгилар, улар иншоотларнинг ўқини, уларнинг бурилиш жойини, ер остидаги тадбирлар (дренажлар, экранлар, ўзаклар, ўлчаш створлар ва ҳоказолар) ва конструкцияларнинг бошланиши ва охиридаги жойларини кўрсатадилар.

Створ белгилари – иншоотнинг узунлиги бўйича узунлик масофаларини аниқлаш (фиксациялаш) учун ўрнатиладиган белгилар.

Сув омбори гидроузели қурилишида ва фойдаланилишида ишлатила-диган реперларнинг жойлашуви кўйидаги 4.1-расмда кўрсатилган.

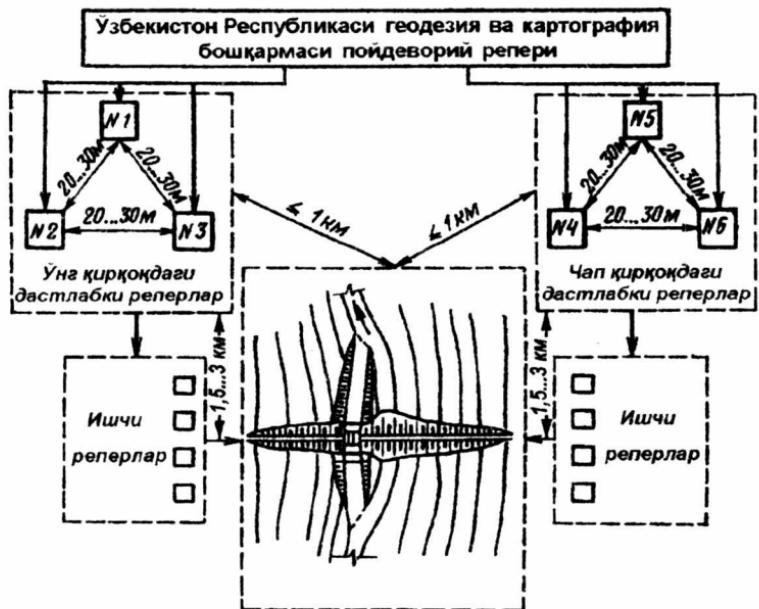

4.1 - расм. Реперлар жойлашуви схемаси.

Дастлабки реперлар ҳамда таянч реперлари деб аталади. I -чи ва II -чи синфдаги дарё гидроузели иншоотларда дастлабки реперларни одатда пастки бъеф створидан 1,5...3 км узоқликда 3

дона реперлардан иборат бўлган бирлашмалар шаклида айрим қиргокларда жойлаштиришади. Планда бирлашмалар ичидаги реперлар бир биридан 20...30 м масофада жойлашган ҳолда тўғри чизики орқали ёки учбурчак шаклида ўрнатилади. III синфдаги дарё гидроузели иншоотлари Ўзбекистон Республикаси геодезия ва картография бошқармаси пойдеворий реперидан кичик масофада жойлашганида З реперлик бирлашмалар ўрнатилиши ўрнига 1та репер ўрнатилишига рўхсат берилади. Даствлабки реперлари бирлашмасидан иншоотларда жойлашган маркаларгача масофа одатда 1 км дан ортиқ қабул қилинмайди. Бунда иншоотлардаги деформациялар реперлар кўчиришига келтирмаслиги муҳим аҳамиятга эга. Айрим ҳолларда даствлабки реперларни кўпроқ масофада жойлаштириш мумкин.

Даствлабки реперларининг жойлашуви чуқурлигига грунтлар ҳароратининг тебранишлари, ер ости сувлар сатҳи ҳамда туб жинси қатламигининг жойлашуви чуқурлиги таъсир этади.

Муҳим масъулиятидаги иншоотларда даствлабки реперларни коя асосига 6...7 метрдан ортиқ чуқурлигига ўрнатилишида ҳароратининг мавсумий тебранишларига эътибор бермаслиги мумкин.

Агарда ер ости сувлар сатҳидан пастроқ коя ёки яримқоялик асослари жойлашган бўлса, репернинг лангари (якори) ер ости сувлар сатҳи тебранишининг З амплитудасидан пастроқ жойлаштирилади. Масъулияти унча юқори бўлмаган иншоотларда ернинг музлаш чуқурлиги 1,5 метргача бўлганида Гидропроектнинг даствлабки реперини ер юзасидан 2,5 метрдан кам бўлмаган чуқурлигига жойлашади, ернинг музлаш чуқурлиги 1,5 метрдан катта бўлганида эса уни ернинг максимал музлаш чуқурлигидан 1,0 метр чуқурроқ жойлашади.

Қоя жинслари яқин жойлашган ҳолатда даствлабки реперларни 120...160 мм диаметридаги бурғиланган қудук (скважина)га ўрнатадилар. 60...80 см узуунлигидаги лангарни мустаҳкам бўлган қояга жойлаштирадилар. Қудук (скважина)га зангламайдиган материалдан ясалган нивелирланган марка билан қувур ўрнатилади. Қувурнинг пастки қисми тешикланган (перфорацияланган) шаклида ясалади. Қудук (скважина)нинг пастки қисми бетон билан тўлдирилади.

Ишчи реперлар, баъзан грунтлик реперлар деб аталади. Улар иншоотларга бевосита яқинроқ жойлашадилар. Юмшоқ грунтларда

уларнинг тагини максимал музлаш чуқурлигидан 0,5...0,7 метр чуқурроқ ўрнатадилар. Ишчи реперларини, дастлабки реперларга ўхшаб котлован ковлаб ёки кудук бурғилаб жойлашадилар.

Ишчи реперларнинг бошқа конструкциялари ҳам мавжуд. Масалан, уларнинг пастки қисмида бетон массиви (тумбаси) ўрнатилиши мумкин.

Деворий дастлабки реперларини кузатишга белгиланган дарё гидроузели гидротехника иншоотларига яқинроқ ва пойдеворининг чуқурлиги музлаш чуқурлигидан анчагина паст жойлашган массив қалин бетон ёки темир бетон иншоотлар деворларида ўрнатадилар. Улар сийрак ишлатилади, чунки яқинроқда талабларга мос келувчи иншоотлар камдан кам учрайди. Деворий ишчи репер ва деворий марканинг конструкциялари бир бирига ўхшаган, лекин биринчисини чўкиши деярли барқарор бўлиб қолган иншоотларда ўрнатадилар, иккинчисини эса чўкишини аниқлаш мақсадида кузатилиши зарур бўлган иншоот элементларида ўрнатадилар.

Иншоотларнинг деформацияларини (одатда чўкишларини) ўлчаш учун ўрнатиладиган маркалар жойлашувига қараб юзадаги (юза) ва чуқурликдаги (чуқур), ўрнатилган жойига қараб грунтлик ва деворий, ишлатилишига қараб доимий ёки вақтинчалик турларга бўлдилар. Юзадаги маркалар тўғон танаси ва асоси-нинг йигинди чўкиши ўлчашига хизмат этадилар. Уларни грунтлик иншоотларнинг тепасида ёки бермаларда жойлашадилар.

Юзадаги маркалар асоси сифатида усти кесик тўғри тўрт бурчакли пирамидалар шаклида ясалган бетонлик тумбалари ёки кийиклар ёрдамида пайвандланган (сварка қилинган) металлдан ясалган таянч фланецлар хизмат этиши мумкин. Марканинг таги ернинг энг чуқур мавсумий музлаш чуқурлиги белгисидан 0,5 метрга пастроқ жойлашади. Маркани шикастланишдан ҳимоялаш учун унинг устки қисмида қопқок билан жиҳозланган кудук ўрнатилади. Кудукнинг устки қисми 200..250 мм диаметридаги кувурдан ясалган бўлиб ер устидан 0,3 метрга чиқадиган қилиб ўрнатилади.

Чуқурликдаги маркалар (4.2 – расм) ёрдамида асослар чўкишлари ўлчанади. Уларнинг конструкциялари улар қурилиши шароитига қараб фарқ этади. Куруқ жойларда қурилиши мумкин бўлган чуқурликдаги марка кўрсатилган. У тепасига зангламайдиган металлдан ярим думалоқ калаги шаклдаги маркаси

пайвандланган (сварка қилинган) 40...50 мм диаметридаги металл штангага бириктирилган $1,5 \times 1,5 \times 0,5$ м ўлчамидаги темир бетон плитадан иборат. Ушбу чукурликдаги марканинг штангаси йўналтирувчи зангламайдиган металлдан ясалган дисклар (шайбалар) билан жиҳозланган икки кувурли телескопик бирикмаси (звено) билан ҳимоя этилган.

Йиғилиши (монтаж) ўнғай бўлиши учун телескопик бирикмаси (звено) кўрғошин ёки алюминийдан ясалган заклёткалар ёрдамида йиғилади, улар грунт қаватлари ҳаракат этишда марканинг деформация кўрсаткичларига таъсир қилмасдан кўчадилар.


Дарё ўзанида гидротехника иншооти қурилган ҳолатда қийиқлар билан кучайтирилган, қалинлиги 6...8 мм, $0,8 \times 0,8$ м ўлчамидаги тешикланган (перфорацияланган) плитадан ясалган маркани йиғиш анча ўнғай. Металлик плитага 40...50 мм диаметридаги марканинг кувури ва унинг ҳимояловчи кувурининг бир бўлаги бириктирилади. Унинг баландлиги йиғилиш (монтаж)да ҳимоя этувчи кувурга сув кирмаслигини таъминлаши мақсадида белгиланади. Марка кувурини шикастланишдан ҳамда бир неча кувурли телескопик бирикма (звено)си ҳимоя қиласи. Марканинг барча металл қисмлари ичидан ва сиртидан зангламайдиган бирикма билан ишончли равишда ҳимояланган бўлиши зарур. Тўғон танаси, асоси айрим қатламларини ёки уларнинг биргалигига чўкишларини ўлчаш учун кўп қават (ярус)ли телескопик маркаларни ўрнатадилар. Бу марка турли диаметрдаги бир бирининг ичига жойлашадиган ва асосида металл плиталар билан жиҳозланган бир неча металл қувурларидан иборат. Кувурларнинг устки қирқмаси ер юзасига чиқарилади ва ҳимоялаш учун қопқок билан ёпилади. Тўғон танасига жойлашган плиталар ўлчанадиган грунт қатлами чўкишига боғлиқ ҳолда жойини ўзгартириб қувурни эргаштириб кетади.

Кувурнинг устки қирқмасининг чўкишига қараб чўкишлар аниқланади. Кузатувлар нивелирлаш асосида ўтказилади. Кўп қават (ярус)ли телескопик маркалар ўрта ва паст босимли баландлиги 50 м гача бўлган тўғонларда қўлланилади. Тўғон танасидаги айрим қатламлари кўчиришларини ўлчаш учун гидравлик маркалар ҳам ишлатилади. Улар ўзаро боғланган идишларидаги сув сатҳи текисланиши қонуни асосида ишлайди. Бунда идишнинг бири тўғон танасида (металл яшчикда ёки бетон массивда), ўрнатилади

иккинчи идиш эса иншоот қиялигиде кузатув қудуғига бириктирилган пъезометр қувури бўлади. Бир бири билан идишлар курилиш вақтида ясалган қувур билан бирлаштирилади. Бу тизим насос ёрдамида сув билан тўлдирилади. Жойлашган металл яшчикдаги идишдан ортиқча сувни тўкишдан сўнг, пъезометр менискидан ҳисоб кўрсаткичини олиб чиқиб иншоот чўкиши даражаси аниқланади. Бундай асбоблар бир қатор чет элдаги, масалан, Мессауле, Оровилл, Широковская ва бошқа тўғонларда ишлатилган. Уларнинг чўкишни аниқлаш тўғирлиги даражаси 1 см гача.

Эксплуатация мақсадларига мувофиқ баландликдаги маркаларни қатъий бўйлама ёки кўндаланг ўклари бўйича: бўйламаларни тўғон тепаси, бермалари бўйича ва пастки қиялигининг тагида, кўндалангликларни – бир-биридан 100...250 м масофада дарё ёқасидаги ўтлоқларда ва 50...100 м масофада дарё ўзанида, тўғонлар бурилиши жойларида (агарда бурилини бурчаги 15° дан кўпроқ бўлса) ўрнатадилар. Бундан ташқари уларни пастки қияликдан сўнг грунт бўртиб чиқишини аниқлаш мақсадида ўрнатадилар. Одатда жойлашуви бўйича бўйлама створларнинг маркалари кўндаланг створлардаги маркаларга мос келади. Чуқурлик маркаларни ва телескопик маркаларини худди ўша створларда юзадаги маркалардан 1...1,5 метр масофада жойлашадилар. Уларни тўғон танаси профили қайирилишида, конструкцияси ўзгариши чегарасида ва геологик тузилиши турли ўзгарган жойларида бир-биридан баландлиги бўйича 20...30 м масофада ўрнатадилар.

Одатда кўндаланг створида баландлиги бўйича тахминан бир биридан 10...20 м масофада бир неча маркалар жойланади (учдан кам эмас). Маркаларни ҳам тўғон тепасидан нормал димланган сатҳигача устки қиялигининг кисмида ва минимал димланган сатҳидан 1...2 м юқорироқда жойлашадилар.

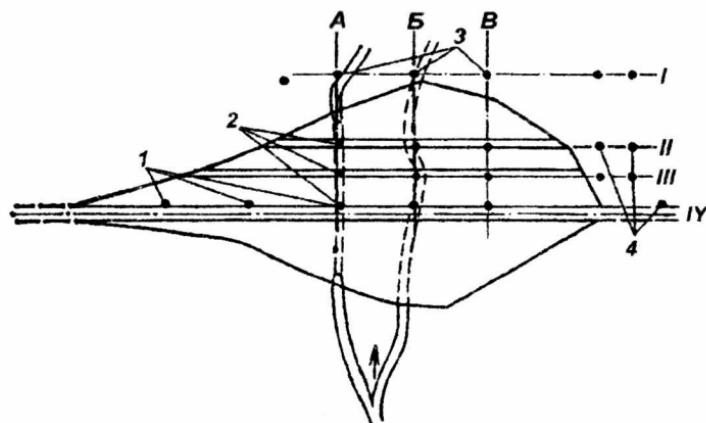

4.2 – расм. Грунт түғонида маркалар ва створ белгиларни жойлашуви схемаси: 1- бүйлама чүкишларини аниқлаши учун, 2 – күндаланғ чүкишларини аниқлаши учун, 3 – грунт (тұпроқ)ни бүртиб чиқишиларини белгилаши учун, 4 – створ белгилари, I..IV – бүйлама створлар, А, Б, В – күндаланғ створлар.

Репер ўрнатилиши муддатидан 10...15 сутка ўтганидан сүнг фойдаланилишга яроқли хисобланади. Юзадаги маркаларни бевосита иншоот күрилишидан сүнг ўрнатадилар, акс ҳолда дастлабки чүкишларни баҳоланишига имконият бўлмайди. Чукурлик маркаларни икки босқич билан ўрнатадилар. Биринчи босқичда түғон курилиши даврида маркалар плиталарини ўрнатадилар, иккинчи босқичда иншоот (түғон)ни тўкиб курилишидан сүнг кудукларни бураб маркаларни монтаж қиласидилар. Маркалар ўрнатилишининг бу усули иншоотни күрилиши технологиясининг ўнғайлиги ва марка сақланишини кафолати билан аниқланади.

Одатда маркалар қизил рангли бўёқка бўялади, устига вазелин суртиб қопқоқлар билан беркитилади. Репер, маркалар ва бошқа кўрсатувчи белгиларни актлар ёзиши асосида қабул қиласидилар. Актда: ўрнатилиши муддати, координаталари, хизмат этиш муддати, лангар (якорь) ёки башмак белгиси, қудукнинг геологик кесими кўрсатилади.

4.2. Грунт түғонларга ўрнатыладиган пьезометрлар

Иншоот танаси ва асосидаги босимини ўлчаш учун хизмат қилувчи асбоб пьезометр деб аталади. Улар ёрдамида фильтрация ҳаракатининг ҳолати аниқланади.

Пьезометр күйидагича туркумланади:

1. Ўрнатилиши усули бўйича

- иншоотга қурилиш вақтида ўрнатыладиган;
- ер юзида йигилгандан сўнг бурғиланган қудукга тушириб ўрнатыладиган.

2. Жойлашуви бўйича

- асосий, юзалик (юза жойлашган) – түғон танаси ва ён томонларида депрессия эгри чизики жойлашуви аниқлаш учун ўрнатыладиган;
- чукур жойлашган – иншоот (түғон) асосидаги фильтрация босимини аниқлаш учун ўрнатыладиган;
- нукталик - дренаж тадбир ускуналари ёнидаги нукталари ва бошқа ўзига хос нукталардаги фильтрацион режимни кузатиш учун ўрнатыладиган;

3. Пьезометр устини жойлашуви бўйича

- очик (босимсиз) пьезометр усти максимал пьезометрлик сатҳидан юқорироқ жойлашадиган;
- босимли (агарда пьезометр устида қопқоғи бўлмаса пьезометр устидан сув қуйилиб кетадиган) пьезометр усти минимал пьезометрлик сатҳидан пастроқ жойлашадиган;
- босимли (босимсиз) пьезометрнинг усти пьезометрлик сатҳи тебранишида жойлашадиган, демак тебранишининг юқорироқ бўлган қисмида босимли, тебранишининг пастроқ бўлган қисмида босимсиз шароитида ишлайдиган.

Пьезометрлар сув қабул этувчи қисмлардан (фильтрлар), қувурлардан ва пьезометр устки қисмларидан иборат (4.3 - расм).


Сув қабул этувчи қисми у ўрнатилган жойидаги пьезометрлик босимни қабул этиши учун хизмат этади. Унга қўйилган асосий талаб зангла маслихат ва лойка босмаслиkdir.

Кувур сув қабул этувчи қисм билан пьезометр устини (оғзи) бирлаштиради. Кувур сув ўтказмайдиган ва занглашдан ҳимояланган бўлиши зарур. Пьезометр усти (оғзи) – пьезометрнинг чиқадиган қисми бўлиб, сув қабул этувчи қисми жойлашган

пүктөдөгү түзөмөттөрдүк сүв босимини, сүв сатхини ўлчовчи асбоб уекуналарини жойлаштириши учун хизмат килади.

Курилиш вақтіда иништескінде үрнатылған пьезометрлардың сув қабул этувчи қисмлари улар жойлашадын грунт түрига боялған холда түрлі конструкцияларға эга болады.

Улар тескари фильтр билан химояланган ва майда түр билан ўралган тешикланган (перфорацияланган) қувур бўлаги шаклида бўлади

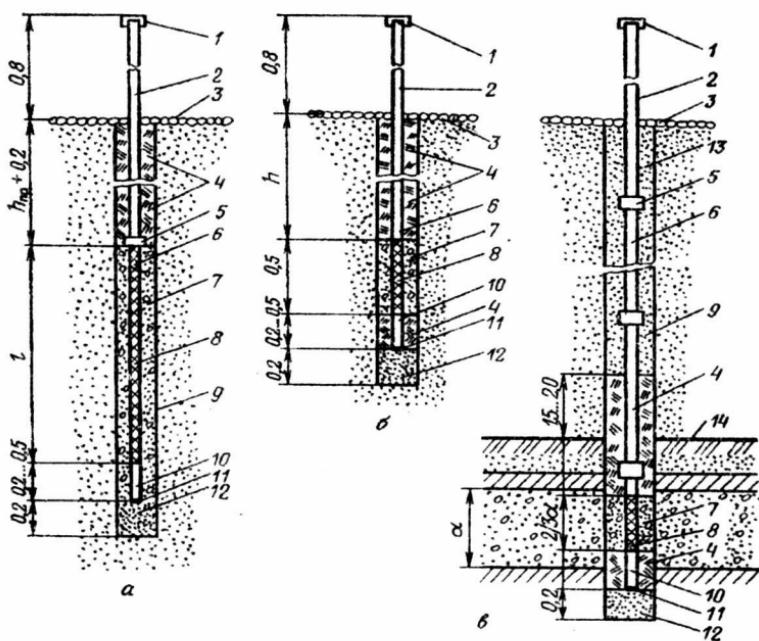

4.3 – расм. Юзадаги пьезометрлар конструкциялари:

a – асосий (юзадаги); б – нүкталик, в – чүкүрлүкдаги; 1 – қопқоқ, 2 – усти (өвзи), 3 – гравийдан түкма, 4 – соғ түпрақдан томпон, 5 – муфта, 6 – 60...75 мм диаметрдаги құвур, 7 – юилган ширик донали (ұлчамлы) құм ёки майдың гравийдан түкма, 8 – сүв қабул этувчи қисм, 9 – ұимоявий құвурнинг үрни, 10 – тиндергіч, 11 – тиқин, 12 – гравийдан ясалған ёстиқ, 13 – грунт түкмаси, 14 – иншоот тағи. Ұлчамлардың метр ұсисибыда.

Кувур бўлганинг диаметри 50...100 мм. Сув қабул этувчи қисмларнинг конструкцияси кўпинча цилиндр еки призма шаклида ясалади. Сув қабул этувчи қисмидаги тешикларнинг диаметри 5...8 мм, улар шахмат тартибида жойлашади. Тешикланган (перфорацияланган) сув қабул этувчи қисми метал (латунь) дан, винипластдан ёки бошқа сунъий материалдан 2...3 мм уяли тўр билан копланади. Бундан сўнг тешикланган (перфорацияланган) қувурга шишамато, баъзан 3 мм қалинликдаги моҳ, йўсин (захда ўсадиган ўт) ёки енгил чириган торф ва қоплик мато ўралади ва устидан металл сим (кадами 8....10 см) билан мустахкамлаб қувурга биритирилади.

Сув қабул этувчи қисмининг остида қувурга тушган майдар заррачаларни ушловчи тагидаги оғзи тиқин билан беркитиладиган яхлит қувур бўлаги шаклида тиндиригич жойлашади. Ушбу тиндиригичнинг узунлиги 0,2...0,3 м қабул қилинади. Тешикланган (перфорацияланган) қувурнинг узунлиги пъезометр конструкциясига, унинг бажарадиган вазифасига ва пъезометр ўрнатиладиган грунтларга боғлиқ, кумлик тупроқларда 0,5 м дан кам эмас, ва гиллик грунтларда 1 м дан кам бўлмаслиги зарур.

Асосий, юзалик пъезометрларнинг сув қабул этувчи қисми депрессия эгри чизиқли сатҳининг имкониятли тебраниши диапазонини ўзига олиши керак. Уларни тўғон танасига депрессия эгри чизиқи минимал жойлашувидан 1...1,5 м пастроқка жойлашадилар.

Чукур жойлашган пъезометрнинг сув қабул этувчи қисми иншоот тагидан 0,5...1 м пастроққа жойлаширилади.


Пъезометрик сув сатҳини ўлчаши турли усувлар ва асбоблар билан бажарилади. Босимли пъезометрлардаги босимни ўлчаш учун заводда ишлаб чиқилган манометрлардан фойдаланилади. Босимли - босимсиз пъезометрларда манометр, ҳамда сув сатҳи белгисининг очиқ усуlda ўлчовчи асбоб ускуналар ишлатилади. Босимсиз вертикал қувури билан ясалган пъезометрларида куйидаги: лот-қарсак, лот-хуштак, электрконтактлик, пневматик, акустик сув сатҳи ўлчагичлар, торли пъездинамометрлар ва бошқа асбоблардан фойдаланилади. Агарда пъезометр устидан ўлчанадиган сув сатҳигача масофа 20 м дан камроқ бўлса лот-қарсак, лот-хуштак, электрконтактлик асбоблар кўлланилади. Уларни пъезометр устидан пўлат сим, тасма, троцс ёки капрон

Тарировка қилингани шинур ёрдамида товуш ёки электрик сигнал көлтүпчи пьезометр күвүрни а туширадилар.

Бу асбобларниң ўлчаш түғрилиги даражаси нисбатан юқори бўлмасада, лекин одатда етарли ва 0,5...1 см ни ташкил этади. Ҳар қайси аниқ ҳолда пьезометрларнинг сони ва жойлашувини тўғон танаси конструкциясига, ҳажмига, геологик тузилишига асосан, қирғокларнинг ёндашуви ва дарё гидроузели иншоотлари жойлашган худудидаги гидрогеологик хусусиятлари ва бошқа шароитларига суюниб ўрнатадилар. Створлар йўналишини имконияти бўйича тўғри чизикли, фильтрация оқимларига параллел қилиб қабул килинади. Маркалар ва пьезометрларнинг створларини одатда туташтирилган ҳолда бекитилган эски дарё ўзани бўйича жойлаштирилади, чуқурликларни грунт билан тўлдирилган жойларда, грунт ва бетон иншоотлар туташтирилган жойларда, қирғоқдаги ён деворлари орқасида ва ҳоказо ўрнатадилар. Тўғон ёки кўтармаларнинг створларини дарё ўзани қисмида бир биридан 100....150 м, пойма қисмида эса 150...250 м (ва ундан кўпроқ) масофада жойлаштирилади.

Тор ўзан шароитида створлар орасидаги масофани 40...50 метргача қискартирилади.

Тўғон танасида створлар сони 3 тадан кам, кирғокларнинг туташган жойларида 2 тадан кам бўлмаслиги шарт. Ҳар қайси створда депрессия эгри чизикининг жойлашуви хусусиятини аникловчи пьезометрлар сони етарли бўлиши керак. тўғон танасида 3 дан кам эмас ва иншоотнинг пастки бъефида бир ёки бир неча пьезометрлар бўлиши зарур (4.4 - расм). Фильтрацияга карши қурилган элементларни ишини баҳолаш учун унинг олдида ва орқасида пьезометр жойлашиши шарт. Створига жойлаштириладиган пьезометрларнинг охиргиси пастки бъефга ўрнатилган дренажга яқин жойга ўрнатилади. Ҳаммаси бўлиб створга бир биридан 10...20 м ва ундан ортиқ бўлган масофада жойлашган 5...10 пьезометр ўрнатилиши мумкин. Кувурлардан ўлчов асбоблари ўтишига қаршилик кўрсатувчи ғадир-будурликлар, эгриланган жойлар ва ҳоказолар бўлмаслиги зарур.

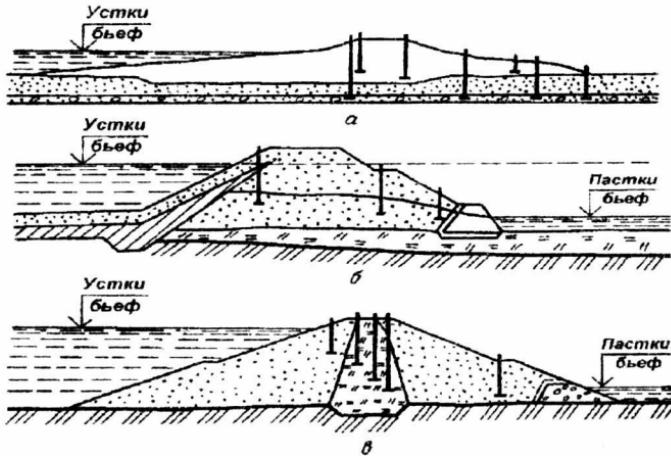

4.4 – расм. Пьезометрлар жойлашуви схемалари: а – бир жинсли түгөнда; б – ўзак (ядро) билан ясалған түгөнда; в – экран билан ясалған түгөнда.

Назорат саволлари

1. Пьезометрларни қандай турларини биласиз?
2. Пьезометрдаги сув сатхι қандай үлчамнади?
3. Пьезометрлар қандай жойлаштирилади?
4. Фильтр нима?
5. Фильтр қандай материаллардан тайёрланади?
6. Ишчи репер ва маркалар нима вазифаны бажаради?
7. Иншоотни чўкиши қандай анқланади?
8. Пьезометрлар қандай таъмирланади?

№ 5 - мавзу: Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш. Каналларда юз берадиган фильтрация ва лойқа чўкиш жараёнлари

Режа:

- 5.1. Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш.
- 5.2. Каналларнинг эксплуатацион режимлари.
- 5.3. Каналларда юз берадиган фильтрация ва лойқа чўкиш жараёнлари, уларга қарши чора – тадбирлар.

Таянч иборалари: канал; гидротехника; затвор; фильтрация; ўзан; грунт; бетон; сатҳ; сув; лойқа; фильтрация; тезлик; оқим; сарф.

5.1. Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш

Канал бу сұнның иншоот бўлиб унинг вазифаси сув манбаси-дан сувни олиб исътимолчига (фойдаланувчига) етказиб беришдан иборатdir.

Каналлар сув хўжалигининг куйидаги соҳаларига хизмат кўрсатади:

5.1- жадвал

1	маший хизмат	—	2,9	млрд m^3	—	5,2	%
2	энергетика, шу жумладан тўлиқ сарфланиш	—	4,09 0,124	млрд m^3 млрд m^3	— —	7,3 0,2	% %
3	саноат	—	0,77	млрд m^3	—	1,4	%
4	балиқчилик	—	0,40	млрд m^3	—	0,7	%
5	кишлoқ хўжалиги	—	52,1	млрд m^3	—	92,5	%

Хозирги пайтда кўпчилик йирик магистрал каналлар комплекс вазифага эга ва улар хар хил соҳалар, идоралар ва муассасалар билан функционал боғланган. Мисол учун сув таъминоти ва канализация учун хизмат киладиган каналлар йил бўйи ишлайди. Сугориш каналлари вегетация даврида қишлоқ хўжалиги экинларига сув берса, вегетация оралиғида эса ғалла ёки шўр ювиш учун сув етказиб бериши лозим. Кема юрар каналлар асосан навигация даврида ишлатилади. Деривацион каналлар йил бўйи ишлаб электростанция юклама графигига мувоффик сув етказиб бериши шарт. Машинали каналлар (насос станцияларига сув олиб келувчи ва ундан сув олиб кетувчи каналлари) эса исътимолчининг сув олиш графигига асосан ишлатилади.

Республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳаси энг катта сув исьтимолчи бўлиб унга хизмат кўрсатувчи каналлар:

1. Суғориш тармоғида бўлса - қувурли ўтказгичлар ва регуляторлар, тезоқарлар, вақтинчалик сўғоргичларга сув очгичлар, дюкерлар, новлар, ёмғир сувини ўтказувчи иншоотлар, кўприклар;

2. Зах қочириш тармоғида бўлса – қувурли ўтказгичлар, очик регуляторлар, очик шаршаралар, кўприкар;

3. Нов каналларда бўлса – регуляторлар, сув қуйгичлар, сув бўлгичлар, ўтказгичлар, бурилишлар, ташламалар каби гидротехник иншоотлар билан жиҳозланади.

Қишлоқ хўжалиги соҳасига хизмат кўрсатувчи канал тизимини хусусиятлари ўзига хослигини ҳисобга олиб, уларнинг эксплуатациясига алоҳида эътибор қилиниши шарт.


Маълумки мавжуд гидротехника иншоотларга ҳаво атмосфераси, сувнинг муҳити, тўлқинлар, майда музлар ва муз, паст ёки юқори ҳарорат, атмосфера ёғингарчилиги, шамоллар ва довуллар, қуёш радиацияси, сейсмик кучлар ва бошқа шунга ўхшаш омиллар таъсир қилади.

Ҳаво атмосфераси гидротехника иншоотларини бузилишига олиб келадиган кимёвий бирикмалар, чанг ва газлар масалалари билан тўйинган бўлади. Ҳаво таркибидаги кимёвий бирикмалар, хусусан, нам билан қўшилганда бетон конструкцияларда, механик жиҳозлар ва уларнинг асосий қисмларида коррозия (занглаш) ҳосил қилади, ёрилишни келтириб чиқаради, конструкциялар ва жиҳозларни ифлослантиради ва бузилишига олиб келади. Бунга мисол қилиб Жанубий Мирзачўл (1966 йил) каналининг ўнг тармоғидаги ПР-3 каналига сув берадиган тўсувчи иншоот затворлари ва улардаги болтларни коррозиясини келтиришимиз мумкин. 2005 йилнинг 17 июляда сув тўсувчи иншоотда ўтказилган кузатиш натижаларига кўра затворларнинг тепа қисми, зичлагични қотириш учун ўрнатилган ёғоч рейканинг сувдан ташқари қисми чиригани, диаметри 10 мм. лик болтдан диаметри 4 мм. ли болт қолган аниқланган. Шунга ўхшаш емирилиш ҳолати Дўстлик каналида

(ПК 460) жойлашган гидроузелнинг сегментли затвори таянч болтларида ҳам кўзатилган (2014 йил. 5.1 - расм).

Затворнинг сув остидаги қисмида емирилиш (коррозия) тепадаги қисмiga нисбатан анча кам бўлади. Тоза (емирувчи кимёвий брикмаларсиз) сувда бетоннинг мустаҳкамлиги ошиши

тәжрибалардан матъум. Худди шундай куруқ ва тоза атмосфера шароитида бетон, металл, тош иншоотлар юз йиллаб бузилмасдан сакланиши ҳам кузатилган. Ҳар хил ёнилғиларни ёнишидан ҳосил бўлган маҳсулотлар ва кимёвий корхоналарни ташламалари мухитнинг емирувчанлигини ошишига олиб келади ва асосий ифлослантирувчи ҳисобланади.

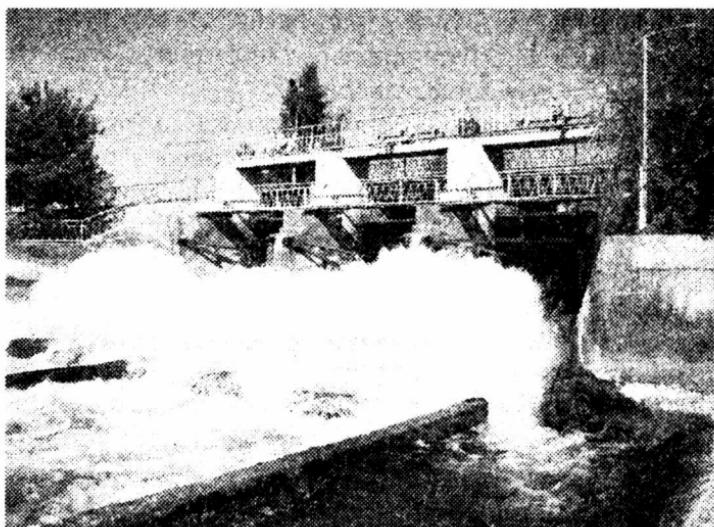

5.1 - расм. Дўстлик каналининг ПК 460 даги иншоотини пастки бъефдан кўриниши.

Сувли мухитнинг гидротехника иншоотларига жадал механик, физик-кимёвий ва биологик таъсиrlари бор.

1. Механик таъсиrlар статик, динамик ва абразив таъсиrlарга бўлинади. Статик таъсиrlарга сув, муз, тескари тўкилмадаги грунт, иншоотлар олдида чўкиб коладиган оқизиндилар ва ш.ў. ларнинг босимлари киради.
2. Динамик таъсиrlарга сув оқими, музлик, сузиб окувчи жинслар, йўл қўйилмайдиган даражадаги тўлқинлар зарбалари, гидравлик зарба ва сейсмик кучлар ва шунга ўхшаш зарбалар киради.
3. Механик абразив таъсиrlар остида гидротехника иншоотларини емирилиши Кампирровот гидроузелини водослив қисмидаги шовва (водоскат) да (2002 й. 25.03), Оксув гидроузели тез оқарининг чапки пролети пастки бъефи (2003 й. 18.06) да,

Юқори Чирчиқ сув узелининг тўғонини водослив қисмидаги чап кирғоқ пролетлари (8,9,10 пролетлар) шоввосида (2001 й. 20. 04), Дўстлик каналининг ПК 580 да жойлашган ташлама иншоотнинг пастки бъефиги (2012 йил. 5.2 – расм) ва бошқа бир қанча иншоотларда кузатилган.



5.2 - расм. Дўстлик каналининг ПК 580 да жойлашган ташлама иншоотни пастки бъефидаги абразив емирилишилар


Иншоотларга сувнинг физик - кимёвий таъсири металлар ва бетоннинг коррозияси, бетоннинг музлаши ва эришидаги бузилишлар, оқимни сизиб ўтиши натижасидаги грунт ва бетоннинг суффозияси шаклида намаён бўлади. Иншоотлар элементлари сиртидан юқори тезликларда сув оққандаги сиртида паст босимли маҳаллий зоналар ҳосил бўлиб бетон сиртида коверна (ўйик, чукурга) ҳосил бўлишга ва сиртни кавитацион емирилишига олиб келади (5.3 - расм).

Металлар коррозиясига мисол қилиб Республикадаги кўпчиллик гидротехника иншоотлари гидромеханик (затворлари) жиҳозлари-даги занглашларни келтириш мумкин. Мисол учун металлар коррозияси (2003 й. 25.08) Бешарик гидроузели, Қатта

Фарғона каналини кўшимча тўйинтириш каналидаги тўсувчи ишоот (2003 й.11.05), Хархур гидроузели (2002й.28.01), Дўстлик каналининг ПК 580 да жойлашган гидроузелда ва бошқа бир қанча ишоот-ларда ҳам кузатилган (2012 йил. 5.4 - расм)




5.3 - Калкауз каналидаги тезокар жой

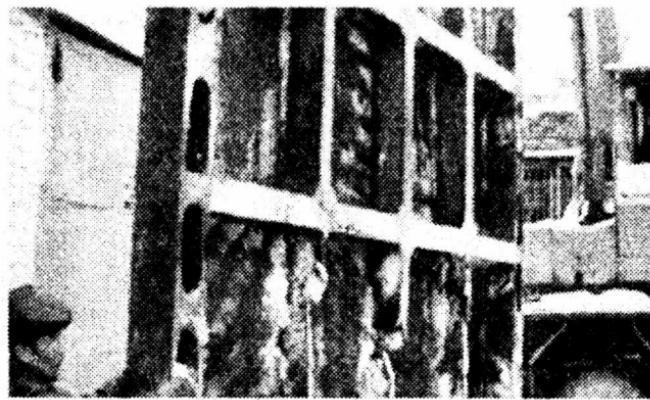

5.4 - расм. Дўстлик каналини ПК 260 ва ПК 580 да жойлашган гидроузелларга ўрнатилган затворларда юз берган каррозия ходисаси

Бетонлар коррозияси Жанубий Фарғона канали 1-ГЭС тўсувчи иншооти устунларида (2005 й.12.09) кузатилди, бетонлар умаланиб 5-8 см қалинликда тушиб кетган. Шундай ҳолат Дўстлик каналининг ПК 460 да жойлашган гидроузел оралиқ устунларида ҳам юз берган (2012 йил. 5.6 - расм).

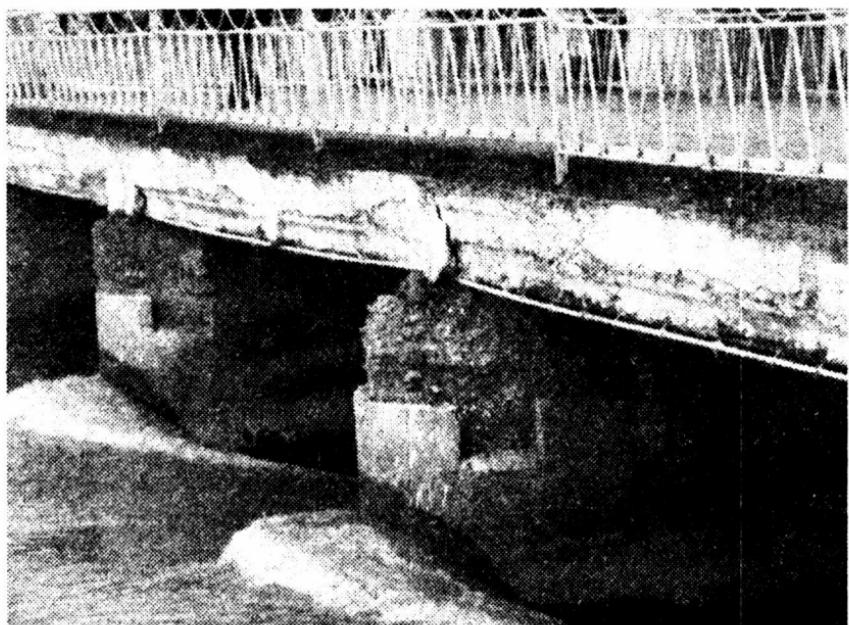

5.6 - расм. Дўстлик канали ПК 460 да жойлашган гидроузел оралиқ устунларининг емирилиш ҳолати

Сувнинг иншоотларга биологик таъсири сувли мухит ва иншоотлар элементларида ҳаёт кечираётган микроорганизмларнинг таъсирида ҳар хил элементлар (ёғоч, металл) чириб, қувурлар сирти ўсиб кетади, иншоотларнинг баъзи бир қисмини моллюскалар босиб панжараларини беркитиб кўяди. Чакмоқ канали (Тошкент вилояти) ўзанини (2006 й.15.12) ҳар хил майда чиганоқлар босиб сув ўтказиш қобилиятини пасайтириб, канални дим ҳолатда ишлашишга олиб келганлиги кузатилди. Доимо оддий ва тоза сувда турувчи ёғоч материаллар ҳам мустахкамлигини ўн йиллаб, ҳаттоқи юз йиллаб ўзгартираслиги мумкин. Мисол учун Кармана


гидроузели 1973 йилда қурилган, 1998 йилда тошқын гидроузелни Флетчингер полини бузуб кеттән, эксплуатация хизмати ўшанда 25 йил сувда бўлиб, бузилгандан кейин оқиб чиқкан ёғочларни худди янгидек сақланганлигини гувоҳи бўлишган. Шунинг билан бирга сув сатҳини ўзгариб турадиган зонасида, вақти-вақти билан атмосфера таъсирига учрайдиган ёғочларда бузилиш, чириш жараёнлари жадал кечиши барчага маълум. Шунинг учун ҳам иншоотларнинг ёғоч конструкциялари антисептик ишлов берилиб, ёғочга нефт маҳсулотлари шимдирилиб, бўялиб ва ш.ў. тадбирлар кўлланилиб ишлатилади.

Тўлқинлар гидротехника иншоотлари элементларига динамик таъсири кўрсатади. Тўлқиннинг қияликка урилиб сапчиши натижасида канал дамбасидан сув ошиб ўтиши ёки канал қигоқларини ювиши мумкин.

Майдо муз ва муз ҳосил бўлиши ҳавонинг манфий ҳароратли кунларидан бошлаб то дарё ёки канал музи эриб, муздан тозаланган давригача давом этади. Каналдаги сувнинг музлаши гидроузелга ўрнатилган затворларни ишлашига ҳалақит беради (5.7 - расм). Канал ўзанидаги яхлит муз эрий бошлаши натижасида кичик – кичик парчаларга ажралиб оқиб келиши юз берган тақдирдагидроузелнинг юқори бъефига тиқилиб шовуш (зажор) ҳосил қиласи. Агарда гидроузел оқизинди жисмларни ташлашга мослан-маган бўлса, муз парчаларини тўпланиши оқибатида гидроузелнинг юқори қисмида сув димланиши юз беради.

Паст ҳарорат канал қирғоғида ёриқлар ҳосил бўлишига, зичлагичларни очилишига, кувурларни музлашига, гил тупроқни шишиб чиқишига олиб келиши мумкин. Булардан ташқари механик жиҳозларни мойлари қотиб қолади, панжаралар, затворлар юриш йўл (паз) лари ва зичлагичлари музлаб қолади, сунъий материаллар - пластмасса, полиэтилин, резиналарнинг мустаҳкамлик ва эластик хусусиятлари пасаяди.

Юқори ҳарорат - бетон ва жиҳозларнинг металл қисимларини кенгайишига олиб келади, шикастлантиради, микрёриқлар ҳосил қиласи. Жуда катта ҳароратда мойлаш материаллари оқиб чиқиб кетади, қияликларни мустаҳкамловчи плиталар чокларидаги битум юмшаб чиқиб кетади ва ҳ.к.

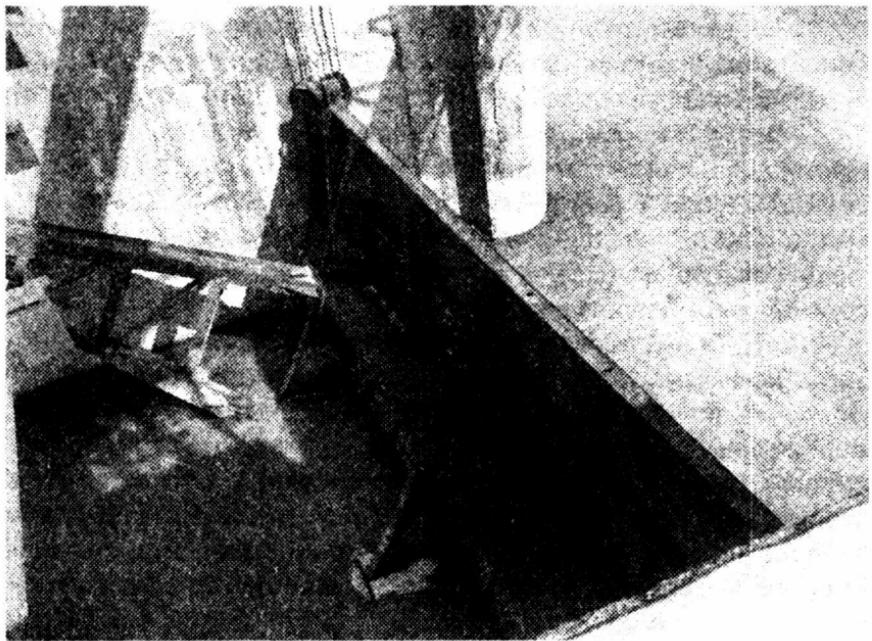

5.7 - расм. Гидроузелдаги сувнинг музлаш ҳолати

Атмосфера ёғингарчилиги - узок муддат ва кўп миқдорда бўлса сув омборларини тўлдириб, тошишига, натижада тўғонни ювилишига олиб келиши мумкин. 1968 йил 27-28 апрелдаги ёғингарчилик ва сел Тошкент сув омборини тўлдириб юборган, хавфни олдини олиш мақсадида фавқулодда сув ташламадан $300 \text{ м}^3/\text{с}$ сув ташланган, бу сув йўлдаги ёғингарчилик ва сел сувлари билан билан қўшилиб $500 \text{ м}^3/\text{с}$ миқдорида Оққўрғон гидроузели олдида тўпланган, сўнг ҳимоя дамбаларини ювига кетган.

Шамол ва тўзонлар - таъсирида чўл зоналарда жойлашган каналларнинг ўзанида кум босиш ҳолатлари кузатилади. Мисол учун кум босиш ҳолати Қарши магистрал каналининг насос станциялари каскадида, Хоразм вилояти Диванкўл коллекторида, Бухоро вилоятининг ГВСТ коллекторларида кузатилган. Тўзонлар иншоот затворлари кўтаргичлари мойини қотириб, кўтаргичларни ишлашишини чеклаб қўйган ҳолатлари кўп кузатилган.

Қүёш радиацияси - қорларни эришини тезлаштириб тошқын бўлишига олиб келади, резина материаллари, пластмасса ва бошқа сунъий материалларга салбий таъсир қилади.

Сейсмик таъсирлар - ер қимирлаш баллига боғлиқ равишда гидротехника иншоотларини тўлиғича бузилишига олиб келиши мумкин. Кичик балли силкенишларда иншоот элементларида ёриқлар ҳосил бўлади, затворлар қийшайиб юрмайдиган бўлиб қолади, чоклар зичлагичлари жойидан чиқиб кетади, дренаж тизимлар конструкциялари бузилади ва ҳ.к.

Иншоот ва асоснинг бир-бирича ўзаро таъсирида - сув тўлиш даражасига қараб зўриқиши ҳолати, эгилувчанлик модули, асос, қирғоқнинг геологик тузилиши ўзгаради. Грунт асосли иншоот-ларда баъзи ҳолларда иншоот элементларининг нотекис чўкиши кузатилади. Иншоот элементларини нотекис чўкиши иншоот танасида ёриқлар ҳосил бўлишига, уларга ўрна-тилган сувни сизиб ўтишига қарши қурилмаларини бузилишига, йўл қўйиб бўлмайдиган даражада сувнинг сизиб чиқишига, ёхуд иншоотнинг турғунлигини йўқолишига олиб келади. Баъзи ҳолатларда затворлар қийшайиб қолади.

5.2. Канални фойдаланишга топшириш даврида уларни сувга тўлдириш ва сувдан бўшатиш режими. Каналдаги фильтрация жараёни.

Канал трассаси чўқадиган грунтлардан ўтган бўлса уни *ишига тушириши даврида тўлдириши режими*га катта аҳамият берилади. Грунтни ювилиш жадаллиги грунтнинг физик-механик ҳоссаларига боғлиқ бўлмай балки унинг намлигига ҳам боғлиқдир. Мисол учун, Т.Г.Жордания маълумотларига кўра гил грунт ҳаводаги – қуриқ ҳолатининг 10...13% намлигига ювилишга йўл қўймайдиган тезлиги $\psi_{ю.ж.к} = 0,3$ м/с. Айни пайтда гилнинг намлиги 30...34 ва 40...42% бўлганда мос равишда ювилишга йўл қўймайдиган тезлик 0,5 ва 0,75 м/с ташкил этади. Шунинг учун ҳам канал ишга туширилаётганда оралари дамбалар қилиниб канал участкалари тўлдирилиб намланди. Кўп ҳолатларда канал тўлдирилгандан 10 минутдан ўтгандан сўнг канални ювилиш жадаллиги намланмаган ҳолатига нисбатан 5...6 мартаға камаяди. Канални намлаш вакти камида 1 соат бўлиши лозим.

Канални намлаш усуллари бўйича ҳар хил таклифлар мавжуд. Айни пайтда бу масала кам ўрганилган бўлишига қарамасдан бу соҳада маълум бир ишлар килинган. Мисол учун ИСМИТИ (САНИИРИ) каналга қиска вақтга (1 соат атрофидаги вақт) унча катта бўлмаган миқдорда сув қўйишини тавсия килади. Бунда канал кирғоқлари чўқади, зичлашади, грунтнинг майдада заррачалари эса бир-бири билан бирикишиб цементлашади. Ундан кейин секин асталик билан канални тўлдириш учун сув сарфи ошириб борилади.

Тошкент вилояти Паркент магистрал каналини ($57 \text{ м}^3/\text{с}$) курилишида грунтни намлаш тўкма грунтдаги траншея ёрдамида амалга оширилган. Бу траншея бўйлаб сув ўтказилган, кейин бир йилдан сўнг у кенгайтирилган. Уч йиллик намлаш ва кенгайтиришлардан сўнг каналга лойиҳавий кесим берилган. Грунтларни намлаш ва қазишнинг бошқа усуллари ҳам мавжуд, мисол учун Коракум каналида канал ковлама (выемка) дан ўтган участкаларида пионер (дастлаб) кесими (прорезъ) қилиб грунт ювилган. Канални аста-секин сув билан тўлдириш шунинг учун керакки, кичик чукурликларда грунт ғоввакликларидағи ҳаво кам градиентда сиқиб чиқарилади. Бу ҳолда грунт секин қайта зичлашади.

Канал тўлдирилаётганда унинг тубини, кияликлари ва дамбаларини чўкишига аҳамият берилади, чунки суглинокли грунт (соз тупрокли)ларда ёриқлар ҳосил бўлади. Чўкиш 10...15 см ва ундан кўп бўлиши мумкин. Ю.М. Кузьминов маълумотларига кўра Тошкент вилояти Жун каналида дастлабки намлашсиз суглинокдан килинган дамбаларни чўкиши 23 йил ичида 57 % ташкил қилган.

Ишлатишнинг дастлабки йилларида канал дамбаларни сув ёриб ўтиши ҳам мумкин, ИСМИТИ (САНИИРИ) маълумотларига кўра Жиззах магистрал ДМ-3 канали ($18,6 \text{ м}^3/\text{с}$) ўзани суглинок ва кумок грунтдан ўтган. Канал ишга туширилгунча трассадаги грунт сувларининг сатҳи 18...20 метрни ташкил қилган. Канални ишга тушириш мақсадида 6-2 соат намланганда унинг дамбаси уч участкада ёрилган (ёрилган жойлар канални коллекторлар билан кесишган жойига тўғри келган, яъни контакт фильтрация ҳосил бўлиши натижасида сифатсиз зичланган тўкма дамба ёрилган).

Канал тўлдираётган пайти унга алоҳида эътибор қилинади, ҳар $0,5\ldots 1$ км га назоратчи тайинланиб канал ҳолати устидан

назорат олиб борилади. Канални бошланғич түлдириш даврида авария бригадалари, машина ва механизмлар таҳт турини лозим, айрим хавфли жойларда шикастланиш ва аварияларни тезкор бартараф қилиш учун материалларнинг захиралари тайёр турини керак. ИСМИТИ (САНИИРИ) маълумотларига кўра йирик каналларда түлдириш жадаллиги 0,15 м/сут.дан ошмаслиги керак. Бу қиймат Туямуйин магистрал канали ва бошқа каналларни ишга тушириш тажрибаларидан келиб чиқиб белгиланган.

Таъмирлашдан кейин ҳам канални түлдириш режими маъсулияти давр ҳисобланади. Бунда ҳам канал ҳолатини узлуксиз кузатиб бориш назардан четда қолмаслиги керак. Бу ҳолатда сув сарфи кам-кам берилиб түлдирилмаса туби ва қияликларини ювилиши кузатилиши мумкин. Канал түлдирилаётганда тўлқин тезлиги текис ҳаракат пайтида йўл қўйиладиган сув тезлигидан 2...3 марта кам бўлиши керак, акс ҳолда канал қияликлари ва тубини деформацияланишига олиб келадиган ноҳуш жараёнлар вужудга келиши мумкин. Канални түлдириш мобойнида сув сарфи секинлик билан кўпайтириб борилади. Бу иш пастки тўсувчи иншоотларни очиш билан бирга олиб борилади ва каналнинг ҳисобий сув сарфига етгунча түлдириш давом етказилади. Эксплуатациянинг дастлабки йилларида кузатишлар кучайтирилган режимда олиб борилади, кузатишлар сувни сизиб ўтиши (фильтрация), дренаж тизимларини ишлаши, шунингдек каналда қурилган гидротехника иншоотларининг ҳолати устидан олиб борилади. Канални түлдириш ва дастлабки йилларда ишлатиш даврида аникланган барча деформациялар, оқимнинг ҳарактерли режимлари дикқат билан маҳсус журналга ёзиб қўйилади. Журналда деформация аникланган вақт, шикастланиш ёки дефект тавсифи ва унинг тасвири кўрсатилади.

Бўшатиш режими - сувни текис ҳаракатига ҳисобланган канал тагива қияликларини ювилиши одатдаги эксплуатация шароитларига нисбатан анча хавфсиз. Аммо каналда сув сатхи бирдан тушганда ер ости сувларидан келаётган фильтрацион оқим қиялик томон йўналади, бу грунтга кўшимча гидродинамик босим ҳосил қиласи. Бу ҳолатда қияликнинг турғунлиги бузилади ва у ўпирилиб тушади. Агар қиялик дренаж тизимларисиз қопламага эга бўлса фильтрацион оқим уни мустаҳкамловчи плитасини сиқиб чиқаради. Бундай ҳолат кўпроқ машина каналларида учрайди, чунки ундаги сув сарфи насос агрегатлари сонига пропорционал,

битта бўлсаям ишламай қолса сув сатҳи барданига сезиларли даражада пастга тушади. Худди шундай шикастланиш Қарши магистрал каналининг копламада қурилган № 3 ва № 4 насос станциялари оралиғида кузатилган. Ўшанда (2002 й.) № 3 насос станциясида электр токи ўчиб қолган, № 4 насос станцияси эса ишлаб турган, сувсиз қолган каналдаги мустаҳкамловчи плиталар кўтарилиб ўзанга тушган. Плиталар остидаги фильтрацияга қарши қўйилган пленка шишиб чиққан, у сим билан тешилганда босим остидатурган сув булоқ – (фонтанча) бўлиб отилган. Бу фильтрация оқими гидродинамик босим ҳосил қилганинги билдиради.

Каналда сув сатхини максимал тушиш тезлиги ҳар доим муайян шароитдан келиб чиқиб канал ўтган геологик тузилма ва канал қопламасининг конструкциясига боғлиқ. Бундай тезликларни тахминан 5.2 - жадвал бўйича аниқлаш мумкин.

Ҳар хил бўшатиш катламлари учун сув сатхини тушишининг максимал тезликлари (м/соат)

5.2 - жадвал

Тўғон, дамба ва каналлар грунт сувлари қияликлари	Бўшатиш катлами		
	0...1	1...2	2 дан кўп
Тош ёки бетон плиталар билин мустаҳкамланган	0,6...0,4	0,3...0,25	0,2...0,15
Мустаҳкамланмаган	0,4...0,25	0,25...0,2	0,15...0,1

Ишга тушириш ва эксплуатациянинг бошиланиши даврида каналларда, САНИИРИ маълумотларига кўра, сатхини тушиш тезлиги 0,15...0,2 м/сут дан ошмаслиги керак, бунда қияликларда ёриклар ва бузилишлар ҳосил бўлмайди.

Сув бериш графигини бажариш максадида, баъзан кисқа вакт ичидаги (1...2 сут) сарфни 50...60 % туширишга, ундан кейин эса, яъни оширишга тўғри келади. Бу ҳолатда тўлдириш ёки бўшатиш режими маълум бир микдорда бош регулятордаги затворларни манёврлашга ҳам боғлиқ бўлади. Бунда ҳар хил режимлар кузатилиши мумкин, улар орасидан асосийсини ажратиб олиш мумкин.

Каналдаги иншоотдан ўтаётган сув миқдорини ошириш настки бъефда түлдириш түлкінини ҳосил қиласы, сув миқдорини камайтириш эса қайтиш түлкінини ҳосил қиласы. Канал охирида жойлашған регуляторни затворлари зудлик билан ёпилгандың оқим бүйича тепага ҳаракат қилаёттанды күчтіганды (күтарилил) түлкін вұжудда келады. Ҳосил бўлғандың түлкін канал үзанияга хавф түғдиради, чунки бундай ҳолатда, каналда сув ташлама иншоот мавжуд бўлмаса, сув канал кирғозларидан ошиб тушиши, оқимни дим эгри чизигини ҳосил қилиши ёки канал дамбаларини ювиши мумкин. Канал охиридаги иншоот оралиқлари тезлик билан очилгандың эса оқим бүйича тепага ҳаракат қилаёттанды тушиш түлкінини ҳосил бўлади.

Канал ишини назорат қилиш учун гидравлика курсидан маълум бўлғанд формулалардан фойдаланилиб каналнинг курилдиган кесимдаги чуқурликни аниқлаш имкониятини берадиган транзит сарфларни ҳисобга олиб оқим бүйича юқорида ва пастда жойлашған регулятор затворини манёврлашига боғлиқ график ва номограммалар курилади.

Каналнинг ишлеш режими сув ташлама иншоотларни конструкциясига, жойлашған ўрни ва мавжудлигига ҳам боғлиқ. Канални эксплуатация қилишнинг оптималь режими уни текис ҳаракат режимига яқин шарт шароитда энг кам сув ташлама сарфига эга қилиб ёки умуман сув ташламасдан түлдириш ва бўшатишдан иборат.

Нисбатан катта узунликка эга канал участкасига сув бериш тұхтатиләйтганды юқорида жойлашған тұсувчи иншоотлар ёпилади, сұнг эса бир мунча вакт ўтгандан сұнг – пастда жойлашған иншоотларнинг оралиқлари ёпилади. Сув ўтказувчи иншоотлар оралиқларини ёпиш юқоридаги тавсия асосида амалга оширилса пастда жойлашған иншоотлар оралиқлари ёпилганды сув сатхи күтарилиши оқибатида канал кирғозларига сув тошиб чиқмайды.

Сув тақсимлаш нотұғри амалга оширилганды ҳам канал үзани тұлиб, сув дамбалар устидан ошиб тушиши мумкин. Бундай ҳолат сув истеммолчилари сув олишни огохлантирмасдан тұхтатишганды, канални қазиши ишлери сифатсиз олиб борилиши натижасида канал ғадир-будурлиги ошганды ёки канал үзанидан үсімліклар үсіб чиққанда (Қоракүм каналы Келеф күлидан кейинги участкасида үзандан ўтлар үсіб чиққанда ғадир-будурлук коэффициенти лойиҳага $n = 0,025$ нисбатан 0,88 қийматига ўсған),

сезиларли даражада каналга узлуксиз ёмғир ва сел сувлари түшгандан, (киш пайти) тиқилиш ёки шовуш бўлганда, ҳар қандай сабаб билан тўсувчи инишотлар затворлари ишламай қолганда, насос станцияларида электр энергияси бериш тўхтатилганда сув олиб келувчи каналда вужудга келиши мумкин. Каналларни ишлатиш тажрибалари шуни кўрсатадики, каналда сув сатхини узоқ вақт ўшлаб туриш сувни катта қисми фильтрацион натижасида йўқолишига, ер ости сувлари сатхини кўтарилишига, канал ёнидаги ерларни ботқоқланиши ва шўрланишига олиб келади. Суғориш каналларида сузиш воситаларини харакатланишига йўл қўйилмайди.

Сув ўлчаш ишлари учун фойдаланиладиган моторли қайик бундан мустасно, чунки унинг тезлиги 5 км/соат дан ортик бўлмайди. Каналга ўрнатилган насос станцияларни огоҳлантирумасдан тўсатдан учриш, шунингдек тўсувчи инишот затворларини бирдан ёпишга ҳам рухсат берилмайди.

Канал эксплуатациясини дастлабки йилларида унинг ўзанидан сувни сизиб ўтиши (фильтрация) натижасида катта микдордаги сув йўколади. СНиП 2.06.03-85 га мувофиқ грунт ўзанли каналдан сизиб ўтадиган сув сарфи (m^3/s) канал кўндаланг киркими шаклига кўра қўйидаги ифодалар ёрдамида аникланади: кўндаланг кесими полигонал ва парабола шаклига эга бўлганда

$$Q_f = 0,0116K_f(B + 2d_c)L_c \quad (5.1)$$

трапециода шаклда бўлганда,

$b / d_c < 4$ бўлса,

$$Q_f = 0,0116K_f \mu (B + 2d_c)L_c \quad (5.2)$$

$b / d_c > 4$ бўлса,

$$Q_f = 0,0116K_f (B + Ad_c)L_c \quad (5.3)$$

Бу ерда: K_f - фильтрация коэффиценти, $\text{м} / \text{сут}$;

B ва d -сувни юкори сатхи бўйича канал кенглиги ва чукурлиги, м ;

L_c - канал участкасини узунлиги, км ;

b - канал тагини кенглиги, м ;

μ ва A - коэффицентлар, киймати 5.3 - жадвалдан олинади.

Фильтрация миқдорини ўрганиш мақсадида ўтказилган тажрибалар таҳлили асосида канал ўртача сув сингдирувчи грунтдан курилган бўлиб ундаги сув сарфи ($30 \dots 100 \text{ м}^3/\text{s}$) бўлса унинг ҳар бир километрига тўғри келадиган йўқотиш $0,2 \dots 0,5 \%$ ни; сув сарфи ($1,0 \dots 30 \text{ м}^3/\text{s}$) бўлганда эса $3 \dots 4 \%$ тенг бўлиши аниқланган.

Канал ишга туширилгач вақт ўтиши билан колматация натижасида фильтрация миқдори камайиб боради

μ ва A коэффицентларни қийматлари

5.3 - жадвал

ϑ/d_c	$m = 1,0$		$m = 2,0$		$m = 3,0$	
	A	μ	A	μ	A	μ
2	-	0,98	-	0,78	-	0,62
3	-	1,00	-	0,98	-	0,82
4	-	1,14	-	1,04	-	0,94
5	3,0	-	2,5	-	2,1	-
6	3,2	-	2,7	-	2,3	-
10	3,7	-	3,2	-	2,9	-
20	4,2	-	3,9	-	3,6	-

Кольматация ҳисобига қумли грунтларда фильтрация коэффициенти 500 мартагача камайиши мумкин. ИСМИТИ (САНИИРИ) маълумотларига кўра грунтлар кольматацияси кўйидаги уч шартни бажарганда муваффақиятли амалга ошади:

$$d_{ck} \leq 0,3 D_0;$$

$$\omega < v_f;$$

$$\rho = \pi d_{ck} n / (6D_0) \quad (5.4)$$

бу ерда d_{ck} ва ω - кольматация қиласидаги заррачаларнинг диаметри ва гидравлик катталиги;

D_0 - грунт ғаваклиги диаметри;

v_f - фильтрация тезлиги;

ρ - суспензия концентрасияси;

n - грунт ғовваклиги.


Каналларданғи фильтрация міқдориніва گрунтни чўкишини күзатиш учун хар бир ҳарактерли створга 3...5 пьезометр ва маркалар ўрнатылади (5.8 -расм). НЎА жойлаштириш учун каналнинг энг ҳарактерли участкалари сифатида ярим ковлама – ярим тўкма, тўкми ёки сувга турғун бўлмаган участкалари олинади. Фильтрация ва бўгланиш натижасида бўладиган йўқолишини аниклаш мақсадида ўлчов створлари орасидаги масофа(бир жинсли گрунтларда) каналдаги сув сарфига боғлиқ равища қўйидагича қабул килинади:

Сув сарф $1 \text{ m}^3/\text{s}$ бўлганда 2 км дан кам бўлмаган узунликда;

Сув сарф $1\dots10 \text{ m}^3/\text{s}$ оралиқда 3 км дан кам бўлмаган узунликда;

Сув сарф $10\dots30 \text{ m}^3/\text{s}$ оралиқда 5 км дан кам бўлмаган узунликда;

Сув сарф $30\dots100 \text{ m}^3/\text{s}$ 10 км дан кам бўлмаган узунликда.

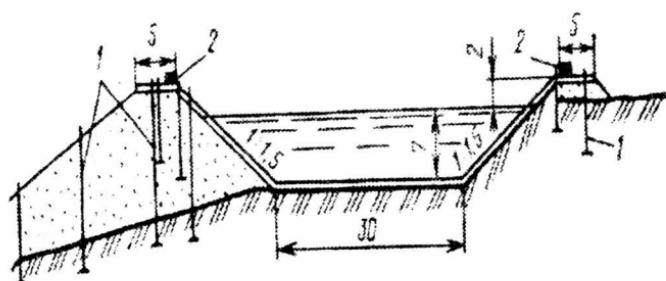

5.8 - расм. Каналда пьезометрлар ва маркаларини жойлаштириш схемаси:

1 – пьезометрлар, 2 – маркалар. Ўлчамлари м.да

Фильтрация міқдори катта бўлганда (асосан канал ишга тушириладиган пайтда сезиларли чўкиш, ёриқлар ҳосил бўлганда) ИСМИТИ (САНИИРИ) томонидан канал ўзанидаги گрунтни сув остида портлатиш усули (Х.А.Асқаров усули) билан маҳаллий зичлашни тавсия қиласди. Бунда ўзан گрунти кучли зичлашади, фильтрация камаяди ва گрунтни мустаҳкамлиги ошади.


2.5. Каналда лойқа чўкини ва ўсимликлар ўсишига қарши кураш

Каналларни эксплуатация қилиш шароитида унда ўсган ўсимликлар (тароқга ўхшаш сув ўти, бошоқли урутъ, ковға (рогоз) ва бошқ.)га қарши курашиш муоммаси юзага келади. Канал қирғоғини (5.9 -расм) ва ўзанини (5.10; 5.11; 5.12; 5.13 - расмлар) ўсимликлар босганда унинг ғадир-будурлик коэффиценти (2...3 марта ва ундан кўпига) ошади, бу каналнинг сув ўтказувчанлик қобилиягини сезиларли пасайтиради.


Канал ўзанида ўсимликларни ўсиш жараёнига оқим чукурлиги, сувнинг тиниқлиги ва кимёвий таркиби, туб ётқизиқларини структураси ва органик таркиби, сув сатҳини кўтарилиб тушиши, сувнинг ҳарорати, тезлиги ва бошقا омиллар таъсир қилади. Оқим чукурлиги қанчалик катта бўлса, канал ўзанида шунчалик ўсимликлар кам бўлади, чукурлик 6...7 м.дан ошганда ўсимликлар амалда канал ўзанида ўсмайди. Каналда оқаётган сув тиник бўлиб чукурлиги 3-4 м бўлса унда нилуфар, рдест (сув ўсимлиги), урутъ; чукурлик 3 м.гача бўлса қамишлар ўсади. Сувда туз бўлиши сузид ўсуви ўсимликларни йўқолишига олиб келади. Аммо қамиш ва рдест сувнинг тезлигига анча мустаҳкамлайди. Ил ётқизиқли каналда тиник сув оқса унинг ўзанини ўсимлик босиб кетади.




5.9 - расм. Канал қирғоғини ўт босиш ҳолати

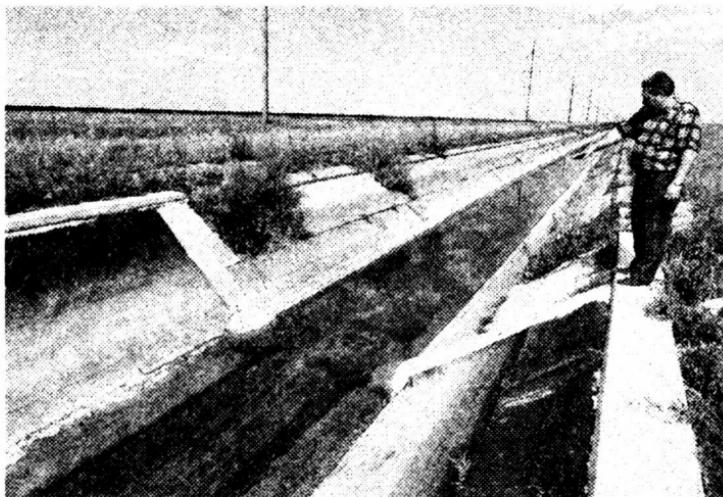

5.10 - расм. Канал ўзанида ўсган сув ўтларни файдо бўлиши

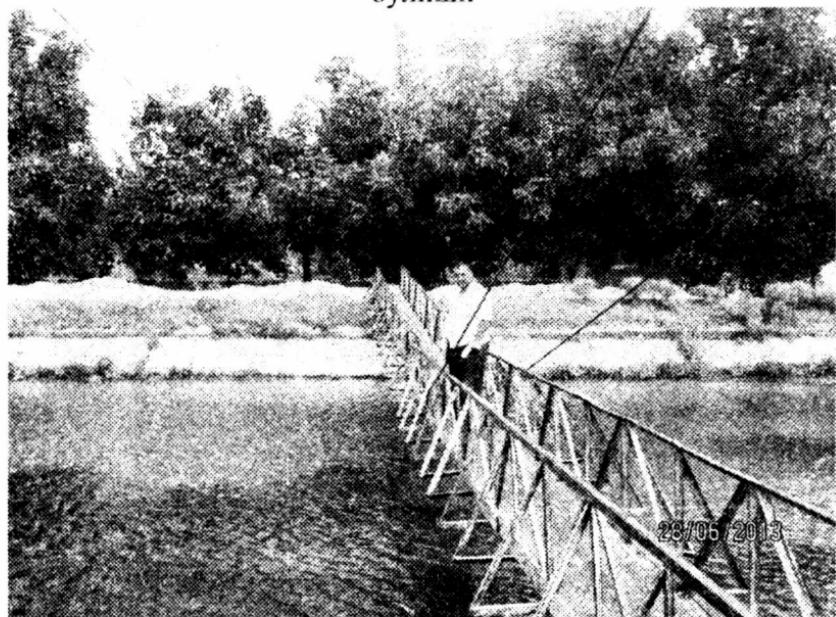

5.11 - расм. Янги Учқурғон канали ўзанида ўсган сув ўтлар

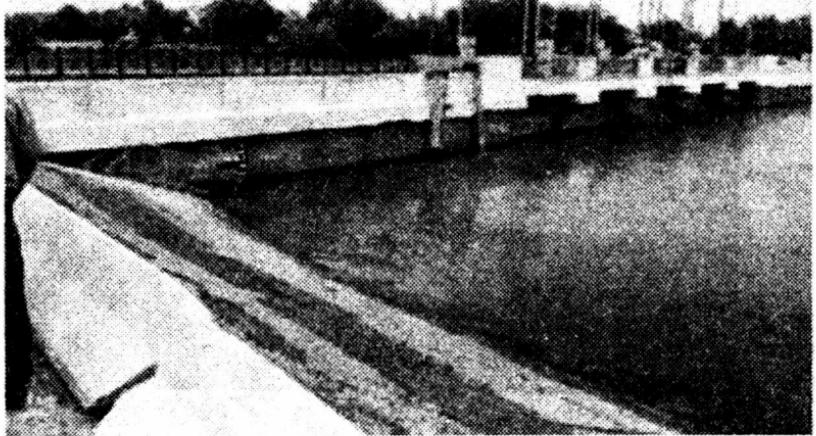

5.12 - расм. Жанубий Мирзачўл каналининг ПК 145 даги гидроузелни юқори бъефи ўзанида ўсган сув ўтлари



5.13 - расм. Жанубий Мирзачўл каналининг ПК 145 даги гидроузелни пастки бъефи ўзанида ўсган сув ўтлари

Ўсимлик ўсишини камайтириш учун сувнинг лойқалиги $0,1 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан кўп бўлиши керак (5.14 - расм).



5.14 - расм. Манғит арна каналида оқаётган сувнинг кўриниши

Шағал тошли ва қумли ётқизикларда ўсимликлар жуда кам ўсади. Сув сатҳини кўтарилиб тушиши ўсимликлар пайдо бўлишига қўлай шароит яратади. Унчалик катта тезликка эга бўлмаган иссиқ сувда ўсимлик ўсиши ва сувни «гуллаши» учун яхши шароит мавжуд бўлади. Каналларда сув ҳавзаларида ўсадиган ўсимликларнинг барча турларидан 10...20 тури ўсади. Бундан ташқари канал қирғоги ва ўзанида ўсимликларни ўсиши оқибатида, каналда лойқа чўкиши жадаллиги ошади. Мисол учун Жizzах магистрал канали 7 йил ишлатишдан сўнг қамиш зичлиги 1 m^2 да 300 тупга тўғри келган (ИСМИТИ маълумоти), бунда ўзанини бандлик коэффициенти (қамиш ўсиб турган юзанинг умумий тирик кесим юзасига нисбати) 0,4...0,6 бўлган.

Баъзи холларда лойиҳаланган каналларни куриб битказиш учун ўзок вакт сарфланади. Тажрибалар шуни кўрсатадики, агар канал бир неча йил курилса ва бунинг устига канал таги ер ости сувларига яқин бўлса, канал ишга туширилганга қадар унинг ўзанида ўсимликлар ўсиб кетиши Туямўйин магистрал канали ва Жанубий Мирзачўл канали учун қурилаётган янги бош сув олиш иншооти патки қисмида кузатилган (5.15 - расм).



5.15 - расм. Жанубий Мирзачўл канали учун қурилаётган янги сув олиш иншоотидан сув олиб кетувчи канал ўзанинг (2012 йил) ҳолати

Баъзи ҳолларда бетонли канал четларида ҳам ўт босиши кузатилади (5.16 - расм), мисол учун Тошкент вилояти «2-совхозний» канали четларидан ўсиб чиқкан қамиш ҳатто канал устини беркитиб кўйган. (11.01.07). Каналлар четини ўт босишига қарши курашиш, бу ўз вақтида ўтни ўриб олиб, ўсишга йўл кўймаслиkdir. Каналларини ўт босишига қарши курашиш техник қарор ишларига киради ва бу иш билан каналнинг эксплуатация хизмати ходимлари шуғулланиши шарт.

Шунинг билан бирга канал ўзанида ўсган ўсимликлар каналда оқаётган сувни гидравлик ҳолатини кескин ўзгартирмаса яъни гидравлик қаршиликни сезиларли даражада ўзгаришига олиб келмаса, канал кирғоғида ўсган ўсимлик фойдали ҳисобланади, чунки бу ҳолатда ўсимликларни илдиз тизими канал кияликларини бузилишдан саклайди, ўсимликлар канал сувини нефт маҳсулот-ларидан, бактериал ифлосланишдан


тозалайди ва сувни «гуллаши»ни олдини олади. Шунинг учун ҳам каналда кам микдорда ўт бўлиши муҳим ҳисобланади.



5.16 - расм. Бетон каналлар четини ўт босиши

Каналларда йўл қўйиб бўлмайдиган даражада ўсимликлар босишига қарши қўйидагиларни амалга ошириш тавсия қилинади. Каналлар соя қилинади, бунинг учун уларни тозалаш механизмлари юрмайдиган қирғоқларига тол, терак, сада қайроғоч, чинор каби дараҳтлар экиш лозим бўлади (5.17 - расм).

Улардан, биринчидан, қурилиш материаллари сифатида фойдаланилса, иккинчидан, дамбаларни сув ёрганда улар шохларидан кесиб олиниб, устига қумлар солинган коплар кўйилиб, сув йўли беркитилади. Аммо бундай дараҳтларни қопламаси бор каналларда; илдизи қирғоқга етадиган масофада экиб бўлмайди, илдиз қопламаларни кўтариб бузуши мумкин.

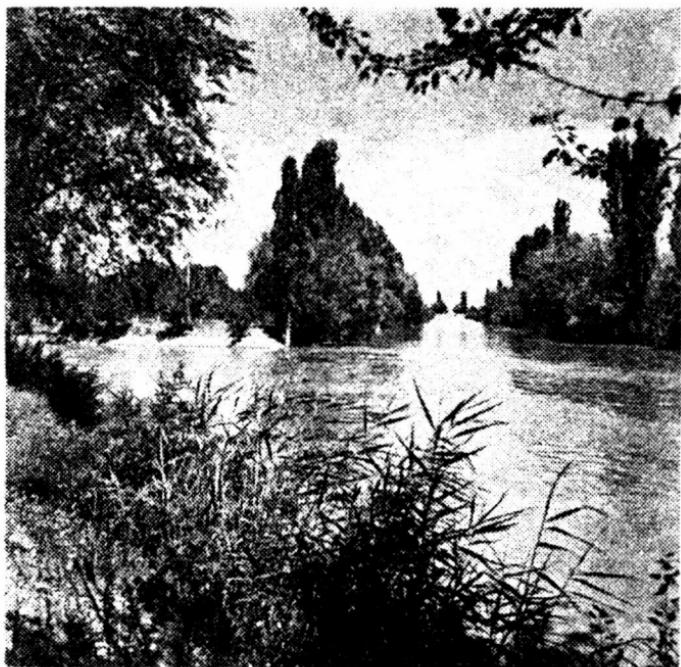

5.17 - расм. Катта Фарғона канали қирғоқларига экилган дараҳтлар

Лойқа сув ҳам ёргулиқ йўлини тўсиб ўсимликлар ўсишини камайтиради. Ўрни келганда шуни айтиш керакки оқимни лойкани транспортлаш қобилияти миқдоридаги лойқа канал ўзанини кольматация қиласи, ундан органик ва минерал ўғитлар далага етиб борса, тупрок унумдорлигини оширади. Булардан ташкари канал ўзанидаги ўтлар маҳсус машиналар ёрдамида ўриб олинади. Ўсимликлар ўсишига қарши кимёвий усул ҳам мавжуд, аммо бу усулда қўлланиладиган гербецидлар сувдаги хайвонот дунёсига заҳарли таъсир қиласи ва кимёвий ишлов берилган бундай сувдан ичимлик мақсадида фойдаланиб бўлмайди.

Ўсимликларга қарши курашишнинг биологик усулида каналда ок амур, лаққа балиқ каби ўт билан озиқланадиган балиқлар урчилиб ривожлантирилади. Канал трассасида сув оқмайдиган, кам чуқурликка эга участкалар бўлишига йўл қўйилмайди.

Күм кўзғаладиган зоналардан ўтган каналларнинг ҳар икки ёнига ўрмон ҳимоя тасмалари экилиб, күм кўчишини олдини олиш чораларни қўлланилиб, кум босишидан сакланади.

Шунингдек, канал ўзани буриладиган жойларидда ҳам сув тезлигини қирғоқлар бўйича нотекис тақсимланиши оқибатида канал ўзанининг қабариқ қисмида катта миқдорда лойқа тўпланиш ҳолати Дўстлик каналининг ПК 530 да кўзатилган (2012 йил. 5.18 – расм).



5.18 - расм. Дўстлик каналининг қабариқ қисмидаги лойқа чўкиш ҳолати

Каналарни лойқа босишига қарши курашиш учун ҳар хил усуллардан фойдаланилади. Лойқа чўкишга қарши курашишни асосий усуллардан бири каналдаги сув тезлигини ювмайдиган ва лойқа чўқтирмайдиган миқдорда ушлаб туришдир. Амалда бундай режимини амалга оширишишнинг ҳар доим ҳам имконияти бўлмайди.

Тоғ ён-багридан ўтган каналларни ишлатишда уларга тепадан тош тушиши катта хавф солади (5.19 -расм), тоғдан тушаётган тош

нафакат ўзанларни, балки каналда қурилган сув ўтказувчи қувур, дюкерларни тўлдириб қўйади. Бундай салбий ҳолатга қарши курашишнинг ягона усули каналга тушган тошларни қўл кучи ёки механик усулда олиб ташлашдир. Бунинг учун техник соз назорат йўлига эга бўлиш керак. 5.19 - расмдаги ҳолат назорат йўли бўлмаганлиги сабабли канал ўз вақтида тозаланмаганлиги натижасида вужудга келган.



5.19 – расм. Тоғ ён-бағридан ўтган канал ўзанини тош босиши ҳолати.

Назорат саволлари

1. Каналнинг вазифаси ва қандай турлари мавжуд?
2. Кретик тезлик нима?
3. Қумоқ грунтли жойда канал қурилганда қандай тадбирлар ўтказилади?
4. Канални сувга тўлдириш қандай амалга оширилади?
5. Канал сувдан бўшатиш қандай амалга оширилади?
6. Канал ўзанида ўт ўсишига карши қандай тадбирлар ўтказилади?
7. Каналда нима сабабдан лойқа чўкади?
8. Канал эксплуатациясида қандай ишлар бажарилади?

№ 6 - мавзу: Ўзбекистон Республикасида «Гидротехника иншоотлари хавфисизлиги тўғрисида»ги норматив - ҳуқуқий ҳужжатлар

Режа

6.1. Ўзбекистон Республикаси «Гидротехника иншоотлари хавфисизлиги тўғрисида»ги Қонуннинг моҳияти ва мазмуни.

6.2. Гидротехника иншоотлари хавфисизлиги тўғрисидаги норматив - ҳуқуқий ҳужжатлар.

6.3. Ўзбекистон Республикасида «Гидротехника иншоотлари хавфисизлиги»га оид меъерий ҳужжатлар.

Таянч иборалар: гидротехника; иншоот; сув омбори; тўғон; дамба; канал; Давсувхўжаликназорат; инспекция; кадастр.

6.1. Ўзбекистон Республикаси «Гидротехника иншоотлари хавфисизлиги» тўғрисидаги Қонуннинг моҳияти ва мазмуни

Мухтарам биринчи Президентимиз И.А. Каримовнинг алоҳида эътибори туфайли 1999 йилнинг 24 марта «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги катта ва алоҳида муҳим сув хўжалиги объектларининг техник ҳолатини ҳамда бехатар ишлашини назорат қилиш давлат инспекцияси»ни ташкил этиш бўйича Фармонлари қабул қилинди. Фармонга асосан Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 30 мартағи 143- сонли қарори билан «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси ташкил этилди, (6.1- жадвал)

2004 йил 20 апрелдаги 186 - сон қарори билан эса инспекциянинг фаолияти янда такомиллаштирилди

Гидротехника иншоотларининг техник ҳолатини яхшилаш ва бехатар ишлашини таъминлаш мақсадида Марказий Осиёда ва МДҲ мамлакатлари орасида биринчилардан бўлиб, 1999 йил 20 августда «Гидротехника иншоотларининг хавфисизлиги тўғрисида»ги Қонунни қабул қилди.

Қонунда Вазирлар Маҳкамаси ва Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ваколатлари, «Давсувхўжаликназорат» инспекциясининг ҳукуқ ва мажбуриятлари ҳамда гидротехника иншоотларидан фойдаланувчи ташкилотларининг мажбуриятлари белгиланди.

Қонун қабул килингандан сўнг гидротехника иншоотлари хавфсизлиги билан боялик бўлган 15 га якин қонун ости ҳужжатлари ишишаб чиқилди ва улар амалиётда кўлланилиб келинмоқда.

6.2. Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисидаги норматив-хуқуқий ҳужжатлар

Республикамиз территориясида мавжуд бўлган гидротехник иншоотлар мамлакатимизнинг ижтимоий-иктисодий ривожлашишини ва экологик баркарорлигини таъминлашдаги аҳамияти нихоятда катта. Бу иншоотларнинг бир қисми эса муҳандислик нуқтаи назаридан дунёда тенги йўқ иншоотлар хисобланади. Бугунги кунда сув хўжалиги соҳасида эришилган натижаларни нафакат саклаб колиш, балким уларни такомиллаштириш ва узоқ муддатга кафолатли ва ишончли ишлашини таъминлаш ўта муҳим масала хисобланади. Бу масалани хал қилиш гидротехника иншоотлари хавфсизлигига оид Республикаизда қабул килинган меъёрий ҳужжатлар ва институционал тизим орқали амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш тизими қўйидагилардан иборат:

- Вазирлар Махкамасининг ва маҳаллий давлат хокимияти органларининг гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги соҳасидаги ваколатлари;
- гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги устидан давлат назорати;
- гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини таъминлаш юзасидан фойдаланувчи ташкилотнинг асосий мажбуриятлари;
- гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини декларациялаш;
- гидротехника иншоотларининг кадастрини юритиш;
- гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги конун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик масалаларини ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасида гидротехника иншоотлари хавфсизлиги бўйича давлат бошқарувининг бош мақсади аварияларни олдини олишга қаратилган бўлиб, у қўйидаги масалалаларни ўз ичига олади:

- гидротехника иншоотларини лойиҳалашда, қуришда ва фойдаланишда хавфсизлик қоида ва меъёрларни такомиллаштириб бориш;
- гидротехника иншоотларидан фойдаланишда фойдаланиш қоидаларига ва йўриқномаларига амал қилишни ҳамда гидротехника иншоотлари хавфсизлик даражасини пасайтирувчи ходимлар фаолиятлари устидан давлат назоратини амалга ошириш;
- гидротехника иншоотларини техник ҳолати ишончлилиги ва хавфсизлик мониторингни олиб бориш;
- гидротехника иншоотидан фойдаланишда фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва бартараф этиш билан боғлик тадбирларни амалга оширишга тайёргарликни таъминлаш ишларини амалга оширишдан иборат.

6.3. Ўзбекистон Республикасида «Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги» га оид меъёрий ҳужжатлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 24 мартағи 2272 - ПФ - сон «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Катта ва алоҳида муҳим сув хўжалиги объектларининг техник ҳолатини ҳамда бехатар ишлашини назорат қилиш давлат инспекцияси («Давсуvhўжаликназорат») ни ташкил килиш тўғрисида»ги Фармони.

Ушбу Фармонда:

- «Давсуvhўжаликназорат» инспекцияси давлат назоратни амалга оширувчи органини ташкил этиш;
- «Давсуvhўжаликназорат» инспекцияси ўз ваколатлари доирасида қабул қилган қарорлари вазирлик, идоралар, корпорация, концернлар, ассоциациялар, корхона, муассаса, ташкилотлар ва маҳаллий давлат ҳокимият органлари томонидан бажарилиши мажбурий эканлиги белгиланган.

2. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги «Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни.

Ушбу Қонуннинг:

1-моддасида Қонуннинг мақсади, гидротехника иншоотларини лойиҳалаштириш, қуриш, фойдаланишга топшириш, улардан фойдаланиш, уларни реконструкция қилиш, тиклаш, консервациялаш ва тутатишда хавфсизликни таъминлаш бўйича фаолиятни

амалга оширишда юзага келадиган муносабатларни тартибга солищдан иборатлиги белгиланган;

2 - моддасида гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги Конун хужжатларига бағишлиланганлиги ҳамда Ўзбекистон Республикасининг гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисида конун хужжатларда назарда тутилган бошқа қоидалар белгиланган бўлса, ҳалқаро шартнома қоидалари қўлланилиши баён этилган;

3 - моддасида Конундаги асосий тушунчалар келтирилган;

4 - моддасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг гидротехника иншоотлари хавфсизлиги соҳасидаги ваколатлари белгиланган;

5 - моддасида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг гидротехника иншоотлари хавфсизлиги соҳасидаги ваколатлари белгиланган;

6 - моддасида гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги устидан давлат назоратини олиб бориш масалалари келтирилган;

7 - моддасида гидротехника иншоотларининг кадастри,

8-моддада гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини тъминлашга қўйиладиган асосий талаблар белгиланган;

9-моддаси гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини тъминлаш юзасидан фойдаланувчи ташкilotнинг мажбуриятлари келтирилган;

10 - моддасида гидротехника иншоотининг хавфсизлиги декларацияси,

11 - моддасида гидротехника иншооти хавфсизлиги декларацияларининг давлат экспертизаси бўйича амалга ошириладиган асосий вазифалар белгиланган;

12 - моддасида гидротехника иншоотларини лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича фаолиятни лицензиялаш белгиланган. Ушбу модда тегишли конун хужжати билан бекор килинган;

13 - моддасида гидротехника иншоотларини текшириш ва бунда хавфсизлик нормалари қоидаларига риоя килиш билан боғлик масалалар белгиланган;

14 - моддада гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини тъминлашга каратилган авария моддий-техника захираларини яратиш ва улардан фойдаланиш талаблари келтирилган;

15 - моддада гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида конун хужжатларини бузганлик учун жавобгарлик тўғрисида сўз боради.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 16 ноябрдаги 499-сонли «Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори.

Ушбу қарорда:

▪ гидротехника иншоотларининг хавфсизлик декларацияси ва хавфсизлик декларациясининг давлат экспертизаси тўғрисида Низоми ҳамда гидротехника иншоотларининг кадастрини юритиш Тартиби тасдиқланган.

▪ гидротехника иншоотларини синфларига кўра назорат қилишни амалга ошириш, яъни I, II, III синф бўлган гидротехника иншоотларини техник ҳолати ва бехатар ишлаши устидан назорат қилиш «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси томонидан, III синфдан паст бўлган гидротехника иншоотлари бўйича эса – иншоотнинг мансублигига кўра, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, «Ўзбекэнерго» ДАК ва бошқа идора ва ташкилотлар томонидан амалга оширилиш тартиби белгиланган.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 20 августдаги 398-сон «1999-2005 йиллар даврида йирик ва алоҳида муҳим сув хўжалиги обьектлари хавфсиз ишлашини ва улардан фойдаланишининг ишончлилигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори.

Ушбу қарорда:

▪ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги "Давсувхўжаликназорат" инспекциясига йирик ва алоҳида муҳим сув хўжалиги обьектларида натура кузатишларни ва техник ҳолати диагностикасини амалга ошириш учун ҳар йили келишилган ҳисобкитобларга мувофиқ маблағлар ажратишни назарда тутиш вазифаси белгиланган.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 20 апрелдаги 186-сон «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Катта ва алоҳида муҳим сув хўжалиги обьектларининг техник ҳолатини ҳамда бехатар ишлашини назорат қилиш давлат инспекцияси («Давсувхўжалик-

назорат» инспекцияси) фаолиятини такомиллаштириш түғрисида» ги Қарори.

Ушбу қарорда:

- «Давсувхўжаликназорат» инспекциясининг янгиланган ташкилий тузилмаси;
- «Давсувхўжаликназорат» инспекциясининг янгиланган Низоми билан, унинг вазифалари ва функциялари, ҳукуқлари ва жавобгарлиги масалалари белгиланган.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 25 мартағи 88-сон «Ўзбекистон катта тўғонлар миллий қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ги Қарори.

Ушбу қарорда:

- Ўзбекистон катта тўғонлар миллий қўмитасининг таркиби;
- Ўзбекистон катта тўғонлар миллий қўмитаси тўғрисида Низом тасдиқланган.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 14 февралдаги 03-11-21-сон билан «Сув омборларни, каналларни, гидроузелларни ва насос станцияларни хавфсизлигини таъминлашга қаратилган аварияларни тугатиш учун мўлжалланган захира материалларини, асбоб ва ускуналарини яратиш ҳақидаги» Низоми.

Ушбу Низомда:

- авария захира материалларини, асбоб ва ускуналарини яратиш бўйича умумий вазифалар;
- авария захира материалларини, асбоб ва ускуналарини шакллантириш, жойлаштириш, тахлаш ва сақлаш вазифалари;
- авария захира материалларини, асбоб ва ускуналаридан фойдаланиш, ҳисобдан чиқариш ва тиклаш вазифалари;
- авария захира материалларини, асбоб ва ускуналарини гидротехника иншоотлари турларига кўра рўйхатлари белгиланган.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 17 сентябрдаги 03-4-245-сон билан «Ўзбекистон Республикасида гидротехника иншоотларини техник ҳолатини марказлашган текширувдан ўтказиш ва уларни ҳолатини белгилаш ҳақидаги» Низоми.

Ушбу Низомда:

- марказлашган текширувларни ўтказишнинг асосий вазифалари;

■ гидротехника иншоотларини мавжуд ҳужжатлар асосида баҳолаш, шу жумладан аввал ўтказилган текширишлар орқали ўрганиш ва зарур холларда маҳсус натура ва лабаратория текширувларини амалга ошириш ҳамда гидротехника иншоотларини марказлашган текширувларидан ўтказиш оралиги белгиланган.

«Давсуvhўжаликназорат» инспекциясининг эксперти кенгаши

«Давсуvhўжаликназорат» инспекцияси Эксперт кенгашининг Низоми Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2002 йил 11 июнда тасдиқланган.

Эксперт кенгаши аъзолари:

- Сув хўжалиги вазирлиги;
- Фавқулодда вазиятлар вазирлиги;
- Молия вазирлиги;
- Ички ишлар вазирлигининг «Кўриқлаш» бирлашмаси;
- «Ўзбекэнерго» Давлат акциядорлик компанияси;
- Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси;
- Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзгидромет хизмати маркази;
- «Сирдарё» ҳавзаси сув хўжалик бирлашмаси;
- «Амударё» ҳавзаси сув хўжалик бирлашмаси;
- Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти;
- «Гидропроект» институти.

Эксперт кенгашининг ваколатлари. Эксперт кенгашининг ўз ваколатлари доирасида қабул килган қарорлари барча давлат хўжалик бошқармалари, маҳаллий ҳокимият давлат ва бошқа органлари томонидан бажарилиши мажбурийлиги белгиланган.

Эксперт кенгаши вазифалари.

Эксперт кенгаши, I, II, III синфга кирувчи гидротехника иншоотларини техник ҳолатини ишончлилиги ва ҳавфсизлиги билан боғлиқ муҳим бўлган масалаларни кўриб чикиши белгиланган.

Назорат саволлари

1. Гидротехника иншоотлари ҳавфсизлиги қандай белгиланади?
2. Ҳавфсизлик киритериси қандай белгиланади?

3. Хавфсизлик декларацияси нима мақсадда тузилади?
4. Хавфсизлик декларацияси ким томонидан тайёрланади?
5. Хавфсизлик декларацияси ким тоионидан тасдиқланади?
6. Эксперт комиссияси қандай ваколатта эга?
7. Эксперт кенгашига кимлар киритилади?
8. Захира материаллари ҳажми нимага асосан белгиланади?

№ 7 - мавзу: Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги тўғрисидаги умумий маълумотлар.

Режа

- 7.1. Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги тўғрисида умумий маълумотлар.
- 7.2. Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш учун кўйиладиган асосий талаблар.
- 7.3. Хорижий давлатлардаги гидротехника иншоотлари хавфсизлиги таъминлашдаги ишлар.
- 7.4. Гидротехника иншоотлари ишончлилигини оширишдаги муаммолар.

Таянч сўзлар: гидротехника; иншоот; сув омбори; дамба; тўғон; канал; коллектор; объект; энергетика; сел; тошқин.

7.1. Гидротехника иншоотларининг ишончлилиги ва хавфсизлиги тўғрисида умумий маълумотлар

Бугунги кунда Республика из қудратли сув хўжалиги мажмуасига эга, унинг таркибида (2018 йил маълумотлари бўйича) умумий сув сарфи секундига 2500 м^3 дан ортиқ 75 та йирик канал, умумий ҳажми 20 млрд, м^3 атрофида бўлган 55 сув ва 25 сел омборлари, 230 та хўжаликлараро суғориш тизимида 117 мингдан ортиқ гидротехника иншоотлари, 32,4 минг км хўжаликлараро каналлар, 176,4 минг км ички суғориш тармоқлари, 31 минг км хўжаликлараро, 106,3 минг км хўжалик ички зовур тармоқлари, 13 мингта яқин насос агрегатлари, 2 мингдан ошиқ суғориш қудуқлари, 4800 дан ошиқ тик зовур қудуқлари мавжуд.

Республикамиздаги мавжуд суғориш тармоқлари эскириши натижасида 830 минг гектар ерни суғоришда қийинчиликлар юзага келмоқда.

Бундан ташқари, бугунги кунда 1 миллион 300 минг гектар суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, 18 минг километр коллектор ва дренаж тармоқларини боскичма-боскич тозалаш, 103 та йирик, 720 та ўрта ва кичик сув ишоотлари янгилаш ва таъмирашга муҳтоҷ.

Мамлакатимизда ер ресурсларидан самарали фойдаланиш борасида сув омборлари тармогини кенгайтириш ҳисобига лалми ерларни ўзлаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.

2018-2019 йиллар давомида Тошкент вилоятида жами 44 миллион куб метр сув ийғадиган «Паркентсой», «Қизилсой», «Тоштепа» сув омборлари қурилади. У тариқа Паркент ва Оҳангарон туманларида 5 минг гектар лалми ерларни ўзлаштириш имконияти яратилади.

Жиззах вилоятининг Фориш туманида «Караман» сув омбори ишга туширилгач, 20 минг гектар ер ўзлаштирилади.

Кашқадарё вилоятида «Гулдара», «Аяқчисой», Самарқанд вилоятида «Булунғур» сув омборлари қурилгач кўшимча равища 2 минг гектар ерни ўзлаштириш ва экин экилаётган 300 минг гектар ерни сув таъминотини яхшилаш имконини беради.

Навоий вилоятидаги «Сентобсой», Наманган вилоятидаги «Қорасув», «Ертикан», «Уйчи» сув омборлари қарийб 2 баробар кенгайтирилиш режалаштирилган.

2018-2019 йилларда ирригация тармоқларини ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича давлат дастурига мувофиқ, келгуси икки йилда 1 минг 86 километр узунлиқдаги каналлар бетонлаштирилиб, 661 километр лотоклар янгидан бунёд этилади. Шунингдек, 109 та йирик гидротехник ишоотлар қурилади ва янги насос станицлари ўрнатилиди.

Ана шу тадбирларни амалга ошириш натижасида 1 миллион 200 минг гектар ернинг сув таъминоти яхшиланади.

Бугунги кунда Республикаимизда мавжуд бўлган ёки қурилиши режалаштирилаётган ишоотларни нафакат техник ҳолати мустаҳкам ва хавфсиз ҳолда хизмат қилиши муҳим, шу билан бирга уларни узоқ йиллар ишончли хизмат қилишини таъминлаш мамлакатимизда энг муҳим вазифага айланган. Чунки улардан ичимлик сув таъминоти, саноат, ирригация, энергетика ва балиқчилик хўжалиги масалаларини ҳал қилишда, шунингдек ахоли пунктлари ва саноат обьектларини селдан химоя қилишда фойдаланилмоқда.

7.2. Гидротехника иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича асосий талаблар

- гидротехника иншоотларнинг хавфсизлик даражасини таъминлаш;
- гидротехника иншоотлар хавфсизлик декларациясини ишлаб чикиш ва уни тасдиқлаш;
- гидротехника иншоотлардан фойдаланиш узлуксизлиги таъминлаш;
- гидротехника иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш, шунингдек хавфсизлик мезонларини ўрнатиш, гидротехник иншоотлар ҳолатини доимий назоратини таъминлаш мақсадида техник воситалар билан жиҳозлаш;
- гидротехника иншоотларга зарурий малакага эга ишчилар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;
- гидротехника иншоотлардан фойдаланиш бўйича фойдаланишнинг намунавий қоидалари ва маҳаллий йўрикномаларда шаклланган гидротехник иншоотлар хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш;
- гидротехника иншоотлар ҳолатини назорат килиш техник тизимини такомиллаштириш;
- гидротехника иншоотлар хавфсизлиги пасайиш эҳтимоли сабабларини аниқлаш ва табиий шароитдаги кузатув маълумотларини тизимли таҳдил қилиш;
- гидротехника иншоотларни мунтазам текширувлардан ўтказишни таъминлаш, тасдиқланган хавфсизлик декларациясидаги кўрсатмаларини вактида бажариш;
- содир бўлиши мумкин бўлган носозликни бартараф этишга мўлжалланган молиявий ва моддий захираларни яратиш;
- табиат муҳофазаси талабларига риоя қилиш.

«Давсувхўжаликназорат» инспекцияси назоратига жами 273 та катта ва алоҳида муҳим сув хўжалиги обьектлари киради. Бу иншоотларнинг 228 таси Сув хўжалик вазирлигига, 29 таси «Ўзбекэнерго» Давлат акциядорлик компаниясига, 5 таси «Амударё» сув ҳавзалари бирлашмасига ва 11 таси «Сирдарё» сув ҳавзалари бирлашмасига тегишли.

Республикамиздаги йирик ва ўта мухим бўлган гидротехника иншоотларини техник ҳолатини ишончлилиги ва хавфсизлиги билан боғлиқ мухим бўлган масалаларни кўриб чиқиши мақсадида инспекция ҳузурида Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлигининг Кўриқлаш бирлашмаси, Молия вазирлиги, «Ўзбекэнерго» Давлат акциядорлик компанияси, «Амударё» ва «Сирдарё» ҳавзалари сув хўжалик бирлашмалари, илмий-тадқиқот институтларининг раҳбарлари ва малакали мутахассисларидан иборат Эксперт кенгashi ташкил қилинди. Эксперт кенгашининг қабул қилган карорлари барча давлат хўжалик бошқармалари, маҳаллий ҳокимият ва давлат органлари томонидан бажарилиши мажбурийлиги белгилаб берилди.

Эксперт кенгашининг ижрочи органи сифатида **Диагностика маркази** ташкил этилди ва гидротехника иншоотларини техник ҳолатини натура кузатиш ва диагностика ишларини сифатли ва самарали амалга ошириши учун Диагностика маркази бир катор замонавий ва юкори аниқликга эга бўлган асбоб, ускуналар билан жихозланди ва юкори малакали мутахассислари билан таъминланди. Шу даврга қадар жами 704 та натура кузатиш ва диагностика ишларини олиб борилди.

Инспекция томонидан ҳар йилга алоҳида ишлаб чиқиладиган режа ва жадваллар асосида гидротехника иншоотларни текширувдан ўтказиб, уларнинг натижалари бўйича чоратадбирларни белгилайди ва уларни бажарилиши устидан назорат олиб боради.

Инспекция томонидан ҳар йили бажарилаётган гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини баҳолаш бўйича олиб борилаётган мониторинг хulosалари иншоотлар эгалари бўлган тегишли вазирлик идораларга мунтазам киритиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгashi томонидан Республика ташкилотлараро комиссия ишчи гурухи тузилиб Республикамиздаги ўта мухим тоифаланган гидротехника иншоотларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида яъни 2008 йил 13 та иншоотни, 2009 йил 19 та иншоотни текширувдан ўтказилди ва тегишли далолатномалар тайёрланиб бажариш лозим бўлган ишлар тўғрисида кўрсатмалар берилди ва натижада бир қанча ижобий натижаларга эришилди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Европа Иқтисодиёт Комиссиясининг «Марказий Осиё тўғонлари хавфсизлиги: регионал ҳамкорлик потенциалини яратиш» лойиҳаси доирасида бир қатор ишлар амалга оширилди.

Марказий Осиё мамлакатлари гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш бўйича техник-меъёрий ҳужжатларни мувофиқлаштириш ҳамда тажриба алмашиш ишлари бўйича ҳамкорлик ишларини амалга ошириб борилди. Трансчегараевий дарёларда жойлашган тўғонларни хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ҳалқаро битим лойиҳасини ишлаб чиқилди.

Шу борада Тошкент шаҳрида Марказий Осиё мамлакатлари миқёсида Регионал ўқув семинарлар ўтказилди ва унинг натижаларига иштирокчилар томонидан юкори баҳо берилиб, Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиё мамлакатлари ичida гидротехника иншоотлари хавфсизлиги бўйича давлат бошқарувини амалга оширувчи ягона давлатлигини ҳалқаро ва миллий эксперталар томонидан эътироф этилди.

Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги хорижий тажрибалардан фойдаланиш мақсадида 2009-2011 йиллар Германия техник ҳамкорлик жамияти (ГИЗ) томонидан инспекция лабораториясига керакли бир қатор юқори аниқликга эга асбоб-ускуналар билан таъминланди. Бу асбоб-ускуналар ёрдамида олинган тезкор натижаларни фойдаланиш ташкилотига тақдим этилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, **Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 25 мартағи 88-сонли Қарори билан Ўзбекистон катта тўғонлар миллий қўмитаси ташкил этилди**. Ушбу қарор билан «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси Ўзбекистон катта тўғонлар миллий қўмитасининг ижро этувчи органлиги белгиланди ҳамда ушбу миллий қўмитага тўғонларни хавфсизлигини амалга оширишда жаҳондаги илғор замонавий технологияларни ўрганиш ва уларни Республикада жорий этиш, илмий изланишлар олиб бориш, ўқув курсларини ташкил этиш шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг катта тўғонлар хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги манфаатларини, трансчегараевий сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича нуқтаи назарини илгари суриш каби муҳим вазифалар юклатилди.

2011 йилнинг 28 май - 3 июнь кунлари Ўзбекистон делегацияси Швейцариянинг Люцерн шаҳрида бўлиб ўтган Халқаро катта тўғонлар комиссиясининг 79-маъмурй йигилишида иштирок этди. Мазкур тадбир доирасида Ўзбекистон расмий равишда ушбу ташкилотга аъзо этиб қабул килинди.

2012 йил 2-8 июнь кунларида эса Ўзбекистон делегацияси Япониянинг Киото шаҳрида бўлиб ўтган Катта тўғонлар халқаро комиссиясининг Конгресси ва 80-маъмурй йигилишида иштирок этдилар. Унда делегация аъзоларимиз томонидан мамлакатимизда гидротехника иншоотлари хавфсизлигини давлат бошқаруви тизими бўйича амалга оширилган ижобий ишлар ҳамда оқимлар бўйича юқори ҳудудларда жойлашган Тожикистон ва Қирғизистон томонидан трансчегаравий дарёларда қураётган катта тўғонлар халқаро конвенциялар билан белгиланган асосларга зидлиги ҳакида маъруза килинди, унинг натижаси бўйича йигилиш иштирокчилари бир овоздан бу борада Ўзбекистон Республикаси халқаро жамияти олдига кўяётган масалалар асосланганлигини қайд этиб ўтдилар.

Жаҳондаги илгор замонавий технологияларни ўрганиш мақсадида мутахассисларимиз томонидан Япониянинг катта тўғонлари хавфсизлигини бошқаруви, мониторинг ва баҳолаш тизимлари ҳамда технологиялари билан яқиндан танишиб келдилар. Шу билан бирга, 2012 йил 19-20 сентябрь кунлари Тошкентда Осиё тараққиёти банки, Япония сув агентлиги «Давсувлўжаликназорат» инспекцияси билан ҳамкорликда «Тўғонлар хавфсизлигини бошқариш» мавзусида семинар ўтказилди. Семинарда жами 50 дан зиёд вазирлик, идоралар, лойиха ва илмий-тадқиқот институтлари мутахассислари ҳамда олий ўқув юртларнинг ўқитувчи ва олимлари фаол қатнашдилар. Семинарда Япония сув агентлигининг юқори малакали мутахассис ва олимлари томонидан тўғонлар хавфсизлиги бўйича муҳим маърузалар килинди. Семинар интерактив услубда олиб борилди ва иштирокчилар томонидан ташкил этилган семинар юқори баҳоланди.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, охирги йилларда Республикамиздаги капитал ва инвестиция дастури доирасида қарниб 300 млрд. сўмлик ва 100 млн. доллар маблағлари эвазига бир қатор ишлар амалга оширилди, шу жумладан йирик ва ўта муҳим гидротехника иншоотлари мисолида:

Реконструкция қилиш ишлари бўйича: Тахиатош, Шеробод ва Тумбайин гидроузелларида, Мангит-арна, Моргуненко, Кегейли, Занг ва Хамдам каналларида, Аравансой дарёси қирғоқларини ҳимояловчи дамбаларида ишлар амалга оширилди.

Курилиш ишлари бўйича: Яккабоғ туманидаги Гулдара, Хатирчи туманидаги Кўксарой, Бахмал туманидаги Боғимозорсой, Кушработ туманидаги Акчобсой, Бойсун туманидаги «Хангаронсой» сел сув омборларида ишлар амалга оширилди.

Қайта тиклаш ва модернизация қилиш ишлари бўйича: АБМК тизимидағи «Қизилтепа» насос станцияси, Бухоро вилояти «Олот» насос станциясини қурилиши, Чорток туманидаги Чорток сув омбори, Оҳангарон дарёсидаги Камчиқсой ГЭСи, Тошкент шаҳридаги «Бурджар» канали, Тўполанг гидроузели, Навоий вилоятидаги «Навоий» ва «Учкара» насос станцияларини қайта тиклаш ва шу каби ишлар олиб борилди.

Кўпчилик гидротехника иншоотларидан 40 ва ундан ортик йиллар давомида фойдаланиб келиниши натижасида хавфсизлик ва фойдаланиш қоида ва йўриқномаларидан келиб чиқадиган талабларни ўз вақтида, сифатли ва тўлиқ бажарилишини талаб этади.

7.3. Хорижий давлатларда гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қилинаётган ишлар

Японияда 3 минга яқин тўғонлар эксплуатация қилиниб, улар ичида 1300 йилдан бери эксплуатация қилиниб келинаётган тўғон ҳам мавжуд. Энг кўп тарқалган тўғонлар сирасига бетонли гравитация ва грунт тўғонлар киради.

Японияда кўплаб тоғ тизимларини ва улардаги рельефлар (макро-формалар)ни ҳамда кўплаб катта ва кичик дарёларни мавжудлиги сабабли кўплаб 100 метрдан баланд тўғонларни қурилишига имкон яратди.

Замонавий тўғонларни қурилиши ижтимоий обьектлар: йўллар, кўприклар, тоннеллар, кўчки ва ўпирилишлардан ҳимоя қилиш иншоотлари, табиатни (тоғларда ўрмонлар барпо қилиш ва ҳайвонот оламини) муҳофаза қилиш тадбирларини амалга оширган ҳолда бажарилади.

Японияда түғонларни эксплуатация қилиш даврида, шу жумладан фавқулодда вазиятларда зудлик билан хабар бериш ва маълумотларни назорат қилиш тизими яратилган.

Маълумотларни назорат қилиш тизими қўйидаги ҳолларда амалга оширилади:

- сув тошқини;
- сувдан фойдаланувчиларга ва сув истеъмолчиларига сув етказиб бериш;
- түғонларнинг хавфсизлиги устидан мониторинг юритиш;
- сув омборларининг хавфсизлиги устидан мониторинг юритиш;
- фуқаролик жамиятлари ва тегишли ташкилотлар билан маълумот айрибошлаш;
- якуний (истиқболли) хулосаларни ишлаб чиқиш.

Германия давлатида 300 дан ортиқ түғонлар мавжуд бўлиб улардан ишончли ва хавфсиз фойдаланиш юқори стандарт талабларини амалга оширган ҳолда олиб борилади. Бу давлатдаги бир неча сув омборлардан 100 йилдан ортиқ фойдаланимоқда. Сув омборларини узоқ ишлаши биринчи галда фойдаланиш даражасини юқорилиги билан белгиланади ва унга қўйидаги омиллар таъсир этади:

- технологик даражани юқорилиги;
- молия ресурслари бўйича имкониятларнинг етарлиги;
- фойдаланиш ва назорат ташкилатлари ходимларининг малакаларини юқорилиги;
- меъёрий ҳужжатларни такомиллашгандиги.

Германияда түғонларни хавфсизлигини амалга оширишда эришилган юқори натижаларига келсак қўйидаги хулосаларни кўришимиз мумкин.

Түғонлар курилишида энг асосий талаблардан бири, бу уларни табиат ланшафтига боғланиб, унинг бир ажралмас қисмига айланishi шартлиги. Барча түғонлар ҳамма зарур бўлган замоновий назорат-ўлчаш курилмалари ўрнатилган ва барчаси деярли автоматлаштирилган ҳолда кузатиб борилади. Түғонларни куриш жараёнида юқори мустаҳкамликка эга бўлган курилиш материаллари қўлланилган. Ҳусусан бетонни тайёрлаш ва куйишда алоҳида технология бўйича тайёрланган цементни тайёрлаш, ундан бетон коришмасини тайёрлашда унинг температура ҳароратини тушириш ва агрегатларни ишлаш маромига риоя қилиш натижасида, бундай

бетон конструкцияси арматурасиз 1000 йил хизмат қилиш кобилиятига эга. Бундан ташқари механика қурилмаларининг кўпчилик қисмлари зангламайдиган металлдан қурилган. Гидротехника иншоотлари ишончлилигига ҳамда хавфсизлигига оид кўплаб техник-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган ва уларга гидротехника иншоотларини ишлаб чиқаришнинг барча жараёнларида амал қилиш ишлари йўлга кўйилган.

Тўғонлар ва бошқа гидротехника иншоотлари комплекс равишида эксплуатация қилинади, шу жумладан ичимлик суви, майший хизмат, саноат, ирригация ва бошқа мақсадлар учун. Ремонт-қурилиш ва реконструкция ишлари учун маблағлар етарли даражада таъминланади. Мана ишлар натижасида гидротехника иншоотлари узок муддатларга ишончли ва кафолатли ҳамда хавфсиз фойдаланиш имкони фойдо бўлади.

7.4. Гидротехника иншоотлари иншончлилигини оширишдаги муаммолар

Кўпчилик гидротехника иншоотларидан 40 ва ундан ортик йиллар давомида фойдаланиб келиниши натижасида хавфсизлик ва фойдаланиш қоида ва йўриқномаларидан келиб чиқадиган талабларни ўз вақтида, сифатли ва тўлиқ бажарилишини талаб этади.

Гидротехника иншоотларидан узок муддатлар давомида фойдаланиб келиниши натижасида уларда жойлашган қурилмаларни, ускуналарни, жихозларни эскиришига, иншоотларнинг лойиҳалари бўйича белгиланган кўрсаткичларни ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Бундай ҳолатни янада ҳам кескинлашига асосий сабаблардан бири, бу гидротехника иншоотларнинг хавфсизлигига оид қонун ва қонун ости ҳужжатларидан келиб чиқадиган кўйидаги талабларни тўлиқ бажарилмаслиги билан боғлиқлигини кўрсатмоқда:

1) гидротехника иншоотларини жойлаштириш, лойиҳалаштириш, уларни қуриш ва реконструкция қилиш лойиҳаларини келишиб олишда давлат назоратини амалга оширувчи маҳсус ваколатли органлар билан келишиш бўйича талабларни янада такомиллаштириш тақоза этмоқда;

2) бир қатор гидротехника иншоотларида назорат-ўлчаш ускуналарини ишдан чиқиши ёки эскириши оқибатида мунтазам

олиб борилиши лозим бўлган натура-кузатиш ишларни тўлиқ ва тегишли тартибда олиб борилмаслиги;

3) кўпчилик гидротехника иншоотларида маблағларнинг танқислиги туфайли авария ҳолатларини олдини олиш учун мўлжалланган захира материаллари тўлиқ жамланмаганлиги;

4) бир қатор ҳолатларда гидротехника иншоотларидан фойдаланиш ходимларнинг малакалари талаб даражасида эмаслиги;

5) сойларда, каналларда ноконуний каръерлик фаолиятларини ҳамда қирғоқ бўйи минтақаларида ноконуний қурилиш ишларини олиб борилиши натижасида бир қатор гидротехника иншоотларига жиддий зиён етказиб келиниши;

6) электрэнергияни мунтазам огоҳлантиришсиз ўчирилиши натижасида насос станцияларда авария ҳолатларини юзага келиши.

Бу ҳолатлар бир томондан катта моддий зиёnlарни келиб чиқишига сабаб бўлиши, иккинчи томонидан иншоотларни узлуксиз ва кафолатли фойдаланишга салбий таъсир этиши ва энг оғир оқибат – гидротехника иншоотларида авария хавфларини кескинлашига олиб келиши мумкин.

Назорат саволлари

1. Иншоот ишончлилиги деганда нимани тушунасиз?
2. Иншоотни авария ҳолати деганда нимани тушунасиз?
3. Иншоот хавфсизлигига таъсир этувчи омиллар?
4. Дарё ўзанидан тош (кум) олишнинг салбий оқибатлари нимадан иборат?
5. Иншоот ишончлилиги қандай аниқланади?
6. Иншоот декларацияси нима мақсадда тузилади?
7. Иншоотда авария ҳолати қандай ҳолатларда юзага келади?
8. Иншоотга таъсир этувчи қандай кучларни биласиз?

**№ 8 - минту: Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлашда эксплуатация ва назорат ташкилотлар ўрни.
Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси ва
кадастри**

Режа

- 8.1. Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлашда эксплуатация ва назорат давлат ташкилотлар ўрни.
- 8.2. Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси.
- 8.3. Гидротехника иншоотларининг хавфсизлик декларацияси давлат экспертизасининг асосий талаби.
- 8.4. Гидротехника иншоотлари кадастри.

Таянч сўзлар: гидротехника; иншоот; тўғон; назорат, дамба; декларация; техноген; авария; захира; кадастстр.

8.1. Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлашда эксплуатация ва назорат ташкилотларининг ўрни

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини таъминлаш юзасидан фойдаланувчи ташкилотларнинг мажбуриятлари:

- гидротехника иншоотларини куриш, фойдаланишга топшириш, улардан фойдаланиш, уларни таъмирлаш, реконструкция килиш, консервациялаш, фойдаланишдан чикариш ва тугатишда гидротехник иншоотларининг хавфсизлиги нормалари ва коидаларига риоя этилишини таъминлашга;
- гидротехника иншоотининг ҳолати, унга табиий ва техноген таъсирлар устидан назоратни (мониторингни) таъминлашга, гидротехник иншооти каскадида ишлашини, хўжалик ва бошқа фаолият натижасида унга бўладиган зарарли таъсирларни, объектлар дарё ўзанида ҳамда гидротехник иншоотидан кўйидаги ва юқоридаги унга туташ ҳудудларда жойлаштирилганлигини ҳисобга олган ҳолда гидротехник иншоотининг хавфсизлигини баҳолашга;
- гидротехника иншоотининг хавфсизлиги мезонларини ишлаб чиқишини ва ўз вактида аниқлашни таъминлашга;
- гидротехника иншоотининг ҳолатини назорат килиш тизимини ривожлантиришга;

- гидротехника иншооти хавфсизлигининг пасайиши сабабларини мунтазам таҳлил қилиб бориш ва гидротехник иншоотининг техник жиҳатдан соз ҳолатда бўлишини ва унинг хавфсизлигини таъминлашга, шунингдек гидротехник иншооти авариясининг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишини ва бажаришни ўз вақтида амалга оширишга;
- гидротехника иншоотининг мунтазам текшириб турилишини таъминлашга;
- гидротехника иншоотининг авариясини тугатиш учун мўлжалланган моддий захираларни яратишга;
- гидротехника иншоотидан фойдаланишни ташкил этиш ва ходимларнинг малакаси нормаларга ва қоидаларга мувофиқ бўлишини таъминлашга;
- гидротехника иншоотларидаги фавқулодда вазиятлар тўғрисида хабар берииш маҳаллий тизимларини доимий шай ҳолатда сақлашга;
- маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан биргаликда аҳолини гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги масалалари тўғрисида хабардор қилишга;
- гидротехника иншооти аварияларининг олдини олиш масалалари бўйича фавқулодда вазиятлар органи билан ҳамкорлик қилишга;
- гидротехника иншоотининг аварияси хавфи борлиги ҳақида маҳсус ваколатли органни, бошқа манфаатдор давлат органларини, маҳаллий давлат ҳокимияти органларини ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини ва сувнинг (тўғоннинг) тийиб туриш босими ёриб ўтишининг бевосита хавфи бўлган тақдирда сув остида қолиш эҳтимоли бўлган зонадаги аҳолини, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларни дарҳол хабардор қилишга;
- маҳсус ваколатли органга ўз ваколатларини амалга оширишда кўмаклашишга;
- гидротехника иншоотидан фойдаланиш, унинг хавфсизлигини таъминлаш бўйича тадбирларни, шунингдек гидротехника иншооти аварияларининг олдини олиш ва уларнинг оқибатларини тугатиш ишларини молиялашга.

«Давсувлўжаликназорат» инспекцияси ваколатларидан келиб чиқадиган асосий вазифалари қўйидагича:

- гидротехника иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш соҳасида меъёрий, ҳукукий, меъёрий-техник хужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлашни ташкиллаштириш, конунчилик далолатномалари ва меъёрий ҳукукий хужжатларни ишлаб чиқишида иштирок этиш;
- гидротехника иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш дастурларини ишлаб чиқиш ва бажаришни координациялаш;
- фойдаланувчи ташкилотлар томонидан гидротехника иншоотларнинг хавфсизлиги бўйича фойдаланиш меъёрий қоидаларига риоя қилишни назоратини ташкиллаштириш, шунингдек ўта муҳим обьектларига кирувчи гидротехника иншоотларни лойихалаш, куриш ва фойдаланишда лецензия шартларига риоя қилишини;
- гидротехника иншоотлар кадастрини шакллантириш ва олиб бориш;
- гидротехника иншоотлар хавфсизлиги декларациясини ва декларациялар давлат экспертизасини тайёрлашни ташкиллаштириш;
- гидротехника иншоотлар ҳолатини ва уларнинг ҳолатини хавфсизлик декларациясига мослигини инспекцион текширувlarини ташкиллаштириш;
- гидротехника иншоотлар техник ҳолатини табиий шароитда кузатуви ва диагностикасини амалга ошириш;
- ўта муҳим обьектларига кирувчи гидротехник иншоотлари хавфсизлигига номувофиқ таъсир этувчи фаолиятни чеклаш ёки тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Хукуматига таклифлар киритиш;
- гидротехника иншоотлардан хавфсиз фойдаланишга масъул бўлган давлат назорати инспекторларини ўқитиш ва малакаларни ошириш, фойдаланувчи ташкилотлар ходимларини малакаларни ошириб бориш.

8.2. Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси

Гидротехника иншоотининг хавфсизлиги тўғрисидаги Конуннинг 10-моддасида Гидротехника иншоотининг хавфсизлиги декларацияси шундай келтирилган: Гидротехника иншоотини лойихалаштириш, куриш, фойдаланишга топшириш, ундан фойдаланиш, уни фойдаланишдан чиқариш босқичларида, шунингдек уни реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш, тиклаш ёхуд консервациялардан кейин фойдаланувчи ташкилот гидротех-

ника иншоотининг хавфсизлиги декларациясини тузади. Декларацияни тузиш тартибини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилайди. Фойдаланувчи ташкилот гидротехника иншоотининг хавфсизлиги декларациясини маҳсус ваколатли органга тақдим этади. Декларациянинг маҳсус ваколатли орган томонидан тасдиқланиши гидротехника иншоотини Кадастрга киритиш ва гидротехника иншоотини қуришга руҳсат олиш, фойдаланишга топшириш, ундан фойдаланиш ёки уни фойдаланишдан чиқариш ёхуд реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш, тиклаш ёки консервациялаш учун асос бўлади.

Қонуннинг 11-моддасида Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги декларацияларининг давлат экспертизаси яъни Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги декларацияларининг давлат экспертизаси, шу жумладан лойиҳа-лаштириш босқичидаги давлат экспертизаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгиланган тартибда ўтказилади. Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги декларацияларининг давлат экспертизаси гидротехника иншоот-ларидан фойдаланувчи ташкилотлар ташаббуси билан, шу жумладан улар розилик бермаган тақдирда ҳам, маҳсус ваколатли органнинг кўрсатмаларига биноан ўтказилади. Маҳсус ваколатли орган томонидан давлат экспертизаси хулосаси асосида гидро-техника иншоотининг хавфсизлиги декларациясини тасдиқлаш ҳақида, тегишли руҳсатнома бериш тўғрисида ёки руҳсатнома беришни рад этиш ҳақида қарорлар қабул қилиниши мумкин. Фойдаланувчи ташкилот маҳсус ваколатли органнинг қарорига рози бўлмаган тақдирда, қарор юзасидан суд тартибида шикоят қилиш мумкин деб келтирилган.

Гидротехника иншоотининг хавфсизлиги декларацияси – гидротехника иншоотининг хавфсизлиги асослаб бериладиган хужжат ҳисобланади.

Бундан ташқари «Давсувлўжаликназорат» инспекцияси Эксперт кенгашининг Низоми Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2002 йил 11 июнда тасдиқланган. Эксперт кенгashi, I, II, III синфа кирувчи гидротехника иншоотларини техник ҳолатини ишончлилиги ва хавфсизлиги билан боғлиқ муҳим бўлган масалаларни кўриб чиқиши белгиланган.

Эксперт кенгашининг ўз ваколатлари доирасида қабул қилган қарорлари барча давлат хўжалик бошқармалари, маҳаллий

хокимият давлат ва бошқа органлари томонидан бажарилиши мажбурийлиги белгиланган.

Гидротехник иншоотлари хавфсизлигини назорат қилиш фойдаланувчилар томонидан хавфсизлик декларациясини ишлаб чиқищдан бошланади. Ишлаб чиқилган декларация кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун давлат экспертизасига тақдим этилади ва унинг хulosаси билан кучга киради.

Декларацияни ишлаб чиқищда асосий эътибор Гидротехник иншоотлариларда содир бўлиши мумкин бўлган хавфлар ва авариялар уларнинг олдини олиш чоралари кўзда тутилади. Гидротехник иншоотларига табиий таъсир оқибатида бўладиган зарарнинг сифат ва сон кўрсаткичлари хавфсизлик факторлари деб тушунилади.

Хавфсизлик декларацияси «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси томонидан ташкил этилган Эксперт комиссиясининг хulosасига асосан амалга оширилади ва Эксперт Кенгаши раиси томонидан тасдиқланади.

8.3. Гидротехника иншоотларининг хавфсизлик декларацияси давлат экспертизасининг асосий талаби

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини декларациялаш гидротехника иншоотларининг лойиҳалаштириш, куриш, фойдаланишга топшириш, улардан фойдаланиш, уларни фойдаланишдан чиқаришда, шунингдек реконструкция қилиш, қайта куриш, тиклаш ёки консервациялашдан кейин мажбурий хисобланади.

Республикамиз сув хўжалиги ва энергетика тизимига кирувчи тоифаси I, II, III класс бўлган гидротехника иншоотлар ва фавқулодда вазиятларда юкори даражада хавф солувчи тоифаси III классдан паст бўлган гидротехника иншоотлар хам «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси билан келишилган ҳолда декларацияланиши шарт.

Эксплуатация килинаётган гидротехника иншоотларининг хавфсизлик декларацияси фойдаланувчи ташкилот томонидан, лойиҳалаштирилаётган ва қурилаётган гидротехника иншоотларининг хавфсизлик декларацияси эса буюртмачи ташкилот томонидан тайёрланади.

Декларацияни ёки унинг айрим бўлимларини ишлаб чиқишига бошика ташкилотлар ҳамда алоҳида мутахассислар шартнома асосида жалб қилиниши мумкин.

Гидротехника иншоотининг хавфсизлик декларацияси З нусхада тузилади. Декларациянинг биринчи нусхаси фойдаланувчи ташкилотда сакланади. Колган нусхалари «Давсувхўжаликназорат» инспекциясига ва худудида гидротехника иншооти жойлашган вилоят хокимлигига тақдим этилади.

ДЕКЛАРАЦИЯ:

- тақдим этиладиган ахборотнинг тўлиқлиги ва ишончлилиги;
- авариялар ва шикастланишлар хавфи ва сценарияларнинг ҳар томонлама ва тўлиқ аниқланиши;
- хавфлар ва тавакалчиликларни таҳлил қилишга нисбатдан кўлланиладиган ёндашувлар ва уларнинг асосланганлиги;
- хавфларни таҳлил қилиш бўйича бажарилаган хисоб китобларнинг тўлиқлиги ва ишончлилиги, хисоб-китоблар натижаларига таъсир қилувчи барча омилларнинг ҳар томонлама тўлиқ хисобга олиниши;
- режалаштирилаётган хавфсизлик чора-тадбирларининг ишончлилиги ва уларнинг амалдаги меъёрий ва хуқуқий хужжатлар коидаларига мувофиқлиги талабларига жавоб бериши керак.

Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги декларациясини тузишдан олдин иншоотнинг техник ҳолати натурада кузатилиши ва текширилиши шарт. Янгидан ишга туширилаётган иншоотлар учун курилиш давридаги кузатиш маълумотларидан фойдаланилади.

Хавфсизлик декларациясида таркибида қўйидагилар бўлиши керак:

а) сарварақ, унда қўйидаги маълумотлар келтирилади: декларациянинг рўйхатдан ўтказиш рақами, декларацияни тасдиқлаш (рўйхатдан ўтказиш) графиги, декларация объектининг номи;

б) гидротехника иншооти жойлашган туманинг таббий шароитлари, лойихада, фойдаланиш коидаларида ва назорат ошган кўрсатмаларида назарда тутилган хавфсизликни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисидаги асосий маълумотларни ўз ичига олувчи умумий ахборот;

и) гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги таҳлили ва уни бидорлик, шу жумладан хавф юзага келиши мумкин бўлган маибаларни аниқлаш;

г) алоҳида конструктив элементлар учун хавфсизлик мезонларини ёки иншоотнинг умумий хавфсизлик даражасини аниқлаш мақсадида натурада олиб борилган кузатиш натижалари;

д) обьектларни қўриқлаш тизими ва алоҳида даврда уларнинг хавфсизлигини таъминлаш тўғрисидаги маълумотлар;

е) гидротехника иншоотларида юз бериши мумкин бўлган ва пайдо бўладиган авария вазиятлари тўғрисида ахолини, назорат органларини ва вилоят хокимликларини ҳабардор килиш тартиби;

ж) хулоса, у алоҳида узеллар ёки гидротехника иншооти хавфсизлик даражасига берилган баҳони, шунингдек хавфсизликни таъминлашга доир зарур чора-тадбирлар рўйхатини ўз ичига олади;

з) курилиши тугалланган гидротехника иншоотининг давлат комиссияси томонидан қабул қилиб олиниши тўғрисидаги далолатнома;

Декларация иловасида қўйидаги маълумотлар бўлиши лозим:

а) текшириш далолатномаси билан биргаликда гидротехника иншоотининг ҳолати тўғрисидаги маълумотнома;

б) гидротехника иншоот бўзилганда сув босадиган зонада қоладиган иншоотларни жойлашиш режаси;

в) мазкур очик сув оқимларида жойлашган сув омборлари каскади схемаси;

г) каналларнинг чизиқли схемаси;

д) асосий гидротехника иншоотнинг бўйлама ва кундаланга кесимлар;

е) назорат-ўлчаш аппаратларининг ва Гидротехника иншоотидаги назорат-ўлчаш аппаратларининг жойлашиш схемаси;

ж) гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган техник ва ташкилий тадбирлар режаси.

Хавфсизлик декларацияси эксплуатация қилувчи ташкилот раҳбари томонидан имзоланади. Ташкилот раҳбари хавфсизлик декларациясида келтирилган ахборотнинг тўлиқлиги ва ишончлилиги учун жавоб беради.

Фойдаланилаётган гидротехника иншоотларининг хавфсизлик декларацияси декларант томонидан назорат органлариiga 5 йилда бир марта тақдим этилади. Агарда иншоотнинг ишонч-

лилик даражаси пасайиши хавфи пайдо бўлса ёки фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш шарт-шароитлари ёмонлашганда назорат органи қарорига кўра ёки декларантнинг ташаббуси билан декларация, хавф аниқланган пайтдан бошлаб, уч ой мобайнида назорат органларига тақдим этилади.

8.4. Ирригация тизимларидаги гидротехника иншоотлари ишончлилигини баҳолаш

8.4.1. Ишончлилик назарияси асослари

Маълумки, гидромелиоратив тизим мураккаб суфориш ва зах қочириш тармоклари, улардаги турли хил гидротехник иншоотлар ва ёрдамчи қурилмалардан ташкил топади. Бундай тизимнинг ишончлилиги, унинг ишлаш ҳарактерига, фойдаланиш жараёнида техник хизмат кўрсатишни ташкил этишга, унинг элементларида рўй бериш мумкин бўлган ишдан чиқиш ҳарактерига боғлиқ бўлади. Шунинг учун гидромелиоратив тизимни ҳам бошқа йирик тизимлар сингари ишончлилик нуқтаи назардан баҳолаш зарурати тўғилади.

Ишончли ва мустаҳкам иншоотларни бунёд этиш муаммоси билан инсон қадимдан дуч келади. Ҳозирги даврда ҳам сув хўжалиги ва мелиоратив қурилиш соҳасидаги катта ютуқларга эришилганига қарамай, обьектларнинг ишдан чиқиши, авариялар рўй бериши тез-тез содир бўлиб туради ва бунинг сабаби сифатида ишончлилик қоидаларига риоя қилмасликни айтиб ўтиш мумкин.

Ишончлилик деганда иншоот (тизим, қурилма, элемент) нинг нормал фойдаланиши шарт-шароитида маълум бир вақт оралиғида (хизмат қилиш муддати) да барча кўзда тутилган операцияларни бажариш ва бутун иншоот бўйича ёки унинг элементларида йўл кўйилмайдиган бирорта ҳолат (ишдан чиқишлар) га йўл кўймасликни тушуниш зарур. Ишончлиликни қисқароқ қилиб, тизимни иш даврида бузилмаслик қобилияти деб таърифлаш мумкин.

Гидромелиоратив тизим турли хил обьектлар ва кўплаб элементлардан ташкил топган. Бинобарин, элемент ишончлилиги ва элементлар тизими ўртасидаги боғлиқлик, мураккаб тизимни ўрганиш учун бир хил ёндашув мавжуд бўлиши керак. Бироқ, гидромелиорация обьектларини ишончлилигини аниқловчи

муайян жараёнлар бошқа соха, масалан, радиоэлектроника элементлари ишончлилиги баҳоловчи жараёнлардан фарқ қиласи ва хар бир холат қўшимча омил, шарт-шароитларни хисобга олишин талаб этади.

Тизимнинг энг муҳим тавсифлари бўлиб унинг - соз, носоз ва ишчи ҳолатлари хисобланади.

Тизимни ишончлилигини хисоблашда элемент умумий ишончлилик кўрсаткичига эга алоҳида кисм деб қаралади. Элемент ишончлилиги хисобларнинг бу босқичида маълум деб қаралади.

Бу ерда хам ишончлилик назарияси бўйича кўпгина адабиётлардаги каби элемент тушунчаси шартли равишда қабул килинган. Масалан, сугориш мажмуаси ишончлилигини таҳлил қилишда элемент деб бутун бошли сув олиш иншоотлари тугуни, тиндиригич, бош канал ва ш.к. ларни, сув олиш иншоотлари тугуни ишончлилигини таҳлил қилишда эса уни ташкил этувчи боғламларини, боғламни ўзини таҳлилида - унинг алоҳида элементларини олиш мумкин.

Соз ҳолати – тизимнинг вақт ичида барча асосий ва иккинчи даражали элементлари учун барча талабларни месъёрда бажариш ҳолатидир.

Носоз ҳолати – тизимнинг вақт ичида барча асосий ва иккинчи даражали элементлари учун кўйилаётган эксплуатация талабларидан бирортаси бажарилмай колган ҳолатини тушуниш лозим. Носозлик деганда тизимнинг техникавий ҳужжатларда кўрсатилган параметрлар асосида кўзда тутилган функцияларни бажараолмаслик хусусияти тушунилади.

Ишлаш қобилияти – тизимнинг белгиланган функцияларни нормал бажарилишини тавсифловчи фақат асосий параметрларга нисбатан тизим учун ўрнатилган барча талабларга айнан шу вақт ичида жавоб берадиган ҳолатидир. Соз ҳолати ишлаш қобилиятини хам ўз ичига олади.

Дефект (иккинчи даражали носозлик) деб буюмнинг нормал ҳолатини шундай ёмонлашувига айтиладики, бу холат ўзининг асосий функциясини бажаришга таъсир ўтказмайди (халақит бермайди, тўскинлик қилаолмайди).

Ишончлилик назариясида ишдан чикиш деганда йўл кўйилмайдиган чегаравий ҳолатлардан бири содир бўлган ҳолат тушунилади; бу ҳодиса рўй берганда тизим қисман ёки тўлиқ ўз

ишлаш қобилиягини йўқотади. Ишдан чиқишилар турлича - ишга тушиш даврида, тўсатдан ва эскириш туфайли бўлиши мумкин.

Тизим чидамлилигининг асосий кўрсатгичлари бўлиб, техник ресурс ва тизимни хизмат қилиш муддати ҳисобланади.

Техник ресурс деб тизимнинг фойдаланиш даврида уни бузилишга ёки бошқа чегаравий ҳолатта қадар ишлаган вакти йигиндисига айтилади, техник ресурс – бу тизимни бутун хизмат кўрсатиши давридаги ҳақиқий ишлаган вақтидир.

Хизмат қилиш муддати – фойдаланиш даврининг бузилишга ёки бошқа чегаравий ҳолатга қадар бўлган тақвимий давомийлиги ҳисобланади.

Тизимнинг хизмат қилиш муддати унинг вазифасидан ва келиб чиқиб меъёрий хужжатлар ва бошқа маълумотлар асосида белгиланади.

Бошланғич ишдан чиқмаслик (бузилмаслик) деб тизимнинг ишлами даврини бошланишида, бунёд этиши ёки синаши пайтида рухсат этилмайдиган чегаравий деформацияларга дучор бўлмаслигига айтилади. Бу катталик билан курилиш ва эксплуатация даврини бошланишида турли хил гидротехника иншоотларининг элементлари ва конструкцияларини мустаҳкамлиги, турғунлигини тўсатдан ишдан чиқиш (бузилиш) эҳтимоллиги тавсифланади. Зарур бошланғич ишдан чиқмаслик (бузилмаслик) тегишили равишда маълум бир ортиқча микдор, захира коэффициенти танлаш билан таъминланади.

Ишончлилик назариясида қараб чиқилганлардан ташқари, яна бир қанча тушунчалар мавжуд. Ишончлиликни оширишнинг энг самарали воситаларидан бири резерв киритиш ҳисобланади.

Резерв киритиши – қўшимча маблағ, имкониятлар ҳисобига объект ишончлилигини ошириш услуби бўлиб, конструкцияни ишлаб чиқиши ёки фойдаланиш жараёнида кўзда тутилган резервни (параллел равишда ёки асосий тизим ишдан чиққандан сўнг) ишга тушириш билан амалга оширилади.

Резерв киритишнинг икки: умумий (тизимни бутунлай резервлаш) ва алоҳида (фақат элементлар орқали) услублар мавжуд. Резерв элемент ва тизимларни фойдаланишнинг барча даврида ёки асосийлари ишдан чиққанда киритиш мумкин. Резерв киритиш қамраб олиш катталигига кўра-тизим, гурух ва элементлар бўйича, ишга тушириш бўйича эса доимий ва ўрни алмашадиган турларга бўлинади.

Ишончлиликнинг мезони деб турли хил элемент, тизимларнинг ишончлилиги баҳоланадиган ўлчам, кўрсатгич, ишончлиликнинг тавсифи деб эса тизим муайян элементининг ишончлилиги мезонининг микдорий қиймати, катталигига айтилади. Ишончлиликни асосий мезонлари иккита: тикланмайдиган элементларни ишончлилигини тавсифлайдиган ва тикланадиган элементларни ишончлигини тавсифлайдиган гурухларга бўлинади.

Тикланмайдиган деб ўз вазифаси (функцияси)ни бажариш жараёнида таъмирланишга йўл кўймайдиган элемент (тизим) ларга, **тикланадиган** деб эса ўз вазифаси (функцияси) ни бажаришида тикланишга йўл кўядиган элемент (тизим) ларга айтилади.

Дастлабки тикланмайдиган элементлар ишончлилиги мезонларини кўриб чиқамиз.

Ишдан чиқмаслик (соз) ҳолати эҳтимоллилиги $P(t)$ - тизим ўзининг нормал ишчи ҳолатини берилган фойдаланиш шароитида маълум бир t вақт ичида сақлаб қолишини, яъни режими ва шароитида бирорта ҳам ишдан чиқиш ҳолати рўй бермаслигини билдиради.

$$P(t) = P(T > t)$$

бунда t - ишдан чиқмасдан узлуксиз ишлаш вақти.

Ишдан чиқиши (бузилиш) лар тақорроланиш тезлиги (частотаси) деб бирлик вақти ичида ишдан чиқкан элементларни синалаётган элементларнинг тикланмаслик шартига кўра, уларнинг дастлабки сонига нисбатига айтилади.

Шундай килиб,

$$\bar{a}(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_0 \Delta t}$$

бунда, $n(\Delta t) - t - \frac{\Delta t}{2}$ дан $t + \frac{\Delta t}{2}$ гача бўлган вақт оралиғида ишдан чиқкан элементлар сони.

Ишдан чиқишилар жадаллиги (интенсивлиги) деб вақт бирлиги ичида ишдан чиқкан элементлар сонининг ана шу вақт оралиғида соз ҳолатда ишлаётган элементларнинг ўртача сонига нисбатига айтилади ва унинг статистик ифодаси қуйидагича:

$$\bar{\lambda}(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_{\varphi} \Delta t}$$

Бунда:

$$N_{\varphi} = \frac{N_i + N_{i+1}}{2}$$

- Δt интервал ичида соз ҳолда ишлаётган элементларнинг ўртача сони;

N_i - Δt интервал бошланишида соз ҳолда ишлаётган элементлар сони;

N_{i+1} - Δt интервал охирида соз ҳолда ишлаётган элементлар сони.

Эҳтимоллик бўйича ифодаси кўйидагича кўринишида бўлади:

$$\lambda(t) = \frac{a(t)}{P(t)}$$

Бундан элементнинг ишдан чикмаслик эҳтимоллигини кўйидаги кўринишига эга бўламиз:


$$P(t) = \exp \left[- \int_0^t \lambda(t) dt \right]$$

8.4.2. Ирригация тизимлари авария ҳолати сценариясини ишлаб чиқиш

Угам ирригация тизими 1983 йилда курилган (8.1 – расм). Унинг техник ҳолатини баҳолаш учун 2003-2005 йилларда ва 2013-2014 йилларда дала кузатув ишлари олиб борилди. Угам хўжаликларо канал бўлиб, унинг умумий узунлиги 31 км. Угам канали 1850 га ерни сугоришдан ташқари унинг сувдан ичимлик суви сифатида ҳам фойдаланилади.

Угам дарёсига курилган сув олиш иншооти орқали каналга $2.0 \text{ m}^3/\text{s}$ сув олинади.


Угам канал трассасига 20 та сув олгич ва 10 та дюкер курилган.

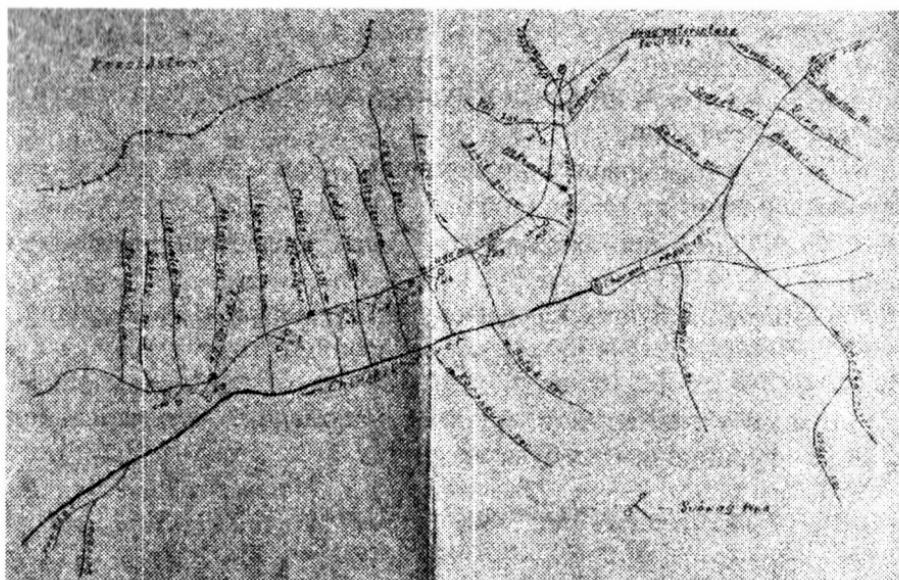

8.1 – расм. Угам ирригация тизими схемаси

Дала күзатувлари натижасида Угам ирригация тизиминде күйидаги дефектлар (иккиламчи нозосликлар) аниқланды:

- баш сув олиш иншоотига Угам дарёсидан түғон (барраж) ёрдамида сув олиб турилган, бугунги кунда у тұла яроқсиз ҳолга келган;

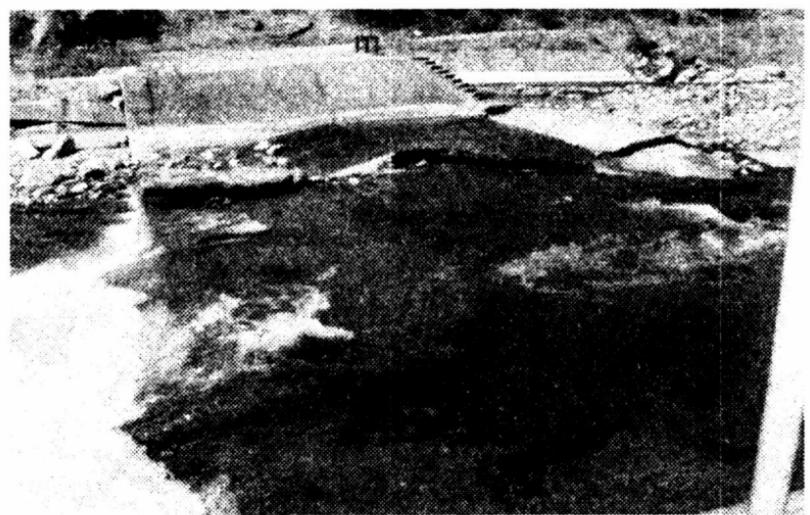

- бош сув олиш иншоотида ва авария сув ташламасидаги механик мосламалар ишдан чиққан ва түлиқ янгилашни талаб килади;

- сув олиш иншооти юқори бьефи ва шағал ушловчи тиндиригич туб оқизикларга түлиб қолган;



- дюкерлар бош каллаклари атрофида маҳаллий ювилишлар юз берган;


- күпгина сув чиқазгич ва дюкерлар каллари ишдан чиққан;
- сув чиқазгичлар ва дюкерларда ўрнатылған механик жиһозлар түлиқ ишдан чиққан ва түлиқ янгилашни талаб қиласы;



- каналда лойка ўтириши ва ўсимликлар ўсиши мавжуд;



- канал тоғ ён бағридан ўтганлиги сабабли тошлар тушиб
канал ўзанини түсіб қўйган;

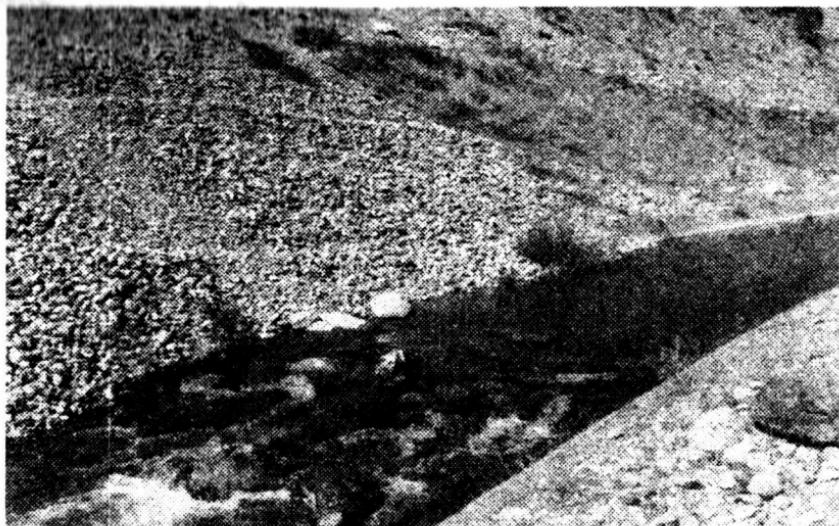

- канал қопламаси чоклари очилиши күзатилди;
- баъзи участкаларда канал қопламаси бетонда ёйилишлар мавжуд;
- дюкерлар каллаклари шох-шаббалар билан тўлиб қолган;
- сув чиқазгичлар бош қисмларига лойқа ўтириб қолган;
- сув чиқазгичлар ва дюкерлар сув ўтказиш қобилияти пасайган ва натижада каналда сув сатҳи бермадан ошиб ювилишлар мавжуд;

- сув чиқазгичлар пастки бъефларида маҳаллий ювилишлар мавжуд, сув энергиясини сўндириш кўзда тутилмаган;



- чиқиндиларни ушлайдиган панжаралар кўзда тутилмаган;
- сув чиқазгичлар затворлари ишдан чиқкан.

Аникланган дефектлар асосида Угам ирригация тизими авария ҳолати сценариялари ишлаб чиқилган.

Угам ирригация тизими авария ҳолати сценариялари



8.4.3. «Ишдан чиқиши даражти» ни тузилиш

Гидротехника иншоотларига таъсир факторларнинг хилмачиллиги сабабли ирригация тизими ишончлилигини баҳолаш ўта кийин вазифа ҳисобланади:

- юклама ва таъсирлар (табиий, об – ҳаво);
- эксплуатация даврида техник масалаларни бир-бирига боғлиқлиги ошиши, иншоот ҳолатини белгиловчи параметрларни ўзгарувчанлиги;

-эксплуатация (фойдаланиш) ходимлари томонидан йўл кўйилган католикларни йиғилиб бориши (антропоген фактор);


- вақт ўтиши билан иншоот элементлари эскириши.

Фойдаланишнинг ташки шарт – шароитлари ва тизимнинг ички параметрлари тасодифий тавсифга эга бўлганлиги сабабли, ишдан чиқиш одатда тасодифий воқеа, ишончлилик эса – тизимнинг эҳтимоллик тавсифи сифатида қабул килинади.


Ирригация тизимлари ишончлилигини баҳолаш ўта мураккаб тизимларни ишончлилиги назарияси асосида олиб борилади. Бу эса ўз навбатида параметрик ишончлиликни тасодифий жараёнлар назарияси асосида ишдан чиқиш дараҳтларини куриш (тузиш) асосида амалга оширилади.

Угам ирригация тизимида олиб борилган кузатувлар ва бошқа ирригация тизимлари тўғрисидаги маълумотлар, юкорида келтирилган ишдан чиқиш сценариялари асосида қуйидаги ишдан чиқиш дараҳтлари ишлаб чиқилди.


Създаване на макети за издаване

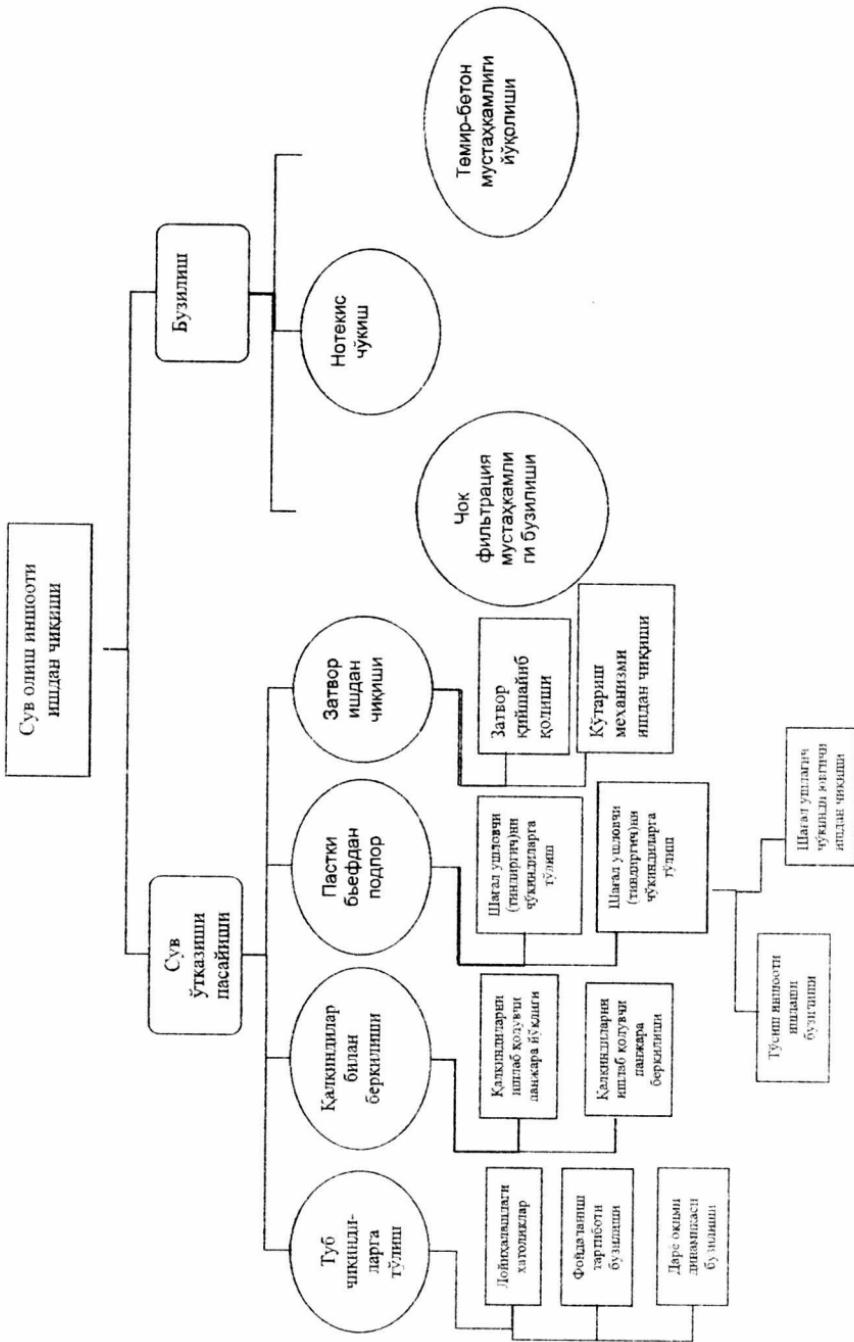


Шаршара стабилизатор аварияси « итидан чиққан дарахти»

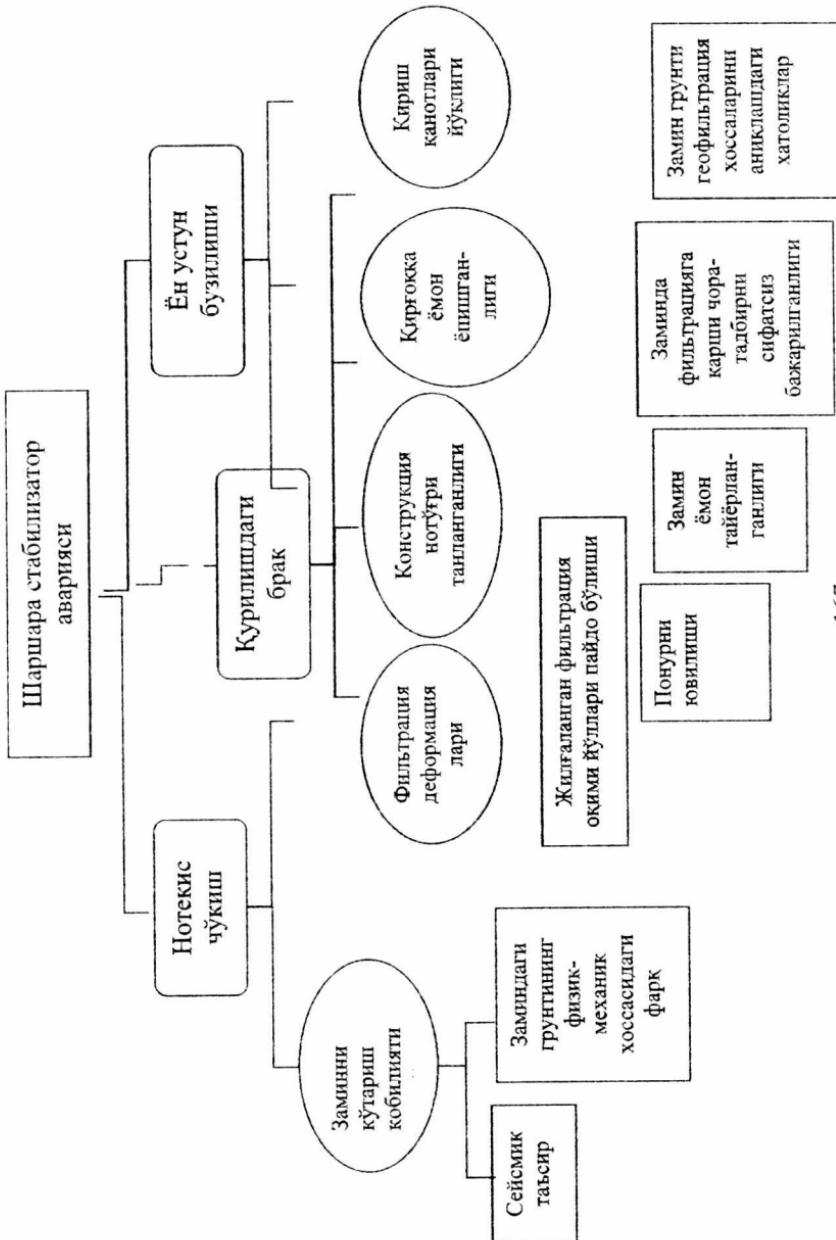


Регулатор - сув ташлама ўз вазифасини бажармаслиги сабабли ишдан чиқиши дарахти

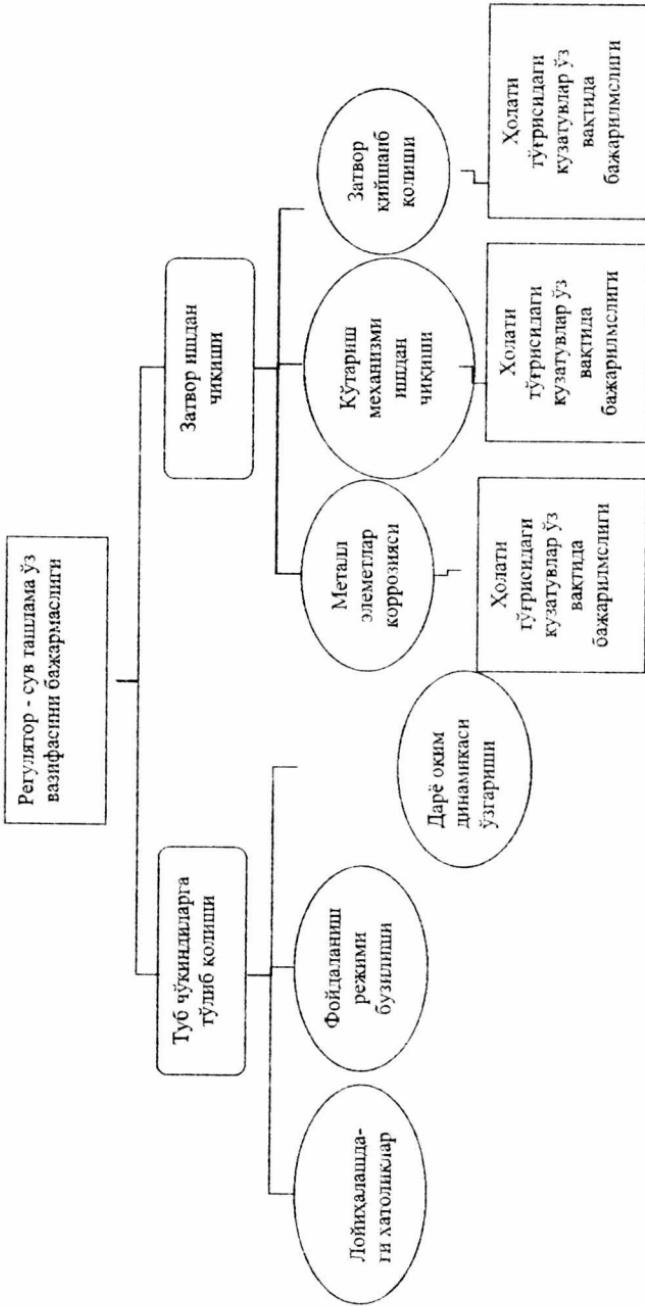


Канал ён киргоклари мустаҳкамлиги ва түрғунлиги бүйиши «иншдан чиқиши дарахти»

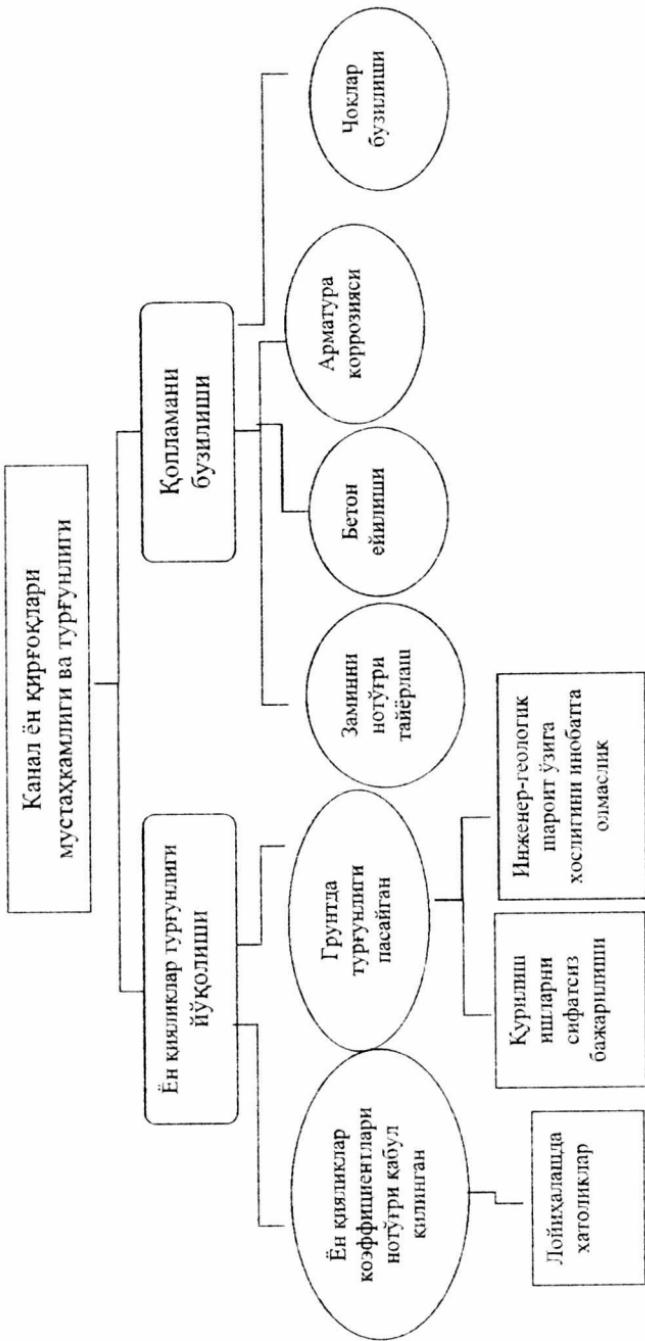

Канал сув ўтказини камайини бүйиче «иншдан чиккин дарахти»

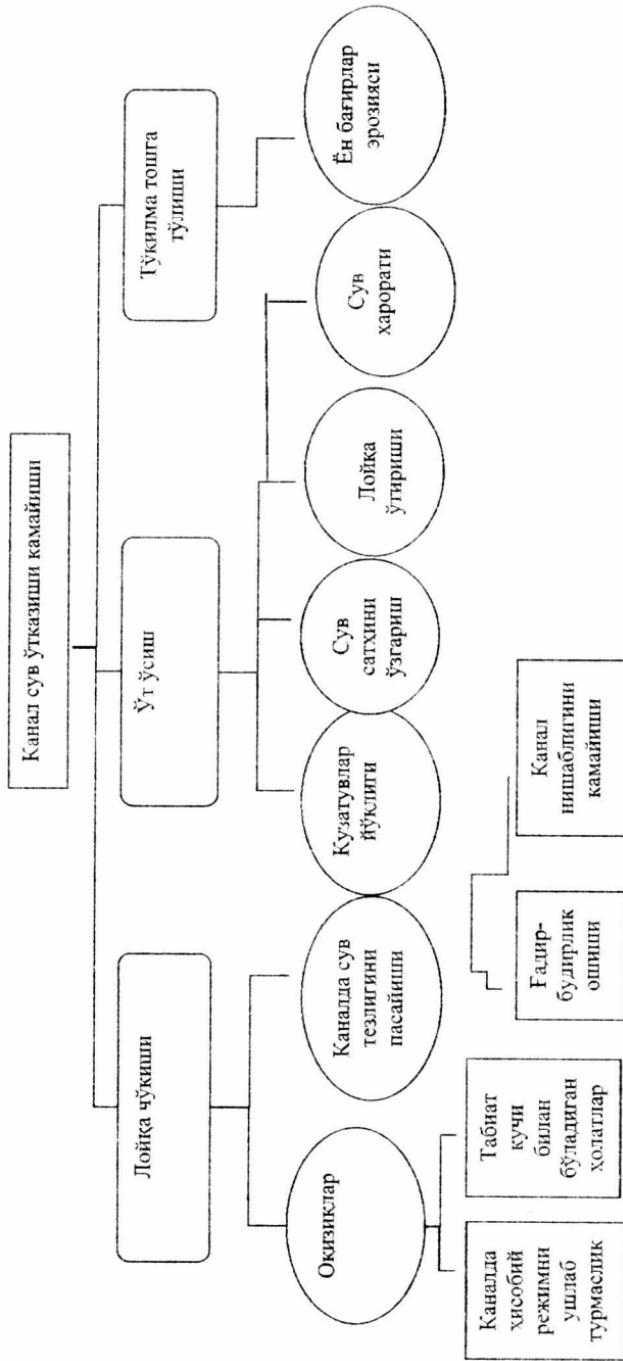

Канал бермасидан сувни ошиб түшнүү бүйічка «ишидан чикиш дарахти»

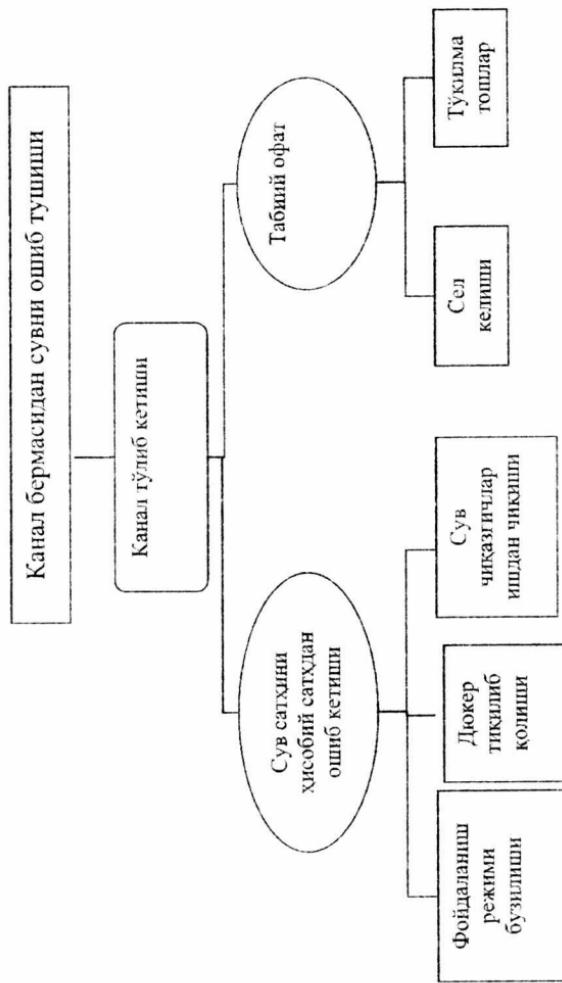

8.5. Гидротехника иншоотлари элементлари ва унинг бутунлай ишдан чиқиши эҳтимолини аниқлаш

Ишдан чиқиши (отказ) – тизимнинг, иншоотлар бўғини, иншоот ва унинг элементлари ишдан чиқишидир. Гидротехника иншоотлари ва унинг элементлари ишдан чиқиши рўй бериши сабаблари куйидагилар бўлиши мумкин:

- лойиҳалашдаги хатоликлар;
- қурилиш ва фойдаланиш давридаги хатоликлар;
- қурилиш материалларидаги дефектлар;
- иншоот ва унинг элементлари қариши.

Иншоот ишончлилигини ҳисоблашда уни айрим конструкцияларга, конструкцияларни айрим элементларга ажратилади. Ҳисоблаш соддадан мураккаблик томонга аниқланган айрим элементлар ишдан чиқишлиар сонлари тавсифи бўйича олиб борилади.


Ирригация тизимида гидротехника иншоотлари ишдан чиқиши бир-бирига боғлиқдир, битта элементнинг ишдан чиқиши бошқа элементлари ишдан чиқишига сабаб бўлади.

Ишдан чиқиши эҳтимолиги (носоз ишлаши) иншоот ва унинг элементлари учун куйидаги формуладан аниқланади.


$$F(t) = \frac{n(t)}{N_0}$$

Бу ерда: $n(t)$ – t вақт ичида ишдан чиқсан элементлар сони;
 N_0 – иншоот элементлари сони.

Угам ирригация тизимида олиб борилган дала кузатувлари (2003-2005) (2012-2014 й.) йиллар, фойдаланиш хизмати ходимлари кузатувларга (1993-1998 й.) натижалари бўйича ишдан чиқиши $F(t)$; Сув олиш гидроузели, хўжаликлараро канал ва ундан иншоотлар учун аниқланади ва график шаклида келтирилди.

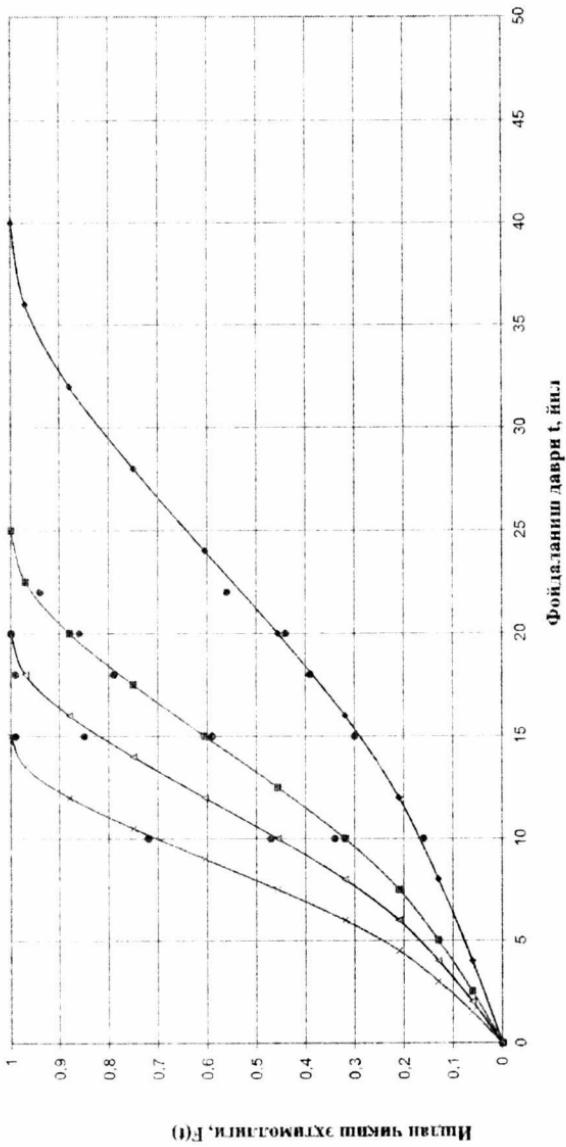


8.2-расм. Сув олиш иншиоти элементларини ишлан чиқишининг фойдаланиш даврига боғлиқлик графикити

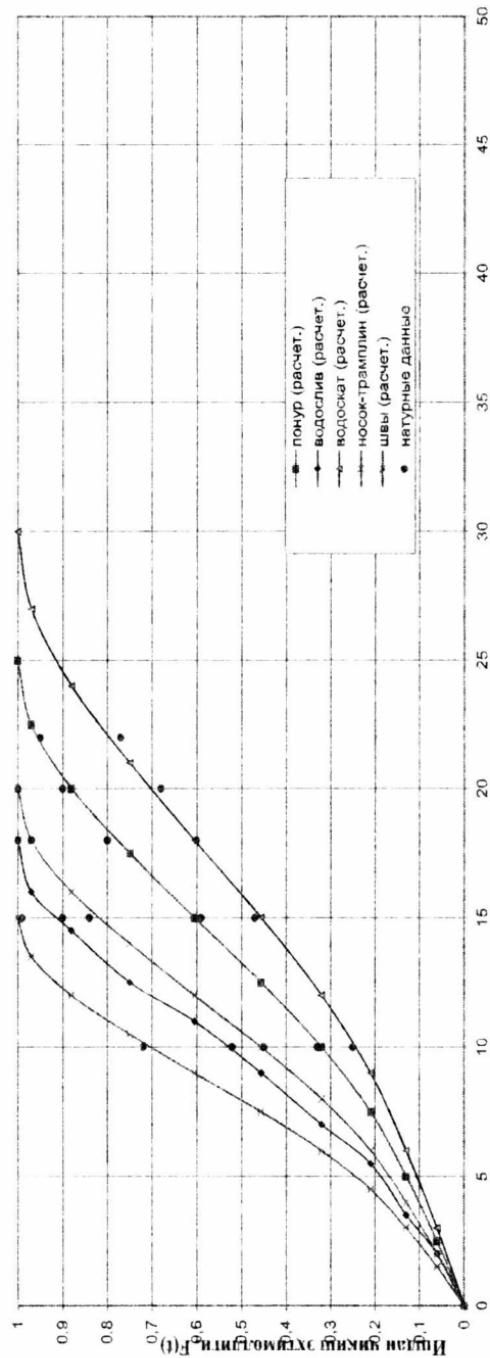


8.3-расч. Шаршара - стабилизаторы и план чикинчи фойдаланни вактига ботликлик графити
Фойдаланиш даври t , йил


бөлімнік графигі

8.4-расм. Регулятор сұв таштама элементтерінің чықыннан фойдаланып давығының графикі

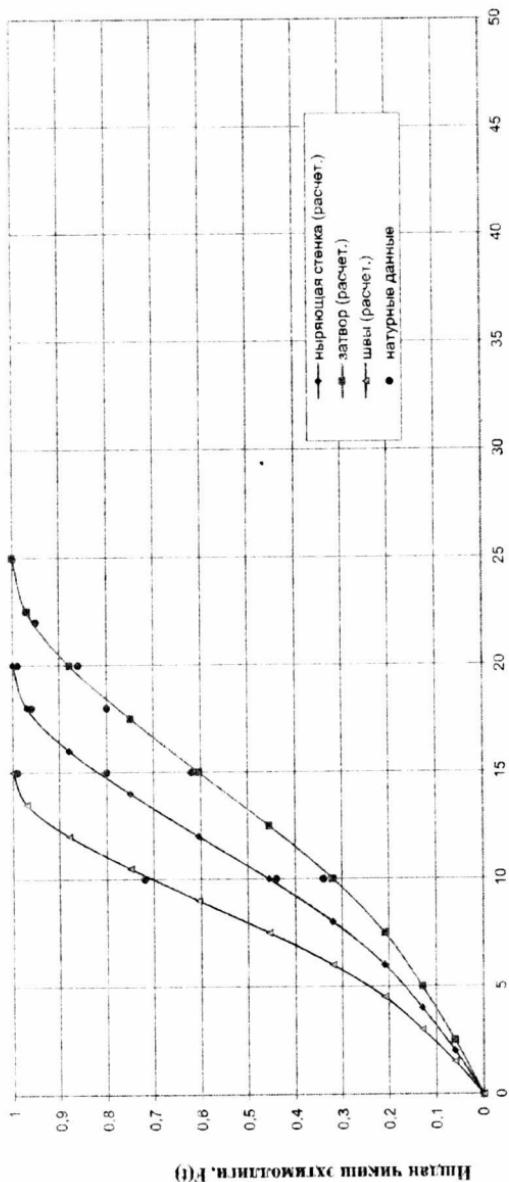


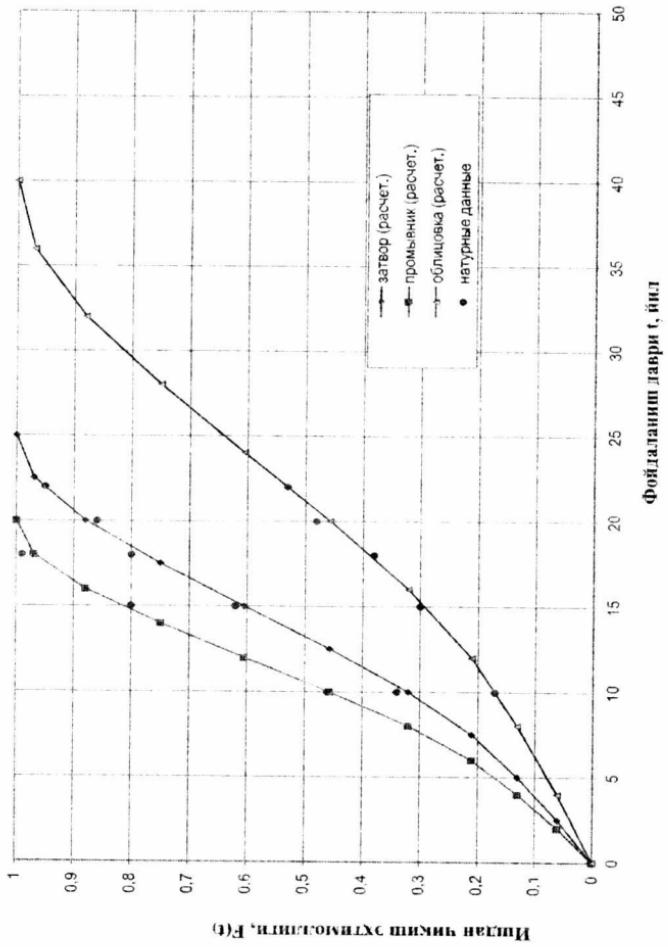


8.5-расч. Шагал уштагың элементлариниң фойдаланыш даври түйнек графиги

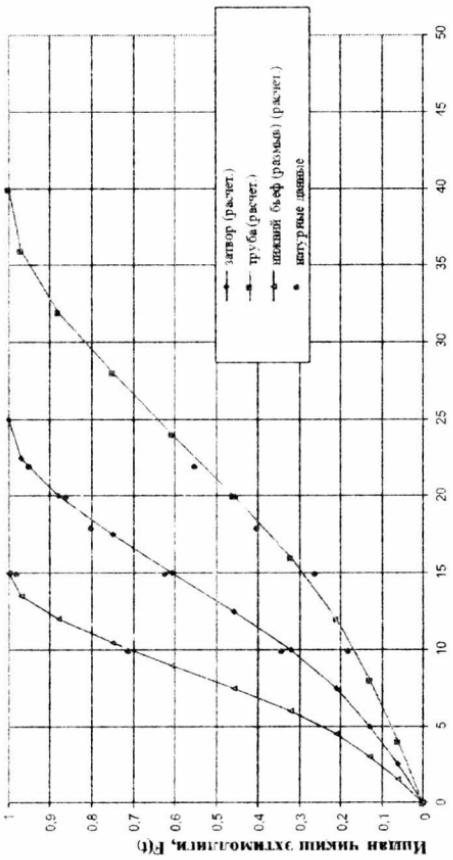

8.6 - расм. Сув чиқазғыч элементтаринин ишдан чиқиппиниң фойдаланыш
лаврага бөлликтік трағиги

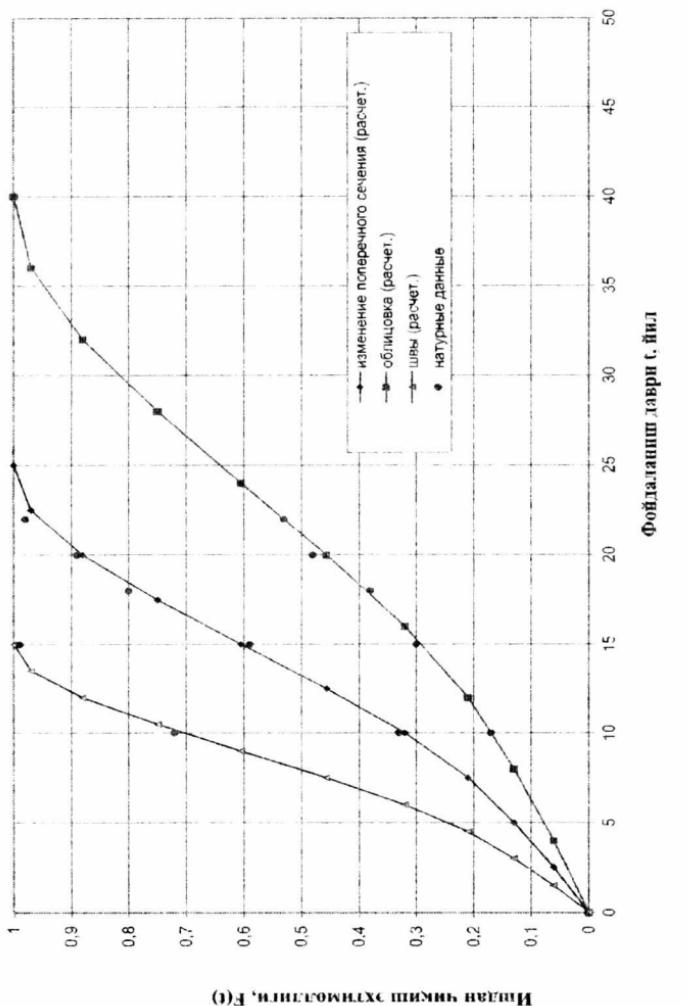

8.7 - расм. Хұжаликтардо канал элементтарыннан шылан чыкшиниң фойдаланыш даврға бөлгіліктер тақтасы

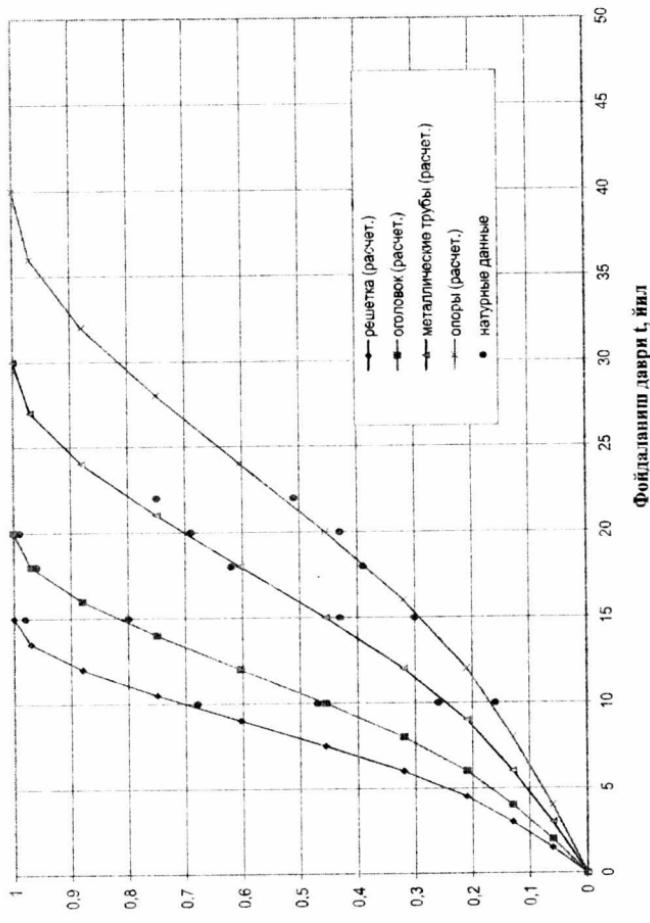

8.8 - расм. Дюкер элементларининг ишлан чиқишини фойдаланиш даврига ботаниклик графики

Графиклардан күриниб турибдики, ишдан чиқишиң экстремумындағы таралыши нормал конуниятта (Гаусс конуниятта) бүйсунади ва күйидеги формула билан ифодаланади:

$$F(x) = e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Ишончлилик критериялари Ц.Б.Мирзхулава тавсияларига асосан ишлаб чиқылди.

1. Ишоотларни ишдан чиқмасдан ишлаш экстремумынаны

$$P(t_0) = 1 - \frac{n(t)}{N_0} = 1 - F(t)$$

2. Демек соз ва носоз ишлаш қарама-қарши воқеадир

$$P(t) + F(t) = 1$$

3. Угам ирригация тизимини t вақт оралиғыда бузилишларсиз ишлаш экстремумынаны

$$P_{kc}(t) = P_{B/G}(t) \cdot P_{M/K}(t) \cdot nP_q(t) \cdot mP_b(t)$$

Бу ерда: $P_{B/G}(t)$, $P_{M/K}(t)$, $P_q(t)$, $P_b(t)$ – ишоотларни бузилишларсиз ишлаш экстремумынаны (сув олиш гидроузели, канал, дюкер, сув чиқазгич);

n , m – дюкерлар ва сув чиқазгичлар сони.

$$P_{kc}(t) = 0,09 \cdot 0,1 \cdot 10 \cdot 0,185 \cdot 20 \cdot 0,17 = 0,06$$

4. Тизимдеги ишоотларни бузилишларсиз ишлаш ўртача вақты

$$t_p = \sum_{i=1}^n P(t_i) \Delta t = \sum_{i=1}^n [1 - F(t)] = 5,44 \text{ үйл}$$

5. Ишчи ҳолатини тиклаш ўртача вақти

$$t_n = \sum_{i=1}^n \xi_i P_i = 0,66 \text{ үйл}$$

Тикланиш экстремумынаны

$$P_1 = 0,9 \quad \xi_1 = 0,2 \text{ үйл} \quad P_2 = 0,3 \quad \xi_2 = 1,6 \text{ үйл}$$

6. Ишга тайёргарлық даражасы

$$K = \frac{t_p}{t_p + t_n} = 0,9$$

7. Ирригация тизими шончлилик коэффициенти

$$R(t_0) = K e^{-\frac{t_0}{t_p}} = 0,9 * e^{-\frac{22}{5,44}} = 0,169$$

Угам ирригация тизими бўйича бажарилган хисоб-китоблар таҳлили:

1. Угам ирригация тизими бузилишларсиз ишлаш ўртача вакти 5 йилдан кўпроқ. Бундан кейин авариялар қўйидаги тартибда бўлиб ўтади: сув олиш гидроузели техник бузилиши, канал техник бузилиши. Булар юкорида ишлаб чиқилган авария сценариялари ҳам тасдиклайди.

2. Угам ирригация тизимини ишчи ҳолатда ушлаш учун тўлик реконструкция қилиш зарур англатади.

8.6. Гидротехника иншоотлари кадастри

Умумий қондадар

1. Ўзбекистон Республикаси Гидротехника иншоотларининг кадастри "Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги" ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ иншоотларнинг техник ҳолатини хисобга олиш ва баҳолаш, уларнинг бехатар ишлашини таъминлаш мақсадида юритилади.

2. Гидротехника иншоотлари кадастри иншоотнинг табиий шарт-шароитлари, жойлашган ўрни, техник, сифат ва миқдор тавсифномалари, хизмат қилиш муддати, эгаси тўғрисидаги ва бошқа маълумотларни ташкил этувчи маълумотлар тизими ва хужжатлардан иборат бўлади.

3. Давлат мулки бўлган гидротехника иншоотлари, шунингдек корхоналарнинг республика ва минтақалар сув хўжалиги ва энергетика тизимига кирувчи гидротехника иншоотлари Кадастр обьекти хисобланади.

4. Гидротехника иншоотлари кадастри иншоотларнинг техник ҳолатини ҳар томонлама ўрганиш ва баҳолаш, сифат ва миқдор тавсифномаларини ва фойдаланиш даражасини хисобга олиш мақсадида юритилади.

5. Маълумотларни ишлаб чиқиш, туркумлаш, саклаш, янгилаш ва обьект ҳақида ахборот тақдим этиш технологиясини такомиллаштириш гидротехника иншоотлари кадастрининг асосий вазифаси хисобланади.

6. Фавқулодда вазиятларнинг пайдо бўлиш хавфини тутғидиравчи гидротехника иншоотларини қамраб олиш, юритиш услубларининг ягона-лиги, кадастр ахборотларининг ҳаққонийлиги

гидротехника иншоотлари кадастрини юритишининг асосий принциплари ҳисобланади.

7. Гидротехника иншоотлари кадастри манфаатдор органларни эҳтимол бўлган аварияларнинг олдини олиш мақсадида гидротехника иншоотлари хавфсизлиги, фойдаланишни тўғри ташкил этиш, уларнинг техник ҳолатини баҳолаш тўғрисидаги ахборотлар билан таъминлаш учун мўлжалланган.

8. Гидротехника иншоотлари кадастрини юритиш топогеодезия қидирувларини, гидрология, геология, гидрогеология, геофизика, натурада кузатишлар ва бошқа маҳсус тадқиқотлар, шунингдек гидротехника иншоотларини маҳсус реестрда рўйхатдан ўтказиш билан таъминланади.

9. Гидротехника иншоотлари кадастрини юритиш бўйича ишлар давлат бюджетидан маблағ билан таъминланади.

Гидротехника иншоотлари кадастрининг мазмуни

10. Гидротехника иншоотлари кадастрида ҳар бир иншоотга кадастр рақами берган ҳолда иншоотни маҳсус реестрда рўйхатдан ўтказиш, туркумлаш, сифат ва микдорга оид тавсифномаларни ҳисобга олиш ҳамда иншоот бўйича маълумотларни тегишли шаклларга киритиш, сақлаш, янгилаш ва ахборотларни фойдаланиш учун бериш назарда тутилади.

11. Гидротехника иншоотлари кадастрига иншоот бўйича умумий маълумотлар, гидрология, геология, гидрогеология, литология шарт-шароитлари тавсифномаси, иншоотлар таркиби, сув хўжалиги, сув-энергетика, техник-иктисодий кўрсаткичлар, қидирувлар, натурада кузатишлар, конструктив чизмалар, схемалар, графиклар илова қилинган ҳолда иншоот ҳолатини белгиловчи мавжуд дефектлар киритилади.

12. Гидротехника иншоотлари кадастрининг мазмун бўйича шакллари Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги, "Ўздавэнергоназорат" давлат инспекцияси билан келишган ҳолда аниқ гидротехника иншоотлари (сув омбори, насос станцияси, гидроузел, канал, коллектор ва бошқалар)нинг турига мувофиқ "Давсувхўжаликназорат" инспекцияси томонидан тасдиқланади.

Гидротехника иншоотларининг кадастрини юритиши

13. Муқаммаллиги I, II, III класс бўлган, давлат мулки бўлган, шунингдек республика ва минтақалар сув хўжалиги ва энергетика тизимига кирувчи гидротехника иншоотлари кадастри «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси томонидан, муқаммаллиги

III классдан паст бўлган бошқа гидротехника иншоотлари бўйича иншоотларнинг мансублигига қараб Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, "Ўзбекэнерго" давлат-акциядорлик компанияси томонидан юритилади.

14. Гидротехника иншоотлари кадастрини юритиш юкланган органлар гидротехника иншоотларининг техник ҳолати ва хавфсизлиги устидан назорат (мониторинг)ни таъминлайдилар.

15. Гидротехника иншоотлари кадастр маълумотларини янгилашда иншоотнинг тавсифномасига ва техник ҳолатига таъсир килувчи реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ва бошқа омиллар натижасида рўй берган ўзгаришлар аниқланади ва рўйхатдан ўтказилади. Иншоотлар эгалари бир ой муддатда гидротехника иншоотлари кадастрини юритиш юкланган органларга кўрсатиб ўтилган ўзгаришлар ҳақида ахборот тақдим этишига мажбурдирлар.

Назорат саволлари

1. Иншоот кадастри нима мақсадда тузилади?
2. Кадастр қандай саволларни ўз ичига олади?
3. Кадастр қандай тоифадаги иншоотларга тузилади?
4. Хавфсизлик декларациясида қандай маълумотлар бўлиши шарт?
5. «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси ваколатлари нимадан иборат?
6. Экспертлар таркиби қандай шаклланади?

№ 9 - мавзу: Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими

Режа

9.1.Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими. Олиб бориладиган ишлар таркиби.

9.2.Сув омборларини тўлдириш ва бўшатиш бўйича талаблар.

Таянч иборалар: гидротехника; иншоот; мониторинг; декларация; назорат – ўлчов асбоблари; насос станцияси; дарё; канал; ўзан.

1. Бажариладиган ишларнинг зарурлиги ва таркиби

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини баҳолаш мониторинг тизимиning асосий вазифалари - гидротехника иншоотларни доимий назоратини олиб бориш, сув омборларида ва бошқа иншоотларда ўрнатилган Назорат ўлчов асбоблардан бевосита олинган маълумотларга тезкор ишлов бериш ҳамда ишлаб чиқилган кадастр ҳужжатлари ва бошқа диагностика ишларидаги берилган кўрсатмаларни бажарилишини таҳлилини олиб боришдир.

Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги мониторинги нафакат хавфсизлигини баҳолаш мезонлари тизимиға асосланган тезкор назорат самарадор технологиясини назарда тутади балки иншоотда тўплангандар барча маълумотларга тўлиқ эга бўлиш тезкорликни кўзда тутади.

Шу сабабли унинг хавфсиз ҳолати мониторингини ташкиллаштириш алоҳида долзарб касб этади.

Бундан ташқари, бу масалани муҳимлиги шундан иборатки, гидротехника иншоотлардан фойдаланишдаги кўзга кўринарли ютуқларга қарамай, охирги йилларда гидротехника иншоотларнинг ишдан чиқиш суръати ошиб бориши, ҳатто авария ҳолатлари кузатилмоқда шунингдек **сув омборларида, насос станцияларда, дарё ва сойларда алоҳида хавотирга сабаб бўлмоқда.**

Хозирги пайтда мавжуд гидротехника иншоотлар хавфсизлиги ва ишончлиги даражаси пасайишидан жиддий ташвишдамиз.

Республикамиздаги гидротехника иншоотлар қишлоқ ҳўжалик ишлаб чиқаришни 90 фоизни, электроэнергия ишлаб чиқаришни 10 фоизни сув билан таъминлайди, умуман олганда иқтисодиёт бошқа соҳаларининг турғунлиги, асосий ўша туманларда яшовчи 50 фоизни аҳолининг хавфсизлиги ушбу гидротехник иншоотлар ҳолати билан боғлиқдир.

Гидротехника иншоотлар 40-50 йиллик фойдаланиш натижасида эскириш жараёнлари, лойқаланиш оқибатида уларнинг техник имконияти ва ишончлиги камаяди.

Уларнинг шикастланиши ва бузилишидан ижтимоий, иқтисодий оқибатлар, моддий зарар жуда катта бўлиши ва табиий оғатлар билан тенглашиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган рўйхатта асосан «Давсувлўжаликназорат» инспек-

цияси назоратида – 273 та йирик ва ўта мухим сув хўжалиги ишоотлари мавжуд бўлиб, булардан 54 та сув омборлари, 35 та насос станциялари, 29 та гидроэлектростанциялар, 60 та магистрал каналлар, 64 та гидроузеллар, 24 та магистрал коллекторлар ва 2312.2 км масофадаги 7 та дарё ва сойлардаги ўзанларни бошқариш ва химоялаш ишоотларини техник назоратини олиб боради.

Гидротехника ишоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги Конунни асосий мақсади фукаролар ҳаёти, соғлиги ва мулкини химоясини таъминлаш, шунингдек гидротехника ишоотлар аварияси натижасидаги корхоналар мулкига зиён етиши, бино ва ишоотлар бузилиши, ер ювилиши, ер ости сувлари сатхининг хавфли ўзгариши ва бошқа зарапларни олдини олиш.

Ўзбекистон Республикаси «Гидротехника ишоотлар хавфсизлиги тўғрисида» ги Конунга мувофиқ гидротехник ишоотлар хавфсизлиги мониторинги механизмининг асосий принциплари қўйидагилар:

- Давсувхўжаликназорат инспекцияси томонидан амалга ошириладиган, гидротехник ишоотлар хавфсизлигини таъминлашни самарадор давлат бошқарувини олиб бориш;
- фойдаланувчи ташкилотлар томонидан гидротехника ишоотлардан фойдаланиш қонди ва меъёрлари бажарилишини давлат назоратини таъминлаш, шунингдек улар томонидан инспекцион текширувларни ўтказиш;
- фойдаланувчи ташкилотлар томонидан мунтазам ўтказиладиган кузатувлар, кўздан кечириш гидротехника ишоотларни марказлашган текширувлари олиб бориш;
- гидротехника ишоотлар хавфсизлигини деклариялаш ва гидротехник ишоотлар кадастрини олиб бориш;
- «Давсувхўжаликназорат» инспекциясининг Диагностика маркази томонидан амалга ошириладиган диагностика, хавфсизлиги мезонларини аниқлаш ва гидротехника ишоотлар аварияси хавфи даражасини баҳолаш, шунингдек обьект иш қобилиятини тўлиқ ёки кисман йўқотиши ва фавқулодда ҳолат вужудга келишига сабаб бўлувчи нуксонларни ўз вақтида аниқлаш ва йўқотиш;
- гидротехника ишоотлар кўп қисмини Назорат ўлчов асбоблар билан, маълумотлар компьютер базалари ва мониторинг системалари билан таъминлаш;
- ходимларни аварияга карши чора-тадбирларни бажаришга, фавқулодда ҳолатлар мавжудлиги ва уларни йўқотиш шароитидаги

хатти-харакатларга, шунингдек бу учун зарур моддий ва манавий захираларни тайёрлаш.

9.2. Сув омборларини тўлдириш ва бўшатиш бўйича талаблар

Сув омборлари захирасидаги сувни тежаб, самарали ишлатиш лозим. Айниқса, бизнинг минтақамизда, яъни ғалла ва пахта экиладиган майдонларда суғориш ишлари деярли йил давомида олиб борилади. Бунинг учун сув омборидан берилаётган сув устидан қаттиқ назорат қилиш керак. Бунга ҳар йили, йилнинг бошида сув омборини ишлатишнинг диспетчерлик графигини тузиш йўли билан эришиш мумкин. Графикни тузишда сув омборини таъминловчи дарёдаги сув оқимини, сув омборидаги йил бошигача йиғилган сув ҳажми ва ҳисобий йилда истеъмолчиларга сув етказиш режасини ҳисобга олиш керак.

Дастлаб сув омборини таъминловчи дарё бўйича 15-30 йиллик гидрологик кузатув маълумотлари асосида сув оқимининг ўзгариши ўрганиб чиқилади ва шу йиллар ичидан сув кўп бўлган, ўртacha ва кам сувлилари топилади. Сўнgra шу йиллардаги сув омборини ўн кунлик сув балансининг кирим ва чиқимни ташкил этувчилари ҳисобланади. Барча маълумотлар йиғилгандан сўнг сув омборини самарали тўлдириш ва бўшатиш учун диспетчерлик графиги тузилади.

Ҳисобий йил мобайнида графикка ўзгартеришни фақат сув омборига келадиган йиллик оқимни олдиндан ҳисобга олишда бўлиши мумкин бўлган хато туфайлигина киритиш мумкин.

Диспетчерлик графикни сув омборини тўлдириш ва сув беришни чегаралаш чизиклардан иборат.

Сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизиғи: Сув омборини тўлдиришда сув омборини тўлдиришини чегаралаш чизигини тузиш керак ва бу график асосида сув омборини тўлдириш зарур. Сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизиги жадвал ҳамда график кўринишларида берилади. Унда йилдаги ўн кунликларнинг охирги саналарига мос келувчи сув омборида тўпланган сув ҳажмлари ва ундаги сув сатҳи белгилари келтирилади.

Сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизигининг ординаталарини аниқлаш учун ўн кунликлар бўйича сувнинг қўйилиши ва чиқиши устидан кузатув олиб бориш зарур ва шу кузатув маълумотлари асосида сув омборини тўлдиришни

чегаралаш чизиги ординаталари қуйидаги боғланиш орқали аникланади:

$$W_j = W_{max} - S_{max} + \sum_{i=j}^k (A \sum K - \sum \chi) \quad (9.1)$$

бу ерда: W_j - тўлдиришни чегаралаш чизиги бўйича j – ўн кунлик охиридаги сув омборининг ҳажми, млн. м³; $j = 1, 2, 3, \dots, 36$ (ўн кунликлар сони);

W_{max} - сув омборининг тўла ҳажми, млн. м³;

$$S_{max} = \sum_{i=1}^k (A \sum K - \sum \chi) - \text{йигиндининг} \quad \text{йил} \quad \text{мобайнидаги}$$

максимал киймати, яъни йигилган сувнинг йил бошидан эришган максимал ҳажми, млн. м³;

K – йигинди максимал кийматга эришган декада рақами;

$$A = \frac{W_o}{W_k}$$

W_o – ҳисобий йилга башорат қилинган йиллик оқим ҳажми, млн. м³;

W_k - кўп йиллик ўртача оқим ҳажми, млн. м³;

$\sum K$ - ўтган йиллар кузатувлари бўйича ўн кунлиқда сув омборига ўртача қуиши, млн. м³;

$\sum \chi$ – режа бўйича ўн кунлик мобайнида сув чиқиши, млн. м³.

Ўн кунликлар бўйича ўртача қуиши - $\sum K$, - ни кўп йиллик ўртача қуишига эга бўлган йилдан олса бўлади.

Назорат саволлари

1. Сув омборини тўлғизиша қандай талабларга риоя қилиш лозим?
2. Сув омборидан сув чиқаришда қандай шартлар бажарилиши керак?
3. Гидротехник иншоотлар хавфсизлиги мониторинги механизмининг асосий принциплари нимадан иборат?
4. Гидротехник иншоотларни ишдан чиқиш сабаблари?

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

№ 1-амалий машғулот Сув омборини тўлдириш ва бўшатиш графикларини тузиш

Ишдан мақсад: сув омборини эксплуатация қилиш даврида омборни тўлғизиш ва бўшатиш чегараларини белгилашни ўрганиш;

Масалани қўйилиши: мавжуд сув омбори мисолида унинг тўлдириш ва бўшатиш режаларини ишлаб чиқиш;

Ишни бажариш учун намуна.

Сув омборини тўлдиришининг чегаралаш чизиги.

Сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизиги ординаталари қўйидаги боғланиш орқали аниқланади:

$$W_j = W_{\text{тұла}} - S_{\text{макс}} + \sum_{i=1}^k (A \sum K_i - \sum Q_i) \quad (1.1.)$$

бу ерда: W_j - тўлдиришни чегаралаш чизиги бўйича j – ўн кунлик охиридаги сув омборининг ҳажми, млн. м³; $j = 1, 2, 3, \dots, 36$ (ўн кунликлар);

$W_{\text{тұла}}$ - сув омборининг тўла ҳажми, млн. м³;

$S_{\text{макс}}$ - йиғиндини йил мобайнидаги максимал қиймати, яъни йиғилган сувнинг йил бошидан эришган максимал ҳажми, млн. м³;

$$S_{\text{макс}} = \sum_{i=1}^k (A \sum \hat{E}_i - \sum \times_i) \quad (1.2.)$$

k – йиғинди максимал қийматга эришган декада раками;

$$A = \frac{W_6}{W_1} \quad (1.3.)$$

W_o – хисобий йилга башорат килинган йиллик оқим ҳажми, млн. м³;

\bar{W}_* - кўп йиллик ўртача оқим ҳажми, млн. м³;

$\sum K$ - ўтган йиллар кузатувлари бўйича ўн кунлика сув омборига ўртача қўйилиш, млн. м³;

$\sum \chi$ – режа бўйича ўн кунлик мобайнида сув чиқиши, млн. м³.

Ўн кунликлар бўйича ўртача қўйилиш - $\sum K$, - ни кўп йиллик ўртача қўйилишга эга бўлган йилдан олса бўлади.

Тошкент сув омборини тарихига назар солсак, ана шундай йил бўлиб, 2003 йил хизмат қилиши мумкин. Бу йилда қўйилиш 1590,3 млн.м³ га teng бўлган. Шунинг учун хисобларни бажаришда 2003 йилдаги маълумотлардан фойдаланилди. Қўйидаги 1.1 - жадвалда сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизиги ординаталарининг хисоблари ва уларга асосланган кузатувлар натижалари келтирилган. 1.1 – жадвалдан куриниб турибдики, олтинчи ойнинг иккинчи ўн кунлигига $S_{max} = 137,8$ млн.м³ бўлган. Ўртача оқим қўйилиши кўп йиллик ўртача оқим қўйилишга яқин бўлган йил учун ($A=1$) узилишга қарши чизиқнинг ординаталари 1.1 - формула бўйича хисобланди. Ушбу чизиқнинг кўтарилаётган қисми сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизиги деб айтилади. Ординаталарнинг кийматлари 1.2 - жадвалда келтирилган.

1.1 - ЖАЛДАЛ ГОШКЕНД СУВ ОДЫБОРНИНДА ГҮЛДІРІЛДІН ЧЕЗАРАЛАШ ЧИЗГИ ОРДИНАТАЛАРИНДА ИССЕБДІШ НАЧІЖАЛАРЫ

Күрделектесшар	Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Судан	15,5	14,3	13,8	13,5	15,5	16,7	22,6	44,0	107,6	123,9	209,0	218,4	78,8	69,5	140,5	114,0	71,5	31,9							
Алжир																									
Сенегал	10,7	9,0	8,6	8,6	10,8	16,7	17,3	40,0	115,2	109,2	197,7	186,8	49,9	50,5	138,8	119,1	62,3	33,3							
Нигерия	4,8	5,3	5,1	4,9	4,7	0,0	5,3	4,0	-7,5	14,7	11,3	31,6	28,8	19,1	1,7	-5,2	9,3	-1,4							
Сауди-Аравия	4,8	10,1	15,2	20,1	24,8	24,8	30,1	34,1	26,5	41,2	52,5	84,1	113	132,0	133,7	128,5	137,8	136,5							
Уругвай	117	122	127	132	137	137	142	146	139	153	165	196	225	244	246	241	250	248							
ХАУАУАУ																									


1.2 ЖАЦВАЛДИНГ ДӘВОМИ

Күрделектесшар	Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Судан	12,7	7,5	6,1	8,5	8,7	14,5	12,8	10,1	12,2	10,0	12,8	14,4	15,5	25,8	27,9	22,6	21,9	25,4							
Алжир																									
Сенегал	27,6	27,1	33,8	27,0	26,6	26,7	21,3	12,4	7,3	9,8	8,2	11,4	5,4	31,1	58,1	27,5	16,6	0,0							
Сауди-Аравия	-15,0	-19,7	-	-	-	-	-	-	-8,5	-2,3	4,9	0,1	4,6	3,0	10,1	-5,3	30,2	-4,9	5,3	25,4					
ХАУАУАУ	121,5	101,8	74,1	55,6	37,7	25,6	17,0	14,7	19,6	19,8	24,4	27,4	37,5	32,2	2,0	-2,9	2,4	27,7							
Уругвай	233	214	186	168	150	138	129	127	132	136	139	150	144	114	109	114	140								
ХАУАУАУ																									

1.2 - жадвал. Сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги
ординаталарига мөс келувчи сув сатхи белгилари

Ойлар	$M_j = M_{\text{норм}} \cdot S_{\text{норм}} + \sum_{i=1}^j (A_i \sum K_i - \Sigma Q_i)$	Сүндөрткіш белгісін, м
Январ	122	387,5
Феврал	135	388,5
Март	142	388,7
Апрел	171	392,0
Май	238	393,8
Июн	250	394,0
Июл	211	391,5
Август	152	388,6
Сентябр	129	388,0
Октябр	136	388,7
Ноябр	136	386,5
Декабр	121	388,7

Таклиф этилган, Тошкент сув омборини түлдиришни чегаралаш чизигидан хар кандай йил учун фойдаланса бўлади. Агар ҳисобий йил кўп сувли деб башорат қилинаётган бўлса, яъни $A > 1, w_a > w_b$ бўлганда сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги кайта ҳисоблаб чиқилиши мумкин. Бунда ҳисобий йилгача сув омбори ҳажмининг лойқаланган кисми - ∇W ни ҳисобга олиш керак.

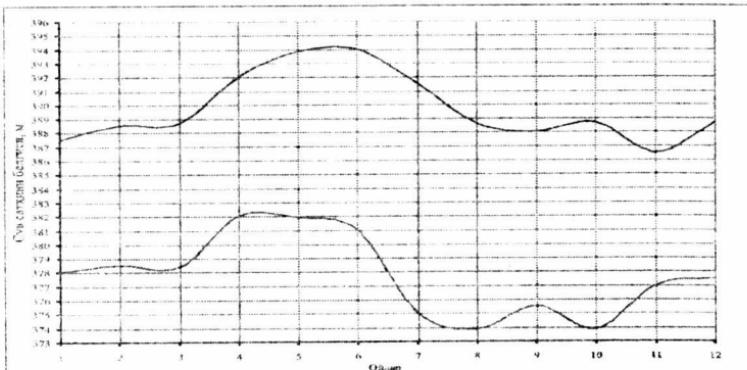


1.1 - расм. Тошкент сув омборини диспетчерлик графиги

№	ВАЗИФАНИ БАЖАРИШ УЧУН ХАРАКАТЛАР	БАЖАРИШ НАТИЖАСИ	БАЖАРИШ УЧУН ТАЪМИНОТ
1	Сув чиқаришни чегаралаш чизигини тузиш	Кам сувлийиллар вегетация даврида сув омборида йиғилгандын сувни тежамкор сарфлаш мақсадида тузилгандын сув чиқаришни чегаралаш чизиги	Вегетация даври
2	Сув чиқаришни чегаралаш чизигини қайта ҳисоблаб чиқиши	Кам сувлийлик бўлиши кутилаётган ҳисобий йил учун сув чиқаришни чегаралаш чизиги	Сув чиқаришни чегаралаш чизиги
3	Бошқа йиллар учун юқорида келтирилган шартлар асосида графикка ўзгартиш киритиш	Сув омборини тўлдирганда ёки бўшатганда юқори бъефдаги сув сатҳи белгиси кўрсатилган вақтда диспетчерлик графигидаги икки эгри чизик орасида бўлиши	Сув сатҳи
4	Сув омборининг ишлиш тартибини график асосида олиб бориш	График асосида ташкил этилган ишлиш тартиби	Сув омбори



1.2 - расм. Ўзгармас ўзан типидаги гидропост.

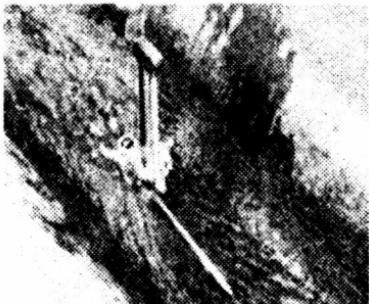

1.3 - расм. Пито найчасидан фойдаланиши.




1.4 - расм. КФК да сув сарфини ўлчаш жараёни.



1.5 - расм. КФК да сув сарфини ўлчаш жараёни.




1.6 - расм. Миришкор каналида сув сарфини ўлчаш жараёни.

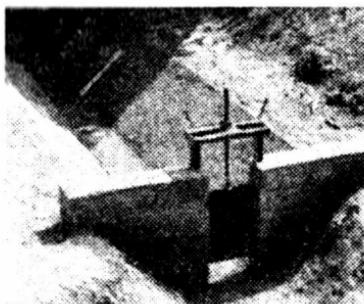


1.7 - расм. Сув олиш қулоғининг жиҳозланиши.




1.8-расм. САНИРИ нинг сув ўлчаш пости.

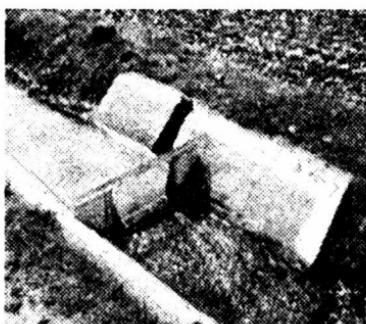

1.9 - расм. Чиполетти сув ўтказгичи.

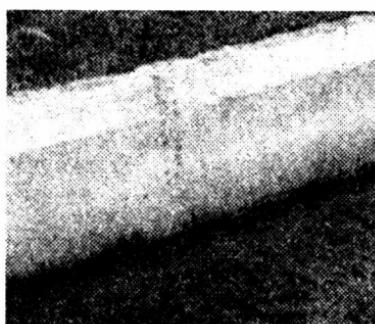

1.10 - расм. Стандарт параболик нов.

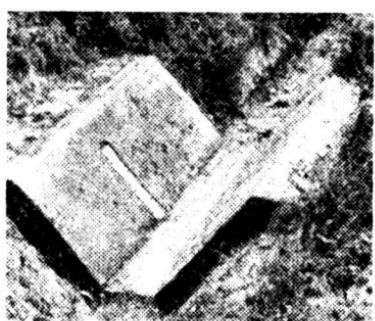

1.12 - расм. Ўзгармас ўзан.

1.2. Сувомборининг бўшатиши чизигини ҳисоблаш

Сув чиқаришини чегаралаш чизиги:

$$W_j = W_0 - S_{min} + \sum_{i=1}^k (A \sum K - \sum \mathcal{C})$$

1.4

бу ерда; w_j – сув чиқаришини чегаралаш чизиги бўйича j – ўн кунлик охиридаги сув омборининг ҳажми, млн. m^3 ; $j = 1, 2, 3, \dots, 36$ (ўн кунликлар);

w_0 – сув омборининг ўлик сув ҳажми, млн. m^3 ;

$S_{min} = \sum_{i=1}^k (A \sum K - \sum \mathcal{C})$ – йиғиндининг минимал киймати, яъни сув омбори ҳажмининг йил мобайнида максимал камайиши;

k – йиғинди минимал кийматга эришган декада рақами.

У сув камомадини вегетация даврига текис тақсимлаш ва истеъмолчиларнинг бу камомаддан келадиган заарини камайтириш имконини беради. Сув омборидаги сув чиқаришини чегаралаш чизиги ординаталари куйидаги боғланиш орқали аниқланади.

Агар ҳисобий йилга кўпсувлилик башорат қилинаётган бўлса, яъни $A \geq 1$ да, ушбу йил учун сув чиқаришини чегаралаш чизигининг хожати қолмайди. Куйида биз ҳисоблашларни йиллик оқим куйилиши кўп йиллик ўртача оқимдан кам бўлган $W_0 = 0,9\bar{W}_k$ ($\bar{A} = 0,9 \leq 1$) йил учун Тошкент сув омборидан сув чиқаришини чегаралаш чизигининг ҳисобини келтирамиз (1.3, 1.4 - жадваллар). Сув ҳажмлари лойиҳавий эгри чизиқ бўйича берилиган. Шундай қилиб, сув омборини тўлдиришни чегаралаш ва сув беришини чегаралаш чизиқлари келтирилган 1.1-расмда Тошкент сув омборининг диспетчерлик графиги ишлаб чиқилган. Сув омборини тўлдириш ва бўшатишда юқорида келтирилган чегаралаш чизиқларига амал қилган ҳолда сув сатҳининг кўтарилиш ва тушиш тезлиги меъёрий қийматлардан ошиб кетмаслиги зарур. Умумий меъёрий қийматлар қўйидагича:

тўлдириши тезлиги юқори қатламлар учун	- 0,25...0,5 м/сут;
юзаки 2-3 м қатлам учун	- 0,05...0,1 м/сут;
бўшатиш тезлиги юқори сатҳлар учун	- 0,3 м/сут;
Ўрта - 0,5 м/сут, наст сатҳларда	- 1 м/сут.

1.3-жадвал. Тошкент сув омборидан сув берилни чегаралаш чизити ординаталарини хисоблаш натижалари

Курслатигчар	Январ			Февраль			Март			Апрель			Май			Июнь		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Сурал көлшігінің W_k мен W_q	58,0	16,6	15,0	21,5	32,0	19,7	21,9	24,2	40,0	60,0	31,0	81,0	91,0	57,0	28,8	37,5	23,9	15,4
Сурал үшіншінің W_k мен W_q	0,0	21,0	17,3	20,7	30,2	19,7	19,8	38,4	30,0	38,9	27,2	79,0	88,0	56,0	34,0	40,0	26,0	17,0
$W_k - W_q$	58,0	-4,4	-2,3	0,8	1,8	0,0	2,1	-	10,0	21,1	3,8	2,0	3,0	1,0	-5,2	-2,5	-2,1	-1,6
$\Sigma(A^*W_k - W_q)$	58,0	53,6	51,3	52,1	53,8	53,8	56,0	41,8	51,8	72,9	76,7	78,7	81,7	82,7	77,5	75,0	73,0	71,3
$W - W_{k+} - SW_{k+}$	83	79	76	77	79	79	81	67	77	98	102	104	107	108	103	100	98	96
$\Sigma(A^*W_k - W_q)$																		

1.4-жадвалинни дағомы

Курслатигчар	Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Сурал көлшігінің W_k мен W_q	16,6	22,0	17,0	18,0	20,0	40,5	16,3	11,6	10,2	10,8	9,7	19,3	17,0	14,0	15,0	14,0	19,0	12,0
Сурал үшіншінің W_k мен W_q	0,0	30,7	46,4	42,2	29,9	11,1	7,6	10,5	13,7	14,2	16,4	16,0	9,5	6,8	15,6	15,1	12,1	16,6
$W_k - W_q$	1,6	-8,7	29,4	-	-9,9	29,5	8,7	1,1	-3,5	-3,3	-6,8	3,3	7,5	7,2	-0,6	-1,1	6,9	-4,6
$\Sigma(A^*W_k - W_q)$	73,0	64,3	34,9	10,8	0,9	30,3	39,0	40,1	36,6	33,3	26,5	29,9	37,4	44,5	43,9	42,8	49,7	45,1
$W - W_{k+} - SW_{k+}$	98	89	60	36	26	55	64	65	62	58	55	62	70	69	68	75	70	
$\Sigma(A^*W_k - W_q)$																		

Изок: Сув омборидан фойдаланыш болшамас мальмутлары.

Сув омборлари захирасидаги сувни тежаб, самарали ишлатиш керак. Айниқса, бизнинг минтақамизда, яъни ғалла ва пахта экиладиган майдонларда суғориш ишлари, деярли, йил давомида олиб борилади. Бунинг учун сув омборидан ажратилаётган сув миқдорини мустаҳкам назорат қилиш керак. Бунга ҳар йили йилнинг бошида сув омборини ишлатишнинг диспетчерлик графикини тузиш йўли билан эришиш мумкин.

ГРАФИКНИ ТУЗИШДАГИ ҲИСОБГА ОЛИШ КЕРАК ОМИЛЛАР



1.4 - жадвал. Сув беришнинг чегаралаш чизиги ординаталарига мос келувчи сув сатҳи белгилари

Ойлар	$W_i = W_{\text{кв}} - x_{\text{норм}} + \sum (A \Sigma K - \Sigma Q)$	Сув сатҳи белгиси, м
Январ	47	378,0
Феврал	50	378,5
Март	48	378,4
Апрел	75	382,0
Май	74	381,9
Июн	67	381,0
Июл	31	375,0
Август	26	373,9
Сентябр	33	375,5
Октябр	26	373,9
Ноябр	40	377,0
Декабр	41	377,5

Назорат саволлари

1. Сув омборининг нормал ва максимал сув сатҳлари отметкаси қандай белгиланади?:
2. Сув омборида қандай сифимлар мавжуд?
3. Сув омборининг фойдали ҳажм сифими қандай хисобланади?
4. Сув чиқариш лимити деганда нимани тушунасиз?
5. Сув чиқаришда нималарга эътибор қилиш лозим?
6. Сув ўлчаш курилмаларининг қандай турларини биласиз

№ 2 - амалий машғулот

Сув омборидаги сув чиқазгичнинг затворлар очилиши баландлиги ва сув ўтказиш қобилияти ҳисоби


Ишдан мақсад: сув омборига қурилган иншоотни сув чиқариш қобилиятини аниглаш.

Масалани қўйилиши: сув чиқариш иншоотига ўрнатилган затворларни бошқариш оркали чиқаётган сувни миқдорини бошқариш.

Ишни бажариш учун намуна.

Ушбу амалий машғулотни бажариш учун ҳар бир тингловчига алохидা дастлабки маълумотлар берилиши кўзда тутилади. Улар ўзларига берилган дастлабки маълумотларига мувофиқ, пастда намуна шаклида берилган ҳисобларга асосланиб, сув омборидан сув чиқазгич иншоотининг ҳар қандай босимдаги ва затворларни ҳар қандай кўтаришдаги сув ўтказиш қобилиятини маҳсус тузилган Excel дастури асосида бажарадилар; сув сарфи, босим ва затворлар очилиши баландлиги ўртасидаги функционал боғланиш эгри чизиги (графиги)ни тузадилар.

Мисол тариқасида Оқдарё сув омборидаги минорали сув чиқазгичнинг ҳисобини келтирамиз.

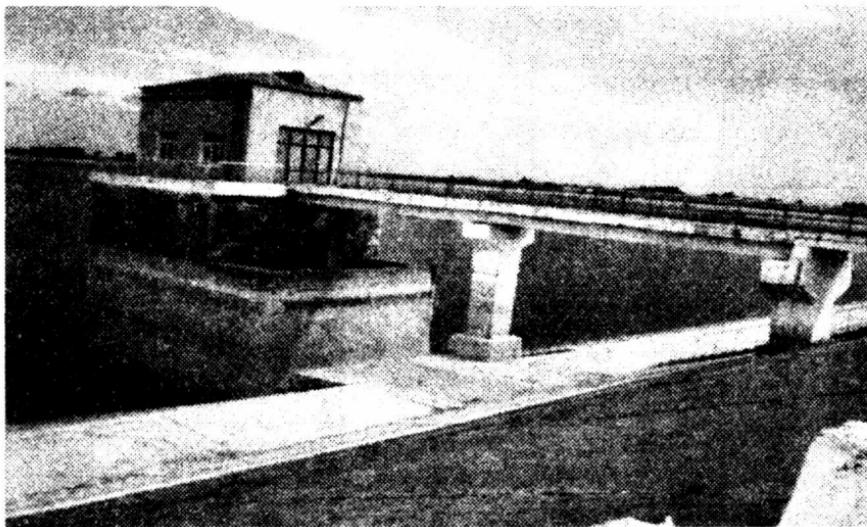

2.1 - расм. Оқ дарё сув омборидаги сув чиқазгич ва сув ташлагич иншооти.

Юқоридаги графикдан затворни ҳар қандай күттарганда ва юқори бьефда ҳар қандай босим бўлганда қувурларда ўтаётган сув сарфини аниқлаш мумкин. Ҳисоблар шуни кўрсатадики, сув чиқазгичнинг 2 та қувури ҳам тўлик 1,75 метрга очилганда НДС = 494,5 да $60 \text{ m}^3/\text{s}$ сув сарфини аниқлаш учун келтирилган Excelда ҳисоблаш дастуридан фойдаланиш мумкин.

Дастурдан фойдаланиш куйидаги тартибда бажарилади:

1. Затворни кўтариш баландлиги h_3 ва юқори бьефдаги босим H_2 белгиланиб, куйидаги жадвалдан ён томондан сиқилиш коэффициенти аниқланади.


2.1 – жадвал

h_3/H_2	0,1 5	0,1 2	0, 5	0,2 5	0,3 4	0,3 5	0, 4	0,4 5	0,5 55	0, 6	0, 6	0,6 5	0, 7	0,7 5
ε	0,6 15	0,6 18	0, 62	0,6 22	0,6 25	0,6 28	0, 63	0,6 38	0,6 45	0, 65	0, 66	0,6 75	0, 69	0,7 05

N_2	h_3	H_2	E	$\frac{\varphi}{\sqrt{1 + \varphi}} \frac{h_3}{H_2}$	$N_2 \cdot h_3 \cdot H_2$	$\sqrt{2gH_2}$	Q
1	0,5		0,626	0,55	1,75	5,39	5,2
2	1,0		0,68	0,54	3,5	5,39	10,2
3	1,5		0,75	0,54	5,25	5,39	15,3
4	1,75		0,85	0,57	6,12	5,39	18,8
1	0,5		0,616	0,55	1,75	8,86	8,53
2	1,0		0,622	0,56	3,5	8,86	17,3
3	1,5		0,629	0,54	5,25	8,86	25,3
4	1,75		0,637	0,54	6,12	8,86	29,3
1	0,5		0,615	0,58	1,75	12,53	12,7
2	1,0		0,616	0,57	3,5	12,53	24,9
3	1,5		0,619	0,56	5,25	12,53	36,9
4	1,75		0,621	0,56	6,12	12,53	43
1	0,5		0,61	0,58	1,75	15,34	5,57
2	1,0		0,615	0,58	3,5	15,34	31,14
3	1,5		0,616	0,57	5,25	15,34	45,9
4	1,75		0,619	0,57	6,12	15,34	53,5
1	0,5		0,58	0,56	1,75	17,23	16,9
2	1,0		0,615	0,58	3,5	17,23	35,0
3	1,5		0,615	0,57	5,25	17,25	51,62
4	1,75		0,616	0,57	6,125	17,23	60,15

2. Excel дастурига күвурлар сони N_2 , күвур ўлчамлари ва бошқа коэффициентларни киритиб, сув сарфи хисобланади. Жадвал натижалари бўйича $Q = f(h_3, H_2)$ боғланиш графиги чизилади (2.2 - расм).

3.

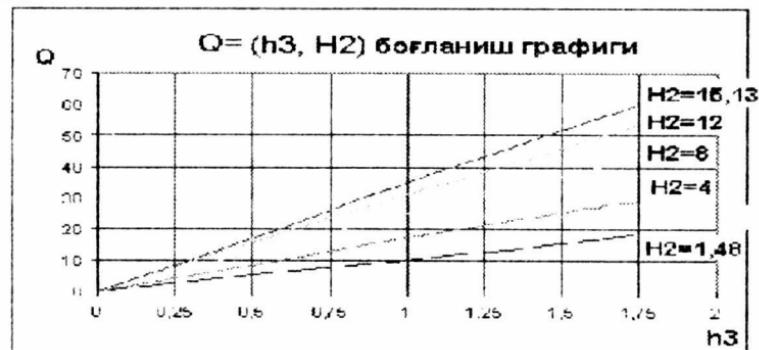2..2 - расм. $Q = f(h_3, H_2)$ боғланиш графиги.

Назорат саволлари

1. Сув омборидан сув чиқариш нима мақсадда амалга оширилади?
2. Сув омборида қандай турдаги затворлар қўлланилади?
3. Затворлар нима мақсадда бошқарилади?
4. Затворни маълум баландликда ўшлаб туриш нима мақсадда бажарилади?
5. Затворни очилиш баландлиги нимага боғлиқ?
6. Сув сарфи билан чукурлиги орасидаги боғлиқлик графиги қандай қурилади?

№ 3 - амалий машғулот:

Гидроузелдан сел оқимларини ўтказиб юбориш тартибларини белгилаш


Ишдан мақсад: сув омборига келадиган сел сувларини талофатсиз ўтказиши чора - тадбирларини белгилаш.

Масалани қўйилиши: сув омборига келиши кутилаётган сел миқдорини аниқлаш ва ундан кутиладиган талофатни йўқотиши.

Бажариш учун намуна.

Гидроузелдан сел оқимларини ўтказиши.

Сел оқимлари ўтказилиши сув тошкини ўтказилишига ўхшаб: сел оқимини ўтказилишига тайёргарлик, сел оқимини ўтказиши ва сел оқимини ўтказилгандан сўнгти даврларига бўлинади.

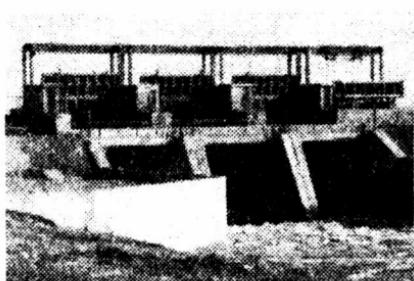

3.1 - расм. Гидроузеллар

Сел оқимини ўтказишига тайёргарлик.

Бу давр масъулиятли эканлигини ҳисобга олиб, сел келиш даври бошланишига қадар гидроузел эксплуатацияси бошқар-

маси бошлиғи ёки бош инженери раҳбарлигига сел ўтказиш ҳайъати (комиссияси)ни тузилади. Комиссия томонидан дарё ўзанида 3.1 – жадвалда келтирилган ишлар бажарилиши

3.1 - жадвал

№	Вазифани бажариш учун ҳаракатлар	Бажариш жарниш натижаси	Бажариш учун таъминот
1	Гидроузелдан сел оқимларини ўтказиб юбориш тартибларини белгилаш	Белгиланган сел оқимларини ўтказиб юбориш тартиблари	Сел оқимларини ўтказиб юбориш тартиблари
2	Сел хавфи зонасидаги йирик гидроузеллар сел оқимини хавфсиз йигилишини таъминлаш	Хавфсиз йигилиши (аккумуляцияси) таъминланган йирик гидроузеллар	Йирик гидроузеллар
3	Заарасиз сел оқимларини ўтказиш чора-тадбирларини тузиш	Заарасиз сел оқимларини ўтказиш учун тузилган чора-тадбирлар	Селоқимларини ўтказиш чора-тадбирлари
4	Заарасиз сел оқимларидан ахоли ва объектларни ҳимоялаш	Объектларини ҳалокатли салбий таъсирдан ҳимоялаш	Қишлоқ хўжалиги ерлари, мелиоратив тизимлар, сув хўжалиги иншоотлари
5	Сув ташловчи ва сув олувчи иншоотларни сел мавсуми бошига тайёрлаш	Фойдаланиш хизмати томонидан ишлаб чиқилган чора-тадбирлар	Чора-тадбирлар

Сел оқимини ўтказиш

Сел ўтиш даврида селни ўткизиш комиссияси ва авария бригадаси сутка бўйлаб навбатчилик қилади. Навбатчи бўлган сел комиссиясининг зарур бўлган воситалар, ускуналар, машиналар, механизмлар, қурилиш материаллари ва ҳоказолари топширилади.

Гидроузел бошлиги сел ўтиш вақтида юкори ташкилотларига, вилояти ва чегарадош гидроузел сел ўтказиш комиссияларига гидроузелдаги сув сатхи ҳолати, пастки бъефга ташланыётган сув сарфлари тўғрисида, гидроузелда қабул қилинган чоралар ва уларнинг оқибатлари тўғрисида маълумот бериб туриши зарур. Пастки бъефга сув ташлаш олдиндан ишлаб чиқилган график асосида ўтказилиши шарт.

Сел оқимини ўтказилгандан сўнг гидроузел ва унинг ўзанларидан 3.2 – жадвалда келтирилган тадбирлар амалга оширилиши шарт.

3.2 – жадвал

№	Вазифани бажариш учун харакатлар	Бажариш натижаси	Бажарни учун таъминот
1	Натурал кузатиш ва техник ҳолатни диагностика қилиш тартибини белгилаш	Гидротехника иншоотларида натурал кузатиш ва техник ҳолат диагностикаси	«Давсувхўжаликназорат» инспекцияси, гидротехника иншоотларида
2	Кўз билан кузатиш	Кузатиш ишлари	Визуал
3	Асбоб-ускуналар билан диагностика қилиш	Асбоб-ускуналар ёрдамида амалга оширилган диагностика ишлари	Асбоб-ускуналар
4	Гидрологик шароитларни ўрганиш	Ўрганилган гидрологик шароитлар	Гидрологик шароитлар
5	Тўғон грунтлари механик таркибини аниқлаш	Механик таркибини аниқланган тўғон грунтлари	Тўғон грунтлари
6	Геодезик услубда натурал кузатиш	Амалга оширилган геодезик услубдаги натурал кузатишлар	Геодезик асбоблар

7	Хавфсизлик мезонларини аниқлаш	Белгиланган хавфсизлик мезонлари	Хавфсизлик мезонлари
8	Сув қабул қилиш ҳудудларида лойқаланиш даражасини аниқлаш	Аниқланган лойқаланиш даражаси	Сув қабул қилиш ҳудудлари
9	Сейсмик хавф даражасини аниқлаш ишларини	Аниқланган сейсмик хавф даражаси	Асбоблар

Назорат саволлари

1. Сел оқими миқдори қандай факторларга боғлиқ?
2. Сел омбори ҳажми қандай белгиланади?
3. Сел талофатини камайтириш учун нима ишлар қилиниши лозим?
4. Сел сузини ўтказиш учун қандай чора-тадбирлар белгиланади?
5. Сел сувдан нимаси билан фарқланади?
6. Кутиласётган селни ўтказиш учун иншоотлар қандай ҳолатда ўшланади?

№ 4 - амалий машғулот

Гидротехника иншоотлари ишончлилиги ва хавфсизлигини эксплуатация даврида таъминлаш

Ишдан мақсад: гидротехник иншоотларни хавфсизлиги ва ишончлилини ишланиши аниқлашни ўрганиш.

Масалани қўйилиши: мавжуд гидротехник иншоотларни буғунги ҳолатини билган ҳолда унинг ишончлилик ва хавфсизлик даражасини аниқлаш.

Ишни бажариш учун намуна.

Гидротехника иншоотларини нафақат лойиҳалаш пайтидан бошлаб, балки қуриш ва эксплуатация қилиш даврларида ҳам

уларни хавфсизлиги ва ишончлилигини таъминлайдиган тадбирлар бажарилиши кўзда тутиш зарур.

Гидротехника иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича қўйидаги асосий талаблар бажарилиши лозим:

- гидротехника иншоотларнинг хавфсизлигини таъминлаш;
 - гидротехника иншооти хавфсизлик декларациясини тайёрлаш ва тасдиқлаш;
 - гидротехника иншоотлардан фойдаланиш узлуксизлигини таъминлаш;
 - гидротехника иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича чоратадбирларни амалга ошириш, шунингдек хавфсизлик мезонларини ўрнатиш, гидротехник иншоотлар ҳолатини доимий назоратини таъминлаш мақсадида техник воситалар билан жиҳозлаш;
 - гидротехника иншоотларга зарурий малакага эга ишчилар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш.
 - гидротехника иншоотлардан фойдаланиш бўйича фойдаланишнинг намунавий қоидалари ва маҳаллий йўриқномаларда шаклланган гидротехник иншоотлар хавфсизлик қоидаларига риоя қилиши;
 - гидротехника иншоотлар ҳолатини назорат килиш техник тизимини такомиллаштириш.
 - гидротехника иншоотлар хавфсизлиги пасайиш эҳтимоли сабабларини аниқлаш ва табиий шароитдаги кузатув маълумотларини тизимли таҳлил қилиш;
 - гидротехника иншоотларни мунтазам текширувлардан ўтказишни таъминлаш;
 - тасдиқланган хавфсизлик декларациясидаги кўрсатмаларини вактида бажариш;
 - содир бўлиши мумкин бўлган носозликни бартараф этишга мўлжалланган молиявий ва моддий захираларни яратиш;
 - табиат муҳофазаси талабларига риоя қилиш ва шу кабилар.
- «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси назоратига жами 273 та катта ва алоҳида муҳим сув хўжалиги обьектлари киради (4.1 – жадвал).

Республикамиздаги йирик ва ўта муҳим бўлган гидротехника иншоотларини техник ҳолатини ишончлилиги ва хавфсизлиги билан боғлиқ муҳим бўлган масалаларни кўриб чикиш мақсадида инспекция хузурида Сув хўжалиги вазирлиги, Фавқулодда

вазиятлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлигининг Кўриқлаш бирлашмаси, Молия вазирлиги, «Ўзбекгидроэнергия» Давлат акциядорлик компанияси, «Амударё» ва «Сирдарё» ҳавзалари сув хўжалик бирлашмалари, илмий-тадқиқот институтларининг раҳбарлари ва малакали мутахассисларидан иборат Эксперт кенгаши ташкил қилинган. Эксперт кенгашининг қабул қилган қарорлари барча давлат хўжалик бошқармалари, маҳаллий ҳокимият ва давлат органлари томонидан бажарилиши мажбурийлиги белгилаб берилди.

4.1 - жадвал

Давлатхўжаликназорат” инспекцияси назоратидаги йирик ва ўта муҳим гидротехника иншоатлари			
№ т/р	Иншоатлар турлари	Иншоатлар сони	Умумий кўрсаттичлари
1.	Сув омборлар	54	18,7 млрд.м ³
2.	Насос станциялари	35	3230 м ³ /сек
3.	ГЭС лар	28	1400 МВт
4.	Гидроузеллар	65	25506 м ³ /сек
5.	Магистрал каналлар	60	4600 км
6.	Магистрал коллекторлар	24	2360 км
7.	Дарёларда кирғоқларни химоя қилиш дамбалари	7	2300 км
ЖАМИ:		273	

Республикамиздаги йирик ва ўта муҳим бўлган гидротехника иншоатларини техник ҳолатини ишончлилиги ва хавфсизлиги билан боғлиқ муҳим бўлган масалаларни кўриб чиқиш мақсадида инспекция ҳузурида Сув хўжалиги вазирлиги, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлигининг Кўриқлаш бирлашмаси, Молия вазирлиги, «Ўзбекгидроэнергия» Давлат акциядорлик компанияси, «Амударё» ва «Сирдарё» ҳавзалари сув хўжалик бирлашмалари, илмий - тадқиқот институтларининг раҳбарлари ва малакали мутахассисларидан иборат Эксперт

кенгаши ташкил қилинганд. Эксперт кенгашининг қабул қилган қарорлари барча давлат хўжалик бошқармалари, маҳаллий ҳокимият ва давлат органлари томонидан бажарилиши мажбурийлиги белгилаб берилди.

Эксперт кенгашининг ижрочи органи сифатида **Диагностика маркази** ташкил этилган. Диагностик марказ гидротехника иншоотларини техник ҳолатини натурада кузатиш ва бажарилётган диагностика ишларини сифатли амалга ошириши учун куйида расмлари келтирилган бир қатор замонавий ва юкори аникликга эга бўлган асбоб, ускуналар билан жиҳозланган. Диагностика маркази томонидан 2018 йилга қадар 704 та гидротехник иншоотда кузатиш ва диагностика ишларини олиб борилган.

Гидротехника иншоотларида натура кузатиш ва техник ҳолатини диагностика қилиш ишлари


- “Давсувхўжаликназорат” инспекцияси, унга юклатилган вазифаларга кўра назоратдаги гидротехника иншоотларида кўйдаги натура кузатиш ва техник ҳолатини диагностика қилиш ишлари амалга ошириб келмоқда:
- кўз билан кузатиш;
 - асбоб-ускуналар билан диагностика қилиш;
 - гидрологик шароитларини ўрганиш;
 - тўғон грунтларини механик таркибини аниклаш;
 - гедезик усубда натура кузат;
 - хавфсизлик мезонларини аниклаштириш;
 - сув қабул қилиш худудларида лойжаланиш даражасини аниклаш;
 - сеймисик хавф даражасини аниклаш ишлари.



**Бу ишларни амалға оширишүүнүн инспекция күйдәгى асбоб
ва усуналардан фойдаланади.**



ГЭС ва насос
станциялари
гидроагрегат валларини
лазер ердамида
марказлаشتырыш
ускунаси




бөсикмөк күвирларни ва
металл
конструкцияларини
көтүүлүктүүнүн аниклаш
ускунаси




ГЭС ва насос
станцияларда
гидроагрегаттарни
натура синаш даврица
сүр бөсикларини
электрон ўчаш асбоби

**Бу ишларни амалға оширишүүнүн инспекция күйдәгى асбоб
ва усуналардан фойдаланади.**

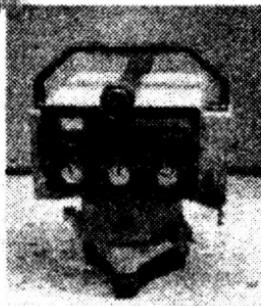


Ертүрлүк билүү
јээжелүүк
топографластырыш
асбоби CTS 'Блеск.'

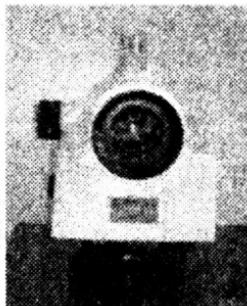


Юкюри аниклаудагы Нивелир
DIN 12

**Бу ишларни амалга ошириш учун инспекция күйдаты асбоб
да усулдардан фондаланади:**



Юсери инспекциядаги
Нивелир № 007



Юсери инспекциядаги
Теодолит 2T2

Инспекция томонидан ҳар йилга алоҳида ишлаб чиқиладиган режа ва жадваллар асосида гидротехника иншоотларни текширудан ўтказиб, уларнинг натижалари бўйича чора-тадбирларни белгилайди ва уларни бажарилиши устидан назорат олиб боради.

Инспекция томонидан ҳар йили бажарилаётган гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини баҳолаш бўйича олиб борилаётган мониторинг хulosалари иншоотлар эгалари бўлган тегишли вазирлик идораларга мунтазам киритиб борилмоқда.

Назорат саволлари

1. Иншоотлар ишончлилиги деганда нимани тушунасиз?
2. Иншоот хавфсизлиги қандай белгиланади?
3. Иншоот хавфсизлиги бўйича чет эл тажрибаларидан нималарни биласиз?
4. Иншоот авария холатда деб қандай ҳолда айтилади?
5. Гидротехник иншоотлар хавфсизлигини қайси ташкилот назорат қиласи?
6. Гидротехник иншоотлар хавфсизлигини таъминлашда қандай муоммолар мавжуд?

№ 5 - амалий машғулот

Мавжуд сув омбори мисолида хавфсизлик мезоналарини таҳлил қилиш

Ишдан мақсад: мавжуд сув омборининг хавфсизлик мезонларини меъёрий қийматлар билан таққослаш.

Масалани қўйилиши: берилган мавжуд сув омборининг хавфсизлик мезонини анқлаш ва уни меъёрий қийматлар билан солиштириш.

Ишни бажариш учун намуна.

Гидротехника иншоотининг хавфсизлиги кўрсатгичлари «Иншоот – асос -сув омбори» тизимида умумий ёки ҳар бир элементнинг энг ахамиятли қисмларини диагностика қилиш ва баҳолашдан иборат.

Гидротехника иншооти ҳолати мезонлари.

К₁ (M₁) - биринчи (оғохлантирувчи) даража, диагностика кўрсатгичларининг бундай даражасида, гидротехника иншооти ва унинг асосининг чидамлилик, механик ва фильтрация мустаҳкамлиги, сув ўтказиш иншоотларининг сув ўтказиш қобилияти ҳали меъёридаги эксплуатация шарталарига жавоб беради.

К₂ (M₂) - иккинчи, диагностик кўрсатгичларнинг қийматлари йўл қўйиладиган чегарага етиб, улардан ошса, гидротехника иншоотининг лойиҳа таркибига кўра, гидротехника иншоотидан фойдаланишга йўл қўйилмаслиги керак.

Пачкамар сув омбори мисолида қўйидаги ҳолатларда бузилиши юз бериши мумкин:

- сувнинг тўғон устидан ошиб ўтишда натижасида;
- гидротехника иншооти асоси ва танасидаги грунтларнинг фильтрация мустаҳкамлиги йўқолганда;
- тўғон кияниклари бузилганда.

Грунтнинг фильтрацияга чидамлилиги фильтрациянинг мумкин бўлган тартиби, депрессия чизиғининг эгрилиги ҳолати, дренаж сарфи катталиги ва босим градиетига боғлик. Қўйидаги 5.1 - жадвалда меъёрдаги димланиш сатҳида юкори бъеф сатҳи ва пъезометрлардаги сув сатҳи орасидаги боғланишлар асосида хавфсизлик мезонлари келтирилган

5.1 – жадвал

№№ пъезо метрлар	Стандарт σ, м	меърдаги димланиш сатҳида юқори бъеф		пъзометрдаги сув сатҳи орасидаги боғланишлар	
		K1 (+2 σ)	K2 (+3 σ)	K1 (-2 σ)	K2 (-2 σ)
Створ 1, ПК 5 + 47 - ПК 5 + 54					
21	0,35	676,00	676,00	674,67	674,32
22	0,37	675,56	675,93	674,06	673,69
24	0,61	675,57	676,00	673,13	672,56
25	0,38	674,78	675,16	673,24	672,86
Створ 2, ПК4+47 -ПК4+ 54					
27	0,98	659,61	660,59	655,68	654,70
28	0,74	659,94	660,68	656,97	656,26
30	0,70	660,55	661,25	657,74	657,04
31	0,69	657,19	657,88	654,42	653,73
Створ 3, ПК3+47 –ПП3+54					
38	0,95	659,55	660,50	655,77	654,82
	0,77	665,34	666,12	662,26	661,48

5.2 - жадвалда ва графикдан тошқин сувлари $260 \text{ м}^3/\text{сек}$ гача чегараланганда сув омбори сатҳи 676,85 м белгида бўлиб, ўтказиладиган сув миқдори $10,346 \text{ млн.м}^3$ бўлади (графикдан). Тошқин сувларини йиғиш учун сув омборининг имконияти $20,97 \text{ млн.м}^3$ га тенг, шундай қилиб гидроузел иншоотининг сув ўтказиш курилмаси $0,1\%$ (1000 дан 1 эҳтимолли) тошқинларини ўтказишга тайёр.

Хулоса: Сувнинг тўғон устидан ёки кўтарма дамбадан ошиб ўтиши нормал эксплуатация шароитларида юз бермайди.

Сват	Сарф м ³ /с			Хажм		Хажм СО	Сатхи МДС м
	келиш	чикиш	фарки	бир соат	хисоби		
	м ³ /с			млн.м ³			
1	2	3	4	5	6	7	8
0	11,3	11.3	0,0	0,0	0,0	207,453	676,00
1	11.3	11.3	0,0	0,0	0,0	207,453	676.00
2	33,9	33.9	0,0	0,0	0,0	207.453	676.00
3	45,9	45.9	0.0	0,0	0,0	207.453	676.00
4	204,0	204.0	0,0	0,0	0,0	207.453	676,00
5	441,0	260,0	181,0	0.652	0,652	208,105	676,05
6	724,0	260,0	464,0	1.670	2.322	209.775	676.19
7	1131,0	260,0	891,0	3,136	5.458	212.911	676.45
8	905,0	260,0	645,0	2.322	7.780	215.233	676,64
9	679,0	260,0	419,0	1.508	9.288	216,741	676,77
10	486,0	260,0	226,0	0.814	10.102	217.555	676,83
11	328,0	260,0	68,0	0.245	10,364	217,799	676,85
12	170,0	260,0	-90,0	-0.324	10.022	217,475	676.83
13	90,5	260,0	-169,5	-0.610	9,412	216.865	676,78
14	56,6	260,0	-203,4	-0/732	8,680	216.133	676,72
15	33,9	260,0	-226 J	-0.814	7,866	215,319	676,65
16	33,9	260,0	-226.1	-0.814	7.052	214.505	676,58
17	33,9	260,0	-226.1	-0.814	6.238	213,691	676,51
18	33,9	260,0	-226.1	-0.814	5.424	212.877	676,45
19	33,9	260,0	-226,1	-0.814	4.610	212,063	676,38
20	33,9	260,0	-226,1	-0.814	3,796	211,249	676,31
21	33,9	260,0	-226Л	-0.814	2.982	210.435	676,25
22	22,6	260,0	-237,4	-0.855	2,127	209,581	676,8
23	22,6	260,0	-237,4	-0,855	1,273	208.726	676,11
24	11,3	260,0	-248,7	-0.895	0.378	207.831	676,03

Фильтрация сарфи назоратини барча мавжуд бўлган ва янги пайдо бўлаётган булоқларда кузатиш керак.

Эксплуатация хизмати ходимлари 10 та фильтрация сувларининг йигилиш ўчоқлари (булоқлар)да ўлчов ишларини олиб боришади. З та булоқда сув йигиш ўрнатилган. Арзимас фильтрация сарфлари (хўйл доғлар, сувнинг ер сиртида ёйилиб окиши каби) визуал баҳоланади, камдан-кам холларда ўлчов

белгили идишларга йигилади, булоқлардаги кузатиш ишларининг ишончлилиги жуда паст. Булоқлардаги сарф ўзгариши ўртacha қийматдан четланишини 0,04 л/с дан 3,25 л/с гача бўлиши мумкин. 650,0 метр белгидан пастда ҳамма булоқлари қуриб қолади. Қуйидаги жадвалда МДС белгисидаги ЮБС да булоқлар сарфининг хавфсизлик мезонлари берилган.

5.3-жадвал

№ № булоқлар	Стандарт σ , м	сарф, л/с			
		K1 (+2 σ)	K2 (+3 σ)	K1(-2 σ)	K2(-2 σ)
2	0,62	8,13	8,76	5,64	5,02
3	1,63	24,63	26,25	18,12	16,49
4	0,02	0,37	0,39	0,29	0,27
5	0,18	4,74	4,92	4,02	3,84
7	1,16	13,91	15,07	9,29	8,14
8	0,15	3,54	3,68	2,95	2,81

Сув омбори қурилганлигига 40 йилдан ошганлиги сабабли лойиҳа ҳужжатлари текширув ишлари ҳақида ҳолосалар йўқолган. Тўғон қурилган грунт учун КМК 2.02.02-98 ва КМК 2.06.01-97 га асосан фильтрация оқимининг йўл қўйиладиган босим градиентлари: асос учун 1,2; тўғон танасидаги ядро учун 6,67; призма учун 0,625 бўлиб, II синф гидротехника иншоотлари учун ишончлилик коэффициенти 1,2 га тенг.

Ҳолоса: 1992-2004 йиллар ичida ҳисобланган амалдаги босим градиенти, йўл қўйиладиганидан кичик, IV-дарвозада энг баланд, қуий таянч призмада 0,01-0,45 гача. Олинган маълумотлар етарлича, ишончли бўлмаганлиги учун, тўғонда маҳсус текширув ишлари олиб борилиб, грунтнинг физик-механик ва фильтрация хусусиятлари ва сейсик таъсиридан грунтни суюлиб кетиши хусусиятлари ўрганилиши керак.

Тўғон қиялигининг мустаҳкамлигини таъминлаш.

Тупроқдан қилинган гидротехника иншоотлари қияликларининг чидамлилиги, цилиндрисимон юмалоқ, синик ва бошқа шаклли сиртлар бўйича силжиши ёки сурилиши, лойиҳалаш меъёrlарига асосан КМК 2.06.05-98 бўйича текширилиши лозим.

Тупрок тўғонларнинг мустаҳкамлигини баҳолаш кияликларнинг бўлиши мумкин бўлган силжиш сиртлари ичидаги энг хавфли, кулаши мумкин бўлган призмаларни аниқлаб унга таъсир қилувчи минимал қаршилик кучлари ва сурувчи актив кучлар таъсирини топиш лозим. Силжиш хавфи бор сиртни аниқлашда чидамлилик коэффициенти K_3 ни топиш керак.

$$K_3 = R/F = \gamma_n \gamma_{fc} / \gamma_{cj}$$

Бунда F - силжиш сирти ўқига нисбатан актив таъсир қилувчи кучларнинг тенг таъсир этувчиси.

R - кўрилаётган текисликда ҳосил бўладиган қаршилик кучларининг хисобда ишлатиладиган киймати

γ_n , γ_{fc} , γ_{cj} - КМК 2.06.01-97 дан аниқланадиган кучланишга чидамлилик, иншоот учун жавобгарлик ва кучланишларнинг мослашиш коэффициентлари.

$$\gamma_c = 1,0, \quad \gamma_n = 1,2, \quad \gamma_{fc} = 1,0$$

$$K_s = (1,2 \times 1,0) / 1,0 = 1,2 \quad \text{демак } K_s \geq 1,2 \text{ бўлиши керак.}$$

Кучланишларнинг маҳсус жамланмаси учун K_s ни хисоблаймиз.

$$\gamma_c = 1,0; \quad \gamma_n = 1,20; \quad \gamma_{fc} = 0,9 \text{ бўлган ҳолларда}$$

$$K_s = (1,2 \times 0,9) 1,0 = 1,08$$

$$K_s \geq 1,08$$

Хуносас: Тўғон кияликлари учун қуйидагича:

1. Асосий хисобдаги кучланишлар таъсирида тўғон чидамлилиги $K_s \geq 1,20$ дан кам бўлмаган ҳоллар учун таъминланган.

2. Кучланишларнинг маҳсус жамланмаси учун сейсмик таъсириларни хисобга олганда тўғоннинг сейсмик чидамлиги таъминланадиган минимал коэффициент $K_s \geq 0,8$ бўлиши керак. Текшириш натижаларига кўра Пачкамар сув омбори учун қуйидаги хавфсизлик мезонлари қабул қилинган (5.4 – жадвал)

5.4 - жадвал

T.p.	Таъсир омиллари	$K_1 (M_1)$	$K_2 (M_2)$
1	Тошкinnинг асосий тўлкини, m^3/c	1131,0	1355,0
2	Юкори бъеф сатҳи, м	676,0	676,85
3	Қуйи бъефга сув ташлаш, m^3/c	$\leq 510,0$	$\geq 510,0$
4	ЮБСнинг бўшаш тезлиги, м/сут	0,50	аварияли

5	Флюгер бўйича шамол тезлиги, м/сек	24	29
6	Зилзигла таъсири	ТБ3-0,448g	МВ3-0,86g
7	Пъзометрлардаги сув сатҳи	8 - жадвалга кўра	
8	Булоклардаги сув сатҳи	9 - жадвалга кўра	
9	Фильтрация оқими босим градиентлари: тўғон ядросида тўғоннинг қуий призмаси учун тўғон асосида	6,4 0,60 0,40	6,67 0,625 1,2
10	Тўғон қиялиги мустаҳкамлиги: асосий кучлар жамламаси маҳсус кучлар жамламаси	1,25 1,125	1,20 1,08
11	Тўғон ўркачи чўкиши, см	1,0	1,5

Назорат саволлари

- Иншоотлари хавфсизлик мезонлари деганда нимани тушунасиз?
- Иншоот хавфсизлигига таъсир этувчи қандай омилларни биласиз?
- Иншоот қиялиги мустаҳкамлиги қандай аниқланади?
- Иншоотда қандай ҳолда фильтрация кузатилади?
- Иншоотлар хавфсизлигига фильтрация қандай таъсир қиласиди?
- Гидротехник иншоотлар мустаҳкамлик коэффиценти нимани англатади?

№ 6 - амалий машғулот

Сув омборидаги грунт тўғон танасидаги лойиҳавий депрессия эгри чизиги юзасини пъезометрлар кўрсаткичлари билан солиштириш ҳисоби

Ишдан мақсад: сув омбори тўғонига ўрнатилган пъезометрларни ҳолатини назорат қилиш.

Масалани қўйилиши: мавжуд сув омбори тўғонини ҳисоблаш орқали депрессия эгри чизиги ҳолатини аниқлаш ва уни пъезометр курсаткичлари билан такқослаб таҳлил қилиш.

Ишни бажариш учун намуна.

Сув ўтказмас бир жинсли грунтли түғон конструкцияси күриб чиқилади. Грунт түғон танасида хосил бўладиган фильтрация оқими депрессия эгри чизигининг лойиҳавий ҳолатини аниглаш ва пъезометрлар кўрсаткичлари билан таққослаш сув ўтказмас бир жинсли грунтли түғон конструкцияси учун кўриб чиқилади.

Асоси сув ўтказмас бир жинсли грунтли түғон конструкцияси учун берилалигани дастлабки маълумотлар

1	Түғон тури – бир жинели (гил) грунтидан ясалган
2	Түғон тенаси кенглиги $b_t = 10 \text{ м}$
3	Түғон юқори киялиги ётиклик коэффициенти $m_1 = 3,0$
4	Түғон баландлиги $H_t = 15 \text{ м}$
5	Югори бъефлаги сув чукурлиги $H_1 = 14 \text{ м}$
6	Пастки бъеф суви чукурлиги $H_2 = 0$
7	Түғон банкетли дренаж билан ясалган бўлса, банкетли дренаж юқори киялиги $m_3 = 1,0$; пастки киялиги эса $m_4 = 1,5$
8	Түғон танаси грунти фильтрация коэффициенти $K_f = 0,0001 \text{ м/сутка}$

БАЖАРИШ ЧУЧУН ТАММИНОТ

№	Вазифани бажариш учун ҳаракатлар	Бажариш натижаси	Бажарниш учун таъминот
1	Дастлабки маълумотлар бўйича түғон кўндаланг кесимини чизиш	Масштабда чизилган түғон кўндаланг кесими	Дастлабки маълумотлар
2	Түғон ҳисобий схемасини вертикал юқори киялик схемаси билан алмаштириш	Фильтрациянуктаи назаридан эквивалент бўлгай вертикал юқори киялик схемаси	Эквивалент кесим услуби
3	Эквивалент кесим ҳисобий узунлигини ҳисоблаш	Эквивалент кесимнинг аниқланган ҳисобий узунлиги	Эквивалент кесим

4	Холат учун фильтрация тенгламасини тузиш	Тузилган фильтрация тенгламаси	Фильтрация тенгламаси
5	Дренаж бошидаги депрессия эгри чизиги ординатасини аниклаш	Аниқланган депрессия эгри чизиги ординатаси	Депрессия эгри чизиги ординатаси
6	Депрессия эгри чизигини тузиш	Тузилган депрессия эгри чизиги	Депрессия эгри чизиги
7	Чизмадан депрессия эгри чизиги лойихавий күрсаткичларини күрсатиш	Пъезометрлар ўрнатилган жойидаги депрессия эгри чизиги күрсаткичлари	Пъезометр
8	Тўғон танасида ўрнатилган пъезометрлардан ўртacha кўрсаткичларни олиш	Пъезометрлардан йил давомида олинган ўртacha кўрсаткичлар	Пъезометрлар сув сатхи кўрсаткичлари устидан кузатуви журнали
9	Пъезометр ва лойихавий кўрсаткичлани солишириш	Солиширилган кўрсаткичлар	Кўрсаткичлар
10	Лойихавий кўрсаткичлар хатосини аниқлаш ва хулоса чиқариш	Олинган хулоса	Лойихавий кўрсаткичлар

Тагидан сув ўтказмайдиган бир жинсли дренажсиз ёки қоплама дренажли грунт тўғоннинг фильтрация ҳисоби

Дастлабки мълумотлар бўйича масштабда тўғон кўндаланг кесими чизилади. В.А. Замарин таклиф этган эквивалент кесим услубида тўғон ҳисобий схемаси фильтрация нуқтаи назаридан эквивалент бўлган бошка вертикал юқори қиялик схемаси билан алмаштириллади. У сув сатхи юқори қиялик билан кесишган жойдан ΔL масофада жойлаштириллади. ΔL қиймати қуйидаги формуладан аникланади:

$$\Delta L = \beta \cdot H_1$$

6.1

бунда, $\beta = m_1/(2 \cdot m_1 + 1)$ - Г. М. Михайлов бўйича; H_1 – юқори бъефдаги сув чуқурлиги.

$$\beta = 3/(2 \cdot 3 + 1) = 0,43, \Delta L = 0,43 \cdot 14 = 6,02 \text{ м.}$$

$L_{\text{хис}} = L + \Delta L$ – эквивалент кесимнинг ҳисобий узунлиги; m_2 – тўғонпастки қиялигининг ётиқлик коэффициенти; L – қиймати чизмадан олинади ёки қуйидагича ҳисобланади.

$$L = m_1 \cdot (H_t - H_1) + b_t + m_2 \cdot (H_t) = 3 \cdot (15 - 14) + 10 + 2,5 \cdot (15) = 50,5 \text{ м}$$

$$L_{\text{хис}} = 6,02 + 50,5 = 56,52 \text{ м}$$

Депрессия эгри чизигининг пастки қияликка чиқиш баландлиги қуйидаги формуладан аниқланади:


$$h_1 = (L_{\text{хис}}/m_2) - [(L_{\text{хис}}/m_2)^2 - (H_1)^2]^{0,5} \quad 6.2$$

$$h_1 = (56,52/2,5) - [(56,52/2,5)^2 - (14)^2]^{0,5} = 22,608 - [(22,608)^2 - 14^2]^{0,5} = 4,86 \text{ м}$$


Солиширма фильтрация сарфи қуйидаги ифодадан аниқланади:

$$q/K_f = (H_1)^2 / [2 \cdot (L_{\text{хис}} - m_2 \cdot h_1)] = 14^2 / [2 \cdot (56,52 - 2,5 \cdot 4,86)] = 2,2 \text{ м}$$

$$q = 2,2 \cdot K_f = 2,2 \cdot 0,0001 = 0,00022 \text{ м / сутка}$$

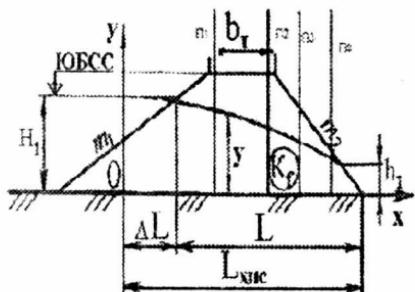

a)

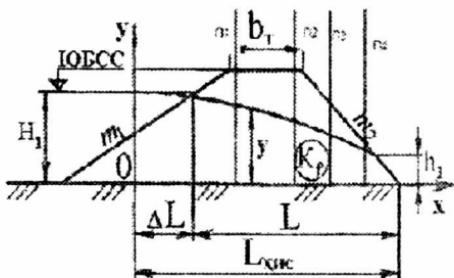

b)

6.1- расм. Фильтрация ҳисоблари схемалари:

а) бир жинсли дренажсиз тўғон; б) бир жинсли банкетли дренажли.

Координаталар бошини 0 нүкта деб қабул қилиб, депрессия эгри чизиги Дюпью тенгламаси ёрдамида курилади:

$$y^2 = (H_0)^2 - 2 \cdot q \cdot x / K_f \quad 6.3$$

$$y^2 = (14)^2 - 2 \cdot 0,00022 \cdot x / 0,0001$$

$$y^2 = 196 - 4,4x$$

$$x = (196 - y^2) / 4,4$$

X - га нолдан X = L_{хис} - m₂ · h₁ - гача ихтиёрий қийматларни бериб, (6.3) формула бўйича депрессия эгри чизиги чизилади.

Чизмадан пъезометрлар ўрнатилган жойлардаги депрессия эгри чизигининг лойихавий кўрсаткичлари қийматини аниқлаб 6.1 – жадвалга киритамиз.

6.1 – жадвал

Пъезометр номери	П 1	П 2	П 3	П 4
«У» ўқидав бошлаб горизонтал масофа X (м)	9,5	18,0	30,0	43,0
Лойихавий кўрсаткичи Y (м)	12,41	10,81	8,0	2,6

Грунт тўғон танасида ўрнатилган пъезометрларнинг йиллик кўрсаткичларини аниқлаш

Ушбу кўрсаткичлар амалда пъезометрлар сув сатҳи кўрсаткичлари устидан кузатуви журналидан олинади. Бизнинг мисолимизда улар куйидаги жадвалда кўрсатилган.

6.2 – жадвал

Пъезометр номери	П 1	П 2	П 3	П 4
Пъезометр сув сатҳи кўрсаткичи Y ₁ (м)	13,1	12,2	8,5	3,0

Грунт тўғон танасида ўрнатилган пъезометрлардан йил давомида олинган ўртacha кўрсаткичларини лойихавий кўрсаткичлари билан солиштириш ва лойихавий кўрсаткичлари хатосини аниқлаш ва хулоса чиқариш

6.3 – жадвал

Пъезометр номери	П 1	П 2	П 3	П4
«У» уқидан бошлаб горизонтал масофа X (м)	9,5	18,0	30,0	43,0
Лойхавий курсаткичи Y (м)	12,41	10,81	8,0	2,6
Пъезометр сув сатхи курсаткичи Y_1 (м)	13,1	12,2	8,5	2,8
Лойхавий курсаткичларнинг амалдаги пъезометрлар курсаткичларга нисбатан ҳатоси, $\Delta = 100\% \cdot (Y - Y_1) / Y_1$	5,2%	11,3%	5,8%	7,1%

Хулоса. Лойхавий күрсаткичларнинг амалдаги пъезометрлар күрсаткичлариға нисбатан ҳатоси 5,2 % дан 11,3 % билан фарк этади.

Иккинчи масала: Бир жинсли банкетли дренажли түғон (6,5, б - расм). Дастребки маңлумоттар бүйича масштабда түғон күндаланғ кесими чизилади. В.А. Замарин таклиф этган эквивалент кесим услубда түғон ҳисобий схемаси фильтрация нұқтаи назаридан эквивалент бүлгап бошқа вертикал юқори қиялик схемаси билан алмаштирилади. У сув сатхи юқори қиялик билан кесишгандан жойдан ΔL масофада жойлаштирилади (5,5,б-расм). ΔL қиймати юқорида күрсатылған формуладан анықланади:

$$\Delta L = \beta \cdot H_1$$

бунда, $\beta = m_1 / (2 \cdot m_1 + 1) - \Gamma$. М. Михайлов бүйича; H_1 – юқори бьефдаги сув чуқурлиги.

$$\beta = 3 / (2 \cdot 3 + 1) = 0,43$$

$$\Delta L = 0,43 \cdot 14 = 6,02 \text{ м}$$

$L_{\text{хис}} = L + \Delta L$ – эквивалент кесимнинг ҳисобий узунлиғи; m_2 – түғон пастки қиялиги ётиқлик коэффициенти; L – қиймати ўлчами чизма (6,5, б - расм) дан олинади ёки күйидагича хисобланади.

$$L = m_1 \cdot (H_1 - H_2) + b_1 + m_2 \cdot (H_2 - H_3 - a) - m_3 \cdot (H_3 + a)$$

Бунда a – дренаж призманинг эҳтиётилик запаси $a = 0,5 \dots 1$ м белгиланади. $a = 1$ м тенг деб белгилаймиз ва L - ни ҳисоблаймиз.

$$L = 3 \cdot (15 - 14) + 10 + 2,5 \cdot (15 - 0 - 1) - 1,5 \cdot (0 + 1\text{м}) = 3 + 10 + 35 - 1,5 = 46,5 \text{ м}$$

$$L_{\text{хис}} = 6,02 + 46,5 = 52,52 \text{ м}$$

Бу ҳолат учун фильтрация тенгламаси қўйидагича бўлади:

$$\frac{q}{K_f} = (H_1)^2 / [2 \cdot (L_{\text{хис}} - h_{\text{ap}})] \quad | 6.4$$

h_{ap} киймати $L_{\text{хис}}$ га нисбати жуда кам микдорда бўлганлиги сабабли, (6.4) формуладаги унинг киймати эътиборга олинмаса, у қўйидаги кўринишни олади:

$$\frac{q}{K_f} = (H_1)^2 / [2 \cdot (L_{\text{хис}})] \quad | 6.5$$

(6.5) формуладан:

$$q = K_f \cdot (H_1)^2 / [2 \cdot (L_{\text{хис}})]$$

$$q = 0,0001 \cdot (14)^2 / [2 \cdot (52,52)] = 0,0196 / 105,04 = 0,00019 \text{ м}^2/\text{с}$$

Дренаж бошидаги депрессия эгри чизиги ординатаси:

$$h_1 = q / K_f \quad | 6.6$$

$$h_1 = 0,00019 / 0,0001 = 1,9 \text{ м}$$

Координаталар бошини 0 нукта деб қабул қилиб, депрессия эгричизиги қўйидаги тенглама бўйича тузилади:

$$y^2 = (H_1)^2 - 2q \cdot x / K_f \quad | 6.7$$

$X = 0$ бўлганда ордината $y = H_1$, демак $y = 14$ м бўлади, агар $X = L_{\text{хис}}$ бўлганда $y = h_1$, демак $h_1 = 1,9$ м бўлади. X -га нолдан $X = L_{\text{хис}} = 52,52$ м гача ихтиёрий қийматлар берив, депрессия эгри чизиги қийматлари ҳисобланади.

$X = L_{\text{хис}} + l_{\text{др}} = 50,62 \text{ м}$ бўлганда ордината $y = 0$, дренаж бошидан шу нуқтагача бўлган масофа $l_{\text{др}}$ са қуйидаги ифодадан аниқланади:

$l_{\text{др}} = 0,5 \cdot q / K_f$	6.8
-------------------------------------	------------

$$l_{\text{др}} = 0,5 \cdot 0,00019 / 0,0001 = 0,95 \text{ м}$$

6.4 – жадвал

Пъезометр номери	П1	П2	П3	П4	П5
«У» ўқидан бошлаб горизонтал масофа, $X(\text{м})$	9,5	18,0	30,0	43,0	50,62
Лойихавий кўрсаткичи, $Y(\text{м})$	12,65	11,3	9,1	5,7	0

Чизмадан депрессия эгри чизифи ҳисобланган қийматларини пъезометрлар ўрнатилган жойларида кўрсатамиз.

Грунт тўғон танасида ўрнатилган пъезометрлардан йил давомида олинган ўртacha кўрсаткичларини аниқлаш

Ушбу кўрсаткичлар амалда пъезометрлар сув сатҳи кўрсаткичлари устидан кузатуви журналидан олинади. Машғулот бажарилишида улар ўқитувчи томонидан ҳар бир талабага алоҳида бланк – топшириқдан ташқари қўшимча берилади. Бизнинг мисолимизда улар қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

6.5 – жадвал

Пъезометр номери	П1	П2	П3	П4	П5
Пъезометр сув сатҳи кўрсаткичи, $Y_1(\text{м})$	13,0	12,1	8,5	6,0	0

Грунт тўғон танасида ўрнатилган пъезометрлардан йил давомида олинган ўртacha кўрсаткичларини лойихавий кўрсаткичлари билан солиштириш ва лойихавий кўрсаткичлари ҳатосини аниқлаш ва хulosса чиқариш.

6.6 – жадвал

Пъезометр номери	П1	П2	П3	П4
«У» ўқидан бошлаб горизонтал масофа, $X(\text{м})$	9,5	18,0	30,0	43,0

Лойиҳавий кўрсаткичлари, Y (м)	12,6 5	11,3	9,1	5,7
Пъезометр сув сатхи кўрсаткичи, Y_1 (м)	13,0	12,1	8,5	6,0
Лойиҳавий кўрсаткичларни амалдаги пъезометрлар кўрсаткичларга нисбатан ҳатоси, $\Delta = \frac{100\% \cdot (Y - Y_1)}{Y_1}$	- 2,7 %	- 6,6 %	+7,1 %	-5,0%

Хулоса. Лойиҳавий кўрсаткичларнинг амалдаги пъезометрлар кўрсаткичларига нисбатан ҳатоси 2,7 % дан 7,1 % билан фарқ этади.

Назорат саволлари

1. Пъезометр турлари ва вазифаси нима?
2. Депрессия эгри чизиги нимани англатади?
3. Депрессия эгри чизигини назарий ва пъезометр курсаткичларини мос келмаслиги нимани англатади?
4. Дренж турлари ва уларнинг вазифаси нимадан иборат?
5. Бир ёки ҳар хил жинсли тўғон деганда нимани тушунасиз?
6. Тўғон асослари қандай жинслардан иборат бўлиши мумкин?
7. Фильтрацияга қарши қурилмаларни қандай турларини биласиз?
8. Тескари фильтрни вазифаси нимадан иборат?

№ 7 - амалий машғулот

Гидротехника иншоотлари кадастрини тузиш. сув омборлари, гидроузеллар, сув олиш иншоотлари кадастрини тузиш бўйича мисоллар

Ишдан мақсад: Гидротехник иншоотлар кадастрини тузиш.

Масалани қўйилиши: мавжуд гидротехник иншоот кадастрини тузиш.

Ишни бажариш учун намуна.

Ўзбекистон Республикаси Гидротехника иншоотларининг кадастри "Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ иншоотларнинг техник ҳолатини ҳисобга олиш ва баҳолаш, уларнинг бехатар ишлашини таъминлаш мақсадида юритилади.

Гидротехника иншоотлари кадастри иншоотнинг табиий шарт-шароитлари, жойлашган ўрни, техник, сифат ва миқдор тавсифномалари, хизмат қилиш муддати, эгаси тўғрисидаги ва бошқа маълумотларни ташкил этувчи маълумотлар тизими ва хужжатлардан иборат бўлади.

Гидротехника иншоотлари кадастри иншоотларнинг техник ҳолатини ҳар томонлама ўрганиш ва баҳолаш, сифат ва миқдор тавсифномаларини ва фойдаланиш даражасини ҳисобга олиш мақсадида юритилади.

Андижон сув омбори мисолида

Андижон сув омборининг кадастри

"Давсувхўжаликназорат" инспекцияси

Эксперт кенгаши

Диагностика маркази

Кадастр № 01. 1. 01

(2018 йил ҳолати бўйича аниқлик киритилган)

А Н Д И Ж О Н СУВ ОМБОРИ КАДАСТРИ

Тошкент – 2018 йил

Андиқон сув омборининг кадастри

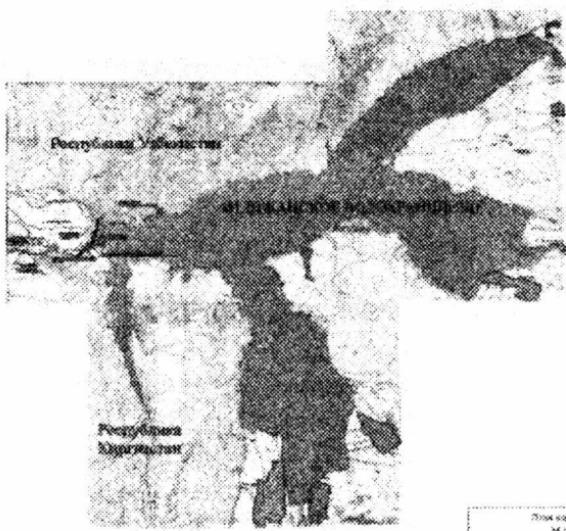


Фото 1. Озеконское водохранилище

Андиқон сув омборининг кадастри



Фото 2. Озеконское водохранилище



Фото 3. Продолжение предыдущего пейзажа берега северной впадины озера

Андижон сув омбори бўйича кадастр маълумотлари

Сув омбори қурилган жой ёки дарё – Қорадарё.

Сув омборини жойлашган ўрни – Хонобод шаҳридан 10 км, Андижон шаҳридан эса 70 км узоклиқда.

Сув омбори жойлашган территория – Ўзбекистон Республикасининг Андижон вилояти ва Кирғизистон Республикасини Ўш вилояти.

Сув омборининг тури – ўзанда жойлашган.

Сув манбаси – кор – ёмғирдан тўйинувчи Қорадарё.

Сув ҳажмини бошқарши усули – кўп йиллик.

Асосий вазифаси ва истеъмолчилари – Ирригация ва энергетика.

Районнинг сейсмик қўрсатгичи - лойиҳа бўйича 9 балл.

КМК 2 – 01 – 03 - 96

Иншиоот синфи – 1 КМК 2 – 06 – 01 - 97.

Кадастр № - 01.1.01 (01 - вилоят), (1 – сув омбори),

(01 – объектни вилоятдаги тартиб раками).

Бош лойиҳачи – Институт («Средазгипроводхоз») «Узгипромеливодхоз».

Бош пудратчи – Трест «Узглавводстрой».

Куриш даври – 1963 – 1984 йиллар.

Сув омборини тўлгизиш бошланган ва НСС отметкасига етган вақт – 1978 / 1983.

Эксплуатацияга топшириши вақти (ким томонидан ва қабул қилиши вақти қачон расмийлаштирилган) – Давлат комиссияси, 1984 йил.

Эксплуатация қиласидиган ташкилот – Ўзбекистон Республикаси сув хўжалик вазирлиги.

Объектни ҳимоя қилиши тури – СНБ томонидан 9 та постда.

Йўл – бетон билан қопланган 10 км узунлиқдаги йўл.

Алоқа – Хонобод ва Андижон шаҳарлари билан шаҳарлароро телефон линияси ва уяли телефон алоқаси.

Баланс қиймати – 01.01.2018 йил ҳолати бўйича 15773448676 сўм.

Андижон сув омбори кадастри маълумотлари

Иншоот курилган ўзан жой	Сув омборини географик жойлашуви	Сув омбори жойлашган жой	Сув омбори тури	Тўйиниш манбаси
Қорадарё, Кампирават	Хонободдан 10 км Андижон- дан 70 км.	Андижон вилояти Кўргонтепа тумани; Қирғизистон Республикаси Ўш вилояти	Ўзанга курилган	Кор, ёмғир

Сув ҳажмини бошқарил тури	Асосий вазифаси	Районнинг сейсмик кўрсатичи	Иншоот синфи	Лойиҳа ташкилоти
Кўп йиллик	Иrrигация - энергетика.	Лойиҳа бўйича 9 балл КМК 2-01-03-96-9	KMK 2-06- 01- 97.	Институт («Средазги п роводхоз») «Узгипром еливодхоз »

Пудратчи ташкилот	Курилган йили	Сув тўлғизилиш бошланган йил ва тўлик тўлғизилган йил	Эксплуатация- га топширилган йил (қайси ташкилот томонидан акт расмийлашти- рилган)	Эксплуата ция қилувчи ташкилот
Трест «Узглаввод строй»	1963-1984	<u>1978</u> 1983 йил.	Давлат комиссияси. 1984 йил.	Сув хўжалик вазирлиги

Куриклаш усули	Йўл	Алока линияси	Баланс нархи млн.сўм 01.01.2018 йил
МХ. доимий	Бетон қопламали 10 км йўл	Хонобод шахри били телефон линияси мавжуд	157734,0

Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими таҳлили

Ишдан мақсад: Гидротехник иншоотлар тўғрисида кундалик маълумот-лар тўплаш ва уларни таҳлилини ўрганиш.

Масалани қўйилиши: мавжуд гидротехник иншоот тўғрисида маълумотлар тўплаш ва уни таҳлил қилиш.

Ишни бажариш учун намуна.

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини баҳолаш мониторинг тизимининг асосий вазифалари - гидротехника иншоотларни доимий назоратини олиб бориш, сув омборларида ва бошқа иншоотларда ўрнатилган Назорат ўлчов асбоблардан бевосита олинган маълумотларга тезкор ишлов бериш ҳамда ишлаб чиқилган кадастр хужжатлари ва бошқа диагностика ишларидаги берилган кўрсатмаларни бажарилишини таҳлилини олиб боришидир.

Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги мониторинги нафакат хавфсизлигини баҳолаш мезонлари тизимига асосланган тезкор назорат самарадор технологиясини назарда тутади балки иншоотда тўпланган барча маълумотларга тўлиқ эга бўлиш тезкорликни кўзда тутади.

Шу сабабли унинг хавфсиз ҳолати мониторингини ташкиллаштириш алоҳида долзарб касб этади.

Бундан ташқари, бу масалани муҳимлиги шундан иборатки, гидротехника иншоотлардан фойдаланишдаги кўзга кўринарли ютуқларга қарамай, охирги йилларда гидротехника иншоотларнинг ишдан чиқиши суръати ошиб бориши, ҳатто авария ҳолатлари кузатилмоқда шунингдек сув омборларида, насос станцияларда, дарё ва сойларда алоҳида хавотирга сабаб бўлмоқда.

Хозирги пайтда мавжуд гидротехника иншоотлар хавфсизлиги ва ишончлиги даражаси пасайишидан жиддий ташвишдамиз.

Республикамиздаги гидротехника иншоотлар кишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришни 90 фоизни, электроэнергия ишлаб чиқаришни 10 фоизни сув билан таъминлайди, умуман олганда иктиносидиёт бошқа соҳаларининг турғунлиги, асосий ўша туманларда яшовчи 50

фойизни ахолининг хавфсизлиги ушбу гидротехник иншоотлар ҳолати билан боғлиқдир.

Гидротехника иншоотлар 40-50 йиллик фойдаланиш натижасида эскириш жараёнлари, лойқаланиш оқибатида уларнинг техник имконияти ва ишончлиги камаяди.

Уларнинг шикастланиши ва бузилишидан ижтимоий, иқтисодий оқибатлар, моддий заар жуда катта бўлиши ва табиий оғатлар билан тенглашиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган рўйхатга асосан «Давсувхўжаликназорат» инспекцияси назоратида – 273 та йирик ва ўта муҳим сув хўжалиги иншоотлари мавжуд бўлиб, булардан 54 та сув омборлари, 35 та насос станциялари, 29 та гидроэлектростанциялар, 60 та магистрал каналлар, 64 та гидроузеллар, 24 та магистрал коллекторлар ва 2312.2 км масофадаги 7 та дарё ва сойлардаги ўзанларни бошқариш ва химоялаш иншоотларини техник назоратини олиб боради.

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги Конунни асосий мақсади фуқаролар хаёти, соғлиги ва мулкини химоясини таъминлаш, шунингдек гидротехника иншоотлар аварияси натижасидаги корхоналар мулкига зиён етиши, бино ва иншоотлар бузилиши, ер ювилиши, ер ости сувлари сатхининг хавфли ўзгариши ва бошқа заарларни олдини олиш.

Ўзбекистон Республикаси «Гидротехника иншоотлар хавфсизлиги тўғрисида» ги Конунга мувофиқ гидротехник иншоотлар хавфсизлиги мониторинги механизмининг асосий принциплари қўйидагилар:

Давсувхўжаликназорат инспекцияси томонидан амалга ошириладиган, гидротехник иншоотлар хавфсизлигини таъминлашни самарадор давлат бошқарувини олиб бориш;

Фойдаланувчи ташкилотлар томонидан гидротехника иншоотлардан фойдаланиш қоида ва меъёрлари бажарилишини давлат назоратини таъминлаш, шунингдек улар томонидан инспекцион текширувларни ўтказиш;

Фойдаланувчи ташкилотлар томонидан мунтазам ўтказиладиган кузатувлар, кўздан кечириш гидротехника иншоотларни марказлашган текширувлари олиб бориш.

Гидротехника иншоотлар хавфсизлигини деклариялаш ва гидротехник иншоотлар кадастрини олиб бориш.

Давсувхұжаликназорат» инспекциясининг Диагностика марказы томонидан амалға ошириладыган диагностика, хавфсизлиги мезонларини аниклаш ва гидротехника иништоотлар аварияси хавфи дара жасини бақолаш, шунингдек объект иш қобилиятыни түлиқ ёки қисман йүқотиши ва фавқулодда ҳолат вұжудға келишига сабаб бўлувчи нұксонларни ўз вақтида аниклаш ва йүқотиши.

Гидротехника иништоотлар кўп қисмини Назорат ўлчов асбоблар билан, маълумотлар компьютер базалари ва мониторинг системалари билан таъминлаш.

Ходимларни аварияга қарши чора-тадбирларни бажаришга, фавқулодда ҳолатлар мавжудлиги ва уларни йүқотиши шароитидаги хатти-харакатларга, шунингдек бу учун зарур моддий ва манавий захираларни тайёрлаш.

Сув омборларини тұлдириш ва бўшатиш бўйича талаблар

Сув омборлари захирасидаги сувни тежаб, самарали ишлатиши лозим. Айниқса, бизнинг минтақамизда, яни ғалла ва пахта экиладыган майдонларда суғориши ишлари деярли йил давомида олиб борилади. Бунинг учун сув омборидан берилаётган сув устидан қаттық назорат килиш керак. Бунга ҳар йили, ийлнинг бошида сув омборини ишлатишнинг диспетчерлик графигини тузиш йўли билан эришиш мумкин. Графикни тузишда сув омборини таъминловчи дарёдаги сув оқимини, сув омборидаги йил бошигача йиғилган сув ҳажми ва ҳисобий йилда истеъмолчиларга сув етказиш режасини ҳисобга олиш керак.

Дастлаб сув омборини таъминловчи дарё бўйича 15-30 йиллик гидрологик кузатув маълумотлари асосида сув оқимининг ўзгариши ўрганиб чиқилади ва шу йиллар ичидан сув кўп бўлган, ўртача ва кам сувлилари топилади. Сўнгра шу йиллардаги сув омборини ўн кунлик сув балансининг кирим ва чиқимни ташкил этувчилари ҳисобланади. Барча маълумотлар йиғилгандан сўнг сув омборини самарали тұлдириш ва бўшатиш учун диспетчерлик графиги тузилади.

Ҳисобий йил мобайнинда графикка ўзгартиришни фактат сув омборига келадыган йиллик оқимни олдиндан ҳисобга олишда бўлиши мумкин бўлган хато туфайлигина киритиш мумкин.

Диспетчерлик графикни сув омборини тұлдириш ва сув беришни чегаралаш чизиклардан иборат.

Сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги: Сув омборини түлдиришда сув омборини түлдириши чегаралаш чизигини тузиш керак ва бу график асосида сув омборини түлдириш зарур. Сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги жадвал ҳамда график күренишларида берилади. Унда йилдаги ўн кунликларнинг охириги саналарига мос келувчи сув омборида тўплланган сув ҳажмлари ва ундаги сув сатҳи белгилари келтирилади.

Сув омборини түлдиришни чегаралаш чизигининг ординаталарини аниқлаш учун ўн кунликлар бўйича сувнинг қуилиши ва чиқиши устидан кузатув олиб бориш зарур ва шу кузатув маълумотлари асосида сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги ординаталари куйидаги боғланиш орқали аниқланади:

$$W_j = W_{m_{j\text{ннн}}} - S_{max} + \sum_{i=j}^k (A \sum K - \sum \mathcal{C})$$

бу ерда: W_j - тўлдиришни чегаралаш чизиги бўйича
 j - ўн кунлик охиридаги сув омборининг ҳажми, млн. м³;
 $j = 1, 2, 3, \dots, 36$ (ўн кунликлар сони);

$W_{m_{j\text{ннн}}}$ - сув омборининг тўла ҳажми, млн. м³;

$S_{max} = \sum_{i=1}^k (A \sum K - \sum \mathcal{C})$ - йиғиндининг йил мобайнидаги

максимал қиймати, яъни йиғилган сувнинг йил бошидан эришган максимал ҳажми, млн. м³;

K - йиғинди максимал қийматга эришган декада раками;

$$A = \frac{W_e}{\bar{W}_e}$$

W_e - ҳисобий йилга башорат қилинган йиллик оқим ҳажми, млн. м³;

\bar{W}_e - кўп йиллик ўртача оқим ҳажми, млн. м³;

$\sum K$ - ўтган йиллар кузатувлари бўйича ўн кунликда сув омборига ўртача қуилиш, млн. м³;

$\sum \mathcal{C}$ - режа бўйича ўн кунлик мобайнида сув чиқиши, млн. м³.

Ўн кунликлар бўйича ўртача қуилиш - $\sum K$, - ни кўп йиллик ўртача қуилишга эга бўлган йилдан олса бўлади.

Тошкент сув омборини тарихига назар солсак, ана шундай йил бўлиб, 2003 йил хизмат қилиши мумкин. Бу йили қуилиш 1590,3 млн. м³ га teng бўлган. Шунинг учун ҳисобларни бажаришда 2003 йилда қилинган кузатувлар асосидаги маълумотлардан

фойдаланилди. Юқорида келтирилган 1.1- жадвалда сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги ординаталарининг хисоблари ва уларга асосланган кузатувлар натижалари келтирилган.

Олтинчи ойнинг иккинчи ўн кунликларида $s_{\text{жк}} = 137,8 \text{ млн.м}^3$ бўлган. Ўртacha оқим қуиилиши кўп йиллик ўртacha оқим қуиилишига якин бўлган йил учун ($A=1$) узилишга қарши чизикнинг ординаталари (1) формула бўйича хисобланди. Ушбу чизикнинг кўтарилаётган қисми сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги деб айтилади (1-расм). Ординаталарнинг қийматлари 1.2 - жадвалда келтирилган.

Таклиф этилган, Тошкент сув омборини түлдиришни чегаралаш чизигидан ҳар қандай йил учун фойдаланса бўлади. Агар хисобий йил кўпсувли деб башорат килинаётган бўлса, яъни $A>1$, $w_a > \bar{w}_e$ бўлганда сув омборини түлдиришни чегаралаш чизиги қайта хисоблаб чиқилиши мумкин. Бунда хисобий йилгача сув омбори ҳажмининг лойқаланган қисми - ∇w ни хисобга олиши керак.

Назорат саволлари

1. Кадастр нима?
2. Кадастрда иншоотнинг қандай маълумотлари ёритилади?
3. Тасдикланган кадастр қанча вактга таъсир қиласи?
4. Буюртмачи ташкилот деганда нимани тушунасиз?
5. Пурратчи ташкилот нима вазифани бажаради?

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

Муаммо:

Шпоранинг конструкцияси, юқори гирдобнинг ва сиқилган минтақанинг узунлиги, транзит оқимнинг ўртача тезлигини хисоблаш.

Вазифалар:

1. Шпора таъсирида деформацияланган оқим схемасини тузинг.
2. Юқори гирдобнинг ва сиқилган минтақанинг узунлигини хисобланг.
3. Сиқилган кесимдаги транзит оқимнинг ўртача тезлиги хисобини бажаринг.

Шпоранинг гидравлик хисоби

Яхлит шпора билан деформацияланган оқим тезлик майдонининг хисоби қуйидаги кетма-кетлиқда олиб борилади: (проф.М.Р. Бакиев тавсияси бўйича) дастлаб оқимнинг тик ва режадаги ўлчамлари хисобланади, бунда асос ғадир-бутирили ва ювилмайдиган деб қабул қилинади (1-расм).

Юқори гирдобнинг узунлиги қуйидаги формула билан хисобланади

$$\frac{I_s}{(B - b_0)} = 3,13 + 2,7 \ln n + 1,7 F_r - 1,28 \theta \quad (1)$$

бу ерда B - ўзан кенглиги; b_0 - ўзан сиқилмаган қисмининг кенглиги; $F_r = \frac{V^2}{gH}$ - Фруда сони; $\theta = 1 - \frac{\alpha_w^\circ}{180^\circ}$ - шпоранинг ўрнатилиши бурчаги, радианда; V, H - шпора ўрнатилмасдан олдинги ўзандаги тезлик ва чуқурлик.

Сиқилган минтақанинг узунлиги қуйидаги ифода билан хисобланади:

$$\frac{L_{\alpha}}{b_0} = 0,77 + 0,8 \ln n - 0,68 \theta \quad (2)$$

Интенсив турбулент араласиши минтақасининг ташки чегарасини қуйидаги формула билан хисобланади:

$$\bar{y}_1 = 1 - (1 - \varepsilon K) \left(\frac{x}{L_{\alpha}} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

$$\bar{y}_2 = 1 - 0,15(1 - \varepsilon K) \left(\frac{x}{L_{\alpha}} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (4)$$

Интенсив турбулент аралашиш миңтақасининг кенглиги

$$\bar{y} = y_1 - y_2 = 0.85(1 - \varepsilon K) \left(\frac{x}{L_{ce}} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (5)$$

Гирдоб миңтақа билан транзит оқим ўргасидаги чегара күйидаги формула билан хисобланади:

$$\bar{y}_3 = 1 - (1 - \varepsilon) \left(\frac{x}{L_{ce}} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (6)$$

Юқоридаги формулаларда қуйидаги белгилашлар қабул килинган:

$$y_1 = \frac{\bar{y}_1}{\theta_0}; \quad y_2 = \frac{\bar{y}_2}{\theta_0}; \quad y_3 = \frac{\bar{y}_3}{\theta_0}; \quad \varepsilon = \frac{\theta_T}{\theta_0}; \quad K = \frac{\theta_{kc}}{\theta_T}$$

бунда θ_T ; θ_{kc} - сиқилган кесимдаги транзит оқим ва ўзакнинг кенглиги. Унда сиқилиш коэффициенти қуйидаги формула билан хисобланади:


$$\varepsilon = 1 - 0.29(n \sin \alpha_w)^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

Сиқилган кесимдаги ўзакнинг нисбий кенглиги қуйидаги формула билан хисобланади:

$$K = 0.86 + 0.3n - 0.21\theta \quad (8)$$

Бунда: n - оқимнинг кисилиш даражаси;

θ - шпоранинг ўрнатилиш бурчаги, радианда.

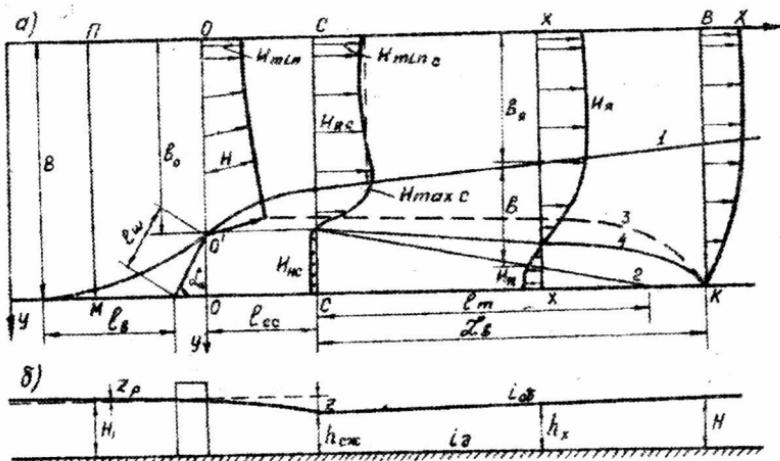

1 - расм. Шпора таъсирида деформацияланган оқим схемаси:
а) план, б) бўйлама профиль.

Сиқилған кесимдаги сувнинг чуқурлигини И.В. Лебедев тавсиясига кўра ҳисобланади:

$$z = \frac{a_c \left(\frac{Q}{\rho g h_c} \right)^2}{2g} + h_L - \frac{a_{\infty} \left(\frac{Q}{B H} \right)^2}{2g} \quad (9)$$

бунда z - юқори гирдоб бошланиши ва сиқилған кесимдаги створлар орасидаги фарқ; $a_c = 1.05$; $a_{\infty} = 1.1$ - кинетик энергия тузатмалари; h_L - узунлик бўйича ишқаланишдаги босимнинг йўқолиши; уни мавжуд усууллар билан аниқланади.

9 - формулани ҳисоблашда, биринчи яқинлашувда $h_c = H$ деб қабул « z »ни топилади. z_p -димланиш миқдорини графикдан (2.-расм)

олинади. У ҳолда юқори бъефдаги сувнинг чуқурлиги $H_L = H + z$; сиқилған кесимдаги чуқурлик эса $h_c = H_L - z_p$. H_L ва h_c нинг топилган натижалари бўйича ҳисоблаш иккинчи марта тақрорланади.


Сиқилған кесимдаги транзит оқимнинг ўртача тезлиги куйидаги формула билан ҳисобланади:

$$V_T = \frac{Q}{\rho g h_c} \quad (10)$$


Сиқилған кесимдаги максимал ва минимал тезликларнинг қиймати $U_{max} / V_T = f_1(n, \alpha_w)$ ва $U_{min} / V_T = f_2(n, \alpha_w)$ графиклар ёрдамида ҳисобланади.

Сиқилған кесимдаги ўзакдаги ўртача тезлик

$$U_{av} = \frac{U_{max} + U_{min}}{2} \quad (11)$$

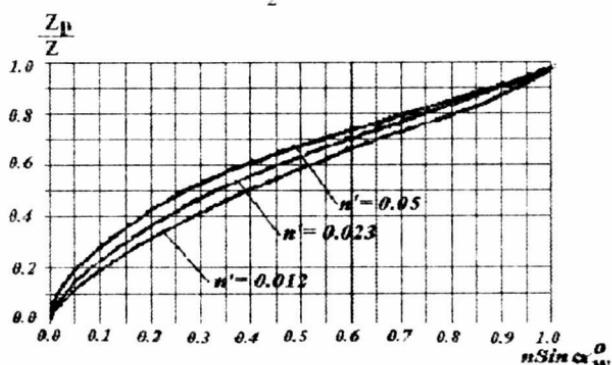

2 - расм. Димланиш миқдорини аниқлаш.

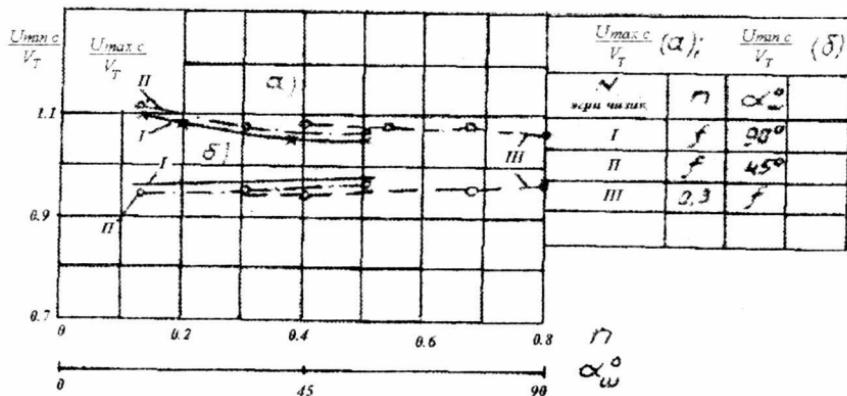

3 - расм. Сикилган кесимдаги тезликнинг максимал ва минимал кийматларини аниклаш.

Сикилган миңтақа бўйича нисбий минимал тезликнинг ўзгаришини $\frac{U_{min}}{U_{max}} = f\left(\frac{x}{l_{cc}}\right)$ графиги ёрдамида (4.- расм), нисбий максимал тезликни эса $U_{max} = U_{maxc}$ да танланган створлар учун $X_1 = 0$; $X_2 = 0,51$, l_{cc} кийматларда аникланади

Хар бир створ учун сикилган миңтақадаги ўзакнинг кенглиги бўйича тезликнинг тақсимланиши куйидаги тенглама билан курилади:

$$U = \left[U_{min}^2 + \left(\frac{y}{a_y} \right)^2 (U_{max}^2 - U_{min}^2) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (12)$$

бунда Y -оқимнинг тезлиги U аникланадиган нуқтанинг ординатаси.

Сикилган кесимдаги тескари тезликнинг киймати куйидаги формула билан хисобланади:

$$U_{uc} = -0.045U_{uc} \quad (13)$$

Сикилган миңтаканинг колган кисмларидағи тескари тезлик эса қуйидаги формула билан хисобланади


$$U_u = U_{uc} \left(\frac{x}{l_{cc}} \right)^2 \quad (14)$$

бунда X - нуқтанинг координатаси.

Турбулент аралашиш минтақасидаги тезликнинг «в» кенглигик бўйича тақсимланиши кўйидаги боғланиш ёрдамида қурилади:

$$\frac{U_{\max} - U}{U_{\max} - U_n} = (1 - \eta^{1.5})^2 \quad (15)$$

бунда $\eta = (y_2 - y) / (y_2 - y_1)$ - тезлик U ҳисобланадиган нутканинг нисбий ординатаси.

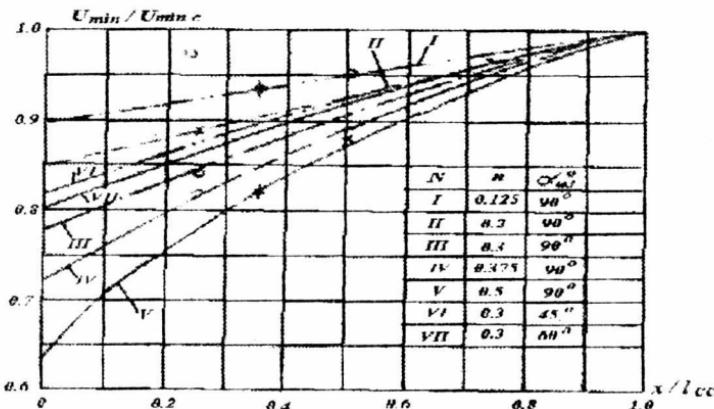

4.-расм. Нисбий минимал тезликнинг ўзгариши

Тарқалиш минтақасидаги кам таъсирланган ўзак кенглигининг ўзгариши қўйидаги тенглама билан қурилади:

$$\bar{B}_s = 0.416 \bar{b}_c - 0.112 \xi + \frac{\bar{b}_{sc} + 0.416 \bar{b}_c}{(1 + i_t K_1 \xi)^{1 - \frac{\lambda}{2i_t}}} \quad (16)$$

бунда $\bar{b}_{sc} = b_{sc} / b_o$; $\bar{b}_c = b_c / b_o$ сиқилган кесим [C- C] да ўзак ва турбулент аралашишнинг нисбий кенгликлари; $\bar{b}_s = b_s / b_o$ - тарқалиш минтақасида исталган [X-X] кесимдаги ўзакнинг нисбий кенглиги $\xi = X/x_0$; ҳисобланаётган створдаги нисбий абцисса, i_t - дарё туби нишаби; $K_1 = v_0/h_c$; λ - гидравлик ишқаланиш коэффициенти, уни А.П. Зегжда формуласи билан ҳисобланади.

$$1/\lambda^{1/2} = 4 \lg (h_0/\Delta) + 4.25.$$

Тарқалиш минтақасидаги интенсив турбулент аралашиш майдонининг кенглиги

$$\bar{b} = \bar{b}_c + 0.27 \xi \quad (17)$$

Турбулент аралашиш майдони ташқи чегарасининг қирғоқ билан кесишган жойидаги нисбий узунлик $\xi_m = l_m / b_0$ қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$\bar{F} = 0.58\bar{b}_c + 0.158\xi_m + \frac{\bar{b}_{ac} + 0.416\bar{b}_c}{(1 + i_T K_1 \xi_m)^{\frac{1-\lambda}{2\alpha}}} \quad (18)$$

формула танлаш йўли билан ечилади, бунда

$$\bar{F} = \bar{b}_s + \bar{b}_m; \quad b_s + b_m = B; \quad \bar{b}_m = \bar{b}_c + 0.27\xi_m$$

Сиқилган кесимдан кейинги гирдобнинг узунлиги қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$L_n = \frac{A}{E} \ln\left(\frac{B}{b_r}\right) \sqrt{\frac{DB_r^2 + E}{DB^2 + E}} \quad (19)$$

бунда $A = 2\alpha Q^2 h_{\bar{y}}$; $D = 2g i_{ob} h_{\bar{y}}^3$;

$E = Q^2 (\lambda \bar{b}_{\bar{y}} / B_{\bar{y}} + \lambda_m + 2,88 \kappa^2 h_{\bar{y}} / b_{\bar{y}} - 4\alpha l)$

$b_{\bar{y}} = 0,5(b_m + b_c)$; $h_{\bar{y}} = 0,5(h_c + H)$; $B_{\bar{y}} = 0,5(8T + B)$

$I = i_T + i_{ob}$; $i_{ob} = (H - h_c) / L$; $I = (H - h_c) / L$

λ - кирғоқ ва дарё тубларининг қаршилик коэффициенти;

$\kappa = 0,21$ - Карман доимийси; $\alpha = 1,3$ - кинетик энергия тузатмаси.

Агар тарқалиш параметри $a = \lambda B / H > 0,2$ тескари нишаблик $i_{ob} = 0$ бўлса 4.22 - ифода анча соддалашади.

Ўзакдаги тезликнинг ўзгариши қуйидаги боғланиш ёрдамида аниқланади:

$$(U_s / U_{ac})^2 = i / \left[\bar{b}_{ac} + 0,416\bar{b}_c \right] \left[(M + P) / (i + IK_1 \xi)^{\frac{\lambda}{2\alpha}} - P(i + IK_1 \xi) \right] \quad (20)$$

бунда $M = \bar{b}_{ac} + 0,416\bar{b}_c$; $P = 2I_m / Fr_0 (\lambda + 4I_m) (I - n)$;

$$F_q = U_{ac}^2 / g_e h_c$$

Гирдоб минтақасидаги тескари тезлик қуйидаги формула билан ҳисобланади:

$$m = \left[(U_{ac} / U_s) h_c / (h_c + h) \right] \theta + \left[\bar{b}_{ac} + 0,55\bar{b}_c \right] / \left[1 / (1 - n) - \left(\bar{b}_{ac} + 0,55\bar{b}_c \right) \right] \quad (21)$$

бунда $\theta_i = (I - m_c) \left(\bar{b}_{ac} + 0,55\bar{b}_c \right) + m_c / (1 - n)$; $m = (U_s / U_{ac})$; $m_c = (U_{ac} / U_{ac}) = -0,045$;

U_s , U_{ac} - гирдоб минтақасидаги тескари тезликлар.

Интенсив турбулент аралашиш минтақасидаги тезликнинг тақсимланишини Шлихтинг- Абрамович тенгламаси ёрдамида курилади:

$$(U_a - U) / (U_a - U_b) = (1 - \eta^{1.5})^2 \quad (22)$$

бунда $\eta = (y_2 - y)/b$; y_2 , y - нүктанинг ординаталари.

Исталған нүктадаги тезликнинг тақсимланишини билған ҳолда, уни گрунти учун йўл кўйиладиган тезлик билан таққослаб, шпора ўрнатиладиган кейинги ювилиш чегараларини белгилаш мумкин бўлади.

Ўзан тубининг ювилишини хисобга олган ҳолда навбатдаги шпоранинг ўрни қуидагича белгиланади:

$$L_p = l_u \cos \alpha_{uu} + K_2 (l_o + l_{cc} + l_e) \quad (23)$$

Бунда: $K_2 = 0,4 \dots 0,5$.

Тюфякнинг кенглигини қуидаги формула билан хисобланади:

$$B_T = (H_p - t)(1 + m_y^2)^{1/2} + a \quad (24)$$

бунда t - тюфякнинг ётқизилиш чукурлиги қуидагича олинади: икки томонлама бўйлама дамба учун сувнинг ўргача чукурлиги H га тенг килиб, бир томонлама дамба ва шпоралар учун, оким маълум бурчак остида таъсир килса $t = H$ бошида,

$t = 1,6H$ - охирида, a - захира, $a = 3 \dots 5$ м; m_y - ювилиш чукурлиги киялиги ётиқлик коэффициенти, уни қиймати 1-жадвалдан қабул килинади:

1-жадвал

Ётиқлик коэффициентининг ғрунт түрига боғлиқлиги

№	Ўзан ғрунти	Киялик коэффициенти « m_y »
1	Майдо кум	3.5
2	Шағал, кум, кумоқ	3.0
3	Тош, кум, шағал	2.5
4	Чағиртош, шағал, кум аралашмаси	2.0

Вазиятни тахлил қилиш ва ечишга инструкцияси

Босқични номи	Иш мазмуни	Баҳолаш мезонлари (макс. балл)
Кейс объекти бўйича	Кейс ечилиши учун зарур бўлган маълумотларни кўриб чиқинг	-

маълумот билан танишиш		
Муаммони ва вазифаларни асослаб бериш	Мавзу бўйича олингандар билимлар асосида	0,2 балл
Вазиятни таҳлили	Шпоранинг гидравлик ҳисоби, юқори гирдобнинг ва сиқилган минтақанинг узунлигини аниқлаш.	0,3 балл
	Шпора таъсирида деформацияланган оқим схемасини тузиш	0,5 балл
	Сиқилган кесимдаги транзит оқимнинг ўртача тезлигини ҳисоблаш.	0,5 балл

Муаммони гурӯҳларда ечишни баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари:

1. Ҳар бир гурӯҳ 1,5 балл олиши мумкин. Баҳолашда у 1,5 баллни бигта ечилган вариантига бериши мумкин, ёки иккита қисмга бўлиб (1,0; 1,0; 1,5; 0,5) бериши мумкин. Бунда ўз варианти кўшилмайди.

2. Умумий олингандар ҳар бир вариант бўйича кўшилади ва ечиш варианти бўйича энг юқори олингандар балл ютади.

Вариантларни баҳолаш (балларда)

Гурӯҳ	Альтернатив муаммони ечиш варианtlари			
	1	2	3	4
I				
II				
III				
Йигиндиси				

VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ

«Гидротехника иншоотлари» модули бўйича тингловчилар қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси давомида олган назарий ва амалий билимларини мустаҳкамлаш учун ўқитувчи томонидан берилган мавзулар юзасидан рефератлар ва ижодий ишлар тайёрлайдилар.

Куйидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- меъёрий ҳужжатлардан, ўқув ва илмий адабиётлардан фойдаланиш асосида модул мавзуларини ўрганиш;
- тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

Мустақил таълим мавзулари

1. Гидротехника иншоотларини куриш ва реконструкция қилишда чет эл тажрибаси
2. Мавжуд сув омборларидан фойдаланиш тизимлари, лойка чўкишига карши самарали чора-тадбирлар
3. Мавжуд гидроузеллардан фойдаланиш тизимлари, струк-тураси бўйича мисоллар таҳлили.
4. Гидротехник иншоот остидаги фильтрация деформа-цияларини баҳолаш усуслари.
5. Гидротехника иншоотлари фильтбетининг замонавий кўринишлари.
6. Прапорционал ва автоматик сув тақсимлагичлар.
7. Ясси затворларни маҳсус жуфт, клапинлик ва кўп секциялик конструкциялари
8. Сегментли затвар турлари ва конструкциялари.
9. Каналларни тўлғизиш ва сувдан бўшатища талаб қилинадиган шартлар.
10. Гидротехник иншоотнинг механик қисми ва ўларнинг вазифалари.
11. Иншоотнинг механик курилмаларига курсатиладиган хизматлар.
12. Каналларда лойка чўкишини сабаблари.
13. Каналларда ўт ўсиш ҳолати ва унинг салбий таъсирлари.
14. Эксплуатация даврида канални лойиҳавий ҳолатда ўшлаб туриш учун қилинадиган тадбирлар
15. Сув тиндиригичини вазифаси ва конструкциялари.
16. Гидротехник иншоотни бошқарув усувлари.

- Каналлардаги сув ростловчи иншоотнинг вазифаси ва конструкциялари.
- Тоғ жинсли асосга қурилган иншоотнинг фильтрацион хусусиятлари.
- Грунт асосли иншоотнинг фильтрация хусусияти.
- Гидроузелнинг вазифаси ва конструктив тузилишлари.

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Гидротехника иншоотлари	тўғонлар (плотиналар), гидроэлектр станциялар бинолари, сув ташлаш, сув бўшатиш, сув ўтказиш ва сув чиқариш иншоотлари, туннеллар, каналлар, насос станциялари, сув омборлари қирғоқларини, дарёлар ва каналлар ўзанларининг қирғоқлари ва тубини тошқин ҳамда емирилишлардан муҳофаза қилиш учун мўлжалланган иншоотлар, саноат ва қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг суюк чиқиндилар сақланадиган жойларини ўраб турувчи иншоотлар (кўтормалар):	Dams, hydropower stations, water discharge, water draining, water passage and water lift facilities, tunnels, kanals, pump stations, flood and erosion protection facilities for reservoir shores, river and canal banks and bottoms, facilities (embankments) surrounding disposal and retention areas for industrial and agricultural liquid waste.
фойдаланувчи ташкилот	тасарруфида (балансида) гидротехника иншооти бўлган корхона, муассаса ва ташкилот	Enterprises, institutions and organizations having hydraulic structures in their balance
фавқулодда вазият	муайян ҳудуддаги аварияга олиб келиши мумкин бўлган, шунингдек гидротехника иншоотининг аварияси натижасида вужудга келган бўлиб, одамлар қурбон бўлишига, одамлар соғлиғига ёки атроф табийи муҳитга зарар етказилишига, жиддий маддий талафотларга ва одамларнинг ҳаёт фаолияти шароитлари бузилишига олиб келиши мумкин бўлган ёки	Conditions and circumstances, which may result in accidents and also situations resulted from hydraulic structure accidents and responsible for human deaths, damage to their health or to environment and for serious material losses.

	олиб келган вазият	
гидротехника ишоотларининг хавфсизлиги	гидротехника ишоотларининг одамлар хаёти, соғлиги ва қонуний манфаатларини, атроф табиий мухит ва хўжалик обьектларини муҳофаза қилишини таъминлаш имконини берувчи ҳолати	Conditions of hydraulic structures, which may allow to protect human life, health and legal interests, and also to protect environment and objects.
гидротехника ишоотининг хавфсизлиги декларацияси	ишоотининг хавфсизлиги асослаб бериладиган ҳужжат	Document proving hydraulic structure safety
гидротехника ишоотининг хавфсизлиги мезонлари	гидротехника ишооти ҳолатининг ва ундан фойдаланиш шартларининг гидротехника ишооти аварияси хавфининг йўл қўйиладиган даражасига мувофик микдор ва сифат кўрсаткичларининг чекланган кийматлари	the terms of the status of the hydro facilities and the use of hydroelectric power facilities in accordance with the level of risk of accidents on the disposal of quantitative and qualitative indicators of limited value
гидротехника ишооти аварияси хавфининг йўл қўйиладиган даражаси	гидротехника ишооти аварияси хавфининг норматив ҳужжатлар билан белгиланган киймати.	Hydroelectric facilities have been established with the risk of accidents regulations .
Ишончлилик	белгиланган вақт ичida, эксплуатациянинг ўрнатилган режими ва шароитида талаб килинадиган функцияларни бажариш кобилиятини тавсифловчи ишоотнинг хоссаларига айтилади	within the specified time to perform the functions required under the regime of exploitation and the properties of the structure to characterize it
Ишоот хавфсизлиги	унинг белгиланган вақт интервали ичida берилган шарт-шароитларда талаб килинадиган функцияларни бажариш кобилиятини	it must be given within a specified time interval understood as the ability to perform functions required in the circumstances
Чидамлилик	бу ишоотнинг хизмат қилиши муддати ичida берилган шарт-	Service life of this structure in the current

	шароитларда чегаравий ҳолаттacha етиб бормаслигидир	conditions the limit is not going to reach
Таъмирланишга яроқлилик	иншоотни шундай тиклаш ва ушлаб туриш ҳолатига мослашганлигига айтиладики, бунда техник хизмат кўрсатиш ва таъмиrlаш ишларини ўтказиш орқали объект талаб қилинадиган функцияларни бажара олади. Агар иншоот меъёрий- техникавий, лойиҳавий ва эксплуатация хужжатлари талабларидан энг камидан биттасига жавоб бермаган тақдирда, бундай иншоот носоз ҳолати	construction and maintenance of state moslashganligiga says , the maintenance and repair work on the object to perform the required functions . If the structure of regulatory , technical , design and operational requirements of the case did not respond to at least one , called such a defective condition of the building
Авария	объектда, маълум бир худудда инсон ҳаёти ва соғлигига хавф туғдирадиган, бошқа иншоотларнинг бузилишига олиб келадиган, шунингдек, теварак- атрофдаги табиий мухитга зарар етказадиган хавфли техноген ҳодисаси	objects in a threat to human life and health , resulting in the violation of other structures , as well as the surrounding environment , causing a dangerous man - made phenomenon
Ишдан чиқишиш (бузилиш)	объектнинг ишлаш қобилияти йўқолиши, яъни талаб қилинадиган функцияларни бажара олиш қобилияти йўқолиши	loss of ability to work in the facility , which is understood as the loss of ability to perform the required functions
Чегаравий ҳолат	бу ҳолатдан кейин ўз вазифасига кўра объектни ишлатишга йўл кўйилмаслиги ёки мақсадга мувофиқ эмаслиги нуқтани назаридан гидротехника иншоотининг ресурс тутаганлигини белгиловчи ҳолати	This situation , according to his object is not allowed or are not appropriate in terms of the power plant is said to mark the end of the resource situation
Критик ҳолат деганда	объектнинг йўл кўйиб бўлмайдиган салбий ҳолатдан тортиб то авария юз беришига олиб келувчи ҳолат тушунилади	not let the negative position of the object to be understood condition that can lead to the occurrence of the accident

Адабиётлар руҳихати
I. Меъёрий- ҳуқуқий ҳужжатлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2015 йил 12 июндаги ПФ-4732-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 2 ноябрдаги «Олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1426-сонли Қарори.

3. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 11-12-сон, 295 - модда.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 24 июлдаги «Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-4456 - сонли Фармони.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги «Олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий педагогик кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 365 - сонли Қарори.

II. Махсус адабиётлар

1. P.Novak «Hydraulic Structures», fourth edition, University of McGill (Canada) , 721 page.
2. Bakiyev M.R., Kaveshnikov N., Tursunov T., Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish. Toshkent, 2011 у.
3. Бакиев М.Р., Кириллова Е.И., Талипов Ш.Г., Эрназаров Н.Ш. «Эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений». Методическое пособие. Ташкент, ТИИМ, 2012 г.
4. Рахматов Н. Правовые вопросы обеспечения безопасности ГТС на трансграничных водных объектах бассейна Сырдарьи. "Irrigatsiya va melioransiya" журнали, Тошкент, № 4 (10) 2017 йил. 31 – 32 бетлар.

5. Рахматов Н. Маълумотлар базасини яратиш йўлидаги Сирдарё ҳавзаси сув хўжалик бирлашмасининг тажрибаси. "Irrigatsiya va melioransiya" журнали, Тошкент, № 2 (12) 2018 йил. 31 – 33 бетлар.
6. Бакиев М.Р., Кириллова Е.И., Янгиев А.А., Рахматов Н., Машарифов У.Х. Разработка критериев безопасности речных водозаборных гидроузлов. Монография, Ташкент 2017 г. 200 стр
7. Бакиев М.Р., Рахматов Н., Ибраимов А. Каналдаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш. Тошкент , 2018 йил, ФАН нашриёти, 277 бет

III. Интернет ресурслар

1. www.google.com
2. www.ziyonet.uz/
3. <http://vniig.ru/>
4. [http:// meliovodhoz.ru/](http://meliovodhoz.ru/)
5. <http://www.garant.ru>

МУНДАРИЖА

Кириш. Гидротехника иншоотлари фанининг модулининг максади ва вазифаси	3
I Гидротехника иншоотлари фани модулининг дастури	4
II Модулни ўқитишда фойдаланиладиган интрефаол таълим методлари.....	13
III Назарий материаллар.....	18
1 Республикализ сув хўжалиги соҳасини ривожланишида гидротехника иншоотларини аҳамияти. Гидротехника иншоотларини реконструкция қилишда чет эл ва юртимиздаги тажрибалари	18
2 Гидротехника иншоотлари эксплуатацияси. Эксплуатация хизматининг таркиби ва вазифалари.....	34
3 Сув (селсув) омборлари ва селхоналардан фойдаланиш	81
4 Грунт тўғонларда кузатиш ишлари. Назорат -ўлчов асобларининг конструкцияси ва ундан фойдаланиш	91
5 Каналлар ва улардаги иншоотлардан фойдаланиш. Каналларда юз берадиган фильтрация ва лойқа чўкиш жараёнлари	103
6 Узбекистон Республикасида «Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисида»ги норматив - хукукий ҳужжатлар.....	129
7 Гидротехника иншоотларининг ишонччилиги ва хавфсизлиги тўғрисидаги умумий маълумотлар.....	136
8 Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлашда эксплуатация ва назорат давлат ташкилотлар ўрни. Гидротехника иншоотлари хавфсизлик декларацияси ва кадастри.....	146
9 Гидротехника иншоотларини хавфсизлигини баҳолашнинг мониторинг тизими.....	183
IV Амалий машғулот материаллари.....	188
1 Сув омборини тўлдириш ва бўшатиш графикларини тузиш.....	188
2 Сув омборидаги сув чиқазгичнинг затворлар очилиши баландлиги ва сув ўтказиш қобилияти ҳисоби	198
3 Гидроузелдан сел оқимларини ўтказиб юбориш тартибларини белгилаш	201
4 Гидротехника иншоотлари ишонччилиги ва хавфсизлигини эксплуатация даврида таъминлаш.....	204
5 Мавжуд сув омбори мисолида хавфсизлик мезоналарини таҳлил килиш	210

6 Сув омборидаги грунт түйгөн танаасидаги лойиҳавий фильтрация	215
оқими депрессия эгри чизиги юзасини пъезометрлар кўрсаткичлари	
билин солиштириш ҳисоби	
7 Гидротехника иншоотлари кадастрини тузиш. сув омборлари,	
гидроузеллар, сув олиш иншоотлари кадастрини тузиш бўйича	
мисоллар	224
8 Гидротехника иншоотларини ҳавфсизлигини баҳолашнинг	
мониторинг тизими таҳлили	228
V Кейслар банки	233
VI Мустақил таълим	241
Глоссарий	242
Адабиётлар рўйхати	245

Бакиев Машариф Рузметович
Рахматов Норқобул

**ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН
 ИШОНЧЛИ ВА ХАВФСИЗ
 ФОЙДАЛАНИШ**

дарслик

Мухаррир *Aхтам Рӯзимуротов*
 Бадий мухаррир ва
 техник мухаррир *Дилмурад Жалилов*
 Саҳифаловчи *Мадина Абдуллаева*
Мусахҳих Нигора Фаниева

Нацриёт лицензияси АИ № 315. 24.11.2017.
 2020-йил 24-сентябрда босишига руҳсат этилди.
 Бичими 60x84 1/16. Times New Roman гарнитураси.
 Офсет босма. 15,75 шартли босма табоқ. 14,85 нашр табоғи.
 Адади 100 нусха. 144 рақамли буюртма.
 Баҳоси шартнома асосида

YOSHLAR NASHRIYOT UYI..
 Шайхонтохур тумани, Навоий кўчаси, 11-уй.

«Yoshlar matbuoti» МЧЖда чоп этилди.
 100113. Тошкент, Чилонзор-8, Қатортол кўчаси, 60.